




Legende Medienanschlüsse

- Neue Medienanschlüsse
- Neue Bodenelektranten
- Bei Elektro-Festanschlüssen ist eine Kabelüberlänge von 3,00 m zu berücksichtigen
- Strom 230V für Syba-Net (Labor-AP's) Simplex
- Energielempeln
- Reinigung-Holzstaub/Späne
- NOT-AUS-Schleife für alle Stromkreise der Labor-AP / Experimentiersteckdosen im Raum, ausgenommen der Raumbeleuchtung, PC-Arbeitsplätze und Standardsteckdosen
- Experimentier-Steckdosen abschaltbar über NOT-AUS-Schleife Einspeisung im UV-Schrank Labor-Lehrer-AP
- Internes Daten-Netzwerk von UV-Labor-Lehrer-AP (Switch) Detektoren als Laboreinrichtung, Verklebung TOA/ELT
- Switch 24-Port Internes Daten-Netzwerk montiert im UV-Schrank Labor-Lehrer-AP als Laboreinrichtung
- Steckdosen als Laboreinrichtung bzw. Werkstattseinrichtung
 - Auslegung der Elektroinstallation nach DIN VDE 0100-723
 - Einrichten von Niederspannungsanlagen - Unterrichtsräume mit Experimentiereinrichtung
 - Kennzeichnung der Steckdosen die für Experimentierzwecke benutzt werden ist erforderlich
 - Einzelne Elektroanschlüsse an Innenwänden: UK = +1,00 m OKFF
 - Die Raum-Lichtschalter werden vom TGA-Fachplan vorgegeben und wurden bei der PSS-Planung nicht berücksichtigt.
 - Alle Leerrohre (Leistungsumfang Bau) sind mit Zugdraht zu verlegen
 - Druckluftanschlüsse Standardmontage Höhe +1,40 m Ausnahmen siehe Eintragung im Plan

Legende Werkstattseinrichtung

- Einrichtung - Bestand: Laborausstattung, Labormobiliar
- Einrichtung - Bestand: Mobiliar (Schränke)
- Einrichtung - Bestand: Mobiliar (Tische, Bestuhlung)
- Einrichtung - Bestand: Werkstattausstattung, Maschinenpark
- Einrichtung - Bestand: Dokumentenkamera, Beamer
- Einrichtung - Neu: PC + Monitor, Drucker, Dokumentenkamera
- Einrichtung - Neu: Mobiliar, Werkstattausstattung, Maschinenpark
- Einrichtung - Neu: Laborausstattung, Labormobiliar
- Bewegungsfläche Werkbänke/Tische T=0,85 m
- Bewegungsfläche Maschinen T=1,00 m
- Einrichtung - Neu: Mobiliar, Werkstattausstattung, Maschinenpark Leistungsumfang IB Hof Bummer (BHP)


Gezeichnet von	Gezeichnet am	Gezeichnet für
Gezeichnet von	Gezeichnet am	Gezeichnet für
Gezeichnet von	Gezeichnet am	Gezeichnet für
Gezeichnet von	Gezeichnet am	Gezeichnet für
Gezeichnet von	Gezeichnet am	Gezeichnet für

ANDERUNGSSCHREIBUNG

PLANINHALT: E1 GRUNDRISS WP PLANNR.: BSZPAN_05_E1_W1_GR_06

AUSFÜHRUNGSPLAN

WP1

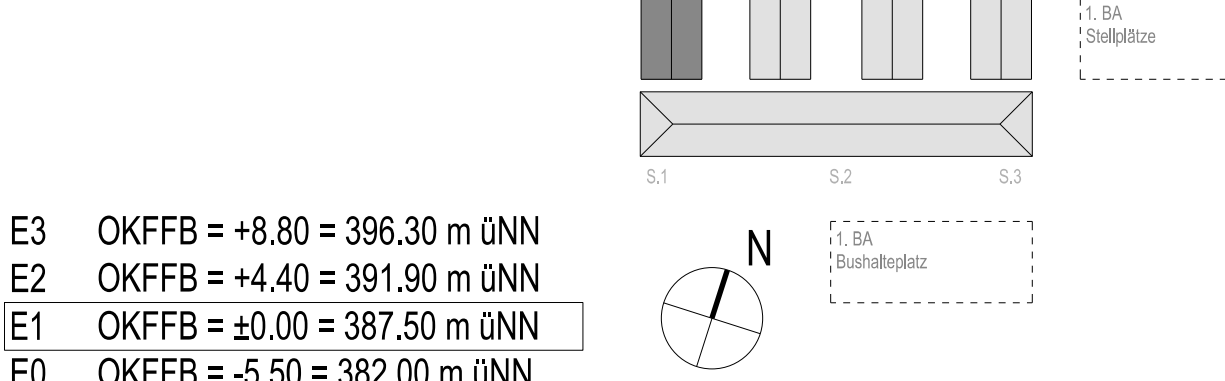

E3 OKFFB = +8,80 = 386,30 m UNN
E2 OKFFB = +4,40 = 381,90 m UNN
E1 OKFFB = +0,00 = 387,50 m UNN
E0 OKFFB = -6,50 = 382,00 m UNN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

NEUBAU BERUFLICHES SCHULZENTRUM PFARRKIRCHEN
BAUHERR
LANDKREIS ROTTAL-INN
RINGSTRASSE 4-7
84347 PFARRKIRCHEN
WERKSTATTTECHNIK

PLANINHALT:
GRUNDRISS
E1 WERKSTATT 1
MASSSTAB:
1:50
FREIGEZEIGEN:
PLANNR.:
BSZPAN_05_E1_W1_GR_06
PLANGRUNDLAGE:
BSZPAN_05_ARC_W1_WP1_E1 - Grundriss E1 Werkstatt_05_06_06
DATUM:
24.09.2024
GEZ:
HF
16.11.2021 (erstmalige Freigabe)