# LEGENDE

- Heizungsleitung Vorlauf
- Heizungsleitung Vorlauf unter Decke
- Heizungsleitung Rücklauf
- Heizungsleitung Rücklauf unter Decke
- Absperrarmatur Durchgang
- H 1 DN 15 — Beschriftung Leitung Heizung

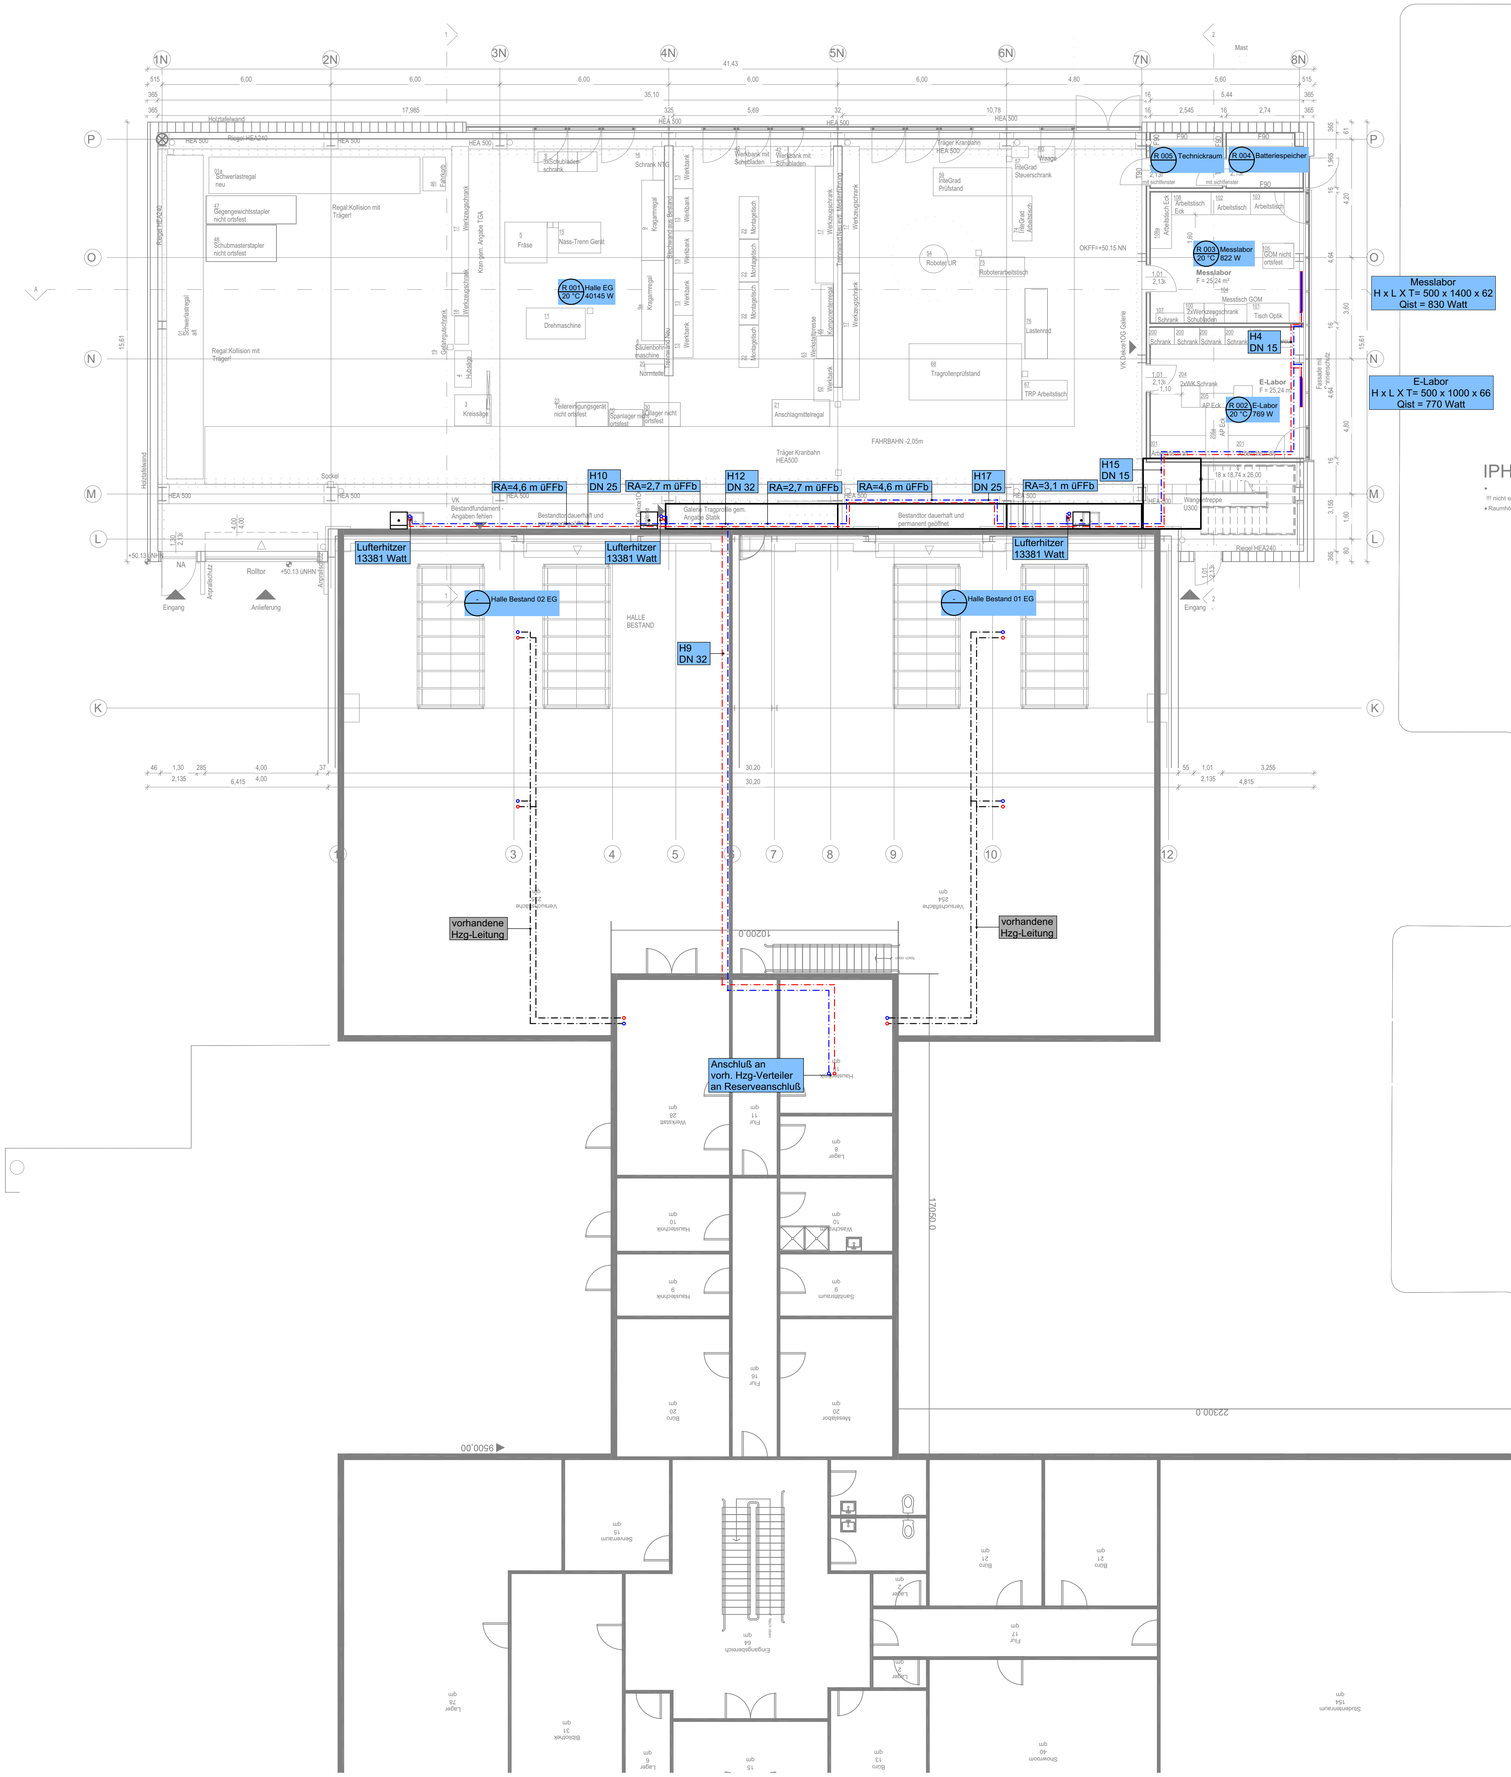
Messlabor
H x L x T= 500 x 1400 x 62
Qist = 830 Watt
E-Labor
H x L X T= 500 x 1000 x 66
Qist = 770 Watt
H4 DN 15
RA=4,6 m üFFb
H10 DN 25
RA=2,7 m üFFb
H12 DN 32
RA=2,7 m üFFb
RA=4,6 m üFFb
H17 DN 25
RA=3,1 m üFFb
H15 DN 15
Lufterhitzer 13381 Watt
Lufterhitzer 13381 Watt
Lufterhitzer 13381 Watt
H9 DN 32
vorhandene Hzg-Leitung
vorhandene Hzg-Leitung
Anschluß an vorh. Hzg-Verteiler an Reserveanschluß
R.001 Halle EG 20 °C 40145 W
R.003 Messlabor 20 °C 822 W
R.002 E-Labor 20 °C 769 W
R.005 Technikraum
R.004 Batteriespeicher
Halle Bestand 02 EG
Halle Bestand 01 EG
FAHRBAHN -2,05m
Träger Kranbahn HEA500
Mast
Eingang
Anlieferung
Rolltor
Sockel
Hochtafelwand
Regal HEA240
Regal:Kollision mit Träger!
Schwerlastregal neu
Gegengewichtstapler nicht ortsfest
Schubmaststapler nicht ortsfest
Werkbank
Schrank N°53
Drehmaschine
Kreissäge
Fräse
Nass-Trenn Gerät
Roboter UR
Roboterarbeitstisch
Tragrollenprüfstand
TRP Arbeitstisch
Lastenrad
Anschlagmittelregal
Messtisch GOM
Tisch Optik
Arbeitstisch
Schrank
Wangentreppe U300
Fassade mit Fensterbänder
Trennwand
Rampe
Galerie Tragrollen gem. Angabe Statik
Bestandtor dauerhaft und permanent geöffnet
Bestandtor dauerhaft und permanent geöffnet
VK Bestandfundament - Angaben fehlen
HALLE BESTAND
OKFF+=50.15 NN
+50.13 üNHN
Lagerregal
Kragarmregal
Werkzeugschrank
Werkzeugwagen
Mobilkran
Schleifmaschine
Tellereinspannungsgerät nicht ortsfest
Spanlager nicht ortsfest
Lager nicht ortsfest
Schutzhaube
Schutzhaube
Schutzhaube