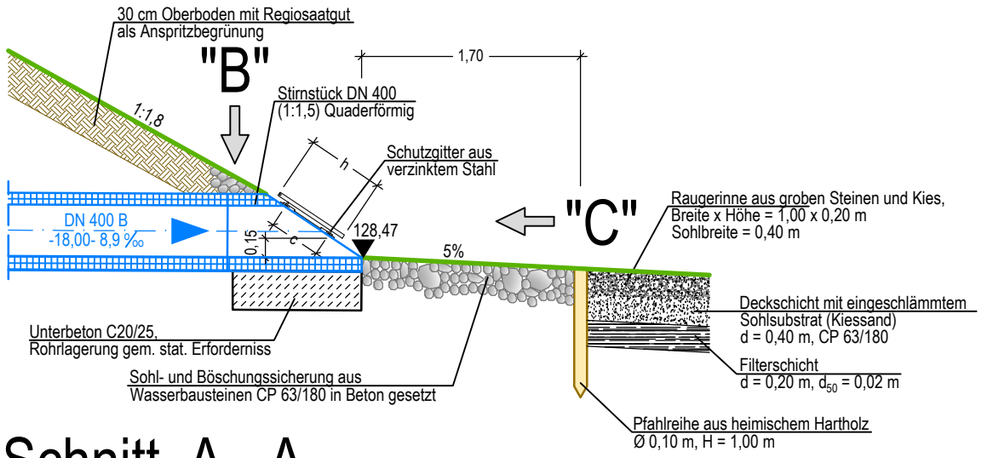

Schnitt A - A

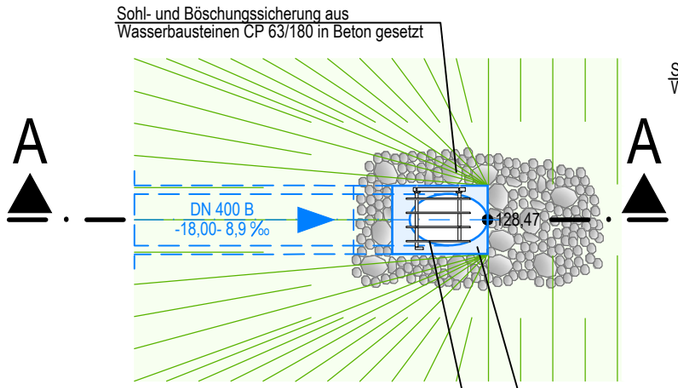

Ansicht "B"

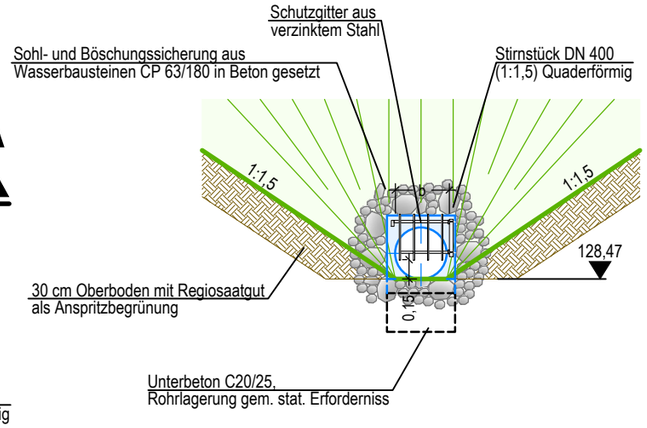

Ansicht "C"

Querschnitt

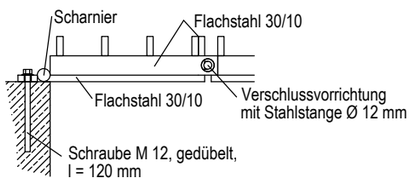

Draufsicht

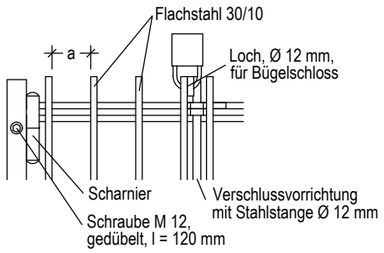

Alle Stahlbauteile sind in Stahl St 37-2 auszuführen und zu verzinken!
Stababstände:
Auslaufrechen: 10 cm
Einlaufrechen: 6 cm
Das Gewicht der Einzelteile darf 30 kg nicht übersteigen.

Einteilige Ausführung

Nennweite	Baumaße			Segmente	Zulauf				Auslauf			
DN	h	b	c	Anzahl	a	Stäbe	Seg.-G	Ges.-G	a	Stäbe	Seg.-G	Ges.-G
[mm]	[m]	[m]	[m]	[Stck]	[m]	[Stck]	[kg]	[kg]	[m]	[Stck]	[kg]	[kg]
400	0,60	0,42	0,40	1					0,10	4	9,67	9,67

Bei der Bauausführung zu beachten:

Die Rohre und Schachtfertigteile aus Beton und Stahlbeton müssen die Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie erfüllen und mit dem geschützen Markenzeichen "FBS" gekennzeichnet sein.

Die Betonteile sind schalungserhärtet herzustellen.

Index	Datum	bearb.	gez.	gepr.	Art der Änderung

GUTE AUSSICHTEN!
ZUKUNFT. IDEEN. LEBEN.

Stadt Ibbenbüren
Schnittstelle Kohlekonversion
Roncallistraße 3-5
49477 Ibbenbüren

INOVAPARK IBBENBÜREN

Ausführungsplanung Wasserwirtschaft

Bauwerkszeichnung - 6004 Auslauf

bearbeitet:	30.06.2026	Maßstab:	Proj. Nr.:	Anlage:	Blatt Nr.:
gezeichnet:	30.06.2026	1:50	24018011	7	6/6
geprüft:					

Planverfasser:
Osnabrück,

Unterschrift

Aufgestellt:

Diese Unterlage dient nur zur Ausschreibung

24018011_AFP_Auslaufbauwerke02_AUSSCHR.dwg 6004 - Auslauf Stand: 30.06.2026
H:\AI14\Projekte\202424018011_Ibbenbüren - INOVA Park\15_LPH5_Ausführungsplanung