
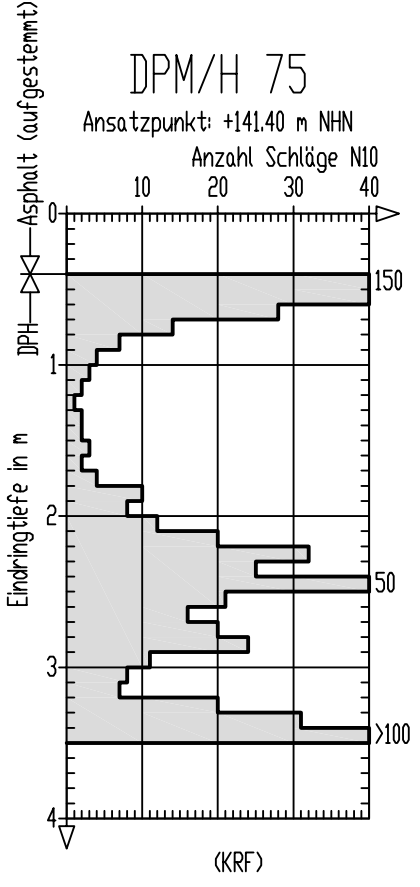
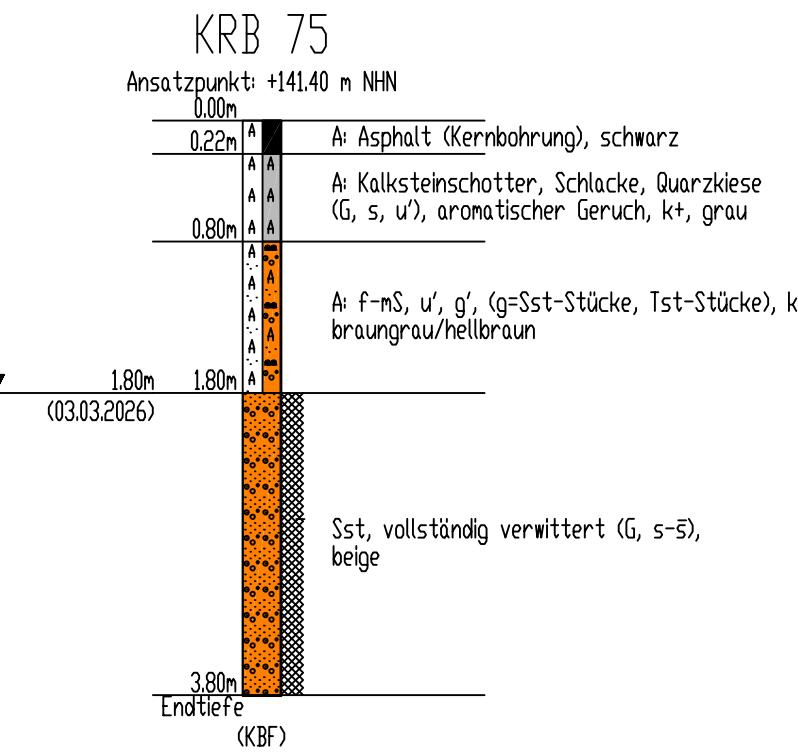
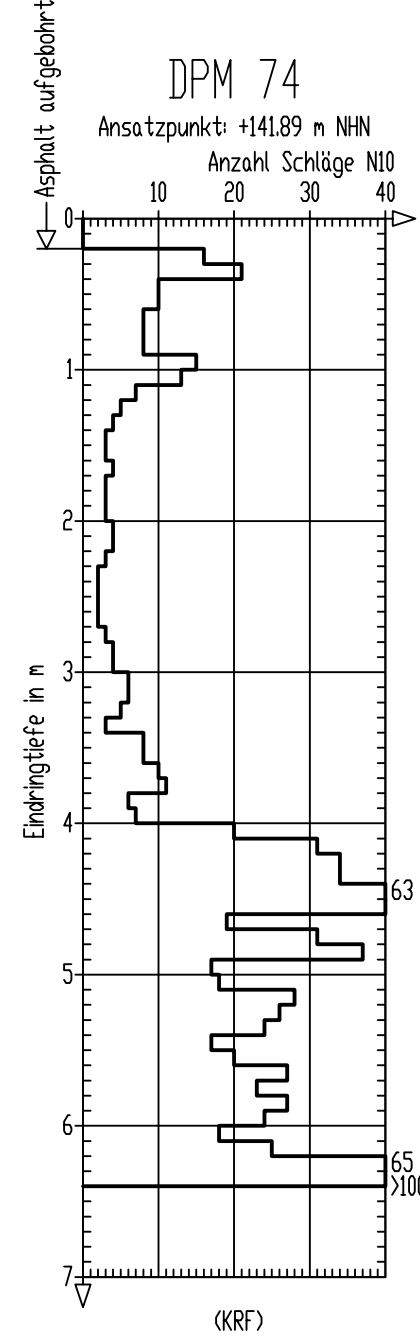
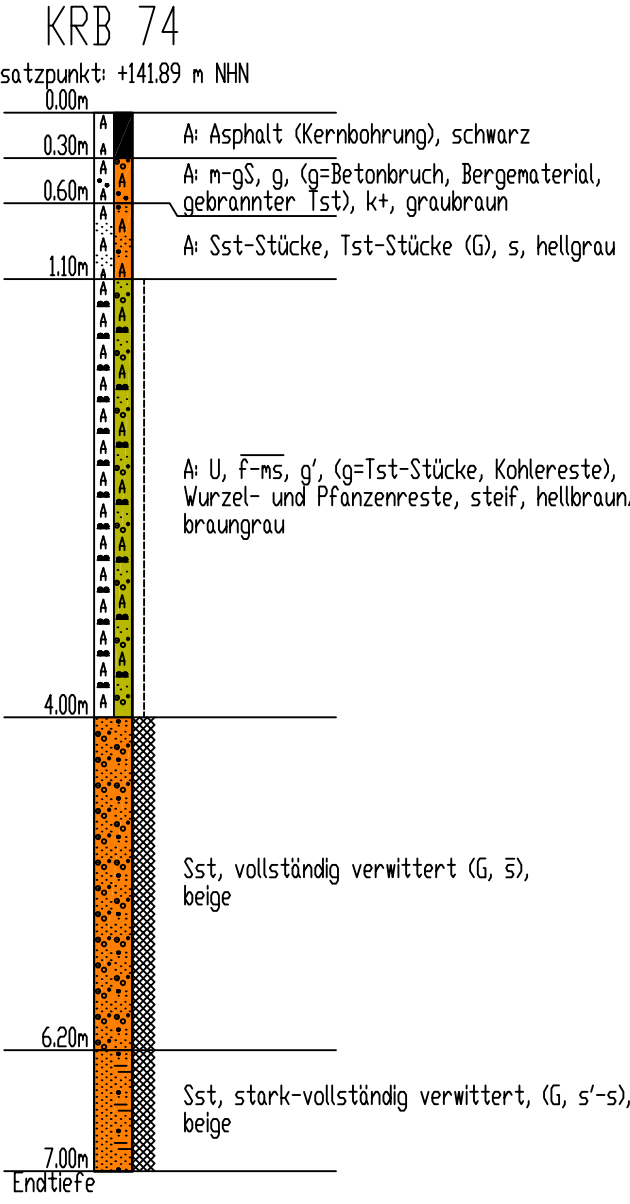
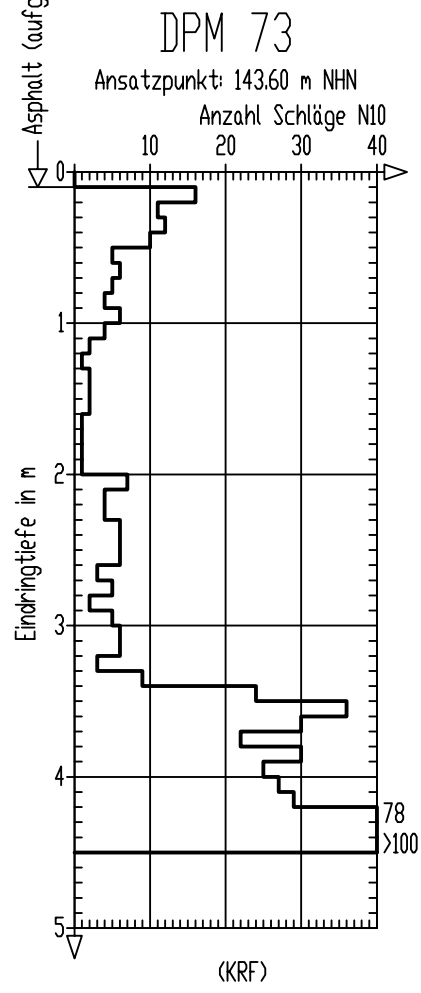
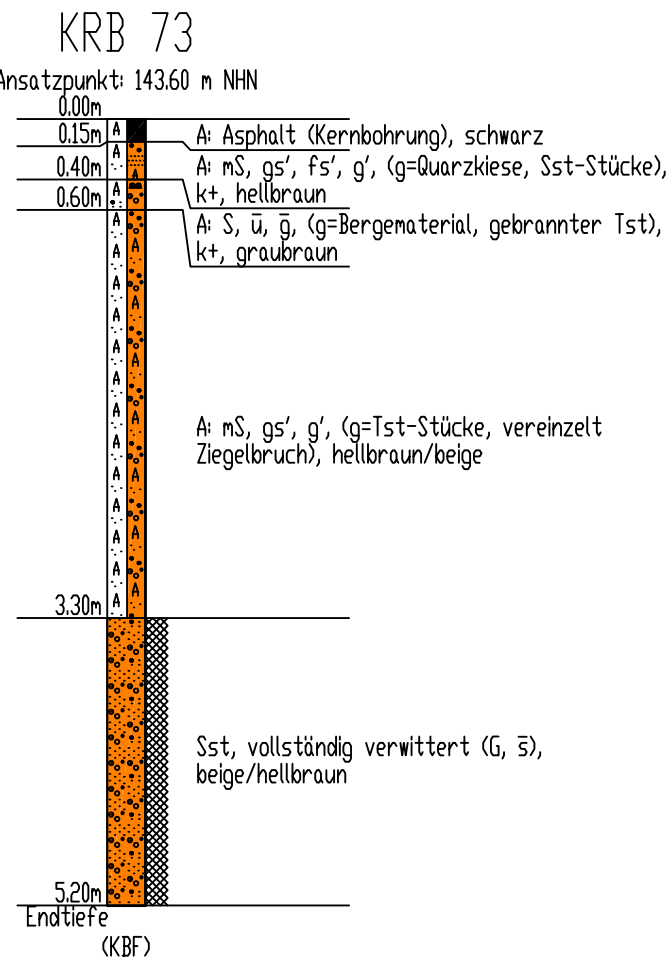
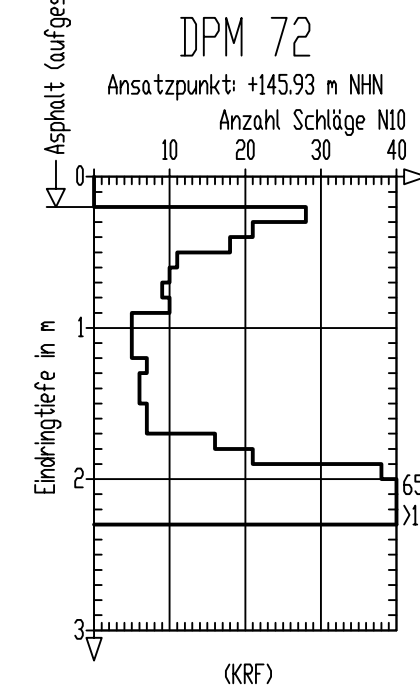
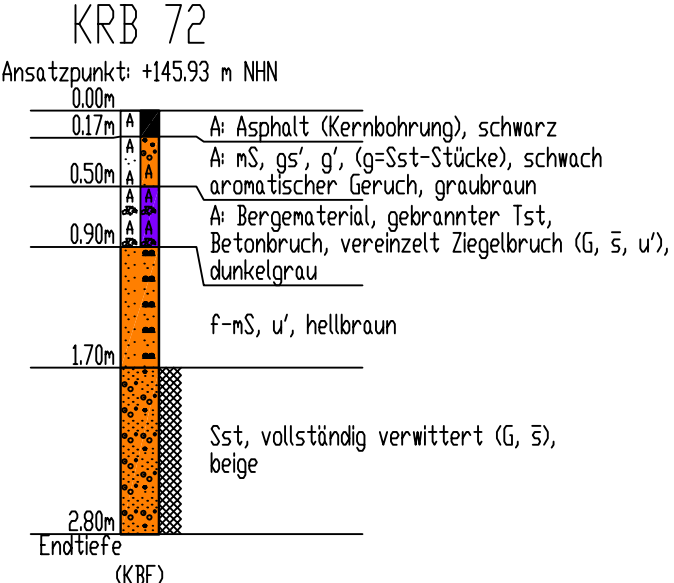
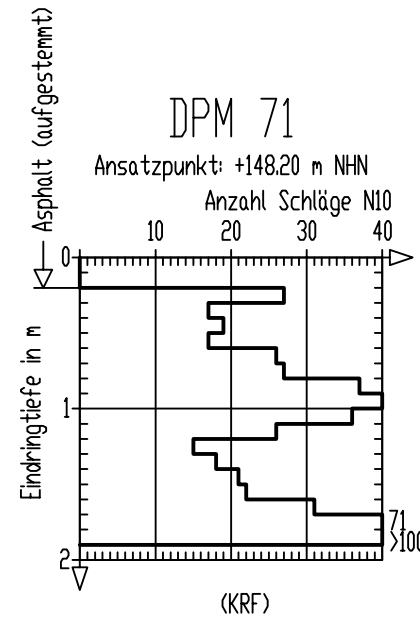


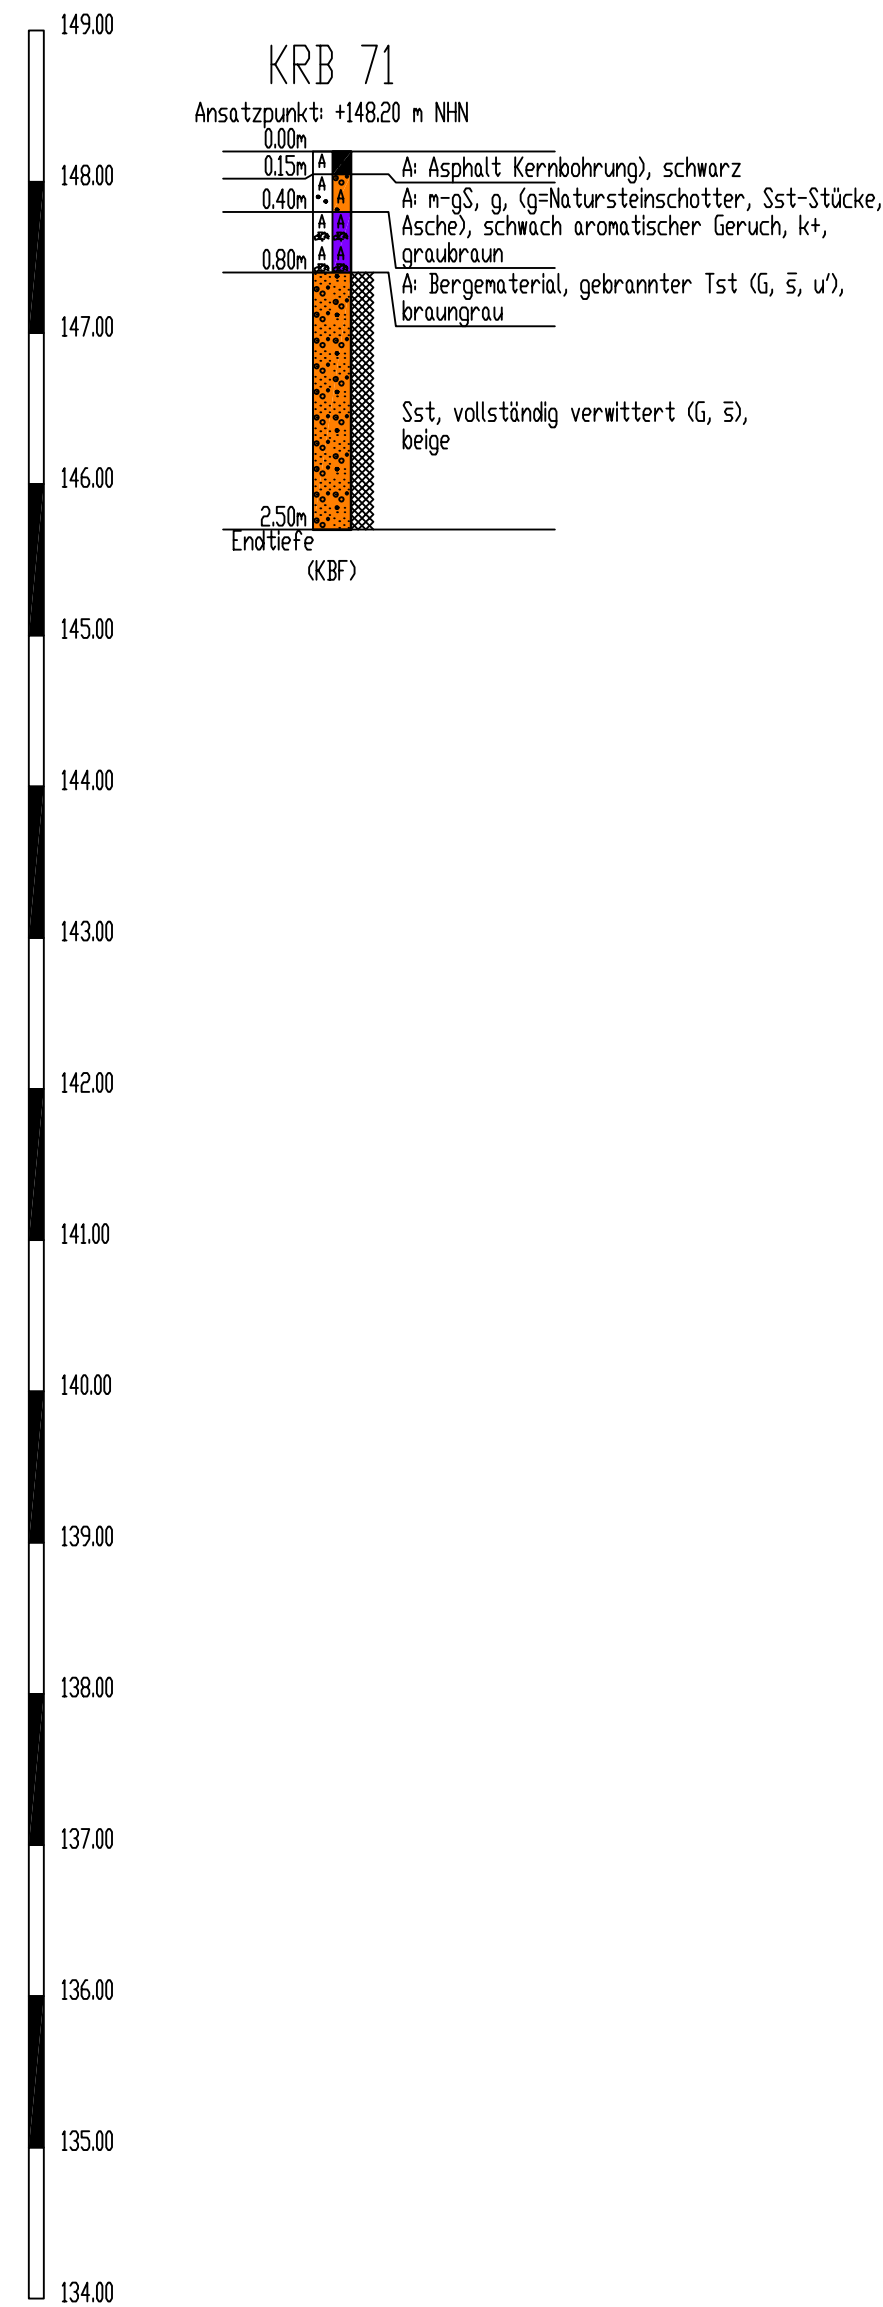

Legende

Asph Asphalt

gs = Grobsand

s = Sand

A A A

Ksts Kalksteinschotter

Sst = Sandstein

Bm = Bergematerial

G = Kies

U = Schluff

fs = Feinsand

ms = Mittelsand

t = tonig

Proben

SP Sonderprobe

GP Gestörte Probe

KP Kernprobe

WP Wasserprobe

' = schwach

- = stark

Wasserstände

GW Grundwasser angehoben

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

Beschaffenheit nach DIN 4023

nass

breilig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

Verwitterungsstufen

schwach verwittert

mäßig-stark verwittert

vollständig verwittert zersetzt

TFA = Trennflächenabstand

SPV = Spülverlust

Anzahl Schläge je 10 cm Eindringung

Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2

Kurzzeichen	leicht	mittelschwer	schwer
DPL	DPM	DPM	DPH
Spitzendurchmesser	35,7 ± 0,3 mm	43,7 ± 0,3 mm	43,7 ± 0,3 mm
Spitzenquerschnitt	10 cm²	15 cm²	15 cm²
Gestängedurchmesser			
außen	22 mm	32 mm	32 mm
Rammbärgewicht	10 ± 0,1 kg	30 ± 0,3 kg	50 ± 0,5 kg
Fallhöhe	0,50 ± 0,01 m	0,50 ± 0,01 m	0,50 ± 0,01 m
spez. Arbeit je Schlag	50 kJ/m²	100 kJ/m²	167 kJ/m²

arcccon

Ingenieurgesellschaft mbH

arcccon Ingenieurgesellschaft mbH

Wilhelminenstraße 165 - 167

45881 Gelsenkirchen

Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10

Auftraggeber :

Stadt Ibbenbüren,
Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung

Bauvorhaben :

I-NOVA Park Ibbenbüren,
Kanal- und Straßenbau

Baugrunderkundung, Baugrundbeurteilung, geotechnische Beratung

Maßstab : 1:50

Bearbeiter : Hubert

Zeichner : Schulz

Dateiname : ST254501 B02 Anl2

Datum: 05.10.2026

Bearb.Nr.

ST254501

Bohrprofile und Rammdiagramme

Anlage 2.17

2. Bericht