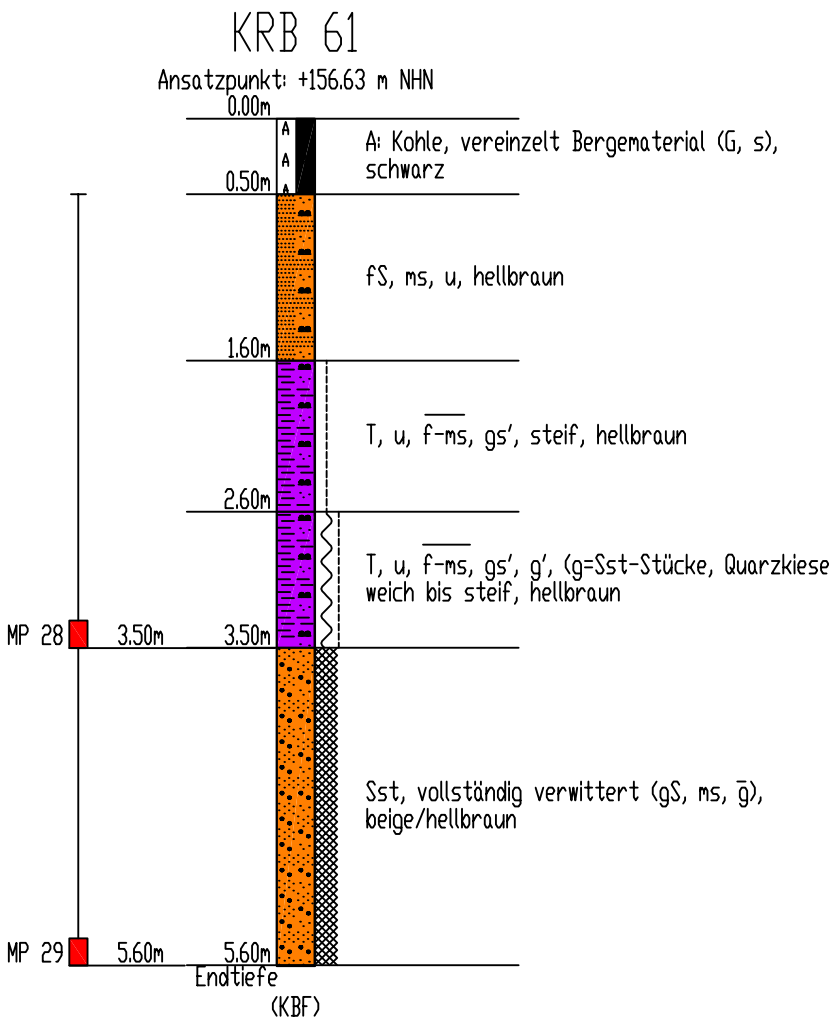
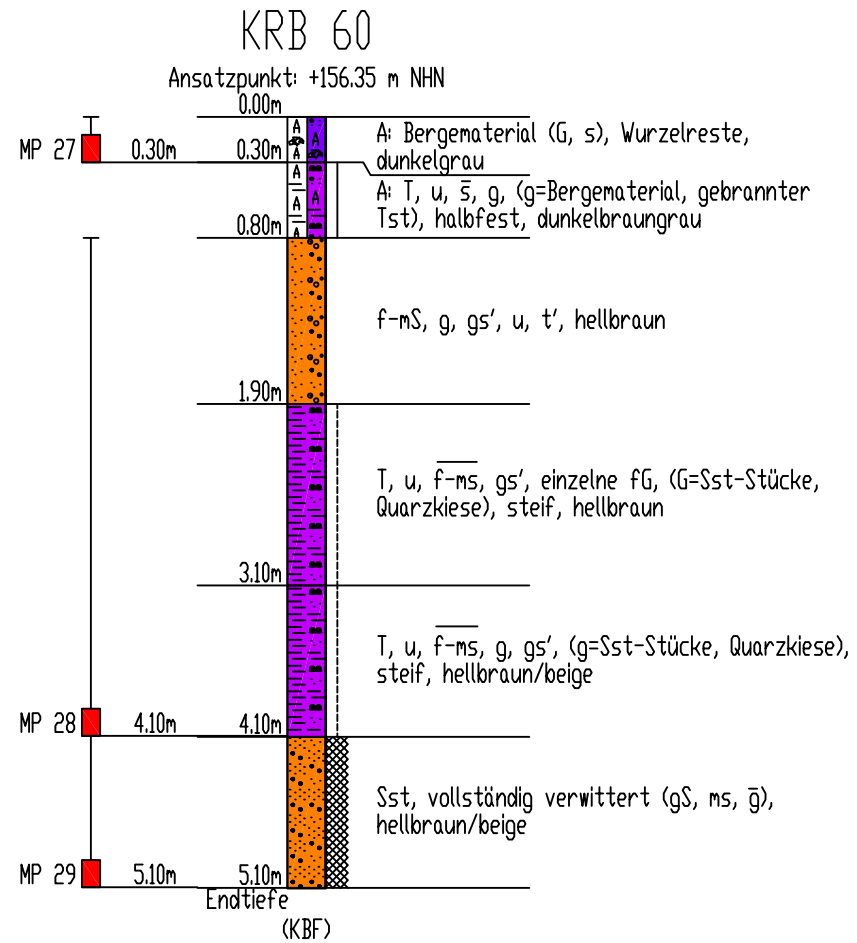
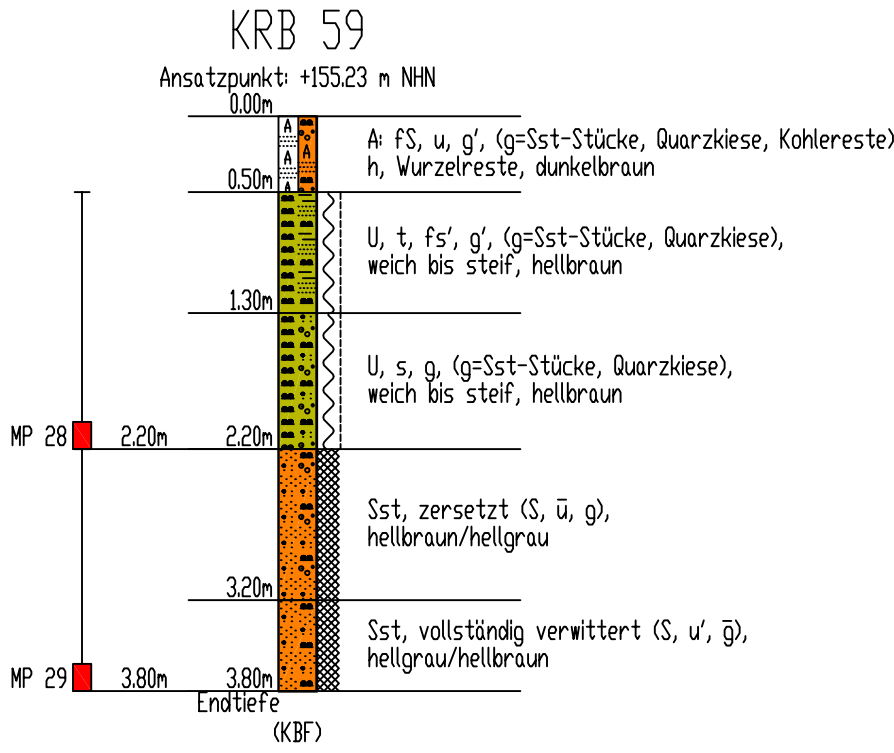
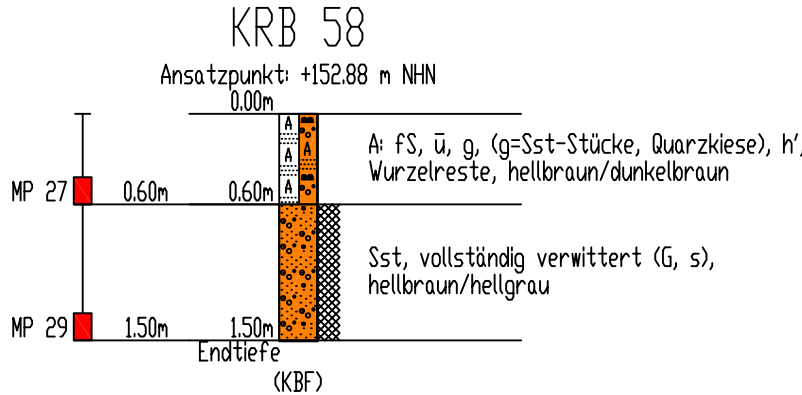



Legende

A

A

A

A

A = Auffüllung

G

G

g

g

G = Kies
g = kiesig

U

U

u

u

U = Schluff
u = schluffig

Bm

Bm

Bm

Bm

Bm = Bergematerial

ms

ms

ms

ms

ms = mittelsandig

K

K

K

K

K = Kohle

fs

fs

fs

fs

fs = Feinsand
fs = feinsandig

S

S

s

s

S = Sand
s = sandig

t

t

t

t

t = tonig

gS

gS

gS

gS

gS = Grobsand

Sst

Sst

Sst

Sst

Sst= Sandstein

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP Sonderprobe	GW Grundwasser angebohrt	nass halbfest	schwach verwittert
GP Gestörte Probe	GW Änderung des WSP	breiig fest	mäßig-stark verwittert
KP Kernprobe	GW Ruhewasserstand	weich klüftig	vollständig verwittert zersetzt
WP Wasserprobe	SW Sickerwasser	steif	TFA = Trennflächenabstand
' = schwach - = stark	k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Ramnfortschritt	SPV = Spülverlust

MP

chem. Analyse, Mischprobe

arcccon

Ingenieurgesellschaft mbH

arcccon Ingenieurgesellschaft mbH

Wilhelminenstraße 165 - 167

45881 Gelsenkirchen

Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10

Auftraggeber :
Stadt Ibbenbüren,
Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung

Bauvorhaben :
I-NOVA Park Ibbenbüren,
Kanal- und Straßenbau,
49477 Ibbenbüren

Bodenmanagementkonzept

Maßstab : 1:50	Datum: 18.09.2026	Bohrprofile	
Bearbeiterin : Dreizler	Bearb.Nr. ST254501	Anlage 2.14	5. Bericht
Zeichner : Schulz			
Dateiname : ST254501 B05 Anl2			