


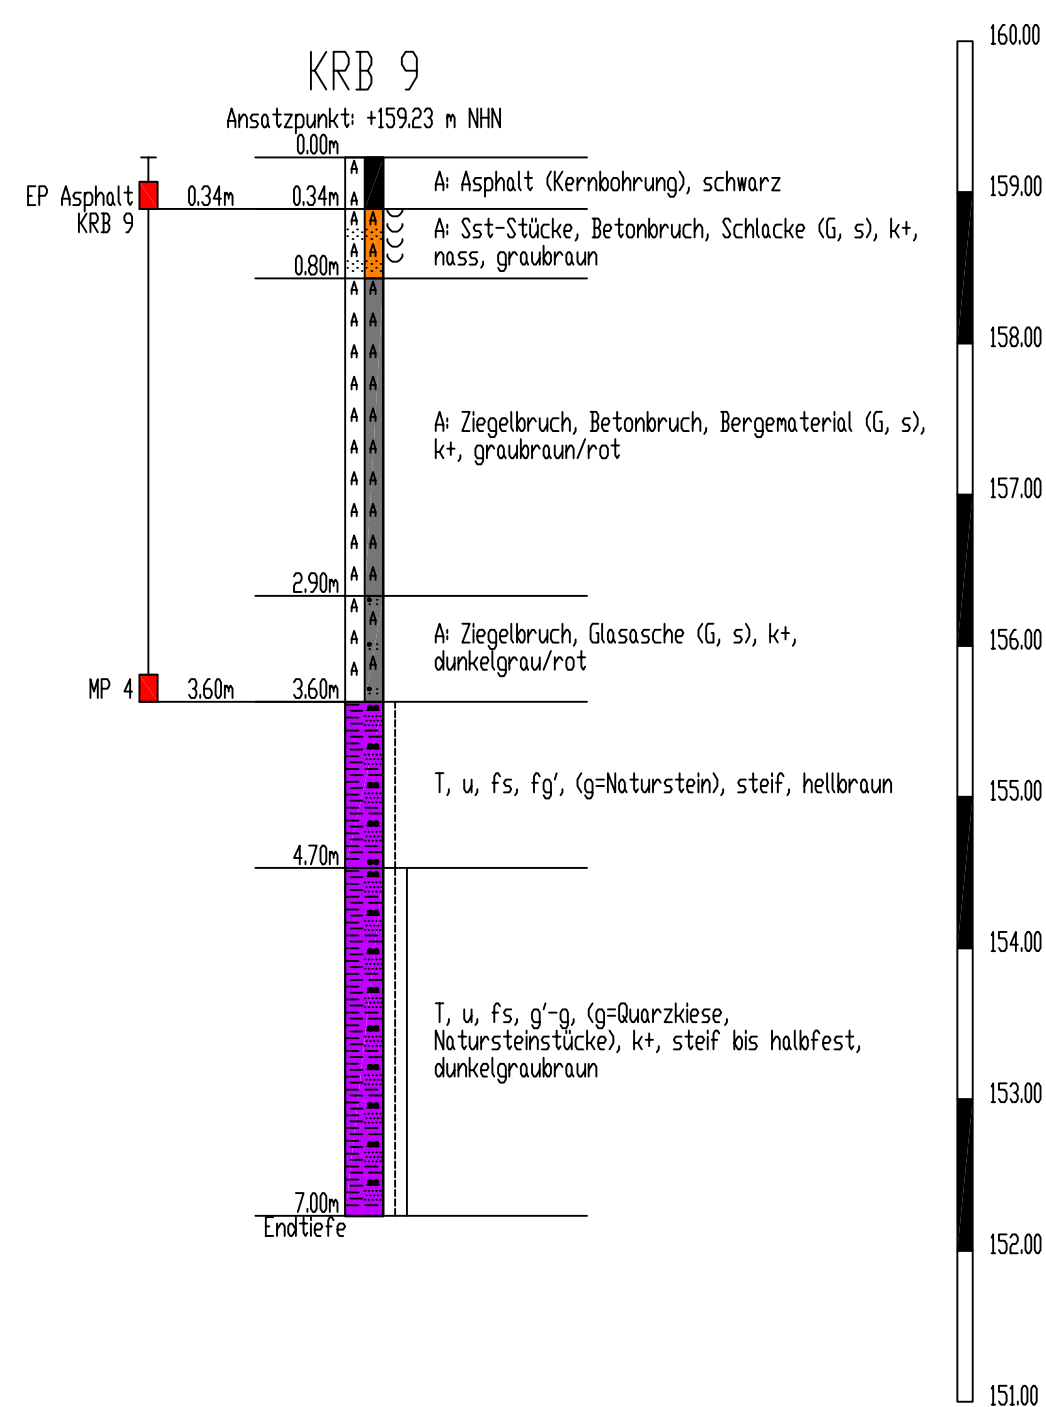

Legende			
 Asph = Asphalt	 A = Auffüllung	 Bm = Bergematerial	 Bbr = Betonbruch
 FS = Feinsand fs = feinsandig	 G = Kies g = kiesig	 MBe = Magerbeton	 nS = Mittelsand ns = mittelsandig
 Nsts = Natursteinschotter	 S = Sand s = sandig	 Sst = Sandstein	 Schl = Schlacke
 u = schluffig	 T = Ton	 Tst = Tonstein	 Zieg = Ziegelbruch
Proben SP  _____ Sonderprobe GP  _____ Gestörte Probe KP  _____ Kernprobe WP  _____ Wasserprobe ' = schwach - = stark	Wasserstände GW  _____ Grundwasser angebohrt GW  _____ Änderung des WSP GW  _____ Ruhewasserstand SW  _____ Sickerwasser k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	Beschaffenheit nach DIN 4023     nass halbfest breiig fest weich klüftig steif (KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Rammfortschritt	Verwitterungsstufen  schwach verwittert  mäßig-stark verwittert  vollständig verwittert  zersetzt TFA = Trennflächenabstand SPV = Spülverlust
 chem. Analyse, Einzelprobe  chem. Analyse, Mischprobe			
		arcon Ingenieurgesellschaft mbH	
		Wilhelminenstraße 165 - 167	
		45881 Gelsenkirchen	
		Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10	
Auftraggeber : Stadt Ibbenbüren, Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung			
Bauvorhaben : I-NOVA Park Ibbenbüren, Kanal- und Straßenbau, 49477 Ibbenbüren Bodenmanagementkonzept			
Maßstab : 1:50		Datum:	
Bearbeiterin : Dreizler		18.09.2026	
Zeichner : Schulz		Bearb.Nr.	
Dateiname : ST254501 B05 Anl2		ST254501	
		Bohrprofile	
		Anlage 2.2	
		5. Bericht	