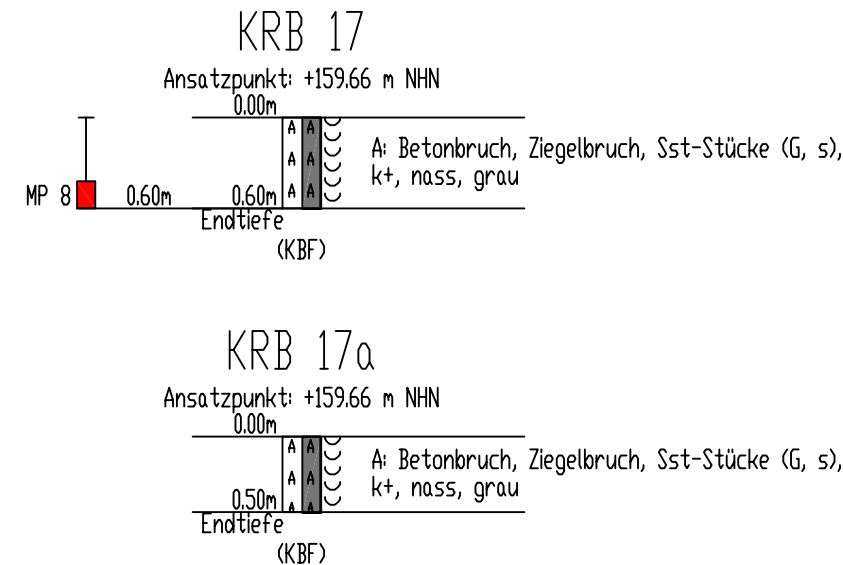
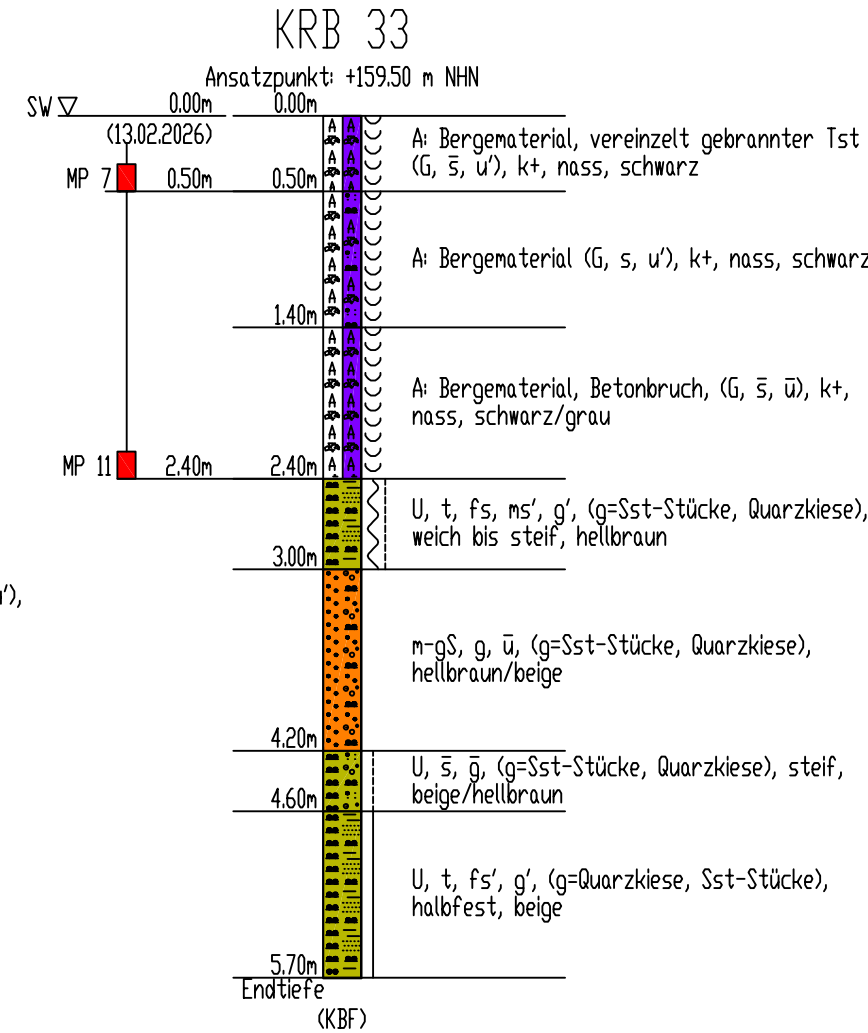
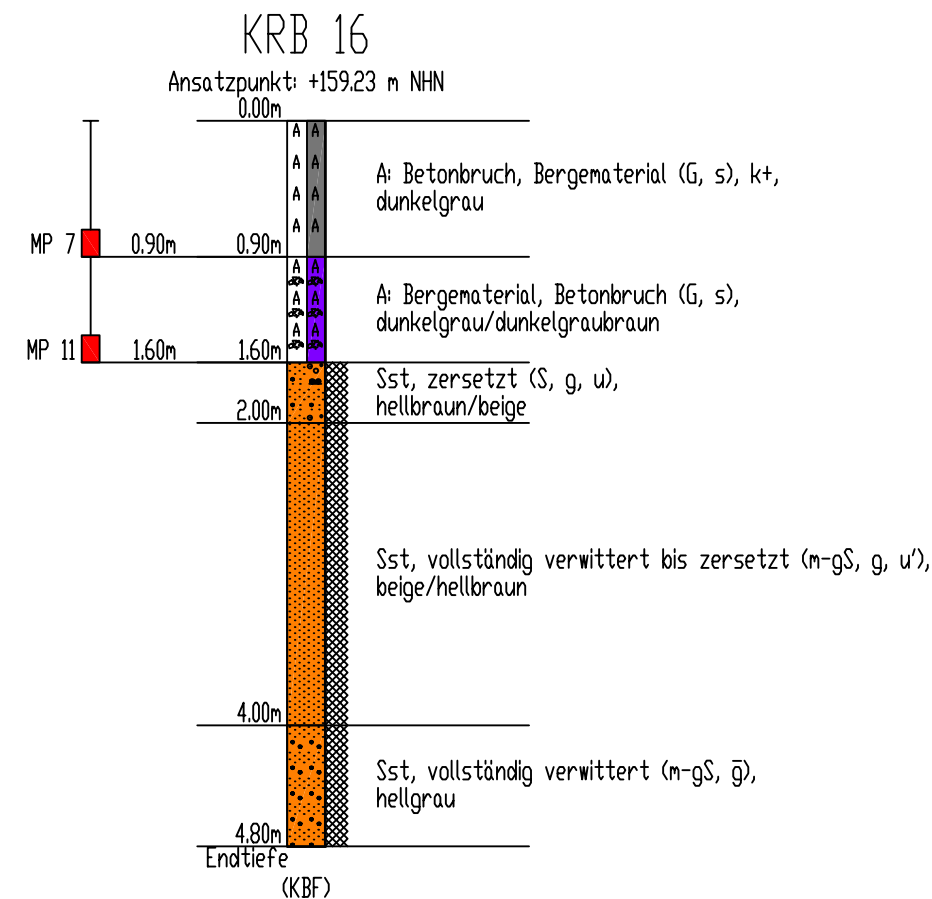
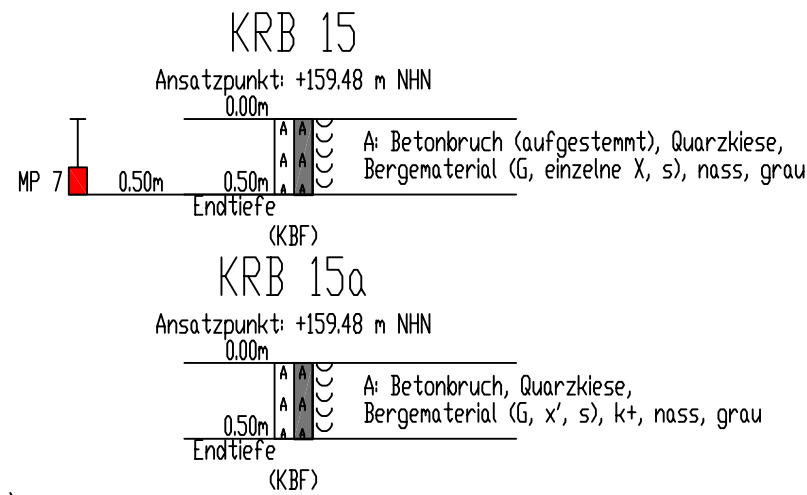
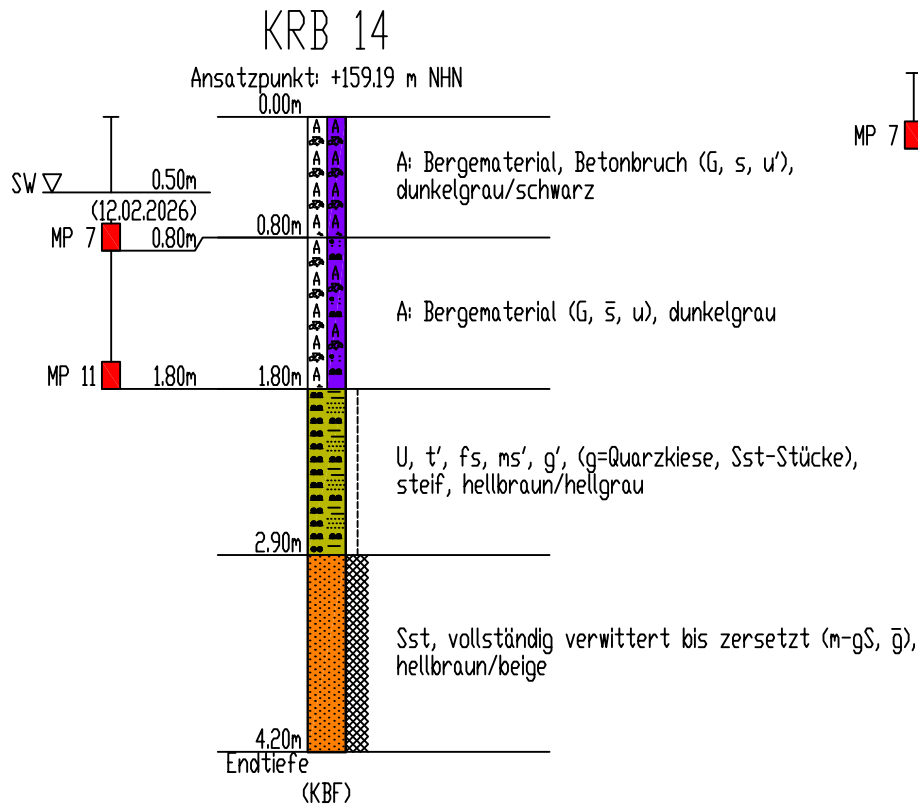
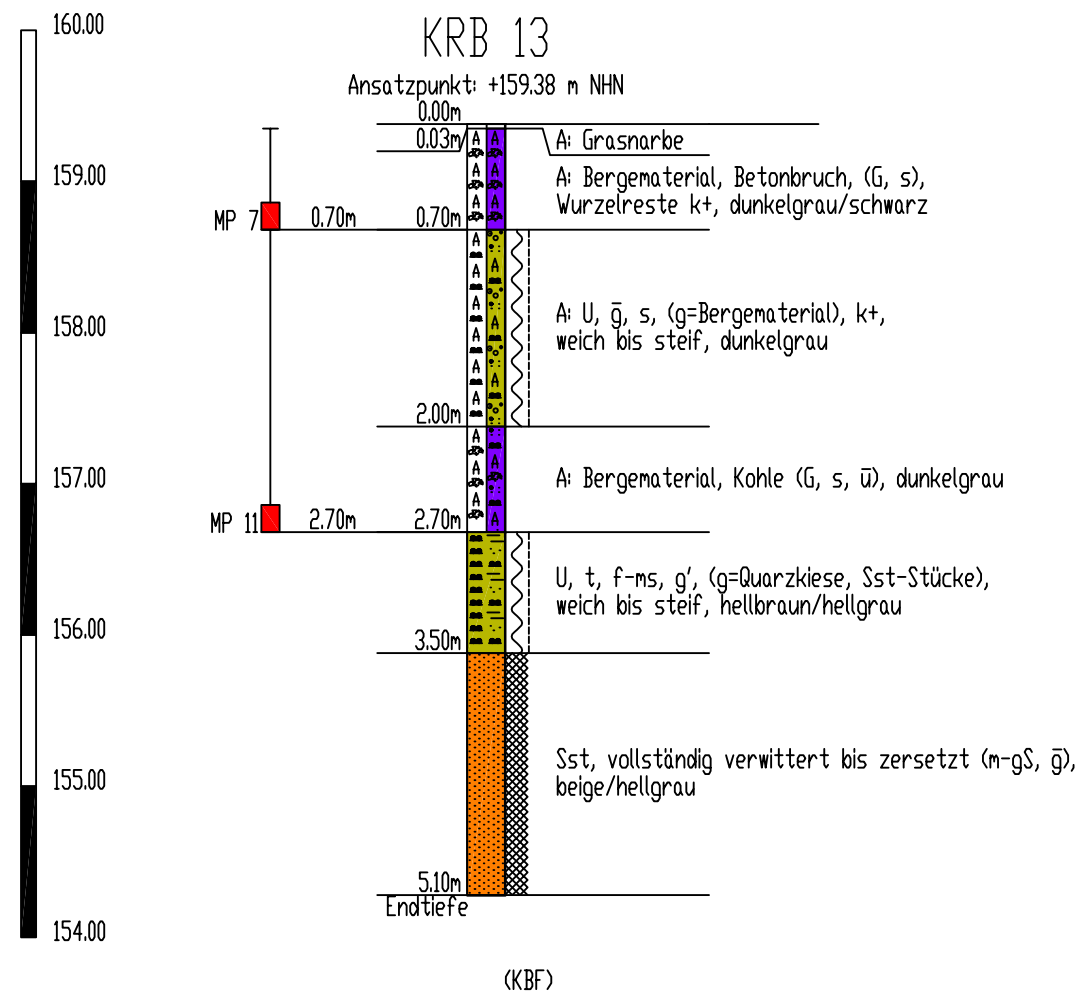


Legende

	A = Auffüllung		Bm = Bergematerial		Blor = Betonbruch		fs = feinsandig
	gS = Grobsand		g = kiesig		ms = mittelsandig		S = Sand
	Sst = Sandstein		U = Schluff		t = tonig		s = sandig
			u = schluffig				Tst = Tonstein

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP Sonderprobe	GW Grundwasser angebohrt	nass halbfest	schwach verwittert
GP Gestörte Probe	GW Änderung des WSP	breiig fest	mäßig-stark verwittert
KP Kernprobe	GW Ruhewasserstand	weich klüftig	vollständig verwittert
WP Wasserprobe	SW Sickerwasser	steif	zersetzt
' = schwach - = stark	k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Rammfortschritt	TFA = Trennflächenabstand SPV = Spülverlust

MP chem. Analyse, Mischprobe

arcon
Ingenieurgesellschaft mbH

arcon Ingenieurgesellschaft mbH
Wilhelminenstraße 165 - 167
45881 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10

Auftraggeber : Stadt Ibbenbüren,
Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung

Bauvorhaben : I-NOVA Park Ibbenbüren,
Kanal- und Straßenbau,
49477 Ibbenbüren

Bodenmanagementkonzept

Maßstab : 1:50	Datum: 18.09.2026	Bohrprofile	
Bearbeiterin : Dreizler	Bearb.Nr.		
Zeichner : Schulz	ST254501	Anlage 2.4	5. Bericht
Dateiname : ST254501 B05 Anl2			