
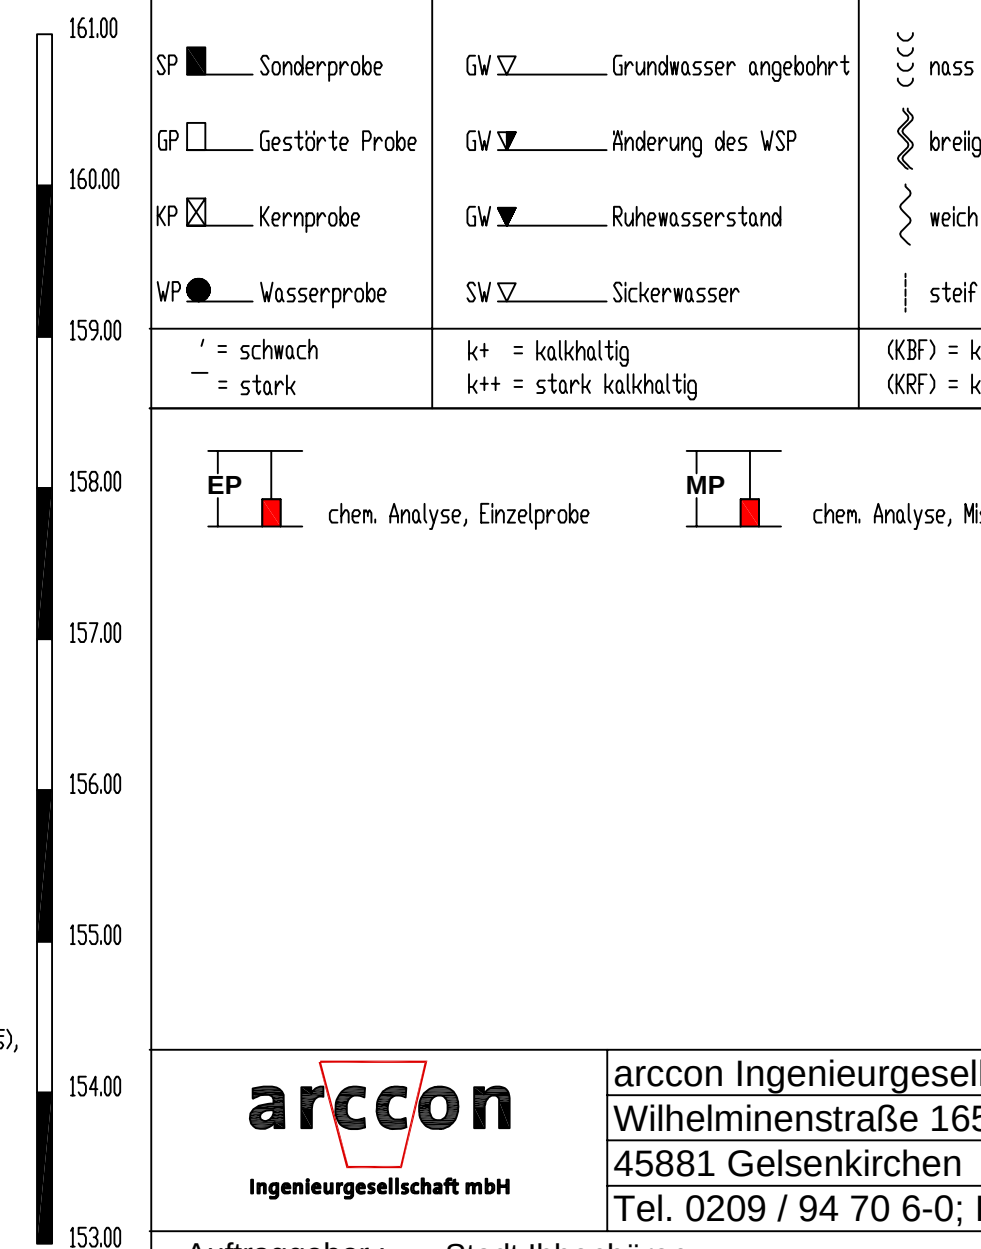
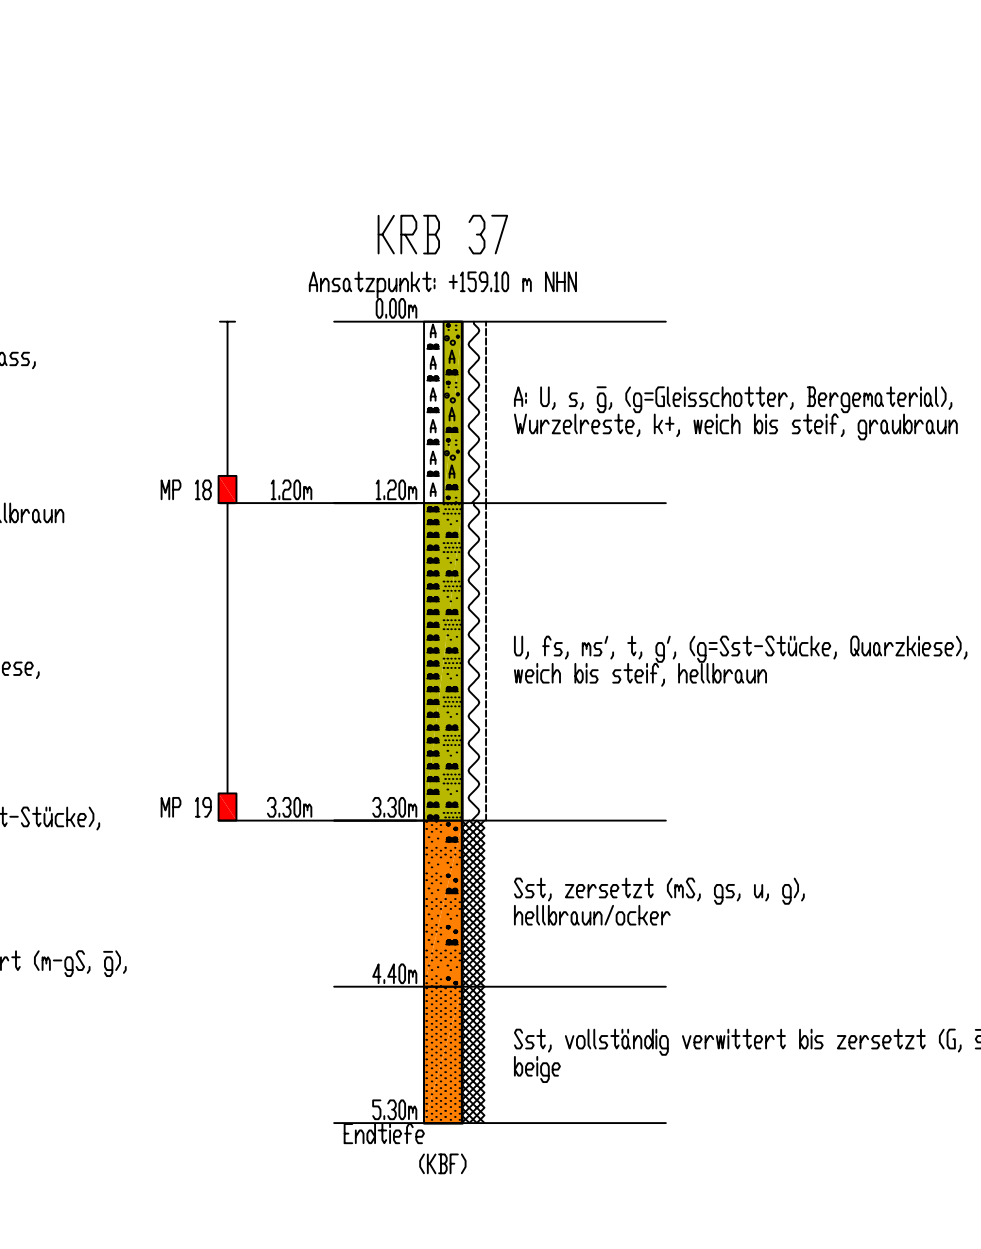
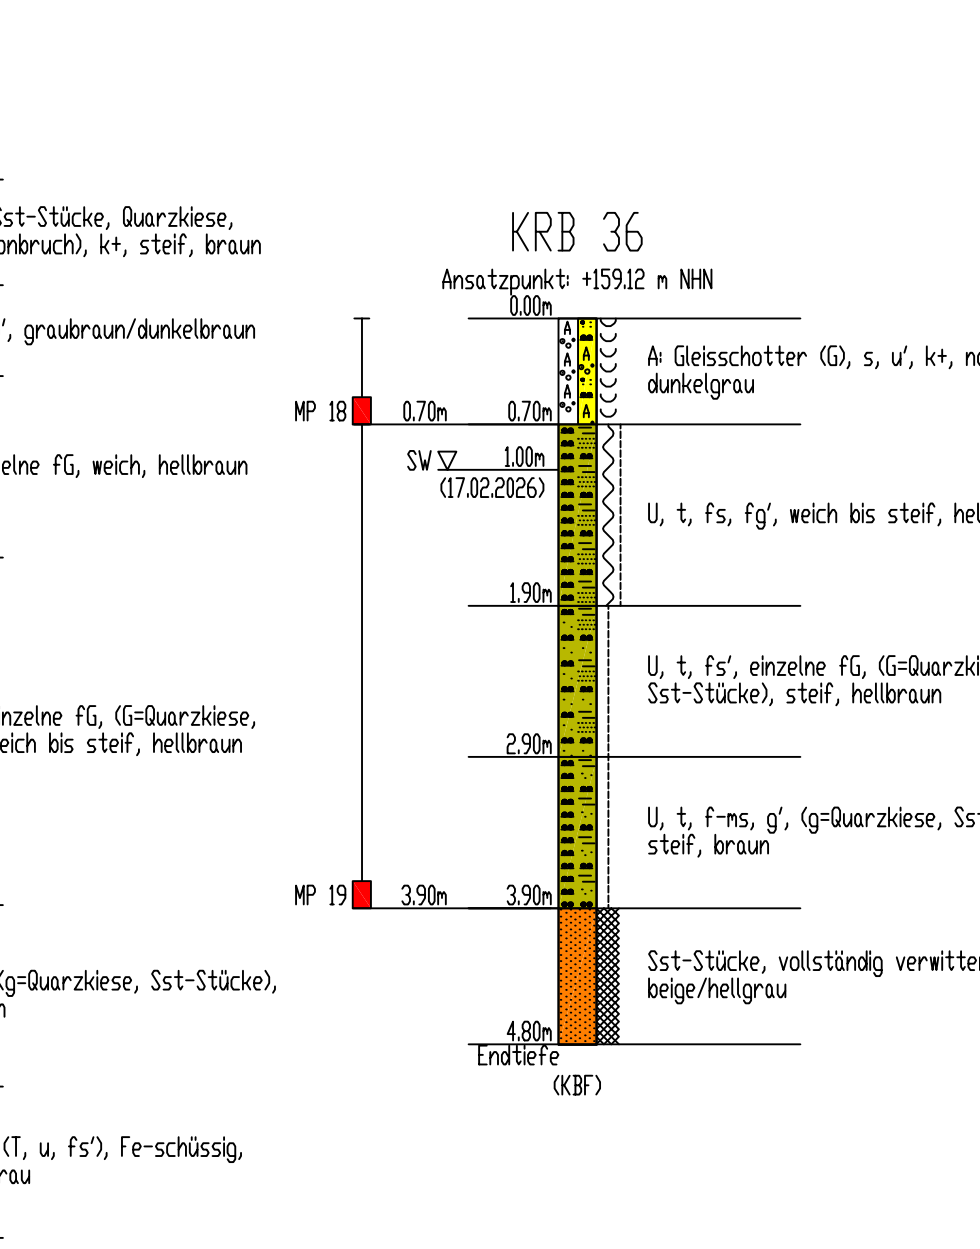


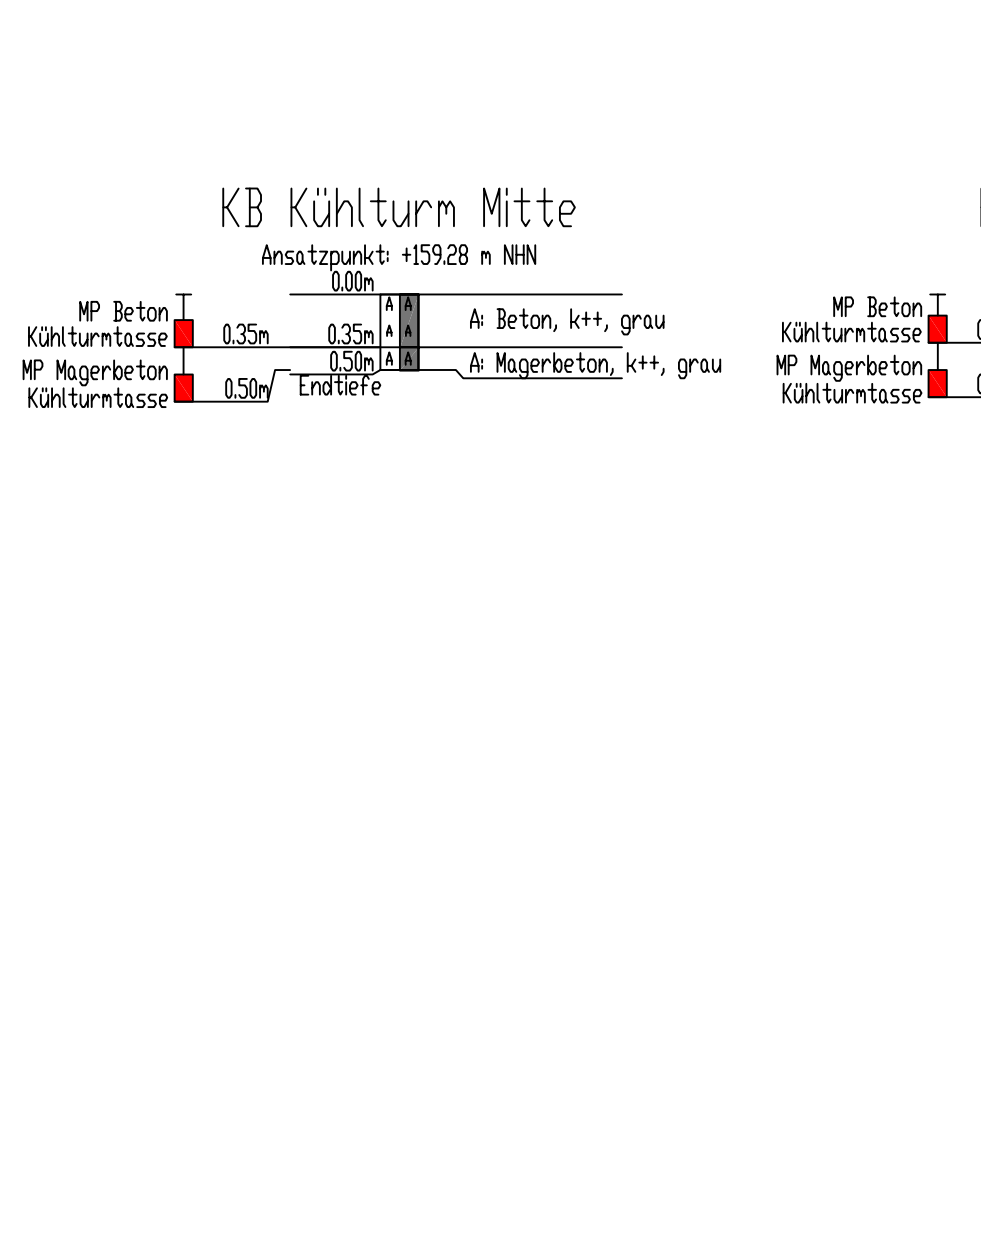

Legende					
	A = Auffüllung		Bm = Bergematerial		B = Beton
	FS = Feinsand fs = feinsandig		GS = Grobsand gs = grobsandig		G = Kies g = kiesig
	nG = Mittelkies		mS = Mittelsand ms = mittelsandig		s = sandig
	U = Schluff u = schluffig		T = Ton t = tonig		Tst = Tonstein
					FG = Feinkies
					MBe = Magerbeton
					Sst = Sandstein
Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen		
SP Sonderprobe	GW _____ Grundwasser angebohrt	 nass halbfest	schwach verwittert		
GP Gestörte Probe	GW _____ Änderung des WSP	 breilig fest	mäßig-stark verwittert		
KP Kernprobe	GW _____ Ruhewasserstand	 weich klüftig	vollständig verwittert zersetzt		
WP Wasserprobe	SW _____ Sickerwasser	steif	TFA = Trennflächenabstand		
' = schwach - = stark	k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Rammfortschritt	SPV = Spülverlust		
chem. Analyse, Einzelprobe		chem. Analyse, Mischprobe			
arcccon Ingenieurgesellschaft mbH		arcccon Ingenieurgesellschaft mbH			
		Wilhelminenstraße 165 - 167			
		45881 Gelsenkirchen			
		Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10			
Auftraggeber :		Stadt Ibbenbüren, Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung			
Bauvorhaben :		I-NOVA Park Ibbenbüren, Kanal- und Straßenbau, 49477 Ibbenbüren			
Bodenmanagementkonzept					
Maßstab : 1:50		Datum:	Bohrprofile		
Bearbeiterin : Dreizler		18.09.2026			
Zeichner : Schulz		Bearb.Nr.			
Dateiname : ST254501 B05 Anl2		ST254501	Anlage 2.8	5. Bericht	