


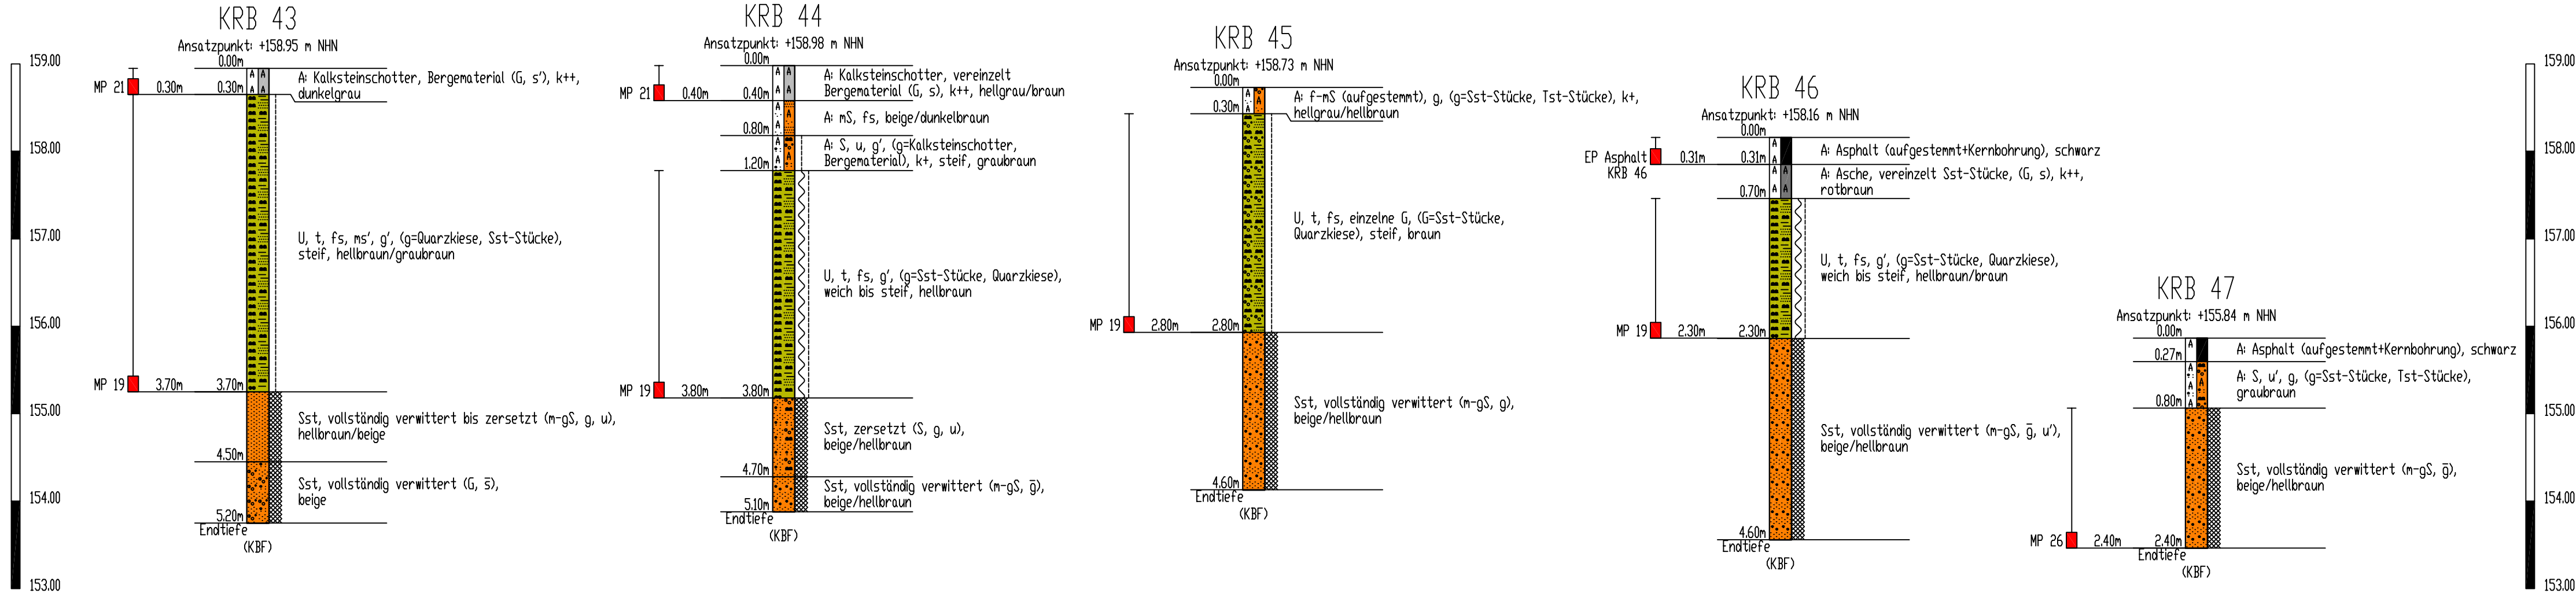

Legende

Asch# Asche

gs = Grobsand

S = Sand
s = sandig

Asph# Asphalt

Kst# Kalksteinschotter

Sst= Sandstein

A A A

A = Auffüllung

G G G

G = Kies
g = kiesig

U U U

U = Schluff
u = schluffig

Fs

Fs = feinsandig

ms

ms = Mittelsand

t

t = tonig

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP Sonderprobe	GW Grundwasser angebohrt	mass halbfest	schwach verwittert
GP Gestörte Probe	GW Änderung des WSP	breilig fest	mäßig-stark verwittert
KP Kernprobe	GW Ruhewasserstand	weich klüftig	vollständig verwittert
WP Wasserprobe	SW Sickerwasser	steif	zersetzt
' = schwach - = stark	k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Rammfortschritt	TFA = Trennflächenabstand SPV = Spülverlust

EP chem. Analyse, Einzelprobe

MP chem. Analyse, Mischprobe

Ingenieurgesellschaft mbH

arcccon Ingenieurgesellschaft mbH
Wilhelminenstraße 165 - 167
45881 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10

Auftraggeber :
Stadt Ibbenbüren,
Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung

Bauvorhaben :
I-NOVA Park Ibbenbüren,
Kanal- und Straßenbau,
49477 Ibbenbüren

Umwelttechnische Untersuchungen und Begutachtung

Maßstab : 1:50	Datum: 26.08.2026	Bohrprofile	
Bearbeiterin : Dreizler	Bearb.Nr. ST254501	Bohrprofile	
Zeichner : Schulz	Dateiname : ST254501 B03 Anl2	Anlage 2.10	3. Bericht