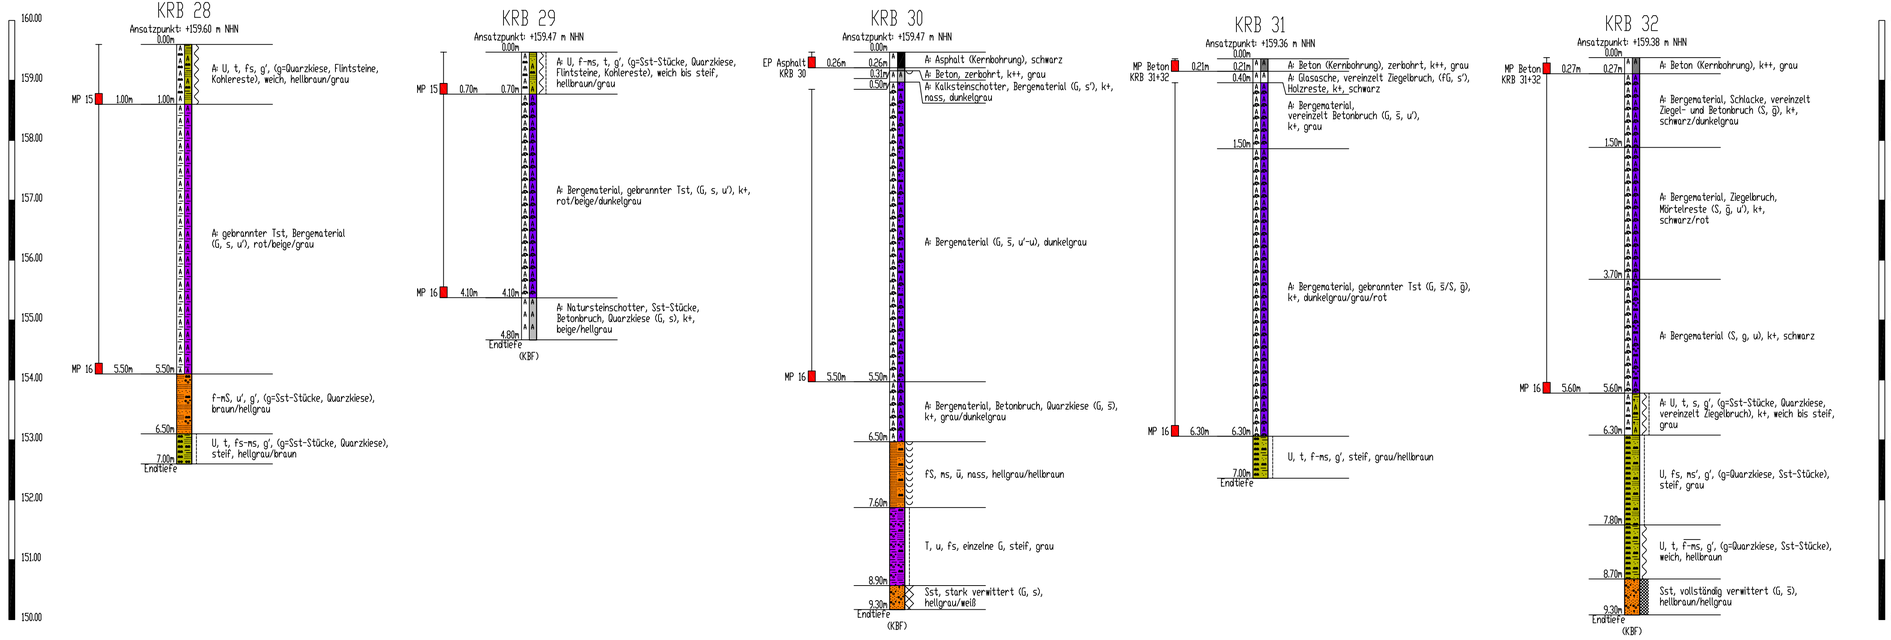


Legende

- Asph= Asphalt
- A = Auffüllung
- Bm = Bergematerial
- B = Beton
- fS = Feinsand; fs = feinsandig
- Ksts= Kalksteinschotter
- G = Kies; g = kiesig
- mS = Mittelsand; ms = mittelsandig
- Nsts= Natursteinschotter
- s = sandig
- Sst= Sandstein
- U = Schluff; u = schluffig
- T = Ton; t = tonig
- Tst= Tonstein

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP Sonderprobe	GW ▽ Grundwasser angebohrt	nass / halbfest	schwach verwittert
GP Gestörte Probe	GW ▼ Änderung des WSP	breiig / fest	mäßig-stark verwittert
KP Kernprobe	GW ▼ Ruhewasserstand	weich / klüftig	vollständig verwittert zersetzt
WP Wasserprobe	SW ▽ Sickerwasser	steif	TFA = Trennflächenabstand
' = schwach; — = stark	k+ = kalkhaltig; k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt; (KRF) = kein Rammfortschritt	SPV = Spülverlust

EP chem. Analyse, Einzelprobe

MP chem. Analyse, Mischprobe

arccon Ingenieurgesellschaft mbH
Wilhelminenstraße 165 - 167
45881 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10

Auftraggeber : Stadt Ibbenbüren, Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung

Bauvorhaben : I-NOVA Park Ibbenbüren, Kanal- und Straßenbau, 49477 Ibbenbüren

Umwelttechnische Untersuchungen und Begutachtung

Maßstab : 1:50	Datum:	Bohrprofile	
Bearbeiterin : Dreizler	26.08.2026		
Zeichner : Schulz	Bearb.Nr.	Anlage 2.7	3. Bericht
Dateiname : ST254501 B03 Anl2	ST254501		