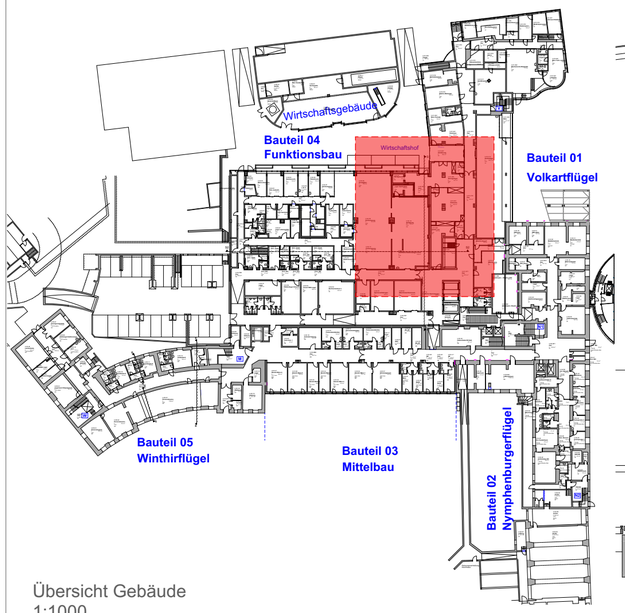


Übersicht Gebäude
1:1000

U.04.08
Produktion
F: 70,0 m²
5.05
FB

U.04.02
Sterilgutaufzug
F: 5,1 m²
FB

U.04.01
Lager (Spülmittel)
5,7 m²

U.04.007
Sterile Seite
5.03.06
F: 23,5 m²
B: PVC R10
WB: FL
D: rev. DE

Gerätezeile
5.03.05
F: 4,1 m²

U.01.003
Reine Seite
5.03.04
F: 73,6 m²
B: PVC R10
WB: FL
D: rev. DE

Rasterdecke 62,5 x 62,5

U.04.xxx
Putzraum
5.03.07
F: 5,1 m²
B: PVC R10
WB: FL
D: rev. DE

U.04.09
Portionierung
F: 93,8 m²
5.05
FB

U.04.10
Spülküche
F: 80,8 m²
5.05
FB

U.04.12
Portionierung
F: 60,2 m²
5.05
FB

U.04.11
Stellfläche Stationswagen unrei
F: 54,6 m²
5.05
FB

U.04-FB3
Flur
F: 31,0 m²
FB

F: 18,4 m²
5.08
VF

5.03.10
Dosieranlage
F: 4,2 m²

5.03.12
Aufenthalt
F: 2,9 m²
B: PVC R10
WB: Wandfarbe
D: rev. DE

5.03.11
Wagenaufbereitung
F: 5,5 m²
B: PVC R10
WB: FL
D: rev. DE

U.01-VF3
Flur
F: 77,7 m²
VF

U.01.007
Anlieferung
F: 29,8 m²
VF

U.01.015
Zentrallager
F: 202,1 m²
5.07
VF

U.01.005
Umkleide
5,6 m²
B: PVC R10
WB: FL
D: rev. DE

U.01.004
Aufenthalt
5.03.08
9,9 m²
B: PVC R10
WB: FL
D: rev. DE

Rasterdecke 62,5 x 62,5

Gerätezeile
5.03.03
F: 7,5 m²

U.01.002
Unreine Seite
5.03.02
F: 32,6 m²
B: PVC R10
WB: FL
D: rev. DE

U.01.xxx
Elt.-Raum
F: 5,1 m²
VF

U.01.005
Versorgungsschacht
F: 19,8 m²
VF

U.01.001
Annahme
5.03.01
F: 8,0 m²
B: PVC R10
WB: FL
D: rev. DE

U.01-VF2
Flur
F: 36,2 m²
VF

U.01-VF1
Flur
F: 102,8 m²
VF

U.01.014
Wäsche Abwurf
F: 5,9 m²
VF

U.01.013
Wäsche
F:
VF

U.01.012
Wäsche
F: 4
VF

S1
S2

Legende:

NF	Nettofläche		Spot
RH	Raumhöhe		Leuchte 62,6x62,5 cm in Rasterdecke
RU	Raumumfang		
DS	Deckensprung		Leuchte 104,5x9,2 cm
FB	Fußbodenbelag		Uhr
DB	Doppelboden		
PVC	PVC-Boden		Lüftungsausläss 62,5x62,5 cm in Rasterdecke
HKS	Hohlkehlsockel		
FL	Fliesen		Lüftungsausläss
R9	Rutschfestigkeit R9		
R10	Rutschfestigkeit R10		Rauchmelder Zwischendecke
WB	Wandbelag		Rauchmelder
A1	Anstrich Dispersion		Lautsprecher
A2	2K-Anstrich		Bewegungsmelder
GL	Glasfastertapete		Revisionsöffnung
DE	Decke		
GK A1	GK Decke + Anstrich A1		
GK A2	GK Decke + Anstrich A2		
AD	Akustikdecke GK		
SD1	Rasterdecke		
SD2	Schwerlastdecke		
GKFr	GK-Fries		
KD	Kühldecke		
RD	Rohdecke		
OK	Oberkante		
UK	Unterkante		
BR	Brüstung		
OKFFB	Oberkante Fertigfußboden		
OKRB	Oberkante Rohboden		
UKD	Unterkante Decke		
UKRD	Unterkante Rohdecke		
BRH	Brüstungshöhe über OKFFB		
BS	Brandschutz		
F30/T30	feuerhemmend		
F90/T90	feuerbeständig		
RS	Rauchschutz		
HK	Heizkörper		
ABL	Abluft		
ZUL	Zuluft		
STS	Strahlenschutz		
Pb	Bleigleichtwert		
	Wand Bestand		Rasterdecke 625 x 625 mm
	Wand NEU		Rohdecke / Bereich ohne abgehängte Decke
	Wand Abbruch		
	Abbruch		

Maße nach vorliegenden Bestandsunterlagen - ungeprüft

INDEX	Ä-Nr.	Änderungen	Datum
XX			24.06.2025

Planverfasser:
bloching hummel
Bloching+Hummel Architekten und Innenarchitekt PartG mbB
Rotkreuzplatz 8, 80634 München
Tel.: +49 89 8905 372-0
E-Mail: info@bloching-hummel.de

Bauherr:	**Rotkreuzklinikum München gGmbH** Rotkreuzplatz 8 80634 München
Grundstück:	**Gemarkung:** **Flurstück Nr.:**
Bauvorhaben:	**RKM_AEMP** **(Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte)**
Planinhalt:	**Untergeschoss**
Planart:	**Deckenspiegel Entwurf**
Plannr.:	**bh_P198_E_DS_UG_01_XX**
Maßstab:	**1:100, 1:1000**
Gezeichnet:	**TZ, SW**
Blattgröße:	**A2 - 57,4 x 42,0**
Datum:	**24.06.2025**