


[illegible]

M1:10,
Angaben in cm

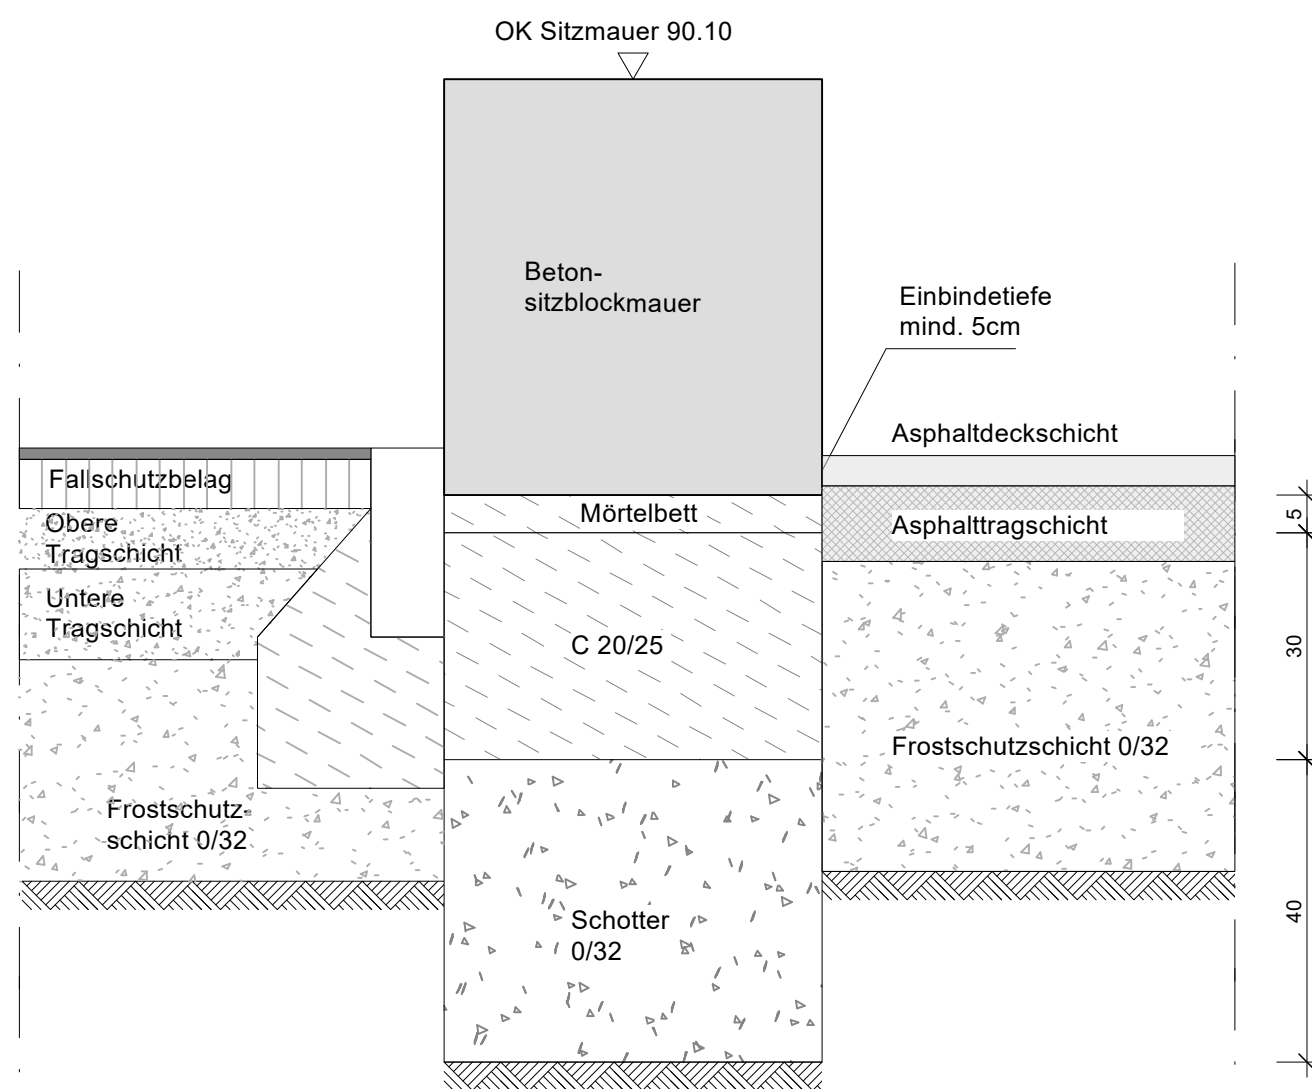

Sichtbeton GBL SM-LI-01;
Ansichtsflächen feinsandgestrahlt;
Auftrittflächen Rutschhemmung größer/gleich R11
oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; DIN
1045-4; C 35/45 (LP); XC4/XD3/XF4; WA;
zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende
Lagerung in Klimahallenerforderlich;
Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an
quellfähigen Bestandteilen organischen Ursprungs
enthalten; C_{min} = 4 cm; die Verwendung von
Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt
Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl.
Merkblatt Nr. 1 FDB über Sichtbetonflächen von FT
als vereinbart, CSC-zertifizierte
Herstellungsprozesse und Wertschöpfungskette inkl.
Nachweis,
zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und
Schalungsversatz unzulässig und Porenanteil max.
0,05% der Gesamtansichtsfläche;
Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf die
angegebene Kantenausbildung zu achten;
das Zuschlagmaterial ist farblich auf die
Betonoberfläche abzustimmen;
keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit
geeignetem Gerät (Versetzzange, Vakuumgerät...) ohne
Versetzspuren einzubauen;
an den Fugen sind durch geeignete
Schutzmaßnahmen Abplatzungen zu vermeiden;
die Einzellänge der Werksteine ist unterschiedlich
und richtet sich nach den geplanten Abschnitten
unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge

**Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sowie
der örtlichen Bauüberwachung mitzuteilen!**

[illegible]