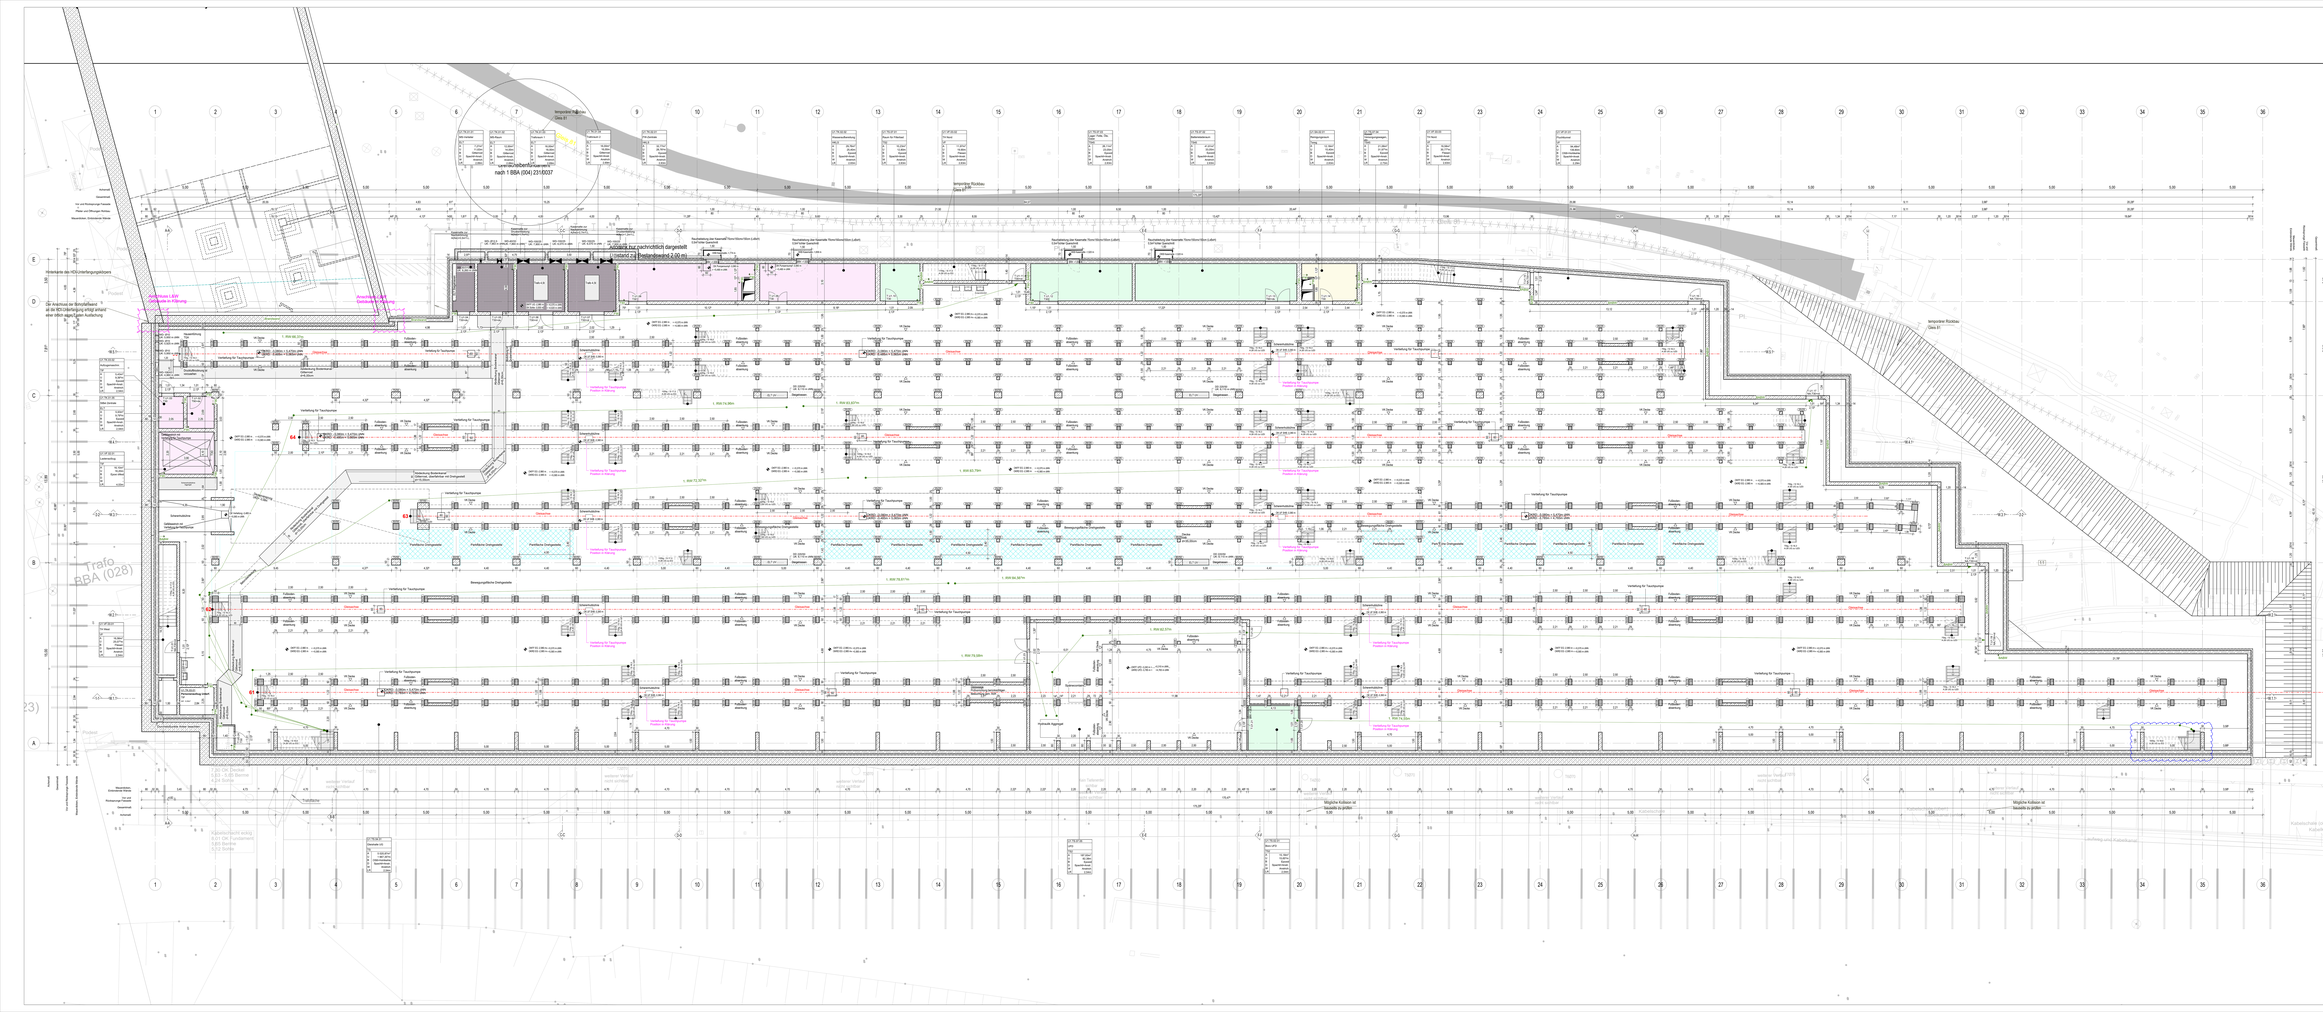
Anbindung Rückbau Gleis 37
Anbindung Rückbau Gleis 37
provisorisch abgehängte Decke
nach 1 BBA (004) 231/0037
Anbindung nur nachrichtlich dargestellt
Abstand zur Bestandswand 2,00 m)
provisorischer Rückbau Gleis 37
provisorischer Rückbau Gleis 37
Hinweise des KDL/Unterlagsgebäudes
Die Anschlüsse der Brandfallwand
an die RDI-Überfahrung erfolgt anhand
einer offen liegenden Aufführung
Zeichnung LEAV
Anschlüsse an Überfahrung
Anschlüsse an Überfahrung
Trafo
BBA (028)
Trafo
BBA (028)
Kabelschacht entlang
A.01 Dir. Zuschauerraum
A.01 Dienste
A.01 Dienste
Kabelschacht entlang
A.01 Dir. Zuschauerraum
A.01 Dienste
A.01 Dienste
Kabelschacht (oben)
Kabelkanal (unten)
Kabelschacht (oben)
Kabelkanal (unten)
Mögliche Aufbauten ist
Vorzeitig zu prüfen
Mögliche Aufbauten ist
Vorzeitig zu prüfen
Mögliche Aufbauten ist
Vorzeitig zu prüfen