Zeichnungsverfasser:
IWP Beratende Ingenieure VBI
Schaller • Warnke • Peters • Partnerschaft mbB
Ramskamp 71 · 25337 Elmshorn
Tel.+49 4121 / 26333-0 · Fax 04121 / 26333-33
www.iwp-ingenieure.de

Generalplaner:
ZPP INGENIEURE
ZPP INGENIEURE AG
A SOCOTEC COMPANY
Niederlassung Hamburg
Nagelsweg 37-39
20097 Hamburg
Tel. +49 40 334 75 21-0
Fax +49 40 334 75 21-99
info@zpp.de · www.zpp.de

	Name	Datum
bearb.	O. Steinweller	03.07.2024
gez.	K. Dierks	03.07.2024
gepr.	D. Schaller	03.07.2024
Maßstab: 1:50	Blattgröße:	A0

Deckenknick

Deckenknick

S

Zugang Bahnsteigebene, Kabelkeller

Müleimer nach Vorgabe HHA

Info
Stützenkopf umlaufend 40cm u. UKRD
Glasverkleidung Stütze mit UK VSG einfach, opak ähnlich RAL 7047
Sockelprofil Edelstahl RAL 7021
Lichtvoute umlaufend 17cm nach Angabe ELT / LP

Betonsockel Kältegerät, Höhe h=15cm

28
UCNH029113
Kältetechnik Verteilung
184,11m²

37.2
UCNH029116
FM Raum Schalterhalle 1 (Verkaust. inkl. Abteil- u. Sozialräume)
79,07m²

47.2
CNH029100
Schalterhalle A
470,46m²

45.1
UCNH029110
Flur zu R. 02-05
21,94m²

45.5
UCNH029114
Flur zu R. 02-05
30,49m²

32.2
UCNH029103
Müllraum Streumittelraum
24,03m²

10.3
UCNH029109
DV Verteiler
4,55m²

4
UCNH029108
Mobilfunkraum 1 (Radioheads)
9,92m²

4.1
UCNH029107
Mobilfunkraum 2
16,51m²
5,01

14
UCNH029106
Verteilungsnetzbetreiber Räume
21,76m²

45.6
UCNH029105
Flur zu R. 11-14
16,93m²

45.7
UCNH029101
Flur zu R. 15-18
15,16m²

33.2
UCNH029103
Materialraum f. Reinigungs- u. Winterdienst
10,24m²

41
UCNH029104
MS Stromnetz HH
41,15m²

10.4
UCNH029102
DV-Verteiler
9,20m²

Bodenrinne
nach Ang. TGA
Rinne aus nichtrostendem Stahl 1.4031
MEA-Gitterrost oglw.
Tragstab 30/2, Maschenweite 11/33, verzinkter Stahl

FIS
Linienwegweiser Abgang
Abmessungen (b x h) = 4,00 x 0,30
Abstimmung Abmessungen erforderlich
Abstimmung Abhängung nach Statik

Bodenmarkierung

Bodenaufbau
ohne Feldbegrenzungsfugen
3cm Gussasphalt Deckschicht
3cm Gussasphalt
4cm Ausgleichschicht
mineralische Dichtschlämme

Eckausbildung
Keramikverkleidung
Edelstahlprofil
nach Ang. BH

Taktile Bodenelemente
Riffelplatte TR 30/30, AR43, Rippenanzahl 7
in Bodenbelag eingelegt

Handlauf
Rundrohr d= 40-45 mm
nach Ang. Statik
Edelstahl geschliffen
min. Korn 240
OK = 0,85-0,90m ü. OK Treppenstufe VK

Handlauf
Pfosten Rundrohr d= 40-45mm
nach Ang. Statik
Edelstahl geschliffen
min. Korn 240

Podest
Betonwerkstein
(Gewerk Bodenbeläge)

Kehrrinne b=13cm

Kontrastmarkierung
Trittkantenstreifen
Treppenkante 5cm

Weg 2:
Einbringung Trafo Hilfseinspeisung von den Gleisen aus in die Schalterhalle
Trafogewicht: 3,8t

Weg 1:
Einbringung Trafo Hilfseinspeisung über die Schalterhalle
Trafogewicht: 3,8t

Trafo Hilfseinspeisung

Trafo Hilfseinspeisung
Gewicht: 3,8 t
Spurbeite: 820 mm

Schwelle 20 cm von OKRF

Von Bahnsteigebene

Ausstattung
Müleimer
nach Vorgabe HHA

Lichtvoute umlaufend, 15cm
nach Angabe ELT / LP

Wandaufbau
Keramikverkleidung mit Unterkonstruktion gem. Fassadenstatik
Vorsatzschale 15cm
Aufnahme der baul. Toleranzen bis zu 2cm
Sockelprofil umlaufend, Edelstahl hr=15cm

Revisionsschacht
65/65 Sohle +5,72
Rinne aus nichtrostendem Stahl 1.4031
Tragstab 30/2, Maschenweite 11/33, verzinkter Stahl

FIS
Ausgangssignaletik Wand
Abmessungen (b x h) = 1,20 x 2,835
1,20 (Änderung nach Vorgabe FIS: 1,50 x 1,50)

Max. 1,5 % Gefälle zur Bodenrinne (Gewerk Bodenbeläge)

Rolltor

Deckennische Auflager 430x270

Deckennische 2000x600x200 siehe Ausschnitt

Wandnische Steuerung 600x380

Wandnische Vorschlitzanker 1,70 x 1,10 x 0,22 m BRH 0,97m üKFB

Wandnische Vorschlitzanker 1,70 x 1,10 x 0,22 m BRH 0,97m üKFB

Planungsgrundlage:
Pläne Firma ARGE GRUBER + POPP - sausel architekten Stand 26.02.2024

Übersicht Layout Schalterhalle

Blatt 1
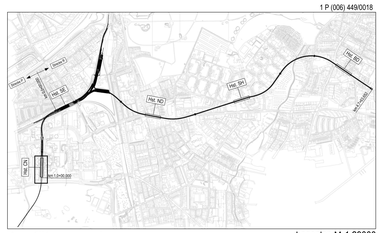
1 P (006) 449/0018