



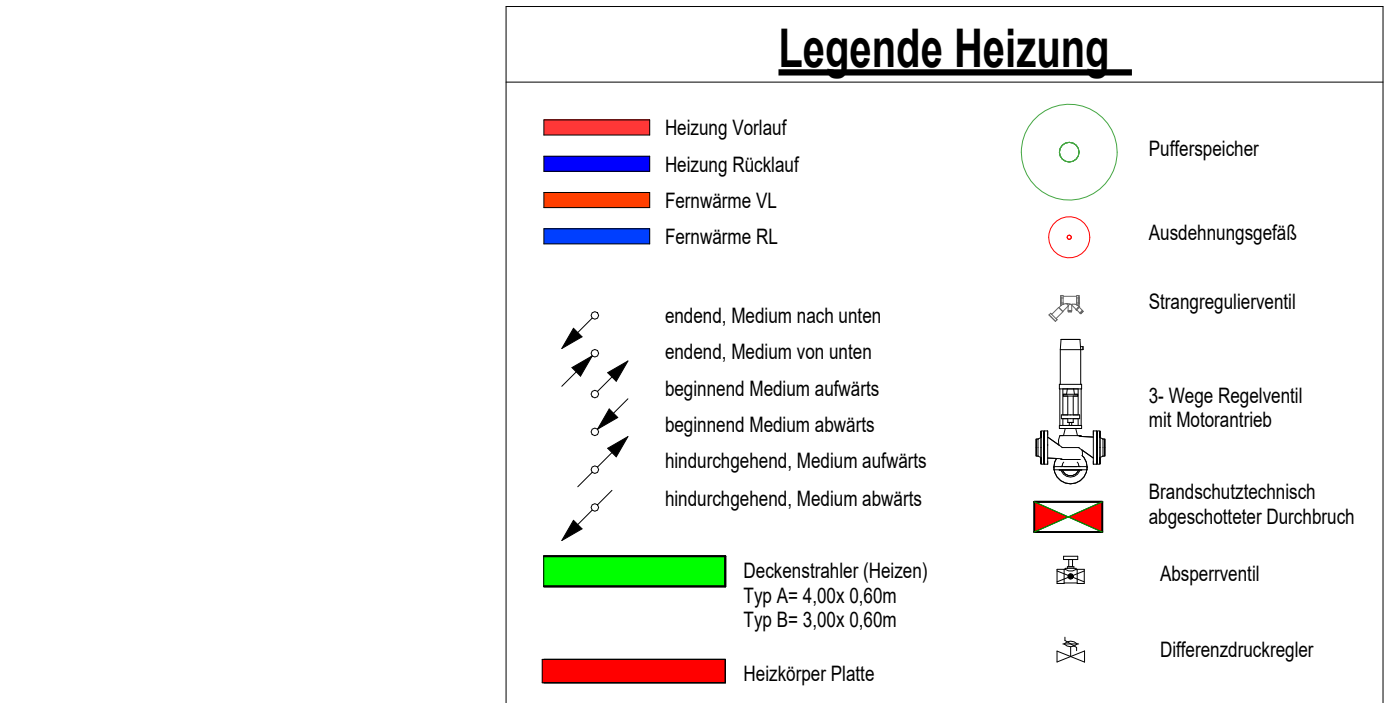

Bestell	WV	L (mm)	V (Bruchteil des verbleibenden Zurüßrungs verbleibend)	BWD (Bruchteil des verbleibenden Zurüßrungs verbleibend)	WD (Bruchteil des verbleibenden Zurüßrungs verbleibend)
meist Trennwand und Gehäuse	DW15-DW150 ab DW100	1000	Mittelst Formstapel (Wohl Bewertung)	Bruchteil des Zurüßrungs verbleibend A1, A2 und B2 A1, A2 und B2	Jeder zugewiesene Bruchteil des Zurüßrungs verbleibend A1, A2 und B2
leichte Trennwand	DW15-DW150 ab DW100	1000	Mittelst Formstapel (Wohl Bewertung) Schmelzpunkt >100°C - in Brandfall auf schmelzende Masse	Bruchteil des Zurüßrungs verbleibend A1, A2 und B2 A1, A2 und B2	Jeder zugewiesene Bruchteil des Zurüßrungs verbleibend A1, A2 und B2

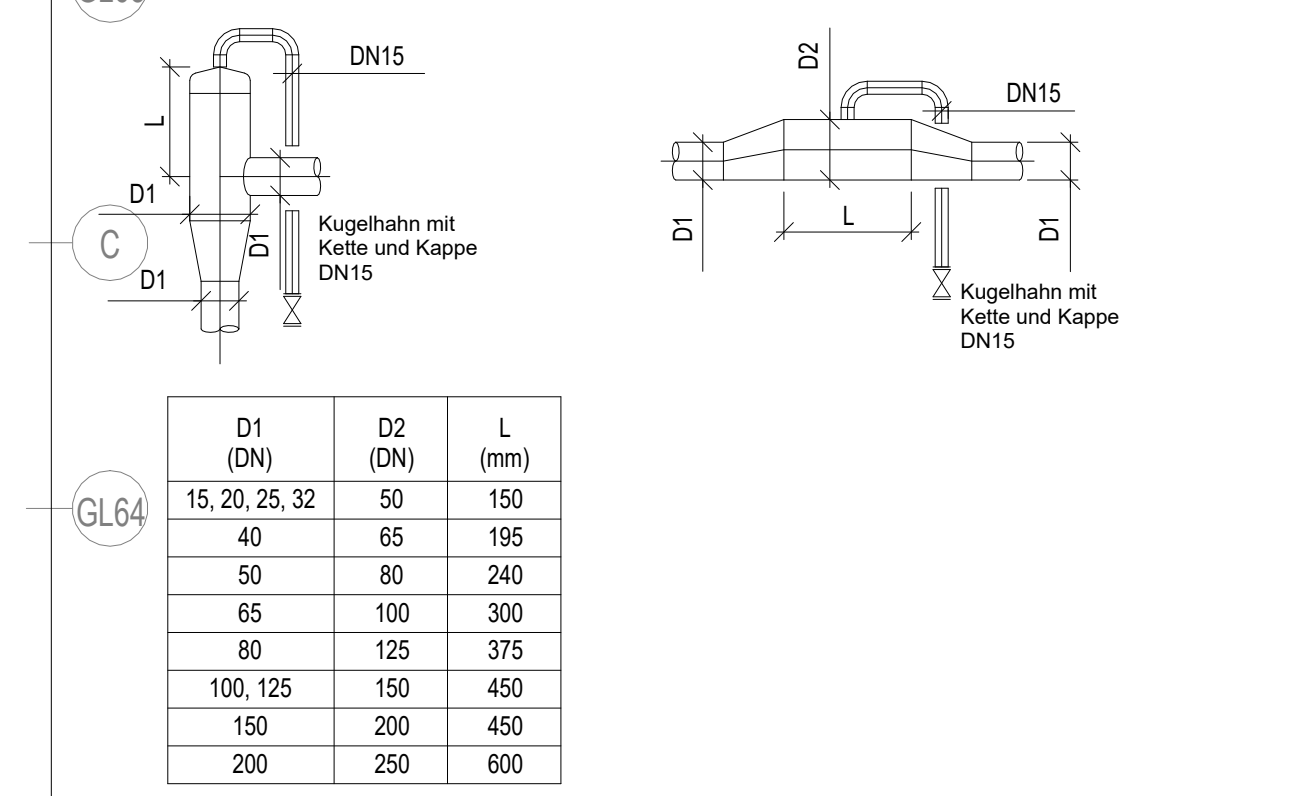

Zeichnungsverfasser:

 **HSGP**

Helmreich & Schmitt GmbH • Partner GmbH
Ingenieurbüro für Gebäudetechnik

Börsenring/Chaussee 25
22453 Hamburg

Tel. +49 40 534 77 - 0
Fax +49 40 534 77 - 111
info@hsgp.de / www.hsgp.de





Entwurfsplanung

Grundlage Architektur: Planstand vom 02.06.2026

[illegible]