

Alle Maße sind am Bau zu nehmen bzw. zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
Raum-, Tür- und Fenstermaße sind Rohbaum Maße.
Höhenangaben ab OKFF | OKFF EG = $\pm 0.00 = 24.80 \text{ ü.NN}$

Materialien			
	Stahlbeton		Wärmedämmung
	Woll-Beton		Trockenbau
	Stahlbetonverfüllung		Holz
	Mauerwerk		

Brandschutz	
	BW = Brandwand
	b = feuertrennende (IEH 90)
	b-f = hochfeuerwidernd (IEH 60)
	b-w = schwachwidernd (IEH 30)
	rb = nichtabbrand
	se = schwereschmelzbar

	Tür mit bestimmten Anforderungen
	IK = Rauchschutz nach DIN 18093, G = Brandschutzverglasung
	F120/F90 = feuerbeständig bzw. 120/90 min = Brandschutzverglasung
	Notausgangstür, Notausgangstür, Treppentür und Ausgange mit Freigang
	Notausgangstür, Notausgangstür, Treppentür und Ausgange mit Freigang

AW0) Außenwand Holzklasse Njt und Feder (431mm)
von außen nach innen:
21 x 120mm Holzeinkleidung mit Njt und Feder, horizontal
25 x 50 mm Traglatung, vertikal
25 x 50 mm Traglatung, horizontal
16mm DWD-Platte als Windpappe
240mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15mm OSB - Platte als Feuchtheizkaltbremse
60mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15mm OSB - Platte
12,5mm Gipskartonplatte
1,5 mm Putz

1,5 mm	Putz
12,5 mm	Gipskartonpla
12,5 mm	OSB
120 mm	Holzrahmen g
12,5 mm	OSB
12,5 mm	Gipskartonpla
1,5 mm	Putz

von außen nach innen	
21 x 120 mm	Holzverkleidung Trapezprofil, horizontal
25 x 50 mm	Traglatung, vertikal
25 x 50 mm	Traglatung, horizontal
16 mm	DVD Platte als Windsperre
240 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte als Feuchtheitsbremse
60 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Putz


1,5 mm	Putz
12,5 mm	Gipskartonplatte
12,5 mm	OSB
105 mm	Holzrahmen
12,5 mm	OSB
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Putz

21 x 120 mm	Holzverkleidung Trapezprofil, horizontal
25 x 50 mm	Traglatung, vertikal
25 x 50 mm	Traglatung, horizontal
16 mm	DWD Platte als Windsperre
140 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte als Feuchtheitsbremse
60 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Putz

IW 04 Innerwand (240mm)
240 mm Mauerwerk P



Index	Datum	Name	Änderung
01	23.11.2024	C / E / D.5	Erneuerung Postkasten RPO-100 von E. 102/2024
01	24/01/2025	C / E / D.5	Geänderte OZ (Ersatz 2020) und 16. Trajektal 3,72 m erhöht. Gebäude 3 OZ Anbau auf 3,67 m. Dienst Postkasten zu Wandständer angepasst. OZ Trajektal und Anbau auf 2,90 m. Mischschleuse der 16. Aufwärtst aufsteigend und umschließt die Stützbohlen Treppenhalle, Sozialkabinen, Wandständer, Kiosk/Trajektal. Dienst ausstiegen 601. 1. Handicap Stütz. Gals 3 von 23/01/2025

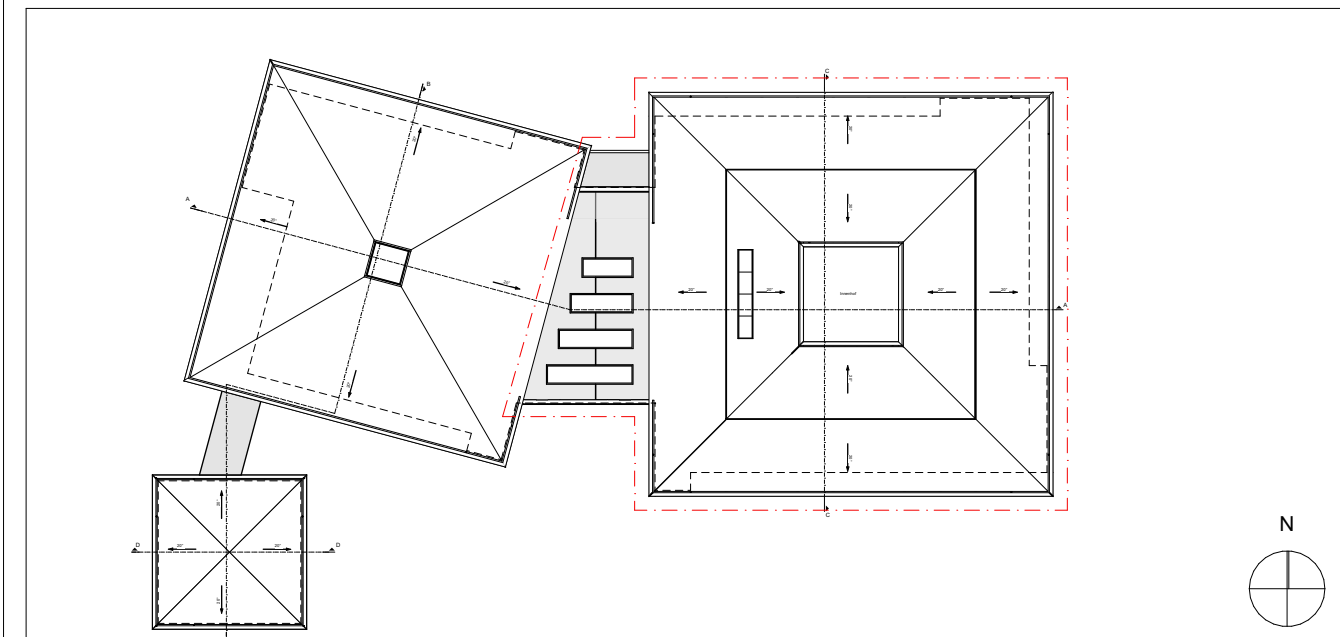

Projekt		Fachlehrer
Mindertalcenter Tarp		
Klientengruppe		AKS architekten PartGmbH
Werkstoff-Auswahl		Müllerdamm 11
2006/3 Tarp		2013 kcal
		T +49 421 64 80 4 0
		F +49 421 64 80 4 30
		info@a2s.de
		www.a2s.de
Bauherr		
Danst Skoleforening for Syddanien e.V.		
Schulstrasse 22		
24927 Flensburg		
		AKS Ingenieure GmbH
		Müllerdamm 11
		2013 kcal
		T +49 421 64 80 4 0
		F +49 421 64 80 4 30
		info@a2s.de
		www.a2s.de
F_P HHVA		
Plan	Status / Index	
234-ARC-S-AN-00-004-p01 - Ansuchen Bauteil 3-4 Nord Ost		
Maßstab	Entwurfsschritte	
1:50	24.01.2023	