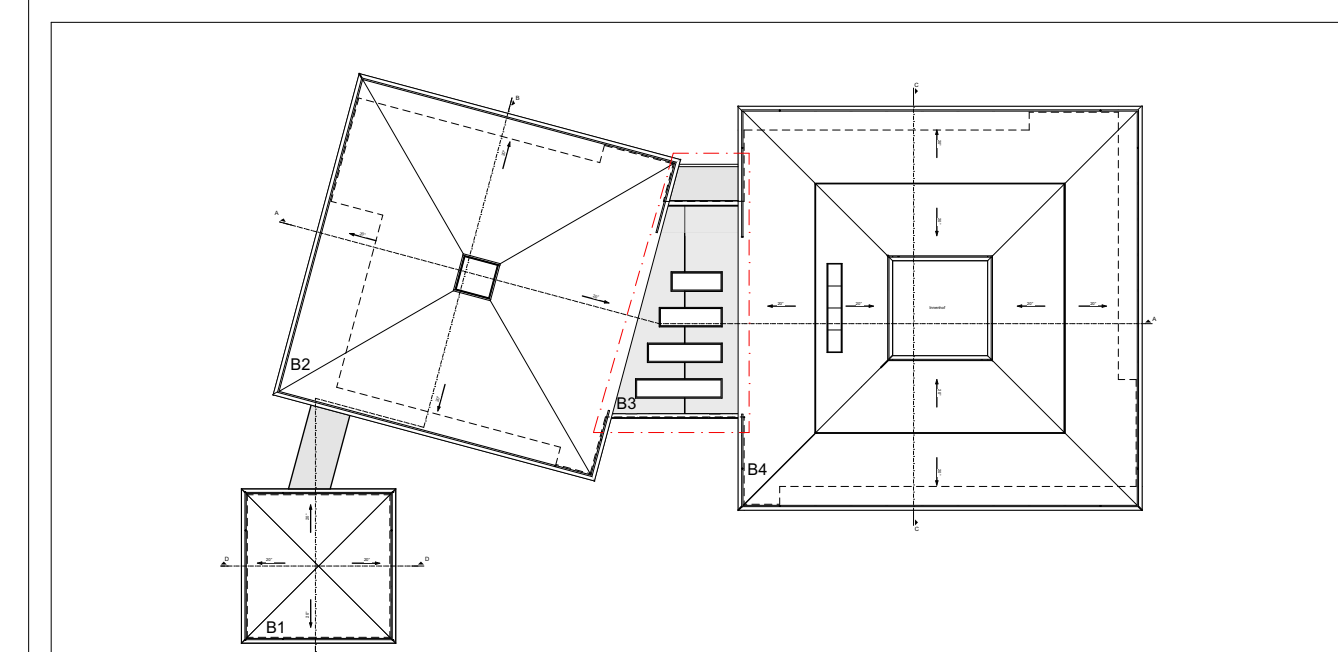


N

Höhenangaben ab OKFF | OKFF EG = $\pm 0.00 = 24.80$ ü.NN

Alle Außenfenster und -türen haben einen g-Wert von 0,45. Die südliche Pfosten-Riegel-Fassade weist einen g-Wert von 0,37 auf. Die Dachoberlichter haben ebenfalls einen g-Wert von 0,37 und sind mit erhöhter Nachlüftung ausgestattet. Die Fenster in B2 und B4 (außer zum Innenhof) sind mit Rollos versehen. Die Angaben sind im Wärmeschutznachweis zu prüfen.

35 mm HfWL- Leichtbauplatte

[illegible]

Bearbeitung
C.E.