

Alle Maße sind am Bau zu nehmen bzw. zu prüfen!
 Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
 Raum-, Tür- und Fenstermaße sind Rohbaum Maße.
Höhenangaben ab OKFF | OKFF EG = $\pm 0.00 = 24.80 \text{ ü.NN}$

Materialien

	Stahlbeton		Wärmedämmung
	WU-Beton		Trockenbau
	Stahlbetonfertigteile		Holz
	Mauerwerk		

Brandschutz

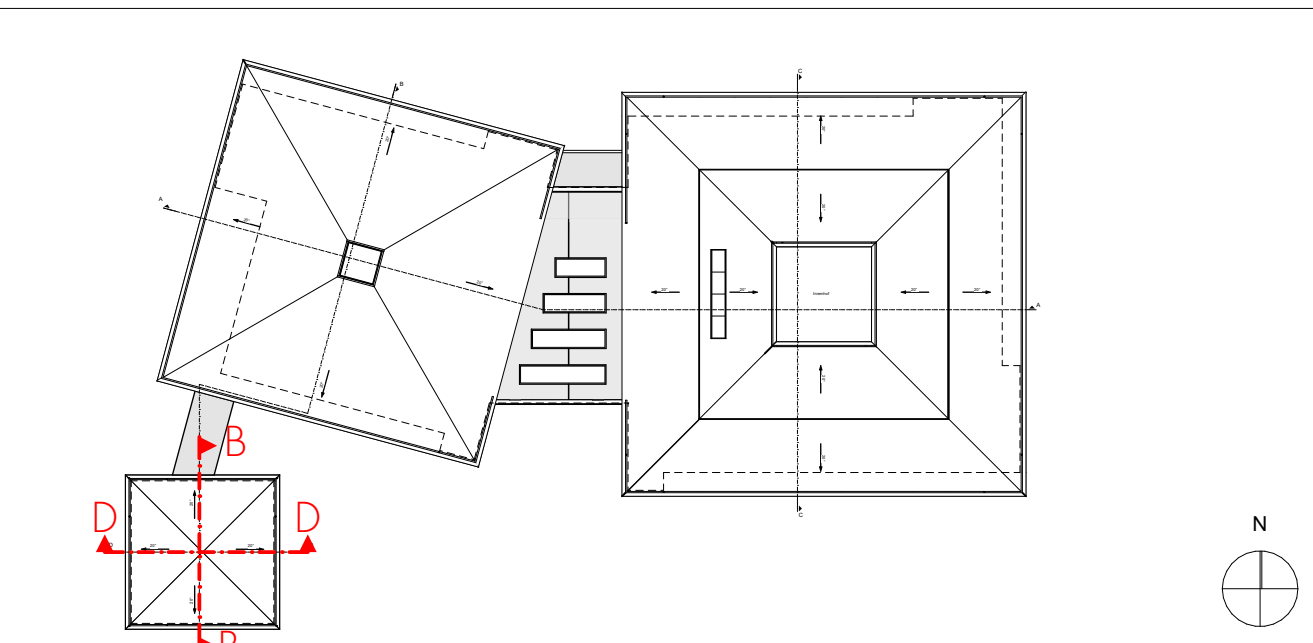
BW = Brandwand	Tür mit bestimmten Anforderungen
fb = feuerbeständig [RfE] 90	KS = Kauschschutz nach DIN 18095, G = Brandschutzverglasung
hf = hochfeuerhemmend [RfE] 60	T30/T90 = Feuerwiderstandsklasse F30/F90 = Brandschutzverglasung
fh = feuerhemmend [RfE] 30	Natwendige Treppe, notwendiger Trepperraum und Ausgang ins Freie
rb = nichtbrennbar	Natwendiger Flur, notwendiger Ausgang ins Freie
se = schwefelkanalbar	

Wandaufbauter

AW 01 Aetherwald Holztafel mit Natur und Feder (231mm) auf offen nach innen 10 x 120mm Holzbeliebige mit Natur und Feder, horizontal 25 x 50 mm Tragbohle vertikal 25 x 50 mm Tragbohle, horizontal 25 x 50 mm DVGW-Platte als Windbrücke 240 mm Holzrahmen gelüftet mit Dämmung 120 mm OSB-Platte auf feuchtheftgeklebte 15 mm Holzbohle gelüftet mit Dämmung 15 mm OSB-Platte 12,5 mm Gipskartplatte 1,5 mm Putz		IV 01 Innenwand (170mm) 1,5 mm Putz 12,5 mm Gipskartplatte 12,5 mm OSB 120 mm Holzrahmen gelüftet mit Dämmung 12,5 mm OSB 12,5 mm Gipskartplatte 1,5 mm Putz
AW 02 Aetherwald Holztafel Taapezprofil (431mm) auf offen nach innen 10 x 120mm Holzbeliebige Taapezprofil, horizontal 25 x 50 mm Tragbohle vertikal 25 x 50 mm Tragbohle, horizontal 25 x 50 mm DVGW-Platte als Windbrücke 240 mm Holzrahmen gelüftet mit Dämmung 120 mm OSB-Platte auf feuchtheftgeklebte 15 mm Holzbohle gelüftet mit Dämmung 15 mm OSB-Platte 12,5 mm Gipskartplatte 1,5 mm Putz		IV 02 Innenwand (158mm) 1,5 mm Putz 12,5 mm Gipskartplatte 12,5 mm OSB 105 mm Holzrahmen gelüftet mit Dämmung 12,5 mm OSB 12,5 mm Gipskartplatte 1,5 mm Putz
AW 03 Aetherwald Holztafel Taapezprofil (331mm) auf offen nach innen 10 x 120mm Holzbeliebige Taapezprofil, horizontal 25 x 50 mm Tragbohle vertikal 25 x 50 mm Tragbohle, horizontal 25 x 50 mm DVGW-Platte als Windbrücke 240 mm Holzrahmen gelüftet mit Dämmung 120 mm OSB-Platte auf feuchtheftgeklebte 15 mm Holzbohle gelüftet mit Dämmung 15 mm OSB-Platte 12,5 mm Gipskartplatte 1,5 mm Putz		IV 03 Innenwand (170mm) 175 mm Massivholz Position 1,5 mm Putz 12,5 mm Gipskartplatte 12,5 mm OSB 105 mm Holzrahmen gelüftet mit Dämmung 12,5 mm OSB 12,5 mm Gipskartplatte 1,5 mm Putz
AW 04 Aetherwald Holztafel Taapezprofil (240mm) auf offen nach innen 10 x 120mm Holzbeliebige Taapezprofil, horizontal 25 x 50 mm Tragbohle vertikal 25 x 50 mm Tragbohle, horizontal 25 x 50 mm DVGW-Platte als Windbrücke 240 mm Holzrahmen gelüftet mit Dämmung 120 mm OSB-Platte auf feuchtheftgeklebte 15 mm Holzbohle gelüftet mit Dämmung 15 mm OSB-Platte 12,5 mm Gipskartplatte 1,5 mm Putz		IV 04 Innenwand (240mm) 240 mm Massivholz Position 1,5 mm Putz 12,5 mm Gipskartplatte 12,5 mm OSB 105 mm Holzrahmen gelüftet mit Dämmung 12,5 mm OSB 12,5 mm Gipskartplatte 1,5 mm Putz

Bodenaufbauten

45 mm	Zementestrich, staubgebunden, versiegelt, auf Trennlage
100 mm	Stahlbetondecke C20/25

[illegible]

Projekt	Fachplaner
Mindretelscenter Tarp	
Kinderdagstøtte	AKS archedren PartGmbH
Wieslauer Aker	Müllerkrum 11
24903 Tarp	24115 Kiel
	T +49 431 64 80 4 0
Bauherr	F +49 431 64 80 4 -30
Dansk Selskabet for Syddysling e.V.	info@a5.de
Schulstrasse 22	www.a5.de
24937 Flensburg	
F_1PH+VA	AKS eigene GmbH
	Müllerkrum 11
	24115 Kiel
	T +49 431 64 80 4 0
	F +49 431 64 80 4 -30
	info@a5.de
	www.a5.de
Plan	
Status / Index	
001-ARC-5-SC-XX-001-SchmBB-CC Bauetel I	
Erntagebote	Beauftragung
Mitfallsab	D.3
1:50	24.01.2025
	Beauftragung
	C.E.