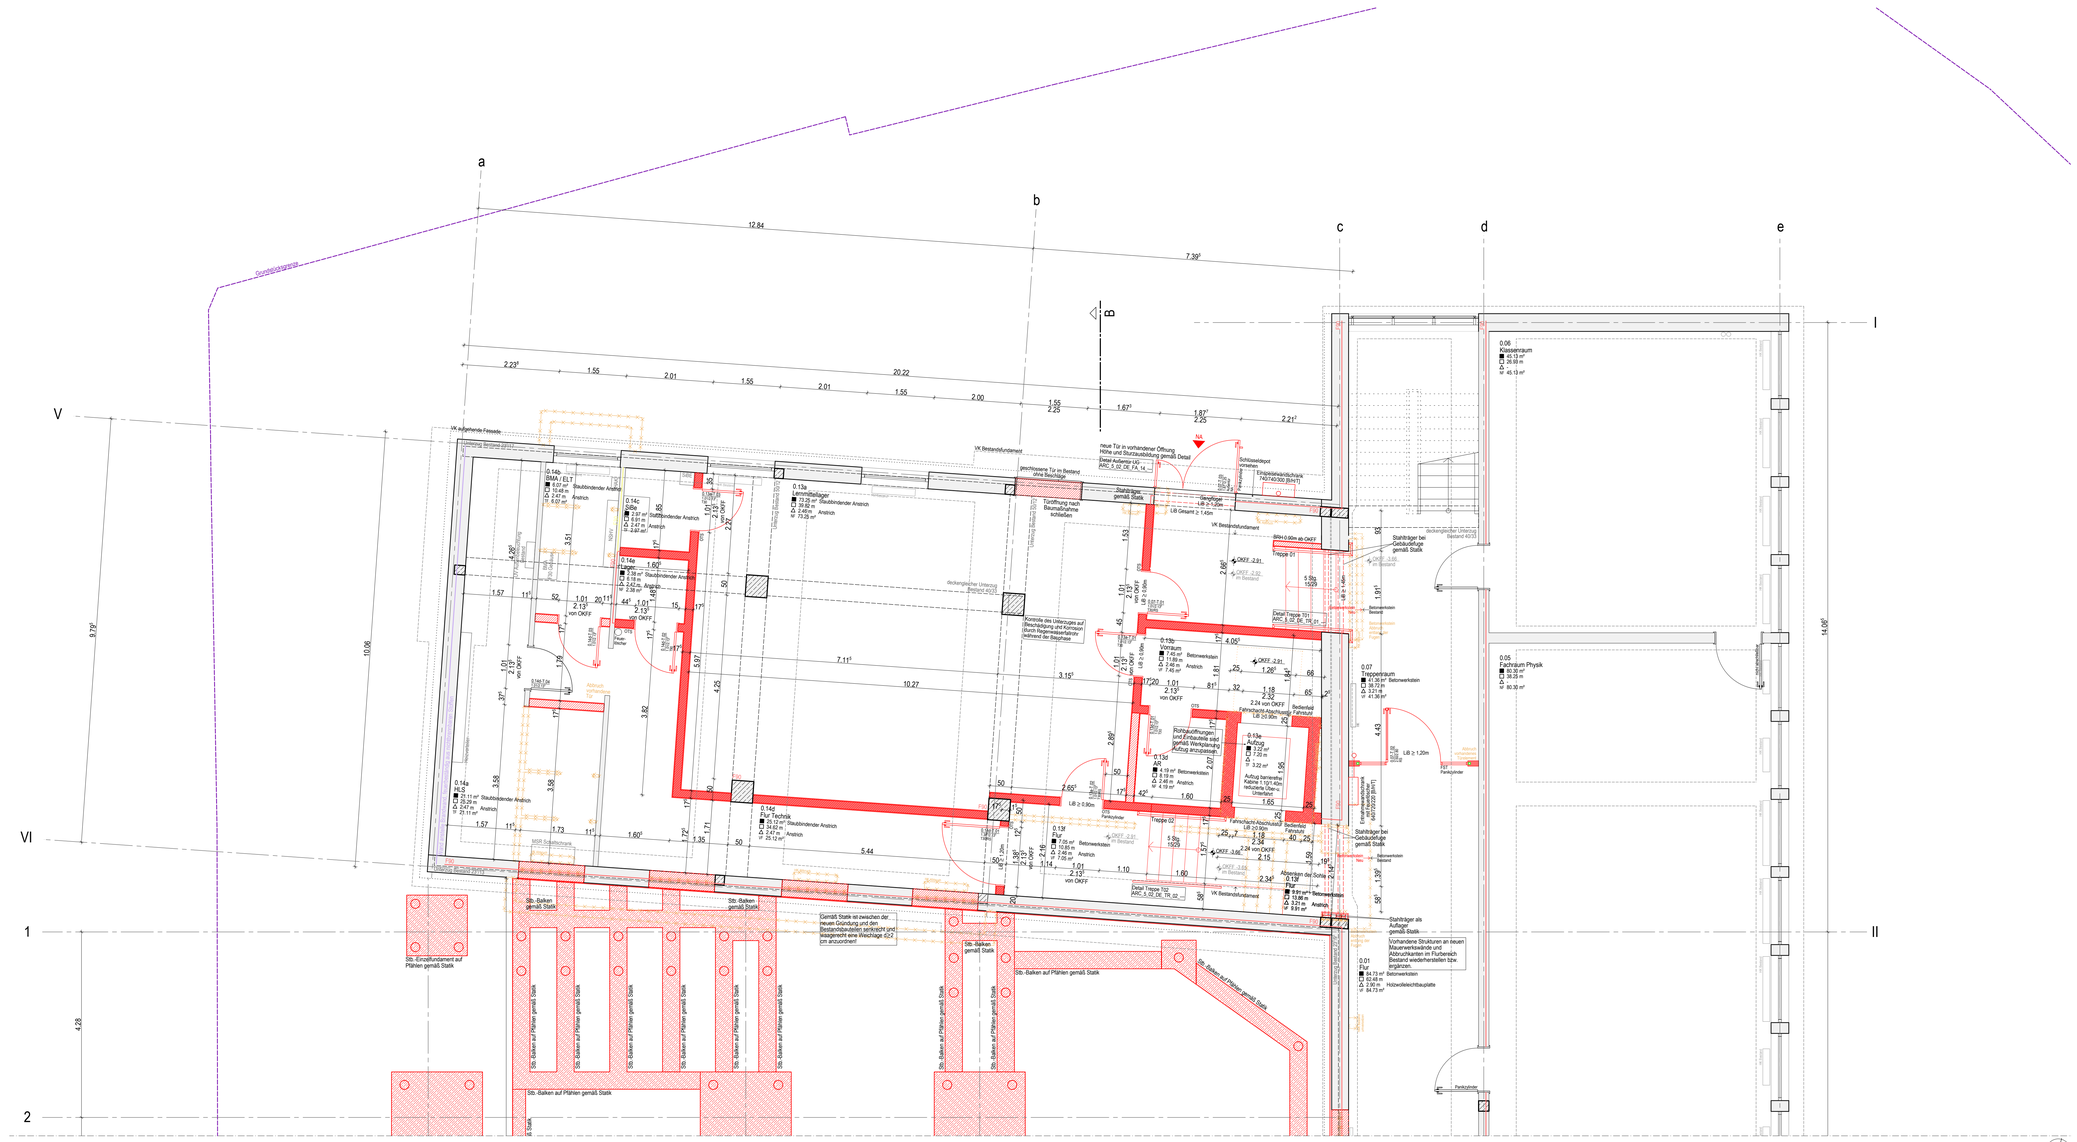
a
b
c
d
e
I
II
V
VI
1
2
B
12.84
7.39²
2.23²
1.55
2.01
1.55
2.01
20.22
1.55
2.00
1.55
1.67²
1.67²
2.25
2.21²
2.25
9.79²
10.06
14.06
4.28
Grundstücksgrenze
VK Aufgehende Fassade
Leitung Strom/Telekom
0.14b BMA / ELT
0.14c Stb
0.14a Fluger
0.14a BLS
0.14d Flur Technik
0.13a Lernmittellager
0.13b Vorraum
0.13c Aufzug
0.13d Flur
0.15a AR
0.15b Flur
0.07 Treppenraum
0.05 Fachraum Physik
0.06 Klassenraum
0.01 Flur
Stb. Einzelfundament auf Pfählen gemäß Statik
Stb.-Balken gemäß Statik
Stb.-Balken auf Pfählen gemäß Statik
Gemäß Statik ist zwischen der neuen Gründung und den Bestandsbodenplatten senkrecht und waagerecht eine Weichlage EPS 5 cm anzuordnen!
Kontrolle des Untergrundes auf Übereinstimmung und Kontrolle durch Baugrundsachverständigen während der Baupause
Rohbauöffnungen und Einbauteile sind gemäß Werkplanung Aufzug anzupassen!
Aufzug benoetigte Kabine 1.1(1.40)x reduzierte Grube-u. Unterflur
Aufzug Schachtgrube
Aufzug Triebwerksraum
Aufzug Schachtkopf
Aufzug Schachtwand
Aufzug Schachtboden
Aufzug Schachtgerüst
Aufzug Schachtdach