

Inhaltsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Grundlage des Leistungsverzeichnisses	2
		Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen	3
		Organisatorische und fachliche Hinweise	6
		Ausführungsbeschreibung Küchentechnik	9
		Gesamtübersicht	23
1	Titel	Küchentechnik	24
1.01	Untertitel	Anlieferung / Lager	24
1.02	Untertitel	Vorbereitung	30
1.03	Untertitel	Ausgabe	47
1.04	Untertitel	Spülbereich	63
2	Titel	Dienstleistungen	81
2.01	Untertitel	Montage	81
2.02	Untertitel	Inbetriebnahme	83
2.03	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	86
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	88
		Bieterangabenverzeichnis	89

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
-----	----	------------------------------

Grundlage des Leistungsverzeichnisses

Grundlage des Leistungsverzeichnisses

Für die Ausschreibung, Angebotsabgabe, Vergabe, Ausführung, Aufmaß und Abrechnung der Bauleistungen sind die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil A und B) und die technischen Vorschriften (VOB Teil C) Grundlage des Vertrages.

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
-----	----	------------------------------

Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

1. Leistungsverzeichnis / Angebot

1.1

Bei der Ausführung ist immer von mehreren Teil- u. Einzelmengen in verschiedenen Abschnitten des Projektes auszugehen.

2. Ausführung

2.1

Der AN muss für seine Leistung eine Werk- u. Montageplanung erstellen. Diese Planung ist dem AG 2-fach in Papier und als pdf- und dwg-Datei zur Freigabe zu übergeben. Für die Freigabe ist ein Zeitraum von 4-6 Wochen einzuplanen. Die Layerstruktur der dwg Datei sind mit dem AG abzustimmen. Alle Pläne müssen mit einem Plankopf mit Angaben zum Erst- und Änderungsdatum, der Planbezeichnung, der Plannummer, dem Maßstab und dem Index versehen sein. Änderungen sind in den Plänen deutlich zu markieren und im Indexfeld zu beschreiben. Die dargestellten Bauteile und Leistungen müssen den vertraglichen Grundlagen entsprechen. Begründete Ausnahmen sind deutlich als außervertraglich zu kennzeichnen.

Zur erstellten Werk- und Montageplanung des AN gehören:

1. **Detailzeichnungen** (Datenblätter, Maße, Schnitte, Befestigungen, Einbausituationen)
2. **Montageablauf / Montagekonzept**
3. **Fertigungsunterlagen (Produktionszeichnungen der Hersteller)**
4. **Schnittstellenabstimmung** mit anderen Gewerken (Prüfung der vorhandenen Ausführungsplanung)
5. **Nachweise** (z. B. statische, brandschutztechnische oder sicherheitstechnische Unterlagen)
6. **Maßliche Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten (Aufmaß)**

2.2

Dem AN werden die erforderlichen Planunterlagen vom AG als pdf-Datei bzw. dwg-Datei übergeben. Die Unterlagen sind seitens des AN rechtzeitig vom AG schriftlich abzufordern. Die zur Sicherung der geregelten Arbeitsabläufe notwendigen Übergabezeitpunkte sind außerdem in der eigenen Terminplanung des AN aufzuführen.

2.3

Alle Vermessungsarbeiten für die eigenen Leistungen des AN sind vom AN auszuführen und in die EP einzurechnen.

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
------------	-----------	-------------------------------------

Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen
--

3 Qualität

3.1

Erforderliche Zulassungen und Prüfzeugnisse sind durch den AN zu erbringen bzw. zu erwirken. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. Prüfzeugnisse, Zulassungen, Gebrauchsanweisungen etc. sind dem AG umgehend vorzulegen.

3.2

Die Ausführung erfolgt nach den Herstellerangaben der verwendeten Produkte und Materialien. Daraus resultierende Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet.

4 Nebenleistungen

Keine

5 Sonstiges

5.1

Der AN muss während seines Ausführungszeitraumes einen befugten Vertreter in die vom AG einberufenen Baubesprechungen entsenden.

5.2

Der AN ist verpflichtet über den vollständige Ausführungszeitraum ein Bautagebuch zu führen. Der Tagesbericht enthält min. alle wesentlichen Vorgänge, die Witterungsverhältnisse, Anordnungen des AG, Beginn/Ende von Bauabschnitten, wesentliche Materiallieferungen, außergewöhnliche Ereignisse und den Personaleinsatz. Das Bautagebuch ist der Objektüberwachung wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen.

5.3

Dokumente sind über das bauherrenseitig, zur unentgeltlichen Nutzung, zur Verfügung gestellte Dokumentenmanagementsystem (Poolarserver) zu übergeben.

6. Kostenbeteiligungen des Auftragnehmers

6.1

Baustrom inkl. Baustromverteiler wird bauseits für die gesamte Bauzeit eingerichtet, vorgehalten und für die am Bau Beteiligten Gewerke zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Die Anschlusspunkte können in Einzelfällen bis 70 m entfernt sein. Die Verbrauchskosten werden s. u. nach Kalkulationshinweis anteilig auf die jeweiligen Gewerke aufgeteilt.

6.2

Leistungsverzeichnis

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
------------	-----------	-------------------------------------

Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Außenzapfstellen werden bauseits eingerichtet und für die am Bau Beteiligten Gewerke zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Die Anschlusspunkte können in Einzelfällen bis 70 m entfernt sein.

Die Verbrauchskosten werden s. u. nach Kalkulationshinweis anteilig auf die jeweiligen Gewerke aufgeteilt.

6.3

Der AG schließt eine Bauleistungsversicherung (BLV) ab. Die Kosten werden s. u. nach Kalkulationshinweis anteilig auf die jeweiligen Gewerke aufgeteilt.

KALKULATIONSHINWEIS:

Für die Baustrom-Verbrauchskosten und die Bauleistungsversicherung wird ein anteiliger Abzug von 0,45% der Netto-Abrechnungssumme einbehalten (0,25% für Baustrom; 0,20% für Bauleistungsversicherung). Diese Regelung gilt mit Angebotsabgabe als vereinbart.

6.4

Abrechnung

Die Gesamtabrechnung erfolgt grundsätzlich nach jeweiligen Los und getrennt voneinander.

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
-----	----	------------------------------

Organisatorische und fachliche Hinweise

Organisatorische und fachliche Hinweise

LV-Umfang

Sollte der Bieter bei der Angebotsausarbeitung feststellen, dass im Leistungsverzeichnis Forderungen beschrieben sind, die konstruktiv oder aus Sicherheitsgründen nicht durchführbar sind bzw. den zu beachtenden Vorschriften widersprechen, so hat er unverzüglich vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen.

Alle Geräte, Anlagen und Einrichtungen sind aus Chromnickelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 herzustellen, sofern nichts Gegenteiliges in den Einzelspezifikationen des Leistungsverzeichnisses benannt ist.

Alle Geräte, Anlagen und Einrichtungen sind fabrikneu gefordert. Gebrauchtgeräte oder Ausstellungsstücke werden nicht akzeptiert.

Die in den Zeichnungen / Visualisierungen zum Leistungsverzeichnis vorgesehene Platzierung aller beschriebenen Geräte ist verbindlich. Bei allen Circa-Angaben sollten Maßabweichungen vermieden werden.

Personaleinsatz

Die mit der Ausführung und Überwachung der Arbeiten beauftragten Personen des Auftragnehmers müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen der Bauleitung entgegenzunehmen und auszuführen.

Baubesprechungen

Mindestens einmal wöchentlich findet eine Baubesprechung mit Baubegehung statt. Der turnusmäßige Termin - mit Uhrzeit - wird zu Beginn der Maßnahme abgestimmt.

Für alle aktiven Firmen besteht eine generelle Anwesenheitspflicht. Es kann - je nach Bautenstand - von der Bauleitung eine Lockerung vorgenommen werden.

Folgende Arbeiten bzw. Teilnahmen vor Ort sind im Angebot / in der Kalkulation zu berücksichtigen.

- 1x Teilnahme am Start-Up-Termin / ca. 4 Std. / vor Ort
- wöchentliche Baubesprechungs- / Begehungstermine nach Vorgabe der örtlichen Bauleitung

Aufmaß

Das Aufmaß auf der Baustelle, erfolgt eigenverantwortlich und unentgeltlich durch den Auftragnehmer. Ergebnisse vom Aufmaß sind bei der Werkplanung zu berücksichtigen und zu dokumentieren.

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Organisatorische und fachliche Hinweise		
<u>Vorschriften / Richtlinien</u> Bei der Abwicklung des Auftrages sind alle gesetzlichen Vorschriften der Lebensmittelhygiene, DIN-Normen, DGUV, DVGW-, VDE- und VDI-Richtlinien zu beachten. Die örtlichen bauaufsichtlichen Vorschriften sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamtes bzw. des Amtes für Arbeitsschutz sind der Geräteausführung und den Installationsanschlüssen zugrunde zu legen. Verbindlich sind die Sicherheitsregeln für Küchen der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten, die in allen Punkten einzuhalten sind. Bei Geschirrspülmaschinen sind zusätzlich Richtlinien und Vorschriften nach VGG, DIN EN ISO 9001, DIN 10510 / 10534 Spec. einzuhalten. Das GS Zeichen muss erteilt sein. <u>Inbetriebnahme (s. auch LV-Position):</u> Die Inbetriebnahmetermine (auch Teilinbetriebnahmen) sind der Bauleitung 1 Woche (7 Tage) im Vorfeld anzukündigen. Die Inbetriebnahme ist schriftlich zu dokumentieren. Sind vom Hersteller besondere Inbetriebnahmebedingungen vorgegeben, so sind diese einzuhalten und ebenfalls schriftlich zu dokumentieren. Zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme gehört auch die Prüfung nach DGUV-V3 an den Geräten. Die Prüfprotokolle sind den Revisionsunterlagen beizufügen und an den jeweiligen Geräte muß eine Prüfplakette platziert werden, von der der nächste Prüftermin erkennbar ist. Zusätzlich zur Inbetriebnahme des eigenen Lieferumfanges verpflichtet sich der Bieter zur Unterstützung des Gesamtwerkes. Dazu ist ein umfänglicher Probetrieb der Gesamtanlage zusammen mit dem Betreiber geplant. Für den Probetrieb ist ein Zeitraum von 1 Tag einzukalkulieren. Sind zur betriebsbereiten Inbetriebnahme z.B. TÜV-Abnahmen, o.ä. für die jeweilige Position erforderlich, so sind diese Kosten in der Kalkulation mit zu berücksichtigen. <u>Abnahme und Einweisung:</u> Die Abnahme und Einweisung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen, besteht aus: Abnahme: - Vorbegehung mit der Bauleitung (zur Feststellung der Abnahmereife) - Abnahmebegehung mit dem Bauherrn / AG		

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Organisatorische und fachliche Hinweise		
- Nachbegehung mit der Bauleitung und ggf. mit dem Bauherrn / AG (nach Beseitigung der Restmängel / Restarbeiten) - Folgekosten durch zusätzlich notwendige, vom AN zu verantwortende Abnahmen sind durch den AN zu übernehmen <u>Einweisung:</u> - Ersteinweisung des Bedienpersonals / Nutzer in Verbindung mit der Abnahme zur Übergabe an den AG - Zweiteinweisung und HACCP-Unterweisung des Bedienpersonals innerhalb von 6 Monaten nach der Ersteinweisung (nach Absprache mit dem AG / Nutzer)		

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
-----	----	------------------------------

Ausführungsbeschreibung Küchentechnik

Ausführungsbeschreibung

KÜCHENTECHNIK

Alle Geräte müssen einen potenzialfreien Kontakt für die Betriebsignalisierung und eine Anschlußmöglichkeit für die Energieoptimierung haben. Sollten hierfür zusätzliche Schütze notwendig sein, so sind diese durch den AN in den Geräte vorzusehen.

Von der Energieoptimierung ausgenommen ist die Spültechnik.

Die Geräte und Einrichtungen sind so auszuführen, dass sie in ihren Abmessungen der Gastronorm entsprechen.

Bleche, Einsätze usw. Müssen ebenfalls der Gastronorm entsprechen und austauschbar sein. Die Geräte und Einrichtungen sind gegebenenfalls den unregelmäßigen Abmessungen und Maßabweichungen der Räume anzupassen.

Es ist Sache des AN, hierfür Schablonen bzw. Aufmaße am Bau zu nehmen.

Erscheinungsbild:

Die gesamte Küchenanlage einschließlich der Geräte muss ein jeweils einheitliches Frontbild aufweisen, die Standfüße müssen sich in einer Flucht befinden und Steckdosen korpusbündig eingebaut sein.

Nach Montage der Küchentechnik hat der Auftragnehmer die Geräte zu reinigen und eine Abdichtung zum Wandbereich und zum Sockel mit dauerelastischem Material (**kein** Silikon) fachgerecht in 3-Flanken- Haftung vorzunehmen. Fugen und Schlitze von mehr als 10 mm Größe, wie zum Beispiel bei nebeneinander stehenden Geräten mit geschlossenem Unterbau, seitlichem Plattenüberstand, rückspringende Sockel, Seiten- und Rückwände, sind mit Passstücken / -blenden aus CNS zu verschließen.

Leistungsverzeichnis

055 LV Küchentechnische Einrichtung

Ausführungsbeschreibung Küchentechnik

Die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Anschlussarbeiten:

Zum Leistungsumfang des AN gehört der den Vorschriften entsprechende und betriebsfertige Anschluss der Geräte und Möbel ab dem jeweiligen Übergabepunkt.

Anschlussklemmen und Anschlussvorrichtungen für Potentialausgleich sowie die erforderliche Kabeleinführungsöffnung sind an den Geräten vorzubehalten. Dieses gilt für alle zum Auftrag gehörenden Positionen. Zum Rangieren der Kabeladern ist jeweils ein ausreichender Rangiererraum anzubringen.

Medien, die aus Sicherheitsventilen o.ä. Einrichtungen austreten, sind gefahrlos abzuleiten. Die dazu erforderlichen Ablase- und Ablaufleitungen bis zu einer Länge von ca. 5 m gehören zum Leistungsumfang des Anbieters.

Sämtliche Geräteteile, die regelmäßigen Betriebskontrolle und Wartungsintervallen unterliegen, müssen gut zugänglich angebracht sein. Eine leichte Austauschbarkeit aller Verschleißteile ist zu gewährleisten. Diese Forderung bezieht sich auch sinngemäß auf den Einsatz von Betriebsmitteln jeglicher Art.

Für Geräteanschlüsse Sanitär sind generell nur edelstahummantelte Druckschläuche zugelassen. Die Schläuche müssen entsprechend der Nutzung für lebensmittelverarbeitende Betriebe zugelassen sein.

Die Arbeitshöhe beträgt generell 900mm. Außer es ist in der Einzelbeschreibung der Position anders dargestellt.

Potenzialausgleich:

Alle ordnungsgemäß angeschlossenen

Leistungsverzeichnis

055 LV Küchentechnische Einrichtung

Ausführungsbeschreibung Küchentechnik

thermischen Geräte sowie
Küchenmaschinen
sind über den Schutzleiter "automatisch"
an den Hauptpotentialausgleich
angeschlossen!
Alle nicht an das Stromnetz
angeschlossenen Geräte, Maschinen und
Anlagen
(Arbeitstische, Spülbecken, Ausgüsse,
Abzugshauben, Bodenabläufe, Wand-
oder Säulenverkleidungen etc.)
müssen einen zusätzlichen
Potentialausgleich (PA) erhalten.

Der AN hat die Einrichtungsgegenstände
mit entsprechenden Schrauben/ Schellen
auszustatten.
Die Platzierung ist mit dem
Elektrogewerk abzustimmen.

Material:

Wird in der Leistungsbeschreibung der
Ausdruck Chromnickelstahl, abgekürzt
CNS, verwandt, so ist
hiermit immer mdst. Chromnickelstahl,
Werkstoff Nr. 1.4301 auszuführen.

Schliffbild:

Für die gesamte Einrichtung wird ein
aufeinander abgestimmtes äußeres
Erscheinungsbild gefordert. Alle
sichtbaren CNS-Flächen sind mit einem
einheitlichen, gleichmäßigen Schliffbild
Korn 240 - 400 (Bemusterung
erforderlich) und zusätzlich
gebürstet auszuführen. Die Rückseiten
kaltgewalzt.

Abdeckungen in Längsrichtung
geschliffen. Korpusse waagerecht
geschliffen.
Türen von Unterschränken und
Oberschränken waagerecht geschliffen.
Türen und Schrankkorpus von
Hochschränken senkrecht geschliffen.

Tischplatten-Ausführung / Schweißnähte:

Materialdicke 2,0 mm, vollflächig
schalldämmend mit Antidröhnmatte
unterlegt und durch Profile aus
Chromnickelstahl an der Unterseite

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Ausführungsbeschreibung Küchentechnik		
verstärkt. Die Unterseite vollflächig mit CNS mind. 0,7 mm verschlossen. Die Ecknähte an den Auf- und Abkantungen sind durchgehend verschweißt und verschliffen. Alle Tischplatten erhalten an den wandliegenden Seiten eine 50mm Aufkantung. Alle Abkantungen betragen 50 mm und sind mit Tropfnase auszuführen. Alle Tischplatten sind in einem Stück gefertigt, falls erforderlich sind diese vor Ort zu verschweißen und sauber zu verschleifen, so dass ein Übergang nicht erkennbar ist. Dieses ist auch bei aneinander stehenden Gerätegruppen gefordert. Bei Montage auf Schränken oder Tischanlagen ist der Hohlraum im Abstand zwischen Tropfnase und Schrankkorpus durch ein Chromnickelstahl-Profil verschlossen. Alle aneinander grenzenden Tischplatten sind, falls nicht ausdrücklich anders gefordert, miteinander zu verschweißen. In besonderen Fällen ist eine Stecknaht gefordert (s. hierzu Einzelbeschreibung der Position). <u>Leitungsführungen innerhalb der Küchenmöbel:</u> Wenn bei Tischen mit geschlossenen Unterbauten die Deckplatten oder Anlagenteile Zuleitungen benötigen und diese durch den Unterbau geführt werden müssen, sind diese Leitungen durch eine passende Leistungseinhausung aus CNS zu verlegen. Diese Leistungseinhausung ist geschlossen, hat aber abnehmbare Paneele, um den Zugang zu den Leitungen jederzeit zu gewähren. Diese Zugangspaneelen sind durch Laschen oder Schrauben gehalten. Alle Durchführungen sind mit dichten		

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
------------	-----------	-------------------------------------

Ausführungsbeschreibung Küchentechnik

Kunststoffdurchführungen auszurüsten.

Werkstattnähte:

Werkstattnähte, sowie Eck- und Stoßstellen an Auf- und Abkantungen sind grundsätzlich durchgehend zu verschweißen, glatt zu verschleifen und sauber zu polieren, so dass die Übergangsstelle nicht von dem einheitlichen Schliffbild abweicht. Alle Anlagen sind so zu bearbeiten, dass scharfe Kanten ausgeschlossen sind.

Baunähte:

Alle aus fertigungstechnischen und / oder eintransporttechnischen Gründen erforderlichen Baunähte sind an Ort und Stelle durchgehend zu verschweißen und, wie unter Werkstattnähten beschrieben, zu behandeln. Punktgeschweißte oder gelötete Nähte werden auf keinen Fall abgenommen.

Bei Schweißarbeiten ist ein ausreichender Brandschutz vom Auftragnehmer sicherzustellen, geeignete Löschgeräte sind in erforderlichem Umfang vom Auftragnehmer bereitzustellen.

Befestigung der Unterbauten:

dürfen nicht mittels Nieten, Schrauben, Bolzen usw., die durch die Arbeitsplatte geführt werden, erfolgen. Es ist, soweit erforderlich, Gewindebolzen aus CNS an den Unterkanten der Tischplatten anzuschweißen. Die Schweißnähte oder Punktschweißstellen dürfen an der Oberfläche der Tischplatten nicht sichtbar werden.

Rohrbeine und Rahmen:

Alle Rohrbeine für Tische und Spülen mit offenen Unterbauten sind einheitlich aus CNS Quadratrohr 40/40/2 mm herzustellen. Das Rohr ist so zu verschweißen, dass an keiner Stelle

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Ausführungsbeschreibung Küchentechnik		
unkontrolliert Wasser eindringen kann. Sofern konstruktiv erforderlich, sind zwischen den Beinen Querstreben aus gleichem Material und gleichen Querschnitt, Rahmenverbindungen und Verstärkungen vorzusehen. <u>Schränke:</u> Standar-Hygieneausführung beinhaltet: Boden mit leichten Gefälle zur Frontseite. Seitenwände mit Auflagebolzen für aufgelegte Zwischenborde oder Auflagesicken für Gastronom-Behälter, -Bleche und -Roste, entsprechend Einzelanforderung. Schrankkorpusse in stabiler selbsttragender Ausführung aus CNS gegebenenfalls durch Zwischenwände unterteilt. Materialdicke mind. 1,25 mm. Schrank bestehend aus Boden, Rückwand und Seitenwänden. Der Boden ist mit Profilen verstärkt. Alle Schränke sind mit einem höhenverstellbaren Zwischenbord glatt, mit Profilen verstärkt auszustatten. <u>Wandhängeschränke:</u> Schrankkorpus sind in stabiler selbsttragender Ausführung aus CNS 18/10 in, sofern im Positionstext der Geräte keine andere Ausführung gefordert ist, HS Ausführung zu liefern. Schrank bestehend aus doppelwandigem Boden, Seitenwänden und Rückwand. Mit Aufhängeleiste zur Wandmontage. Materialdicke mind. 1,25 mm. Komplett verschweißt = keine Punktverschweißung. Alle Schränke sind mit einem höhenverstellbaren Zwischenbord glatt, mit Profilen verstärkt auszustatten. Seitenwände mit Auflagebolzen für Zwischenborde.		

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
-----	----	------------------------------

Ausführungsbeschreibung Küchentechnik

Borde:

Die Borde aus CNS sind an der Vorderkante 40 mm ab- und 12 mm untergekantet. Feste Borde in Schränken sind hinten 20 mm hoch, stirnseitig 20 mm abgekantet, an der Vorderkante 40 mm ab- und 12 mm untergekantet und mit einem U-förmigen Gegenprofil zur Vermeidung von Verletzungen versehen. Bord mit Profilen verstärkt. Die Unterseite vollflächig mit CNS mind. 0,7 mm verschlossen.

Verstellbare Borde in Schränken sind allseitig wie oben beschrieben 40 mm abgekantet mit Gegenprofil an den Längsseiten versehen. Borde für Wandbefestigung sind auf Konsolen aus CNS in ausreichender Anzahl montiert, welche direkt an der Wand befestigt werden oder verstellbar in Schlitzschienen eingehängt werden.

Schubladen:

Die Schubladen aus Chromnickelstahl 18/10 ausgelegt für GN 1/1 bzw. GN 2/1. Bei 700 mm tiefem Korpus sind die Schubladen für GN 1/1 ausgelegt. Bei 800 mm tiefem Korpus Schubladengröße GN 2/1. Das Schubladendoppel zweischalig 20 mm dick mit flächenbündigen waagrecht angekanteter Griffleiste allseitig, dicht verschweißt ohne Fugen.

Die Schubladen sind aus einem Stück inkl. der Blende gekantet und entsprechend dicht verschweißt und poliert. Offene Ecken und Kanten werden nicht akzeptiert.

Schubladen als Kastenschublade mit CNS-Teleskop-**Vollauszügen GN 1/1 und Softeinzug.**

Schiebetüren:

Schiebetüren aus CNS sind doppelwandig, 20 mm dick, mit

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
-----	----	------------------------------

Ausführungsbeschreibung Küchentechnik

flächenbündiger senkrecht angekanteter Griffleiste
ausgeführt, Schiebetüren allseitig verschweißt. Offene Ecken und Kanten werden nicht akzeptiert. Die Türen sind oben aufgehängt und laufen auf kunststoffummantelten, kugelgelagerten Rollen. An der Unterseite werden Türen durch einen U-Förmigen Halter geführt. Bei geöffneter Türe ist der Schrankboden im offenen Türbereich absolut glatt.

Das nicht wieder aufspringender Türen beim schließen muss gewährleistet sein.

Flügeltüren:

Flügeltüren aus CNS sind doppelwandig, 20 mm dick, mit flächenbündiger senkrecht angekanteter Griffleiste ausgeführt, Flügeltüren allseitig verschweißt. Offene Ecken und Kanten werden nicht akzeptiert. Die Türen sind fluchtend und ohne Überlappung gefertigt, mit stabilem wartungsfreien 180° Scharnier angeschlagen, mit versenktem, entsprechend starken Magnetverschluss.

Installationsschränke:

Schrankkorpusse in stabiler selbsttragender Ausführung aus CNS gegebenenfalls durch Zwischenwände unterteilt.

Materialdicke mind. 120 mm. Schrank bestehend aus Boden, Rückwand und Seitenwänden. Der Boden ist mit Profilen verstärkt. Alle

Installationsschränke sind mit Flügeltür abschließbar und

Installationskennzeichnung gefordert. Nach Bedarf sind Lüftungsschlitze in der Flügeltür vorgesehen.

Füße:

Geräte, die mit Füßen ausgestattet sind, erhalten Quadratrohrsteher 40/40/1,25 mm mit angeschweißter

Halteplatte und eingesteckten

Kunststoff-Fußstollen, verstellbar ± 15

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Ausführungsbeschreibung Küchentechnik		
mm. Die Füße sind mit dem Bodenprofil verschweißt bzw. verschraubt. Die wandseitigen Füße sind ca. 80-100mm wegen der Hohlkehle im Wand-/Bodenbereich eingerückt. Stehen mehrere Geräte nebeneinander, so ist ein separates Fuß-Untergestell für die mehreren Geräte zu fertigen. Doppelfußpaare sind nicht zulässig. Bodenfreiheit 200mm. <u>Einschweißbecken:</u> Becken tiefgezogen mit großen Radien in den Ecken und am Boden. Mit Gefälle zum Auslauf, eine restlose Entleerung ist gewährleistet. Ventilausstattung gemäß den Einzelspezifikationen. Becken nahtlos eingeschweißt. Die Schweißnaht so verschliffen, dass die Oberfläche der Spülen- bzw. Arbeitstischplatte ein einheitliches Bild ergeben. Die Becken sind innen gebürstet und unten mit Antidröhnmaterial behandelt. <u>Armaturen:</u> Bei allen Wasser-Zulaufarmaturen für Kochanlagen, Spültische, Wasserbäder, Spülbecken usw. ist das gleiche Fabrikat vorzusehen. Grundsätzlich gilt, bei Wasserbecken bis zu einer Oberfläche von 2000 qcm Armaturen mit einem Querschnitt von DN 15. Alle Becken und Behälter mit einer größeren Oberfläche erhalten Armaturen mit DN 20. Alle Spülbecken bzw. Spülen erhalten eine schwere Edelstahl-Standbatterie für Kalt- und Warmwasser. Generell sind Einhebel-Mischbatterien vorzusehen, außer in der Einzelpositionsbeschreibung ist eine abweichende Ausführung beschrieben. Sensor-Mischbatterien müssen vor Ort auf eine 24-Std.-Stagnationsspülung eingestellt werden.		

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Ausführungsbeschreibung Küchentechnik		
Material: Edelstahl (keine verchromte Ausführung oder im Edelstahl-Look) Um die weitere Nutzung / Verbreitung von verchromten Mischbatterien im Sinne der EU-REACH-Verordnung (Anhang XIV) zu unterbinden, sind derartige Mischbatterien nicht zugelassen. <u>Laufwerke an Fahrzeugen:</u> Gerät jeweils mit vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller. Rollendurchmesser mindestens 125 mm. Rostfreie Rollenausstrahlung gemäß DIN 18867 Teil 8. Laufrolle nicht kreischend, lebensmittelständig, geräuschkämpfend. Bereifung für die speziellen Anforderungen eines Großküchenfußbodens geeignet. Rollen und Räder müssen auswechselbar und luftdicht sein. Lager mit wartungsfreier Dauerschmierung, strahlwassergeschützt. Tragfähigkeit der Laufwerke entsprechend den jeweiligen Anforderungen ausgelegt, Mindesttragfähigkeit je Laufwerk 130 kg. Korroderende Teile, wie verchromt oder feuerverzinkt, sind nicht zugelassen. <u>Kühlschränke und Kühltische:</u> Schrankkorpus und Flügeltüren(Schubladen) in doppelwandiger Bauweise aus CNS. Mit PU Schaum ausgeschäumt. Bei Normalkühlung 40 mm, bei Tiefkühlung 50 mm. Im Innenraum H1 nach DIN 18865-9, so dass leichte Reinigungsmöglichkeit gegeben ist. Die Flügeltüren bzw. Schubladen mit auswechselbarem Magnetdichterahmen. Die Griffleiste flächenbündig angekantet. Türscharniere stabil und wartungsfrei. Bei Kühlschränken Ausstattung gemäß Einzelspezifikationen (		

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

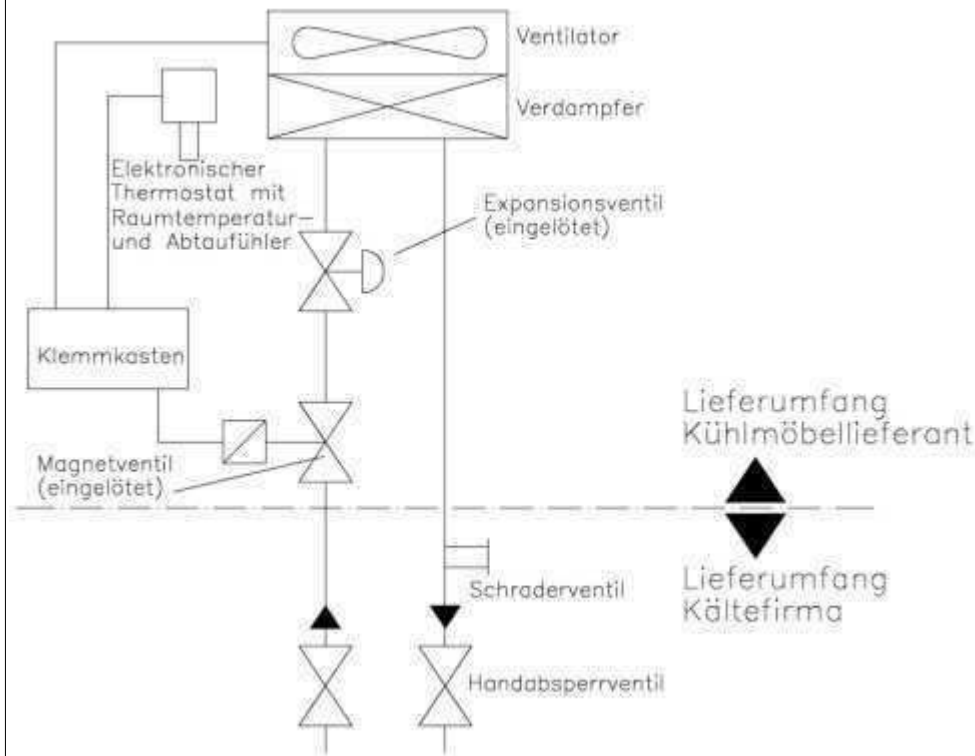
055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Ausführungsbeschreibung Küchentechnik		
Flaschenschubladen, Rahmenschublade für GN Einsätze, gekantete Wanne). CNS-Teleskop Vollauszug Tragkraft 60 - 150 kg. Tiefkühlschränke mit Rahmenheizung für die Türen. Kühlschrank mit Verdampfer und Ventilator für Umluftkühlung. Kühlschrank mit Beleuchtung. Umluftverdampfer mit thermostatischem Expansionsventil bzw. Kapillarrohreinspritzung. Verrohrung und Verkabelung bis zum rechts oder links vom Kühlraum sitzenden Installationsfach, mit Elektroanschlusskasten und Temperaturregler, Tauwasserverdunstung, Abtauautomatik. Die neue F-Gas-Verordnung ist hierbei zu beachten. Das Kälteaggregat ist zur Gewährleistung der problemlosen Wartung auf Teleskoprollauszügen montiert, die sich herausziehen lassen. Es ist für eine Umgebungstemperatur von +43 °C auszulegen (Tropic-Kühlsystem). Wenn nichts anderes im LV gefordert sind die Geräte steckerfertig zu liefern. Anschluss an Zentralkühlung wird im LV bei Bedarf angegeben, im Lieferumfang sind dann alle notwendigen Expansions- und Magnetventile enthalten (siehe Schema) sowie die mit Stickstoff gefüllte kältetechnische Verrohrung bis ins Installationsfach.		

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055 LV Küchentechnische Einrichtung

Ausführungsbeschreibung Küchentechnik



Spenderwagen:

Vollkommen aus Werkstoff 1.4301 innen und außen, Geschirrtyp und -größe sind vom AN zu erfragen; Der AN hat Holpflicht. Teller- und Geschirrspender geschlossen, generell mit CNS-Abdeckhaube pro Stapelröhre, Universal-Büchenspender mit entsprechenden Führungsstäben für unterschiedlichen Porzellaneinsatz.

Einbauspender komplett verdrahtet, incl. Rahmen, Stellfüße, Deckel/Haube, Korbspenderwagen und Einbau-Korbspender beheizbar, Plattform mehrfach kugelgelagert, durch eine Anzahl von Federpaketen individuell in der Höhe anpassbar (nach Bestückung durch den AN einzustellen) umlaufender Stoßrahmen, Schalterblende vertieft eingebaut, stromführende Teile mind. IP 44 (geschlossener Elektrokasten an der Innenseite der Außenverkleidung), Temperatur stufenlos thermostatisch

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Ausführungsbeschreibung Küchentechnik		
zwischen 30-85 °C mittels Regler einstellbar, mit Panzerrohrheizung, bzw., mit Umluftbeheizung, Blindsteckerbuchse, Schalter. Beheizbare Spender mit isoliertem Gehäuse. <u>Regale:</u> Bei Regalaufstellungen in Winkel- und U-Form ist darauf zu achten, dass die Regalständer die Beschickung nicht erschweren, d.h dass an den Winkelstößen die Regalböden- oder Rasten einzuhängen sind und störende Ständer an diesen Stellen vermieden werden müssen. Alle Regale sind gegen Umkippen durch geeignete Wand- oder Deckenbefestigungen zu sichern (außer Kühlzellenregale und fahrbare Regale). Die Tragfähigkeit und Standfestigkeit der Regale sind durch Zertifikat nachzuweisen und durch dauerhafte Beschilderung an den Regalen deutlich kenntlich zu machen. Aufstellung der Regale, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders angegeben, grundsätzlich auf höhenverstellbaren Füßen. Die Regale stehen ohne Kreuzverstreibungen selbsttragend mittels eingesetzter Längsversteifung. Der Zusammenbau ist ohne Schrauben und spezielles Werkzeug möglich. Die Regalständer (Pfosten) sind aus einem Stahlkern mit einer glatten äußeren Schutzschicht dicht gegen Eindringen von Chemikalien und Feuchtigkeit gefertigt <u>oder</u> bestehen aus CNS 1.4301. Die Auflagen sind aus stabilen Kunststoff, als gelochte Fachböden zu verwenden. Alle Kunststoffauflagenelemente sind spülmaschinentauglich in Qualität und Größe (passend in Körbe 500x500mm).		

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

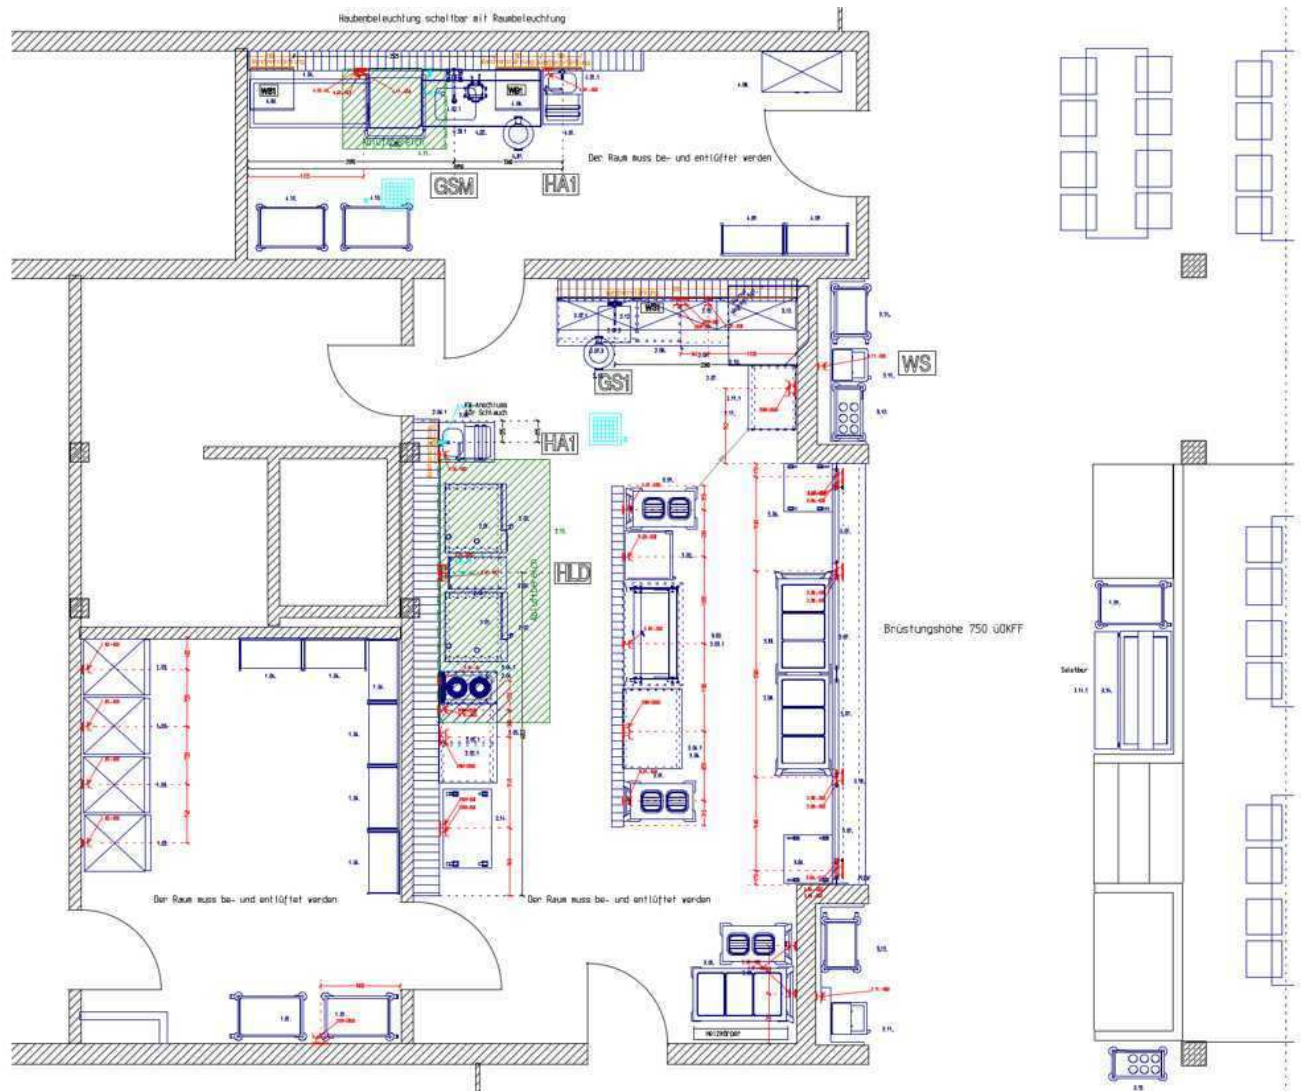
055	LV	Küchentechnische Einrichtung
Ausführungsbeschreibung Küchentechnik		
Alle Regale sind Temperaturbeständig bis mind. -30°C. Lastaufnahme Einzelregalen mit 4 Böden: bis zu einer Länge von 600 - 1000mm mind. 250 Kg Fachlast / 1000 Kg komplett bis zu einer Länge von 1100 - 1500mm mind. 200 Kg Fachlast / 800 Kg komplett bis zu einer Länge von 1600 - 2000mm mind. 150 Kg Fachlast / 600 Kg komplett Eckregale sind mit einer Fachlast von mind. 150 Kg / 600 Kg komplett zu berücksichtigen. <u>Spültechnik:</u> Bei Haubenspülmaschinen sind die Zu- und Ablauftische entsprechend dem max. Korbmaß der Spülmaschine zu liefern. Ein ebener Fluß der Körbe vom Zulaufbereich durch die Spülmaschine bis zum Auslaufbereich muß gewährleistet sein. Zu- und Ablauftische erhalten eine 300mm hohe Aufkantung als Spritzschutz. Osmose- oder Enthärtungsanlagen wenn erforderlich gehören zum Lieferumfang.		

Leistungsverzeichnis

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
------------	-----------	-------------------------------------

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht



Leistungsverzeichnis

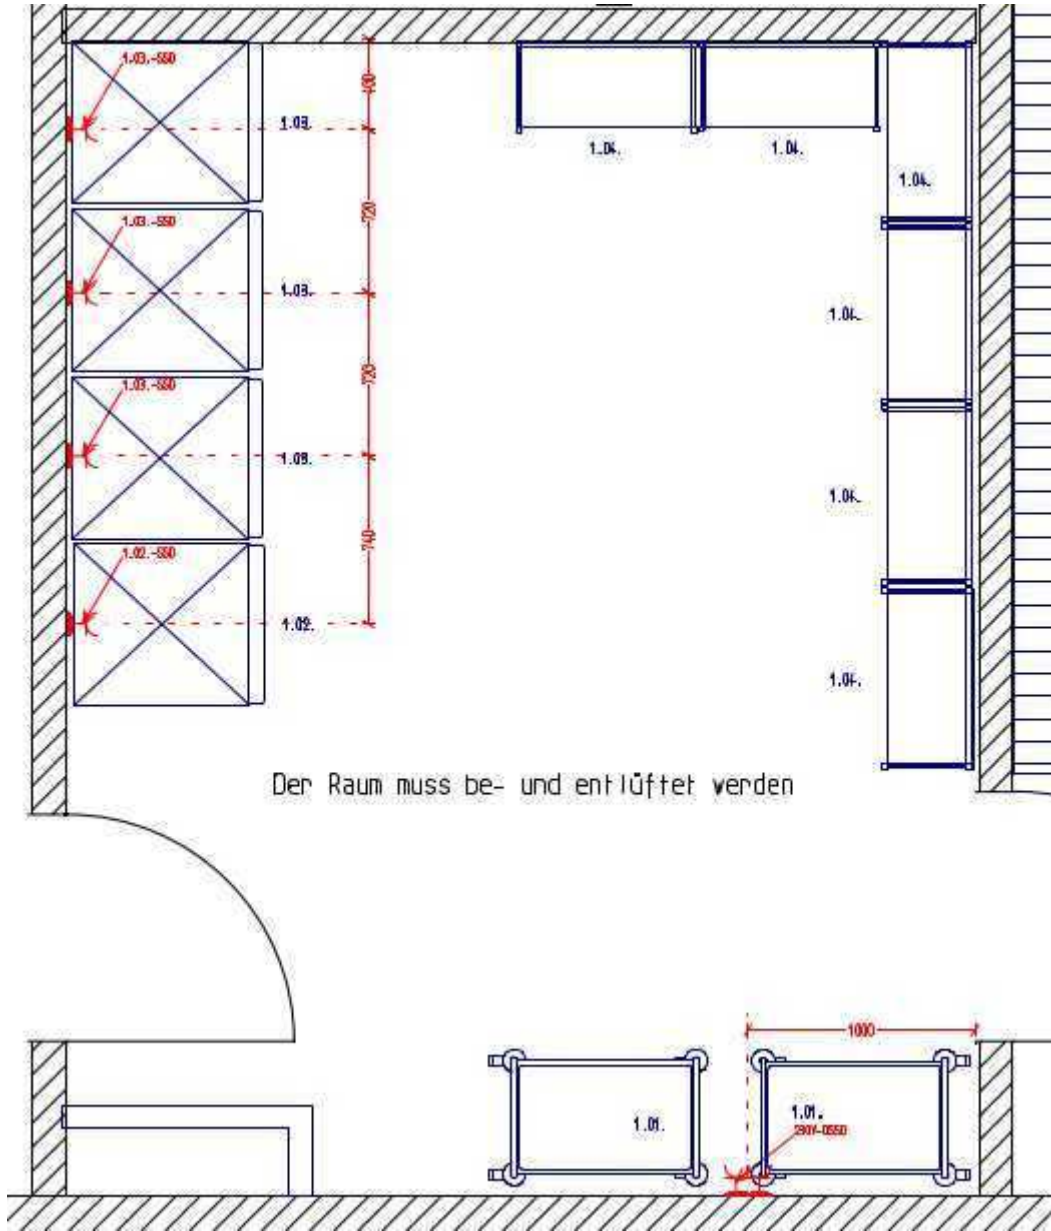
FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
1	Titel	Küchentechnik

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel Küchentechnik			
1.01	Untertitel Anlieferung / Lager			

Übersicht

Übersicht



Der Raum muss be- und entlüftet werden

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Küchentechnik			
1.01	Untertitel	Anlieferung / Lager			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag: 1.01.10 SERVIERWAGEN 900x600x950mm <u>SERVIERWAGEN 900x600x950mm</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-5% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Der Servierwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Rundrohr mit D = 25mm befinden sich drei eingeschweißte tiefgezogene Borde. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Die Borde sind mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert. Der Servierwagen ist fahrbar mittels rostfreier Kunststoffräder. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Durchmesser 125 mm Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Rollendurchmesser 125mm Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung. Borde: 800 x 500 mm Tragfähigkeit je Wagen: mdst. 120 kg Tragfähigkeit je Bord: mdst. 80 kg Anzahl der Borde: 3 ABM: B 900 T 600 H 950 mm Bieterangaben:					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.01	Untertitel	Anlieferung / Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fabrikat / Typ:			Übertrag:
	' '			
	(Bietereintrag)			
		2 Stck	EP.....	GP
1.01.20	UMLUFT-GEWERBE-TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1			
	<u>UMLUFT-GEWERBE-TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1</u>			
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung.			
	Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten.			
	Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen.			
	Ausführung entsprechend der Vorbedingungen.			
	Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern			
	1x Türanschlag rechts			
	<u>Technische Merkmale</u>			
	außen / innen mdst. CRS 1.4016			
	Volltür, Schloss / Griffleiste			
	selbstschließend / Türanschlag wechselbar			
	LED-Innenbeleuchtung			
	frontseitige Displaysteuerung			
	akustische und visuelle Alarmer			
	automatische Tauwasserverdunstung			
	reinigungsfreundliche, gerundete Ecken im Innenraum			
	einfache Innenraumreinigung, ohne Werkzeug			
	selbstschließende Tür mit 180° Öffnung			
	Anti-Korrosionsboden			
	RS 485-Anschluss			
	tropikalisierte Kühleinheit			
	Temperatur - Bereich:	mdst. -15 bis -22 °C		
	Geeignet für UT:	mdst. 40°C		
	Kältemittel:	R 290		
	Anschlusswert:	230 V		
	steckerfertig			
	Energieeffizienzklasse	mdst. C		
	Inklusiv 4 Paar Führungsschienen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.01	Untertitel	Anlieferung / Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Inklusiv 4 Tragrosten für GN 2/1			Übertrag:
	4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20/+35 mm)			
	ABM: ca. B 710 T 835 H 2050mm			
	Bieterangaben:			
	Fabrikat / Typ:			
	'			
	(Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
1.01.30	UMLUFT-GEWERBE-KÜHLSCHRANK GN 2/1			
	<u>UMLUFT-GEWERBE-KÜHLSCHRANK GN 2/1</u>			
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen.			
	Ausführung entsprechend der Vorbedingungen.			
	Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern			
	1x Türanschlag rechts			
	<u>Technische Merkmale</u> außen / innen mdst. CRS 1.4016 Volltür, Schloss / Griffleiste selbstschließend / Türanschlag wechselbar LED-Innenbeleuchtung frontseitige Displaysteuerung akustische und visuelle Alarmer automatische Tauwasserverdunstung reinigungsfreundliche, gerundete Ecken im Innenraum einfache Innenraumreinigung, ohne Werkzeug selbstschließende Tür mit 180° Öffnung Anti-Korrosionsboden RS 485-Anschluss tropikalisierte Kühleinheit			
	Temperatur - Bereich:		mdst. -2 bis +10 °C	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Küchentechnik			
1.01	Untertitel	Anlieferung / Lager			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	Geeignet für UT:	mdst. 40°C			
	Kältemittel:	R 290			
	Anschlusswert:	230 V			
	steckerfertig				
	Energieeffizienzklasse	mdst. A			
	Inklusiv 4 Paar Führungsschienen				
	Inklusiv 4 Tragrosten für GN 2/1				
	4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20/+35 mm)				
	ABM: ca. B 710 T 835 H 2050mm				
	Bieterangaben:				
	Fabrikat / Typ:				
	'				
	(Bietereintrag)				
		3 Stck	EP.....	GP	
1.01.40	REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 3215mm				
	<u>REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 3215mm</u>				
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung.				
	Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer				
	Abweichung von +/-10%				
	der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der				
	Abmessungen				
	sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des				
	Gesamtmaß,				
	entsprechend anzupassen.				
	Inklusiv Wandbefestigung.				
	Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen.				
	ABM: ca. B 3215 T 500 H 1800mm				
	Bieterangaben:				
	Fabrikat / Typ:				
	'				
	(Bietereintrag)				
		1 Stck	EP.....	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.01	Untertitel	Anlieferung / Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.01.50	REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 1580mm <u>REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 1580mm</u> als Eckregal ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Inklusiv Wandbefestigung. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. ABM: ca. B 1580 T 500 H 1800mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
Summe Untertitel 1.01		Anlieferung / Lager , Netto:		

Leistungsverzeichnis

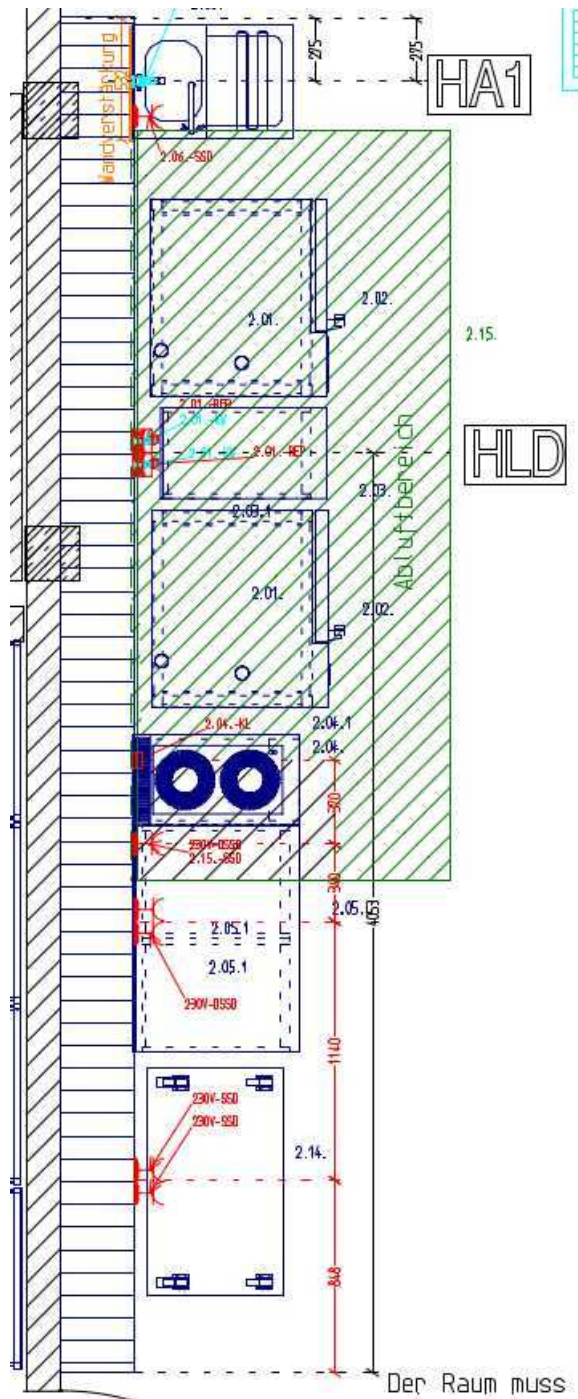
FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

1.02 Untertitel Vorbereitung

Übersicht

Übersicht



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.02.10	ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER 10x GN 1/1 <u>ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER 10x GN 1/1</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Gargerät zum automatischen Garen (Automatik-Modus) von Fleisch, Geflügel, Fisch, Beilagen/Gemüse, Eierspeisen/Nachtisch, Backwaren sowie zum automatischen Finishing. Heißluftdämpfer (Combi-Dämpfer-Modus) nach DIN 18866 für die meisten in der gewerblichen Küche angewendeten Garmethoden zum wahlweisen Einsatz von Dampf und Heißluft, einzeln, nacheinander oder kombiniert. Gerät ist gemäß VDE für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen. Eingebauter Dampferzeuger mit Luftfeuchtigkeitssteuerung. <u>Bedienung</u> Touch-Bedienfeld zur Programmauswahl und Steuerung Es können bis zu 100 Programme mit mehrstufigen Garabläufen individuell programmiert werden. Heißluftzyklus (max. 300 °C): ideal für das Kochen mit geringer Luftfeuchtigkeit. Feuchtigkeitsregelung für konstante Ergebnisse, unabhängig			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	von der Beladungsmenge. Dampferzeuger zur hochpräzisen Feuchte- und Temperaturregelung gemäß den gewählten Einstellungen. <u>Ausstattung</u> Nahtloser Innenraum mit gerundeten Ecken. Frontseitiger Zugang zur Steuerplatine Das Gerät ist mit einem vollautomatischen, wasserdruckunabhängigen Reinigungssystem mit mehreren Reinigungsstufen ausgestattet. Selbstreinigungssystem mit integrierter Entkalkung des Dampferzeugers. HACCP-Datenausgabe/Software-Update über integrierte Ethernet- bzw. USB-Schnittstelle Sicherheits-Temperaturbegrenzer für Dampfgenerator und Heißluftheizung Maximale Einschubhöhe 1,60 m bei Verwendung, muss in Verbindung mit dem separat ausgeschriebenem Untergestell gewährleistet sein. Lüfter mit 7 Drehzahlstufen von 300 bis 1500 U/min und reversierende Drehrichtung. Der Lüfter stoppt beim Öffnen der Tür. Türgriff mit Zuschlagfunktion und Rastereröffnung Eine hinterlüftete, mit mdst. 2-Scheiben-Garraumtür, schwenkbare Innenscheiben (für leichte Reinigung) mit wärmereflektierender Spezialbeschichtung. Steckbare Türdichtungen zum leichten Austausch. LED-Garraum- und Einschubausleuchtung – energiesparend, langlebig und wartungsarm Einschubsignalisierung Herausnehmbare Einhängegestelle (Schienenabstand ca. 67 mm) Zentrale Programmierung von Garprogrammen und Verteilung auf die Geräte. Erfassung von Service-, HACCP-Daten, aktuelles Garraumklima, die eingestellte Betirebsart und die verbleibende Restlaufzeit. Ausgabe auch über			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	integrierte USB-Schnittstelle zum lokalen Datenaustausch oder per Cloud-Lösung möglich.			Übertrag:
	mdst. 5-Punkt-Kerntemperaturfühler inklusiv.			
	Werkstoff innen und außen Edelstahl DIN 1.4301 / AISI 304			
	Handbrause mit Rückholautomatik			
	Abwasser-Festanschluss nach SVGW zulässig.			
	Spritz- und Strahlwasserschutz mdst. IPX 5			
	<u>Schnittstellen</u> Wlan			
	<u>Technische Spezifikation</u> Längseinschub für 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN-Zubehör			
	Wasserzulauf (Druckschlauch): Druckschlauch	R3/4" für 1/2"		
	Anschlusswert: - 3N AC 400V		max. 19 KW	
	Absicherung:		32A	
	ABM: max. B 870 T 780 H 1060 mm			
	Bieterangaben:			
	Fabrikat / Typ:			
	' '			
	(Bietereintrag)			
		2 Stck	EP.....	GP
1.02.20	UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER <u>UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER</u>			
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	anzupassen.			Übertrag:
	Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen.			
	Untergestell passend zum angefragten Kombidämpfer.			
	Die oberste Einschubebene des Kombidämpfer darf 1600mm ab OKFF nicht überschreiten. Ggf. muss das hier abgefragte Untergestell angepasst werden.			
	Die Seiten mit CNS verschlossen. Die Oberseite hat eine CNS-Abdeckung mit Bolzen bzw. Arretierungen für den Kombidämpfer.			
	Mit Einschubregister für GN-Behälter im Unterbau.			
	Bodenfreiheit 150mm, mit Einschraubfüßen aus CNS.			
	Bieterangaben:			
	Fabrikat / Typ:			
	' '			
	(Bietereintrag)			
		2 Stck	EP.....	GP
1.02.30	NEUTRALELEMENT 400 mit Schubladen			
	<u>NEUTRALELEMENT 400 mit Schubladen</u>			
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung.			
	Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten.			
	Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen.			
	Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen.			
	<u>1x Tischplatte</u>			
	allseitig abgekantet 50mm			
	mit: CNS-Verstärkungsprofilen			
	und mit einem CNS-Blech geschlossen			
	unterfüttert, schallgedämmt.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Küchentechnik			
1.02	Untertitel	Vorbereitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Blechstärke der Tischplatte 2mm. ABM: B 400 T 750 H 50mm Die Tischplatte steht hinten über. <u>1x Schubladenblock GN 1/1</u> ohne: Arbeitsplatte Unterschrank: HS-Ausführung mit: 4 Kastenschubl. GN1/1-100 Die Schubladen mit Softeinzug. ABM: B 400 T 650 H 650mm Arbeitshöhe 900mm Höhe CNS-Fußgestell 200mm Abmessung / Anlage: B 400 T 750 H 900mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)	1 Stck	EP.....	GP	Übertrag:
1.02.40	HERDANALAGE <u>HERDANALAGE</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. <u>1x Ceranherd, 2 Zonen (je 2,2 kW), Tischgerät</u> 6 mm starke Ceranglasplatte mit 2 Infrarot-Heizzonen. • Die runden, konzentrischen Heizzonen je 230 mm geben selbst an große Pfannen gleichmäßige Wärme ab. • Kochplatte eingeschweißt zum Vermeiden von Infiltrierung des Unterbaus. • integriertes Bedienfeld mit einstellbarer Temperatur - Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	bis 240 Grad und Leistung • Bedienung über Drehknebel • Restwärmeanzeige. • Warnleuchte zur Anzeige der Restwärme an der Platte. • Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche. • Beheizung durch Ultra-Hochleistungs-Heizelemente. • Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene. • IPX4 Spritzwasserschutz. • Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte. Konstruktion • Außenverkleidung aus Edelstahl • Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl. • Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken. Abmessungen (BxTxH): 400x730x275mm Anschluss: 400V <u>1x Unterbau offen 400 mm</u> Rücken und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff dreiseitig geschlossener Schrankraum ABM: B 400 T 750 H 900 mm Arbeitshöhe 900mm Die vorhandenen Vorinstallationen und Planungsgrundlagen orientieren sich an dem Fabrikat Electrolux oder gleichwertig. Sofern ein anderes Fabrikat angeboten wird, hat der Bieter sicherzustellen, dass die vollständige Gleichwertigkeit sowie Kompatibilität mit der bestehenden Einbau-, Anschluss- und Planungssituation gegeben ist. Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 Stck	EP.....	GP
1.02.50	NEUTRALELEMENT 1000 mit Schubladen <u>NEUTRALELEMENT 1000 mit Schubladen</u>			
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. <u>1x Tischplatte</u> allseitig abgekantet 50mm mit: CNS-Verstärkungsprofilen und mit einem CNS-Blech geschlossen unterfüttert, schallgedämmt. Blechstärke der Tischplatte 2mm. ABM: B 1000 T 750 H 50mm <u>2x Schubladenblock GN 1/1</u> ohne: Arbeitsplatte Unterschrank: HS-Ausführung mit: 4 Kastenschubl. GN1/1-100 Die Schubladen mit Softeinzug. ABM: B 500 T 650 H 650mm Arbeitshöhe 900mm Höhe CNS-Fußgestell 200mm Die linke Seitenwand muss bis zur Wand durchgezogen werden. Rechts ist der Tischplattenüberstand frei zugänglich. Abmessung / Anlage: B 1000 T 750 H 900mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bieterseintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.02.60	HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN <u>HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Die Handwasch-Ausgussbecken-Kombination bestehend aus: 1 Handwaschbeckenabdeckung 500 x 390 mm, 900 mm über Fertigfußboden. Die Abdeckung 3-seitig 50 mm ab-, hinten 50 mm hochgekantet mit Umschlag. Darin nahtlos integriert 1 tiefgezogenes Becken 345 x 245 x 120 mm. Ventilausstattung: Siebventil 1½". Unterhalb der Abdeckung 3-seitige Beckenblende, 240 mm hoch, stirnseitig senkrecht, frontseitig unter ca. 45 ° schräg geneigt und abnehmbar. Die Beckenblende hinten bis zum nachfolgend beschriebenen Wandkorpus laufend. 520 mm über Fertigfußboden am Wandkorpus befestigt 1 Ausgussbeckenabdeckung 500 x 700 mm, 50 mm abgekantet. Mit 1 nahtlos tiefgezogenen Becken 400 x 400 x 150 mm. Ventilausstattung: Stopfen-Überlaufventil 1½". Linksbündig montiert 1 Klapprost aus CNS-Rundmaterial, zur Reinigung des Beckens hochklappbar. Unterhalb der Abdeckung 3-seitige Beckenblende, 270 mm hoch Vorn rechts auf der Handwaschbeckenabdeckung ist eine Standmischbatterie 1/2"-1 Loch-Ausführung, Ein-Hebelbedienung vormontiert. Mischbatterie geeignet für den Einsatz in gewerblichen Küchen und zugelassen der DVGW. Edelstahl (keine verchromte Ausführung oder im Edelstahl-Look)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Hinter dem Handwaschbecken ist Platz für eine selektiv gesteuerte Mischbatterie mit Netzbetrieb. Siehe gesonderte Position im LV.			
	Aufstellung:	Bodenfrei für Wandmontage.		
	Arbeitshöhe:	900mm		
	Bodenfreiheit:	200mm		
	ABM: B 500 T 700 H 700 mm			
	Bieterangaben:			
	Fabrikat / Typ:			
	' '			
	(Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
1.02.70	EDELSTAHL-SENSORARMATUR 1/2"			
	EDELSTAHL-SENSORARMATUR 1/2"			
	Die Sensor-MB dient zum kontaklosen Händewaschen und ist auf dem vorgenannten Handwaschbecken montiert.			
	Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen.			
	Ausführung:			
	Mit starrem Auslauf und einer 24 Stunden-Zwangsspülung			
	Temperaturwahlhebel rechts angeordnet			
	modulares, wartungsfreundliches Baukastensystem			
	Mit Rückflussverhinderer im Anschluss-Gewindenippel			
	und ein integriertes Schmutzfangsieb.			
	Werkzeuglose Montage mit Stehbolzenbefestigung,			
	anschlussfertig für Wasser und Spannung.			
	Universalmodell Batteriebetrieb mit Batteriekasten 6 V			
	und Netzbetrieb mit Sicherheitstrafo 230/6 V.			
	Edelstahl (keine verchromte Ausführung oder im Edelstahl-Look)			
	Anschlusswert:	230V		
	Wasseranschluss:	Edelstahlschlauch 3/8"		
	ÜM			
	Zwangsspülung:	Ja / 24 Std.		
	Batterie im Lieferumfang: Ja			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.02	Untertitel	Vorbereitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Küchen.				
	Bieterangaben:				
	Fabrikat / Typ:				
	'.....'				
	(Bietereintrag)				
		1 Stck	EP.....	GP	
1.02.80	ARBEITSSCHRANKANLAGE über Eck mit Becken <u>ARBEITSSCHRANKANLAGE über Eck mit Becken</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Die Schrankanlage besteht aus nachfolgenden Geräten. Anordnung bedienseitig von links nach rechts: <u>1x Tischplatte</u> Aufkantung wandseitig 50mm mit: CNS-Verstärkungsprofilen und mit einem CNS-Blech geschlossen unterfüttert, schallgedämmt. Blechstärke der Tischplatte 2mm. Inklusiv Bohrung für die Mischbatterie. ABM: ca. B 2150 T 600 H 50 mm <u>1x Arbeitsschrank mit 2 Flügeltüren</u> als Beckenunterbauschrank. ohne: Arbeitsplatte. Unterschrank: HS-Ausführung Kein Zwischenboden. Die Rückwand offen. Der Grundboden hat eine 50mm Aufkantung hinten. Frontseite 2 Flügeltüren				
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.02	Untertitel	Vorbereitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	Hinter dem Becken ist eine Mischbatterie vorzusehen. Sie gesonderte Position im LV.				
	ABM: B 1150 T 650 H 650 mm				
	<u>1x Einschweißbecken 400x500x250mm</u> Becken mit Wulstprofil in die Tischplatte eingeschweißt und verschliffen. inkl. Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss aus PVC.				
	Beckengröße 400x500x250mm				
	Becken rechts nahtlos eingeschweißt.				
	<u>1x Arbeitsschrank vorne offen</u> ohne: Arbeitsplatte Unterschrank: HS-Ausführung mit höhenverstellbaren Zwischenbord vorne offen				
	ABM: B 595 T 550 H 650 mm				
	<u>1x Freifläche</u> Freifläche für Unterbau-Kühlschrank				
	<u>1x Eckarbeitsschrank</u> ohne: Arbeitsplatte Unterschrank: HS-Ausführung vorne offen, mit Zwischenbord Rückwand eingerückt und abgeschrägt				
	Der Eckschrank muss in die Ecke passend zu den beiden Arbeitsschränken hergestellt werden.				
	Die Tiefe der beiden Arbeitsschränke von 600mm ist dabei zu berücksichtigen.				
	ABM: ca. B 870 T 870 H 650 mm				
	<u>1x Tischplatte</u> Aufkantung wandseitig 50mm mit: CNS-Verstärkungsprofilen und mit einem CNS-Blech geschlossen unterfüttert, schallgedämmt. Blechstärke der Tischplatte 2mm.				
	ABM: ca. B 800 T 600 H 50 mm				
	<u>1x Arbeitsschrank mit 2 Flügeltüren</u>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Küchentechnik			
1.02	Untertitel	Vorbereitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	ohne: Arbeitsplatte Unterschrank: HS-Ausführung mit höhenverstellbaren Zwischenbord Türanschlag links und rechts ABM: B 795 T 650 H 650 mm <u>2x CNS-Blenden</u> 2x stirnseitige Blenden als senkrechten Wandanschluß. 1x Z-Profil als Wandanbindung 3000x50mm <u>Sockel</u> Die Anlage steht auf einem, mitzuliefernden 200mm hohen CNS-Fußgestell. Fußdoppelpaare sind nicht zugelassen. Arbeitshöhe: 900mm Schranksiefe: 600mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)	1 Stck	EP.....	GP	Übertrag:
1.02.90	SPÜLBECKEN-EDELSTAHLMISCHBATTERIE 3/4" <u>SPÜLBECKEN-EDELSTAHLMISCHBATTERIE 3/4"</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Die Mischbatterie ist für den Einsatz zum Befüllen der Becken, in die Tischplatte eingebaut. <u>Ausführungsmerkmale:</u> Wärmeisolierte Griffe				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Schwenkbarer HU-Auslauf mit Tropfschutz Temperatur und Mengenregelung mit Keramikkartusche			
	Anschluss mit Edelstahl-Schläuchen mit 3/4" ÜM.			
	Edelstahl (keine verchromte Ausführung oder im Edelstahl-Look)			
	Ausladung:	250 mm		
	Auslaufhöhe:		max. 250 mm	
	Hochdruck:	Ja		
	Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Küchen.			
	Bieterangaben:			
	Fabrikat / Typ:			
	' '			
	(Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
1.02.100	UNTERBAU-KÜHLSCHRANK <u>UNTERBAU-KÜHLSCHRANK</u>			
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung.			
	Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten.			
	Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen.			
	Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen.			
	1 Volltür statische Kühlung digitale Temperaturanzeige außen automatische Abtauung 3 Tragrosten, 1 Bodenrost			
	Bruttoinhalt:	180 Liter		
	Temperatur:	+2 bis +10°C		
	Energieeffizienzklasse:	mdst. B		
	Nettonutzinhalt:		160 l	
	Gehäuse/Farbe:		Stahl/weiß	
	Tür:		Stahl	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.02	Untertitel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Innen: Anschlusswert: 230V 0,06kW ABM: B 600 T 600 H 850 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)	Kunststoff		Übertrag:
		1 Stck	EP.....	GP
1.02.110	WANDHÄNGESCHRANK 1500 mit Schiebetüren <u>WANDHÄNGESCHRANK 1500 mit Schiebetüren</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Dreiseitig geschlossener Schrankraum mit Grund- und höhenverstellbaren Zwischenboden mit schraubbaren Auflagebolzen, vorne durch 2 doppelwandige Schiebetüren verschlossen, mit eingekanteter Griffleiste. Montagehöhe: UK = 1400mm OKFF ABM: B 1500 T 350 H 650 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
		2 Stck	EP.....	GP
Summe Untertitel 1.02				
Vorbereitung , Netto:				

Leistungsverzeichnis

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
1.03 Untertitel Ausgabe				

Leistungsverzeichnis

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Übersicht			
1.03.10	TELLERSTAPLER <u>TELLERSTAPLER</u> Die max. Werte bei den Abmessungen müssen aus Platzgründen eingehalten werden. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Der Spenderkorpus ist komplett in CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 ausgeführt. Der Korpus ist doppelwandig und isoliert. Der Tellerspender ist mit 2 Tellerröhren ausgestattet. Die jeweilige Tellerröhre verfügt über eine besonders flache Stapelplattform, die verkantsicher geführt wird. Die Tellerführungsstäbe ragen über die Abdeckung des Spenders hinaus. Dadurch können mehr Teller sicher transportiert und abgestapelt werden und die Geschirrtile werden auch nach dem Abnehmen der Abdeckhauben sicher geführt. Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten. Durch spezielle Aussparungen an den Federhaltern lässt sich diese Einstellung schnell und ohne großen Aufwand durchführen. Der Temperaturregler sichert die Temperatureinstellung der Heizung. Ergonomischer Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen, robusten Stoßschutzelementen aus Kunststoff. Eine Abdeckhaube aus transparentem Kunststoff (Polycarbonat). Der Spender ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Robuste Stoßecken aus Kunststoff an allen vier Ecken des Spenders. Zubehör Inklusiv:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.03	Untertitel	Ausgabe			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	- Isolierte Abdeckhaube durchsichtig				
	- Stoßschutz				
	Ausführung: mdst. statisch				
	beheizt				
	Thermostat: mdst. +30 bis +90°C				
	2 Röhren, Fassung: mdst. 50 Teller je Röhre				
	Tellerdurchmesser: 180 - 330mm				
	4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Rollendurchmesser 125mm, DIN 18867-8				
	Material: Chromnickelstahl				
	Anschlusswert: 230V				
	ABM: max. B 900 T 550 H 950 mm				
	Bieterangaben:				
	Fabrikat / Typ:				
	' '				
	(Bietereintrag)				
		3 Stck	EP.....	GP	
1.03.20	GLASTÜR-KÜHLSCHRANK				
	<u>GLASTÜR-KÜHLSCHRANK</u>				
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung.				
	Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten.				
	Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen.				
	Ausführung entsprechend der Vorbedingungen.				
	Kühlschrank mit einer Glastür, doppeltverglast				
	Türanschlag rechts				
	mit: 5 verstellbaren Gittern				
	statische Kühlung mit zusätzlichem Lüfter				
	Inhalt: ca. 326 Liter				
	Temperatur: +1 bis +10°C				
	Material: Stahl, lackiert,				
	Glas, innen Kunststoff ABS				
	Anschlusswert: 230V, steckerfertig				
	ABM: ca. B 620 T 635 H 1730 mm				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bieterangaben:			
	Fabrikat / Typ:			
	'			
	(Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
1.03.30	ARBEITSSCHRANKANLAGE MIT KÜHLVITRINE			
	<u>ARBEITSSCHRANKANLAGE MIT KÜHLVITRINE</u>			
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen.			
	Ausführung entsprechend der Vorbedingungen. Die Schrankanlage besteht aus nachfolgenden Geräten. Anordnung bedienseitig von rechts nach links:			
	<u>1x Tischplatte</u> Aufkantung wandseitig 50mm mit: CNS-Verstärkungsprofilen und mit einem CNS-Blech geschlossen unterfüttert, schallgedämmt. Blechstärke der Tischplatte 2mm.			
	ABM: B 2450 T 750 H 50 mm			
	<u>1x Arbeitsschrank mit 2 Flügeltüren</u> unterhalb der Kühlvitrine ohne: Arbeitsplatte. Unterschrank: HS-Ausführung Mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden.			
	ABM: B 1445 T 650 H 650 mm			
	<u>1x Aufsatz-Kühlvitrine</u> Umluft gekühltes Aufsatzgerät mit 3-seitiger Isolierglasscheiben (Verglasung) kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft Isolierglas-Schiebetüren LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt und schaltbar,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.03	Untertitel	Ausgabe			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:				
	4000 K elektronische Steuerung mit einer Digitalanzeige automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung Maschinenfach seitlichangebracht beschichteter Lamellenverdampfer 2 Zwischenböden aus gehärteten Glas, höhenverstellbar Temperaturbereich: 6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60% RF Kältemittel: R290 Material: CNS 1.4301 Anschluss: 230V, steckerfertig ABM: B 1410 T 510 H 700 mm <u>x Arbeitsschrank mit Schiebetüren</u> ohne: Arbeitsplatte. Unterschrank: HS-Ausführung Mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden. ABM: B 995 T 650 H 650 mm <u>2x CNS-Blenden</u> 2x stirnseitige Blenden als senkrechten Wandanschluß. <u>Sockel</u> Die Anlage steht auf einem, mitzuliefernden 200mm hohen CNS-Fußgestell. Fußdoppelpaare sind nicht zugelassen. ABM: B 2450 T 750 H 900 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)				
			1 Stck	EP.....	GP
1.03.40	ARBEITSTISCH FAHRBAR / Kassenplatz <u>ARBEITSTISCH FAHRBAR / Kassenplatz</u>				
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Küchentechnik			
1.03	Untertitel	Ausgabe			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführung entsprechend der Vorbedingungen. Tischplatte aus 2 mm starkem Edelstahl 1.4301, geschliffen in Korn 240/320. Die Unterseite, mit längslaufenden CNS-Profil verstärkt und mit einem CNS-Blech geschlossen unterfüttert, schallgedämmt. Die Abkantung mit Einkantung beträgt 100mm. Unterbau mit einem fest eingeschweißten Grundboden. Der Grundboden ist allseitig 50mm abgekantet und nach innen gefalzt. Unterhalb des Grundbodens mit längslaufendem CNS-Profil verstärkt. Der Grundboden ist 3-seitig 50mm aufgekantet. Die Tischbeine sind aus nahtlos geschweißtem CNS-Vierkantrohr 40x40x1,2mm bis unter die Tischplatte geführt mit 4 CNS-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Im oberen Bereich ist ein umlaufendes CNS-Rechteckrohr 40x20x1,2mm und dient zur Stabilität. An den Ecken unterhalb der Tischplatte Stoßabweiser. ABM: B 600 T 600 H 850mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)	2 Stck	EP.....	GP	Übertrag:
1.03.50	SPEISENAUSGABEWAGEN 3xGN 1/1 <u>SPEISENAUSGABEWAGEN 3xGN 1/1</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten.				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Küchentechnik			
1.03	Untertitel	Ausgabe			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Der Speisenausgabewagen besteht komplett aus CNS 18/10. Die fugenlos eingeschweißten, tiefgezogenen Warmhaltebecken sind nass oder trocken getrennt voneinander beheiz- und regelbar. Um die Becken läuft ein Profilrand. Die Nummerierung der Becken ist in die Abdeckung geprägt. Die Becken sind an der Unterseite mit einem, gegen unbeabsichtigtes öffnen gesicherten, Ablasshahn ausgestattet. Das Bedienfeld liegt vertieft mit Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte und Temperaturregler an der Stirnseite. Der Temperaturregler sichert die stufenlose Temperatureinstellung je Becken. Ein Spiralkabel-anschluss mit einer Blindsteckerbuchse ist gegenüber der Bedienseite angebracht. Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht, welcher auch zum Schutz der Schalterelemente dient. Das offene Untergestell besitzt vier stabile Vierkantrohre, dazwischen eingeschweißt ein abgekantetes Ablagebord. Fahrbar ist der Wagen mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller mit 125 mm). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung. Werkstoff: CNS 18/10 Warmhaltebecken: GN 1/1-200 oder deren Unterteilung Temperatur: +30°C bis +95 °C regelbar Leistung je Becken: mdst. 0,70 KW Anschlusswert: 230 V / steckerfertig Spritz- und strahlwassergeschützt (IPX 5) CE-konform / VDE geprüft, GS-Zeichen Die Becken können einzeln beheizt und geregelt werden ABM: max. B 1300 T 700 H 930 mm Bieterangaben:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fabrikat / Typ:			Übertrag:
	' '			
	(Bietereintrag)			
		3 Stck	EP.....	GP
1.03.60	ÜBERGABEBORD MIT HUSTENSCHUTZ			
	<u>ÜBERGABEBORD MIT HUSTENSCHUTZ</u>			
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind circa Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen.			
	Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen.			
	Das Übergabebord ist vollständig aus CrNi, Werkstoff-Nr. 1.4301 CNS, 2,0 mm dick. Gebaut als Hohlkörper, bestehend aus Oberseite, Unterseite und zwischengebauten Vierkantprofilen (Quadrat- oder Rechteck-Rohr), sowie eingelegtem Dämmmaterial.			
	Oberseite des Bordes abgekantet als "U" mit glatter Oberseite, aufgesetzt auf die Unterseite. Unterseite ebenfalls als "U" aufgekantet und in die Oberseite bündig und nahtlos eingepasst. Die Oberschale überlappt die Unterschale und an der Gastseite umfasst sie diese um ca. 2 mm. An der Bedienseite sind beide Kanten ohne Überstand zueinander gefertigt.			
	Das Bord ist in dem bauseitigen Durchbruch (Brüstungswand), auf der tragfähigen Brüstung aufgesetzt. Kreuzschlitz- Senk- oder -Linsenkopfschrauben fixieren die beiden Halbschalenbauteile mit der Brüstung. Die Oberfläche muss glatt hergestellt sein.			
	Die Dimensionierung der Schrauben und der Verschraubung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

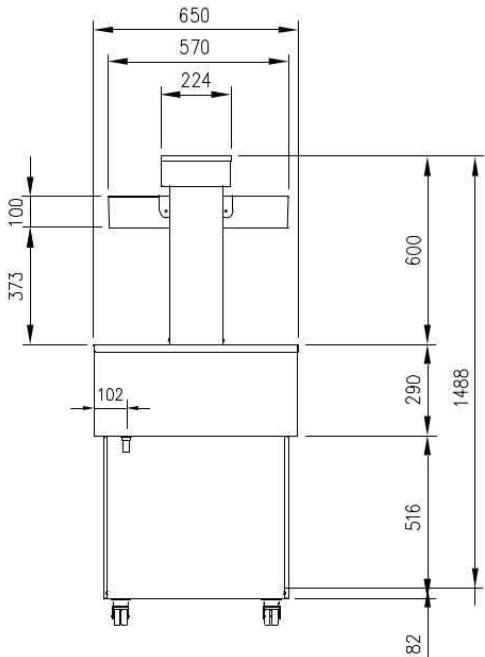
Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.03	Untertitel	Ausgabe			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	obliegt der Verantwortung des AN. Es ist sicherzustellen, dass das Bord mit Hustenschutzanlage standfest ist und keins der Elemente durch schräges Aufsteigen/ Anlehnen von einer oder mehreren Personen abrutschen, verbiegen oder knicken kann. Die Einzelelemente (bei Fertigung in Segmenten) sind so nebeneinander zu montieren, dass sie fugen- und nahtlos aneinander grenzen (Schweißnähte). Die Ansichtskante muss durchgehend gerade sein. Die Oberflächen ohne Versatz zueinander. Inklusive sämtliches Befestigungsmaterialien aus CrNi. Für den Hustenschutz werden 3 Vierkantrohre als Steher aus CNS ca. 40 x 40 x 2 mm oder Rundrohre in vergleichbarer Dimension, in den durch die beiden Halbschalen gebildeten Hohlkörper eingesetzt und an der Unterschale mit Schweißpunkten fixiert. Die Steherprofile stehen im bedienseitigen Bereich des Speisen-Übergabebordes senkrecht nach oben. Zwischen den Stehern ist jeweils 1 ESG-Scheibe mittels massiven CNS-Glasklemmhalterungen montiert. An den Längstseiten ist jeweils ein u-förmiger CNS-Kantenschutz angebracht. Die Scheibenstärke beträgt 10mm. Die OK der Glasscheibe ist 1600mm OKFF. Wandseitig werden die äußeren Glasscheiben ebenfalls mit Halbschalenhalterungen befestigt. Es handelt sich um insgesamt 4 Glassegmente. Der Hustenschutz ermöglicht den SB-Betrieb und das Durchreichen des Tellers unterhalb der senkrechten Scheibe. Durchreichehöhe = H 300mm. Der Hustenschutz ist auf der Innenseite zur Küche angebracht, da gastseitig der Verschluss der Ausgabeöffnung aufliegt. Die gastseitige Verkleidung der Brüstungswand erfolgt bauseitige Fremdgewerke. Offene Durchreiche: 300 mm Tiefe Brüstungsbord: 420mm				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:


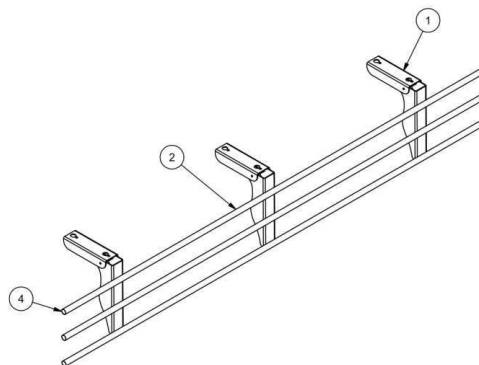
Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Stärke Brüstungsbord:	50 mm		
	Länge Brüstungsbord:	5280mm		
	Länge Hustenschutz:	5280mm		
	Bieterangaben:			
	Fabrikat / Typ:			
	'			
	(Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
1.03.70	SALATBAR fahrbar <u>SALATBAR fahrbar</u>			
				
	Beispielskizze			
	Ausführungsmerkmale sind der folgenden Ausführungsbeschreibung zu entnehmen.			
	Die fahrbare Salatbar ist für GN 1/1-200 geeignet			
	LED-Innenbeleuchtung schaltbar			
	Der Plexiglas-Hustenschutz ist elektronisch höhenverstellbar			
	(weitere Beschreibung im Verlauf der Positionsbeschreibung)			
	Dicht verschweißte Innenwanne mit abgerundeten Kanten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

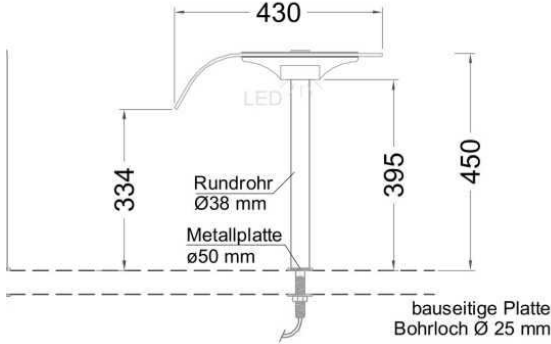
FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Elektronische Steuerung mit einer Digitalanzeige und einem Hauptschalter Automatische Abtauung (Kompressorstop) mit Tauwasserverdunstung Tauwasserschale Die Kälteeinheit ist zur Wartung und Reinigung komplett herausziehbar RAL-Farbe: RAL D2 240 50 10 Werkzeugblau Die RAL-Farbe entsprechend der weiteren Inneneinrichtung im Gastraum bindend. Anschluss: 230V,steckerfertig Kühlung: statische Kühlung Kältemittel: R-290 An über die Länge der gastseitigen Längsseite ist eine abklappbare Rundrohrtabletrutsche angebracht.			
	 			
	Beispielskizze Oberhalb der Kühlwanne ist ein Hustenschutz mit Beleuchtung angebracht. Die LED-Beleuchtung ist mit dem 24V Transformator inklusiv. Höhe OK Hustenschutzbord ab OK Korpus = 450mm.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
1	Titel	Küchentechnik
1.03	Untertitel	Ausgabe
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag:	
	Der Hustenschutz hat gastseitig einen abgerundeten Spukschutz. Die Steher sind aus einem Rundrohrmaterial D=35-40mm Der Hustenschutz wird mittels einer Gewindestange durch die Deckplatte gesteckt und unter der Deckplatte verschraubt.	
	 Beispielskizze	
	ABM: max. B 1500 T 650 H 1500 mm	
	Bieterangaben:	
	Fabrikat / Typ:	
	'.....'	
	(Bieterantrag)	
		1 Stck EP..... GP

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Der Servierwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Rundrohr mit D = 25mm befinden sich drei eingeschweißte tiefgezogene Borde. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Die Borde sind mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert. Der Servierwagen ist fahrbar mittels rostfreier Kunststoffräder. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Durchmesser 125 mm Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Rollendurchmesser 125mm Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung. Rollendurchmesser 125mm Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung. Rollierung der Bordkante: eingerollte Kanten sorgen für hohe Stabilität und schützen das Personal vor Verletzungen. Borde: 800 x 500 mm Tragfähigkeit je Wagen: mdst. 120 kg Tragfähigkeit je Bord: mdst. 80 kg Anzahl der Borde: 3 ABM: B 900 T 600 H 950 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		2 Stck	EP.....	GP
1.03.90	SERVIERWAGEN für Gläser 700x500x950mm <u>SERVIERWAGEN für Gläser 700x500x950mm</u>			
	Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen.			
	Der Servierwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Rundrohr mit D = 25mm befinden sich drei eingeschweißte tiefgezogene Borde. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt.			
	Die Borde sind mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert.			
	Der Servierwagen ist fahrbar mittels rostfreier Kunststoffräder. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Durchmesser 125 mm Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt.			
	Rollendurchmesser	125mm		
	Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.			
	Borde:	600 x 400 mm		
	Tragfähigkeit je Wagen: mdst. 120 kg			
	Tragfähigkeit je Bord: mdst. 80 kg			
	Anzahl der Borde:	3		
	ABM: max. B 700 T 500 H 950 mm			
	Bieterangaben:			
	Fabrikat / Typ:			
	'.....'			
	(Bietereintrag)			
		2 Stck	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.03.100	BESTECK- UND TABLETTWAGEN <u>BESTECK- UND TABLETTWAGEN</u> Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Rahmenkonstruktion mit Seiten- und Rückwandverkleidung Besteckköcher-Aufsatz mit 6 Köchereinsätze für Besteckteile daneben ein Serviettenständer für max. 300 Servietten Untere Ablage dient zur Aufnahme von Tablett 4 Lenkrollen ø 125mm, 2 davon mit Feststeller Abweiserrollen an den 4 Ecken Rahmen: Leichtmetall / Aluminium Wände: Melamin Farbe: nach Bemusterung ABM: max. B 725 T 425 H 905 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag) 2 Stck EP..... GP			
1.03.110	GN-BEHÄLTER 1/1-200 mit Fallgriffen <u>GN-BEHÄLTER 1/1-200 mit Fallgriffen</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-5% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. GN-Behälter zur Lagerung, Transport und Verteilung von Speisen. Geeignet für warme und kalte Speisen. Der GN-Behälter ist ein tiefgezogener Behälter aus - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	hochwertigen Edelstahl in hygienischer Bauweise. Die Griffe können stabil nach oben gezogen werden. Die GN-Behälter müssen der Gastro-Norm EN 631 und DIN 66075 entsprechen. Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			Übertrag:
		2 Stck	EP.....	GP
1.03.120	GN-BEHÄLTER 1/2-200 mit Fallgriffen <u>GN-BEHÄLTER 1/2-200 mit Fallgriffen</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-5% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. GN-Behälter zur Lagerung, Transport und Verteilung von Speisen. Geeignet für warme und kalte Speisen. Der GN-Behälter ist ein tiefgezogener Behälter aus hochwertigen Edelstahl in hygienischer Bauweise. Die Griffe können stabil nach oben gezogen werden. Die GN-Behälter müssen der Gastro-Norm EN 631 und DIN 66075 entsprechen. Bieterangaben:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

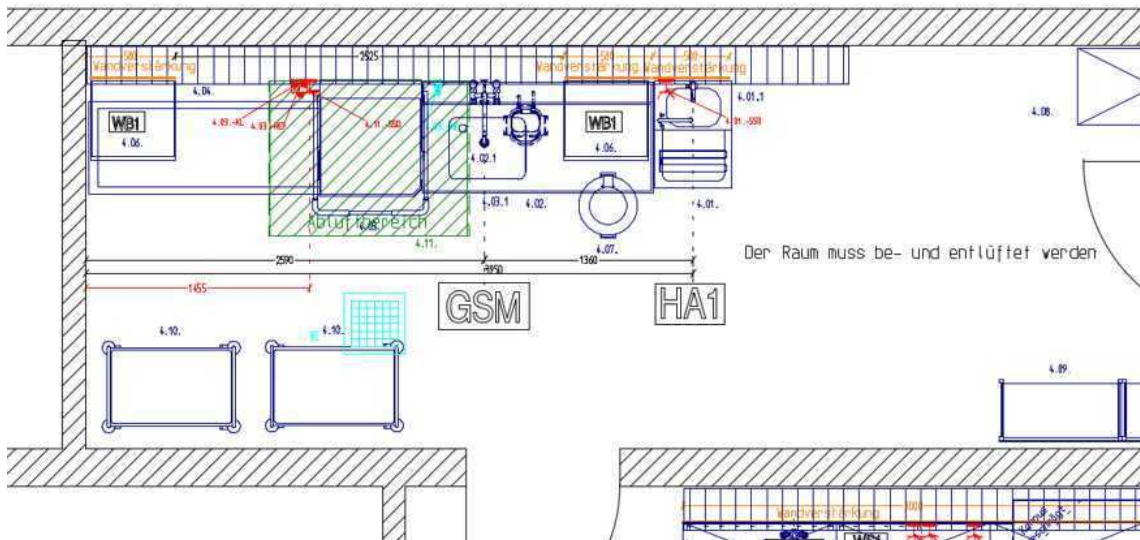
Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.03	Untertitel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fabrikat / Typ:				
'				
(Bieterseintrag)				
		4 Stck	EP.....	GP
Summe Untertitel 1.03				
			Ausgabe , Netto:	

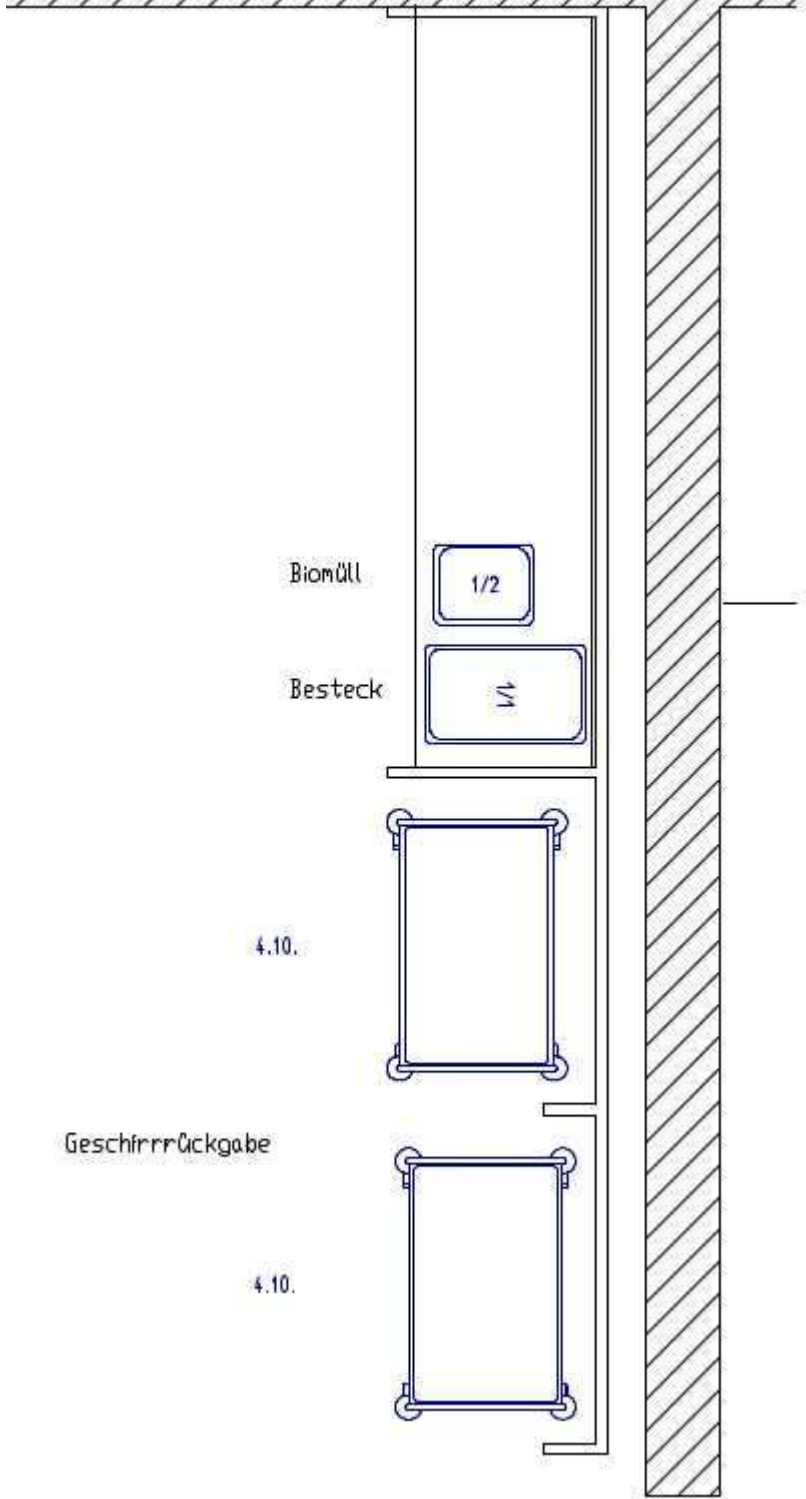
Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.04	Untertitel	Spülbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
1.04 Untertitel Spülbereich					
Übersicht					
Übersicht					
					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.04	Untertitel	Spülbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
1.04.10	ABRÄUMWAGEN 900x600x950mm <u>ABRÄUMWAGEN 900x600x950mm</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-5% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Der Abräumwagen / Servierwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Rundrohr mit D = 25mm befinden sich 4 eingeschweißte tiefgezogene Borde. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Ein umlaufender 35 mm abgekanteter Profilrand an den Borden, die Rollierung der Bordkante sowie durchgehende Schweißnähte zwischen Rohrrahmen und Borden verstärken die Stabilität des Servierwagens. Die Borde sind mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert. Der Servierwagen ist fahrbar mittels rostfreier Kunststoffräder. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Durchmesser 125 mm Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Rollendurchmesser 125mm Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung. Rollierung der Bordkante: eingerollte Kanten sorgen für hohe Stabilität und schützen das Personal vor Verletzungen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Borde: 800 x 500 mm Nutzungshöhe zwischen den Borden: mdst. 350mm Tragfähigkeit je Wagen: mdst. 150 kg Tragfähigkeit je Bord: mdst. 40 kg Anzahl der Borde: 4 ABM: max. B 900 T 600 H 1600 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
		4 Stck	EP.....	GP
1.04.20	HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN <u>HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Die Handwasch-Ausgussbecken-Kombination bestehend aus: 1 Handwaschbeckenabdeckung 500 x 390 mm, 900 mm über Fertigfußboden. Die Abdeckung 3-seitig 50 mm ab-, hinten 50 mm hochgekantet mit Umschlag. Darin nahtlos integriert 1 tiefgezogenes Becken 345 x 245 x 120 mm. Ventilausstattung: Siebventil 1½". Unterhalb der Abdeckung 3-seitige Beckenblende, 240 mm hoch, stirnseitig senkrecht, frontseitig unter ca. 45 ° schräg geneigt und abnehmbar. Die Beckenblende hinten bis zum nachfolgend beschriebenen Wandkorpus laufend.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	520 mm über Fertigfußboden am Wandkorpus befestigt 1 Ausgussbeckenabdeckung 500 x 700 mm, 50 mm abgekantet. Mit 1 nahtlos tiefgezogenen Becken 400 x 400 x 150 mm. Ventilausstattung: Stopfen-Überlaufventil 1½". Linksbündig montiert 1 Klapprost aus CNS-Rundmaterial, zur Reinigung des Beckens hochklappbar. Unterhalb der Abdeckung 3-seitige Beckenblende, 270 mm hoch Vorn rechts auf der Handwaschbeckenabdeckung ist eine Standmischbatterie 1/2"-1 Loch-Ausführung, Ein-Hebelbedienung vormontiert. Mischbatterie geeignet für den Einsatz in gewerblichen Küchen und zugelassen der DVGW. Edelstahl (keine verchromte Ausführung oder im Edelstahl-Look) Um die weitere Nutzung / Verbreitung von verchromten Mischbatterien im Sinne der EU-REACH-Verordnung (Anhang XIV) zu unterbinden, sind derartige Mischbatterien nicht zugelassen. Hinter dem Handwaschbecken ist Platz für eine selektiv gesteuerte Mischbatterie mit Netzbetrieb. Sie gesonderte Position im LV. Aufstellung: Bodenfür Wandmontage. Arbeitshöhe: 900mm Bodenfreiheit: 200mm ABM: B 500 T 700 H 700 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.04.30	EDELSTAHL-SENSORARMATUR 1/2" <u>EDELSTAHL-SENSORARMATUR 1/2"</u> geplant im Bereich: - Anlieferung - Vorbereitung - Ausgabe - Spülküche Die Sensor-MB dient zum kontaklosen Händewaschen und ist auf dem vorgenannten Handwaschbecken montiert. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. <u>Ausführung:</u> Mit starrem Auslauf und einer 24 Stunden-Zwangsspülung Temperaturwahlhebel rechts angeordnet modulares, wartungsfreundliches Baukastensystem Mit Rückflussverhinderer im Anschluss-Gewindenippel und ein integriertes Schmutzfangsieb. Werkzeuglose Montage mit Stehbolzenbefestigung, anschlussfertig für Wasser und Spannung. Universalmodell Batteriebetrieb mit Batteriekasten 6 V und Netzbetrieb mit Sicherheitstrafo 230/6 V. Edelstahl (keine verchromte Ausführung oder im Edelstahl-Look) Anschlusswert: 230V Wasseranschluss: Edelstahlschlauch 3/8" ÜM Zwangsspülung: Ja / 24 Std. Batterie im Lieferumfang: Ja Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Küchen. Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag) 1 Stck EP..... GP			
Übertrag:				

1 Stck EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.04	Untertitel	Spülbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
1.04.40	KORBBORD <u>KORBBORD</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-5% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Das Korbbord erhält an der unteren Aufkantung eine Auffangrinne für evtl. Flüssigkeiten. Die angesammelten Flüssigkeiten können mittels einem Ablassstopfen abgelassen werden. Korbbord zur Wandmontage, allseitig aufgekantet für 1 Spülkorb 500x500 mm Neigung: ca. 30° Ablauf: rechts oder links Material: CNS 1.4301 ABM: B 550 T 520 H 350 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)				
		2 Stck	EP.....	GP	
1.04.50	ZULAUFTISCH RECHTS mit Vorspülbecken <u>ZULAUFTISCH RECHTS mit Vorspülbecken</u> für 2 Körbe passend zur Spülmaschine ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß,				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Der Zulauf Tisch muß geeignet sein zur Aufnahme von 2 Stck. Körbe 500x500mm. Tischplatte aus 2,0 mm starkem CNS, Unterseite mit CNS-Profilen verstärkt, Schliff in Längsrichtung. Tischplatte mit eingekanteter Korbführung, passend für Körbe 500 mm breit, links mit Anschlusslippe zum Einhängen in die Geschirrspülmaschine. Korbführung glatt eingeschweißt mit einem tiefgezogenen Becken 500/400/250 mm mit Einlegeschmutzsieb. Hinter dem Becken eine Hygiene-Geschirrspülbrause mit Mischbatterie ½“ (gesonderte Position im LV). Bohrungen sind vorzusehen. Tischplatte wandseitig mit angekanteter Spritzwand 300 mm hoch, sonst 50 mm abgekantet. Die Spritzwand an der Wand dauerhaft befestigt und abgedichtet. Unterbau als offenes Rahmengestell aus Vierkantrrohr 40/40 mm, im Bereich Becken Beckenblende. Der Unterbau mit Rahmen, darin eingelegt herausnehmbare Roste, Roste Spülmaschinen geeignet. Abmessung passend zu den Spülkörben 500x500mm. ABM: B 1500 T 750 H 900 mm Arbeitshöhe 900mm OKFF. Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.04.60	HYGIENE-GESCHIRRSPÜLBRAUSE <u>HYGIENE-GESCHIRRSPÜLBRAUSE</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Komfortable Bedienmöglichkeit durch den Einsatz einer Zugautomatik mit Gasdruckfeder und schwenkbarer Tragarm, Handbrause mit Rückflussverhinderer, Kugelgelenk zwischen Handbrause und Schlauch für komfortables Ausspritzen des Geschirrs, das Handgelenk wird geschont und der Schlauch entlastet. <u>Technische Angaben:</u> • Material Edelstahl • Mit Zugautomatik, Wasser fließt erst wenn die Handbrause nach unten gezogen wird • Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar • Wärmeisolierende Haubengriffe • Handbrause mit Edelstahlbrausenkopf, Sieb aus Kunststoff • Schwenkauslauf absperrbar am Schwenkventil, Ausladung A = 220 mm / Höhe H = 285 mm • Schwenkauslauf (gerade), Es darf kein Wasser in den Knick zurück laufen • Sparsamer Wasserverbrauch durch Selbstschlussventil • Temperatur und Mengenregelung mittels moderner Keramikoberteile • Anschlussstutzen 1/2", 70 mm vorstehend für Tischplattenstärke bis ca. 50 mm • Tischbohrung 2x Ø22 mm mit Abstandsmaß 150 mm • Befestigung mit Verstärkungsplatte unter der Tischplatte • Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser (2 Stück DW15/DN10) • Wandhalter ohne sichtbare Gewinde (kürzbar 35 bis 165			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Küchentechnik			
1.04	Untertitel	Spülbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	mm) • Heißwasserbeständig bis 80°C • Alle Lote sind cadmium- und bleifrei • Alle Dichtungen entsprechen den KTW-Bestimmungen • Schlauchlänge ca. 1000mm • UK Handbrause bis Becken OK = max. 550mm • UK Auslauf bis Becken OK = max. 300mm Regulierung der Strahlstärke durch Zugintensität, kontrollierte Rückstellgeschwindigkeit durch Gasdruckfeder am Tragarm und integrierte Schließverzögerung in der Handbrause verhindern starke Bewegungen des Brauseschlauches auch beim schnellen Schließen Schwenkauslauf an Wand- und Standbatterien zum komfortablen schnellen Öffnen und Schließen über Keramikoberteil geregelt; Ständig druckloser, stabiler Nirogewebes Schlauch mit transparenter Kunststoffummantelung garantiert lange Standzeit, robuster, verkalkungsarmer Kunststoffbrausekopf, Batterien mit Rückschlagoberteilen verhindern bei ungleichen Drücken in den Zuleitungen, dass Schmutzwasser in die Trinkwasserleitungen gelangt, oder eine Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser stattfindet. Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Küchen und zugelassen der DVGW. Edelstahl (keine verchromte Ausführung oder im Edelstahl-Look) Hersteller / Typ: ' ' (Bietereintrag)	1 Stck	EP.....	GP	Übertrag:
1.04.70	GESCHIRRSPÜLMASCHINE Haubenmaschine <u>GESCHIRRSPÜLMASCHINE</u> mit eingebauter Wärmerückgewinnung und Wrasenkondensation Laufrihtung rechts / links. ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-5%				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. • Eintank-Durchschubautomat aus CNS in gewerblicher Ausführung • Elektronische Regelung der Waschleistung • Aufbau und Inneneinrichtung aus CrNi-Stahl 1.4302 • Tiefgezogener Tank mit reinigungsfreundlichen Rundungen • Tank und Haube doppelwandig isoliert • doppelwandige Haube mit CrNi-Haubenbügel dreiseitig oder ergonomischen Griffen nach oben zu öffnen • Programmstart durch Niederdrücken des Rundumhaubenbügels • Dreharmwasch- und Klarspülsystem aus CrNi • CrNi-Tankabdecksieb für grobe Verunreinigungen • Laugen-Feinfiltersystem • Vollelektronische Steuerung mit Bediendisplay • Digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspülwasser • Selbstreinigungs- und Entkalkungsprogramm • Drucksteigerungspumpe für eine konstante Klarspülmenge und Klarspültemperatur • Laugenpumpe • Softstart zum Schutz von empfindlichem Spülgut • Zulaufschlauch mit Aqua-Stop-System und Leckwassersicherung (Bodenwanne) • Anschluss-Set, bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch und Elektrokabel, (je 1,4 m ab Automat) • Wandanschlussprofil zur Rückseite • DIN EN ISO 9001 • CE-Zeichen • GS-Prüfzeichen • Gemäß der Hygieneanforderungen der DIN Normen für Gläserspülautomaten DIN 10511 • Eintankspülautomaten DIN 10512 • Spülautomaten für Mehrwegbehältnisse DIN 10522 • Freier Auslauf Familie A, Typ A, nach EN1717 • Tank- und Boilerheizung gegenseitig nicht verriegelt Drehstrom 3NPE 400V~50 Hz Gesamt max. 10,00 kW Schutzart min. IP X5			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.04	Untertitel	Spülbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Wasserverbrauch je Spülzyklus max. 2 Liter.				
	mdst. 3 Programmlaufzeiten				
	min. 80 Körbe/h				
	Höhe der Maschine				
	(bei geöffneter Haube) max. 2100 mm				
	Höhe der Maschine				
	mit Wärmerückgew. max. 2150 mm				
	Korbmaß 500x500 mm				
	Bodenfreiheit 150 mm				
	Dosiertechnik				
	• Klarspüler- Dosiergerät eingebaut				
	• Flüssigreiniger-Dosiergerät, eingebaut				
	Korbzubehör				
	3x Tellerkörbe				
	3x Universalkörbe				
	3x Universalkörbe (feinmaschig)				
	Hersteller / Typ:				
	'.....'				
	(Bietereintrag)				
		1 Stck	EP.....	GP	
1.04.80	WASSER-FILTERSYSTEM				
	<u>WASSER-FILTERSYSTEM</u>				
	ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung.				
	Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen.				
	Teilentsalzungspatrone zur Vehinderung von Kalkablagerungen an der Maschine und am Spülgut, mit digitaler Anzeige und				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	folgenden Filterstufen...			Übertrag:
	<u>Vorfiltration:</u> Ein Filtervlies hält grobe Partikel sicher zurück und sorgt durch seine flächenförmige Wasser verteilung für eine hohe Ausnutzung des nach geschalteten Filtermediums. <u>Karbonathärtereduktion:</u> Hier wird gezielt der Gehalt an Karbonathärte reduziert. Dadurch wird eine unerwünschte Kalkbildung verhindert. Durch den integrierten Aktivkohleanteil werden unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe, wie z. B. Chlor ebenfalls reduziert und gelangen somit nicht in das Filtrat. <u>Feinfiltration:</u> Durch den extrem feinen Filterflies werden auch feinste Partikel zurück gehalten. <u>Durchflussmessanzeige:</u> Die Software errechnet nach Eingabe der jeweiligen Filterkapazität und durch die Erfassung des Volumenstroms die Restkapazität der Filterpatrone. Ist die Patrone erschöpft, so wird die Kapazität der Austausch der Patrone durch Blinken der Restkapazität anzeigt. Die Anzeigeeinheit ist gegen Spritzwasser (IPX4) und der Sensor gegen dauerhaftes Untertauchen in Wasser (IPX8) geschützt. <u>Technische Angaben:</u> Kapazität bei einer Karbonathärte von 10° dH (Verschnitt 0%): 12.000 Liter Betriebsdruck: max. 6 bar Wassereingangstemperatur: ca. 5 - 60°C Gewicht im nassen Zustand: max. 24 Kg Längs platzierbar: Horizontal platzierbar:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
1	Titel	Küchentechnik			
1.04	Untertitel	Spülbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	<u>Inklusiv:</u> • Druckbehälter • Druckbehälterdeckel • Filterkartusche (Teilentsalzung) • Karbonathärte-Test-Kit • Durchflussmessgerät für Durchflussbereich 100-700 l/h, Anschluss G3/4“ inklusive Display • 1x Wechselkartusche Auf Grund von fehlender Lagerkapazitäten vor Ort und der leichteren Reinigung, ist eine kompakte Enthärtungseinheit (ohne loses Regeneriersalz) vorgesehen. ABM: H 550 D = 300mm Hersteller / Typ: ' ' (Bietereintrag)	1 Stck	EP.....	GP	Übertrag:
1.04.90	AUSLAUFTISCH LINKS <u>AUSLAUFTISCH LINKS</u> für 2 Körbe passend zur Spülmaschine ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-5% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Der Auslauftisch muß geeignet sein zur Aufnahme von Körben 500x500mm (2 Stck.). Tischplatte aus 2,0 mm starkem CNS, Unterseite mit CNS-Profilen verstärkt. Tischplatte mit eingekanteter Korbführung, passend für Körbe 500 mm breit, rechts mit Anschlusslippe zum Einhängen in die Geschirrspülmaschine.				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Tischplatte wandseitig mit angekanteter Spritzwand 300 mm hoch, sonst 50 mm abgekantet. Die Spritzwand an der Wand dauerhaft befestigt und abgedichtet. Unterbau als offenes Rahmengestell aus Vierkantrohr 40/40 mm. Der Unterbau mit Rahmen, darin eingelegt herausnehmbare Roste, Roste Spülmaschinen geeignet. Abmessung passend zu den Spülkörben 500x500mm. ABM: B 1500 T 750 H 900 mm Arbeitshöhe 900mm OKFF. Bodenfreiheit 200mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
1.04.100	PUTZMITTELSCHRANK <u>PUTZMITTELSCHRANK</u> mit abschließbaren Flügeltüren ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-5% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Putzmittelschrank komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 gefertigt. 1 Schrankraum mit Mitteltrennwand, eine Schrankhälfte oben mit einem durchgehenden Zwischenboden, darunter Stange mit Haken für Besen, darunter vier zurück			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: springende höhenverstellbaren Zwischenböden, die andere Schrankhälfte mit 5 höhenverstellbaren Zwischenboden Schrankraum bestehend aus zwei Seitenwänden in doppelwandiger Ausführung, Innenseiten glatt, mit Schlitten einschließlich Träger zur Höhenverstellung der Zwischenböden, Grundboden glatt mit Traverse verstärkt, Boden hinten aufgekantet als Wischkante, darauf aufgesetzt einfachwandige Rückwand, stabil mit den Seitenwänden verbunden (keine Poppnieten), oberer Deckel vorne 40 mm abgekantet, seitlich und hinten stabil mit Rückwand und Seitenwänden verheftet, Zwischenböden höhenverstellbar, Böden allseitig 40 mm abgekantet, mit Traverse verstärkt, vorne eine doppelwandige Flügeltür mit eingekanteter Griffleiste, Tür vor dem Schrankraum aufgesetzt, oben und unten mit gelasertem stabilem Türscharnier, Tür durch Stiftschraube einstellbar. Der Schrank muss kippsicher an der Wand befestigt werden. ABM: B 1200 T 700 H 1950 mm Bieterangaben: Fabrikat / Typ: ' ' (Bietereintrag)			
		1 Stck	EP.....	GP
1.04.110	ABFALLSAMMLER DREIFACH <u>ABFALLSAMMLER DREIFACH</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. Sammler in offener Ausführung, 3-fach, für Aufnahme und Transport von Abfällen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Küchentechnik			
1.04	Untertitel	Spülbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	in handelsüblichen Transportsäcken. Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Offene Konstruktion bestehend aus drei oberen Halterahmen mit integrierten Gummidichtungen zur festen und hygienischen Aufnahme der Transportsäcke. Rahmen auf vier Standrohren, fest auf einer allseitig 30 mm abgekanteten Bodenplatte verschweißt. Unterhalb der Bodenplatte Fußpedale zur Bedienung der hygienisch abschließenden Kunststoffdeckel. Der Öffnungsmechanismus in Form je eines vertikalen Rohres befindet sich, ohne störenden Einfluss auf eingespannte Müllsäcke, auf der Rückseite des Sammlers. Sammler fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, ø 75 mm, in korrosionsgeschützten Gehäusen, mit Rückenlochbefestigung. ABM: B 1010 T 500 H 920 mm Hersteller / Typ: ' ' (Bietereintrag)	1 Stck	EP.....	GP	Übertrag:
1.04.120	REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 1580mm <u>REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 1580mm</u> ALLE Maße und Leistungsdaten sind cirka Angaben der Planung. Dem Bieter ist es freigestellt Geräte mit einer Abweichung von +/-10% der abgefragten Werte anzubieten. Bei Abweichungen der Abmessungen sind angrenzende Geräte unter Berücksichtigung des Gesamtmaß, entsprechend anzupassen. Inklusiv Wandbefestigung. Ausführungsmerkmale sind der Ausführungsbeschreibung zu entnehmen. ABM: B 1580 T 500 H 1800mm Bieterangaben:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
1	Titel	Küchentechnik		
1.04	Untertitel	Spülbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fabrikat / Typ: ' ' (Bieterseintrag)				
		1 Stck	EP.....	GP
Summe Untertitel 1.04				
			Spülbereich , Netto:	
Summe Titel 1				
			Küchentechnik , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
2	Titel	Dienstleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2	Titel Dienstleistungen			
2.01	Untertitel Montage			
2.01.10	ANLIEFERUNG / EINTRANSPORT <u>ANLIEFERUNG / EINTRANSPORT</u> Zu kalkulieren ist das Abladen vom Anliefer LKW / Transporter und der Eintransport zum Montageort. Der Eintransport erfolgt über die Anlieferzone im Erdgeschoss. Sämtliche Hilfsmittel / -geräte sind zu berücksichtigen. Auch zu berücksichtigen sind sämtliche Fracht- und Lieferkosten. Die Warenannahme ist durch Mitarbeitende des AN zu gewährleisten. Eine bauseitige Annahme der angelieferten Waren ist ausgeschlossen. Es erfolgt keine Unterschrift durch Dritte.			
		1 psch		GP
2.01.20	MONTAGE <u>MONTAGE</u> Die Geräte sind betriebsfertig zu montieren. Für die abgefragten Positionen ist der Montageanteil einzutragen. Inkl. der erforderlichen Hilfsmittel. Sämtliche Verpackungsmaterialien sind durch den AN zu entsorgen. Vor der Abnahme ist die Küche in einem gereinigten Zustand zu versetzen. Dazu gehört auch, dass sämtliche Folien abgezogen sind.			
		1 psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
2	Titel	Dienstleistungen		
2.01	Untertitel	Montage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.01.30	ANSCHLUSSARBEITEN <u>ANSCHLUSSARBEITEN</u> Die Geräte sind betriebsfertig anzuschließen. Für die abgefragten Positionen ist der Anteil zu den erforderlichen Anschlussarbeiten an die definierten Übergabepunkte einzutragen. Inkl. der erforderlichen Hilfsmittel. Anschlussarbeiten sind zu Berücksichtigen für die Bereiche Elektro und Sanitär. Inkl. kompletten Anschlussmaterial zum betriebsbereiten anschließen im Umkreis von 2m.			
		1 psch		GP
Summe Untertitel 2.01			Montage , Netto:	

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
2	Titel	Dienstleistungen		
2.02	Untertitel	Inbetriebnahme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2.02	Untertitel Inbetriebnahme			
2.02.10	INBETRIEBNAHME <u>INBETRIEBNAHME</u> Inbetriebnahme der beauftragten Komponenten, einschl. Erstellung von Inbetriebnahmeprotokollen, Durchführung von Abnahmeprüfungen, Elektrocheck gemäß DGUV-A3, usw.	1 psch		GP
2.02.20	EINWEISUNG <u>EINWEISUNG</u> Einweisung der beauftragten Komponenten, einschl. Erstellung von Einweisungsprotokollen. Hierbei ist zu berücksichtigen, das die Einweisung gesondert von der Abnahme statt findet. - Ersteinweisung des Bedienpersonals / Nutzer - Zweiteinweisung der Haustechnik	1 psch		GP
2.02.30	REVISIONSUNTERLAGEN Küchentechnik <u>REVISIONSUNTERLAGEN Küchentechnik</u> Bestands- und Abnahmeunterlagen wie nachfolgend beschrieben: Inhaltsverzeichnis Küchentechnik 0.0 Projektdetails Bauvorhaben, WE-Nr., Straße, Ort und Gewerk 1.0 Anlagenbeschreibung 1.1 Gebäudebeschreibung 1.2 Anlagen- und Betriebsbeschreibung 1.3 Konformitätserklärung/CE-Bestätigung 1.4 Betriebskarteikarten 2.0 Abnahmebescheinigungen 2.1 Abnahmeprotokoll 2.2 Nachabnahmeprotokoll 3.0 Fachunternehmererklärung 4.0 Bedienungsanweisung - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
2	Titel	Dienstleistungen		
2.02	Untertitel	Inbetriebnahme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 4.1 Inbetriebnahme 4.2 Protokoll und Checkliste DGUV-Prüfung zur Inbetriebnahme 4.3 Außerbetriebnahme 4.4 Einweisungsprotokolle 5.0 Herstellerdokumente/ Ersatzteilliste 5.1 Bedienungsanleitung 5.2 Pflegehinweis 5.3 Dübelverwendungsnachweis 5.4 Explosionszeichnung / Ersatzteilliste 6.0 Wartung und Instandhaltung 6.1 Wartungsvertrag 6.2 Wartungspläne 6.3 Wartungshinweise Hersteller 9.0 Zeichnungen 9.1 Freigegebene Werkplanung Grundrisse / Detailplanung Sämtliche Bestands- und Abnahmeunterlagen sind als Papierpausen in einem einfachen Satz im Ordner dem Auftraggeber bei der Abnahme zu übergeben. Im Ordner muß ein Inhaltsverzeichnis den Unterlagen vorangestellt werden. Das Inhaltsverzeichnis muss die zuvor beschriebene Gliederung aufweisen (soweit zutreffend). Die einzelnen Abschnitte der Unterlagen sind gemäß dem Inhaltsverzeichnis durch Trennblätter zu trennen. Die Dokumentation ist zusätzlich auf Datenträger (1-fach) entsprechend vorgenannter Gliederung zu liefern. Die Gestaltungsrichtlinien hinsichtlich CAD der Stadt Braunschweig sind zu berücksichtigen. Revisions- Zeichnungen der kompletten Küchentechnik im Maßstab der Ausführungszeichnungen bestehend aus: Grundrissen und Detailplänen. Die Anlagenteile sind mit Positionsnummern zu versehen. Die Zeichnungen sind farbig anzulegen und mit Lochverstärkern zu versehen. Die Bezeichnung aller Einrichtungsgegenstände, Geräte und Armaturen ist mit Pos.-Nr. ist in einer Legende, geordnet nach Pos.-Nr., aufzuführen. Außer der Pos.-Nr. muss die Legende das Fabrikat, den Typ und die wichtigsten technischen Daten enthalten. Die Bezeichnung und Kennzeichnungen sind in allen Unterlagen und Plänen gleichlautend vorzunehmen. Die zuvor aufgeführten Zeichnungen sollen folgende			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
2	Titel	Dienstleistungen		
2.02	Untertitel	Inbetriebnahme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angaben enthalten: a) Positionsnummer mit Bezeichnung zu den Geräten, Küchenmöbeln bzw. der Ausstattung. b) Geräteliste mit den Positionsnummern übereinstimmend mit der Zeichnung mit Fabrikat, Typ und Leistungsdaten sämtlicher eingebauten Geräte. Hierfür wird pauschal berechnet			Übertrag:
		1 Stck	EP.....	GP
Summe Untertitel 2.02			Inbetriebnahme , Netto:	

Leistungsverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung			
2	Titel	Dienstleistungen			
2.03	Untertitel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
2.03	Untertitel Stundenlohnarbeiten				
	STUNDENLOHNARBEITEN				
	<u>STUNDENLOHNARBEITEN</u>				
	Für eventuell anfallende Stundenlohnarbeiten sind Stundenlohnverrechnungssätze anzubieten.				
	Der Auftragnehmer erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass die angebotenen Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.				
	Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und beinhalten Lohn- und Gehaltskosten, Gemeinkostenanteile einschließlich Sozialkostenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und Lohn- und Gehaltsnebenkosten (Auslösung, Wegegelder). Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Genehmigung der Bauleitung und zum Nachweis geführt werden.				
***Bedarfspos.					
2.03.10	STUNDENLOHN MONTEUR				
	<u>STUNDENLOHN MONTEUR</u>				
	Werktags 08:00 - 17:00 Uhr				
		5 Std	EP.....	GP	
***Bedarfspos.					
2.03.20	STUNDENLOHN HILFSKRAFT				
	<u>STUNDENLOHN HILFSKRAFT</u>				
	Werktags 08:00 - 17:00 Uhr				
		5 Std	EP.....	GP	
Summe Untertitel 2.03					
		Stundenlohnarbeiten , Netto:			
Summe Titel 2					
		Dienstleistungen , Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			

Leistungsverzeichnis

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
2	Titel	Dienstleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

LV-Zusammenfassung

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Titel	Küchentechnik	24	
1.01	Untertitel	Anlieferung / Lager	24	
1.02	Untertitel	Vorbereitung	30	
1.03	Untertitel	Ausgabe	47	
1.04	Untertitel	Spülbereich	63	
2	Titel	Dienstleistungen	81	
2.01	Untertitel	Montage	81	
2.02	Untertitel	Inbetriebnahme	83	
2.03	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	86	
Summe LV 055 Küchentechnische Einrichtung				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
1	Titel	Küchentechnik
1.01	Untertitel	Anlieferung / Lager
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
1.01.10	SERVIERWAGEN 900x600x950mm '	
1.01.20	UMLUFT-GEWERBE-TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1 '	
1.01.30	UMLUFT-GEWERBE-KÜHLSCHRANK GN 2/1 '	
1.01.40	REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 3215mm '	
1.01.50	REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 1580mm '	
1.02.10	ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER 10x GN 1/1 '	
1.02.20	UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER '	
1.02.30	NEUTRALELEMENT 400 mit Schubladen '	
1.02.40	HERDANALAGE '	

Bieterangabenverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
1	Titel	Küchentechnik
1.02	Untertitel	Vorbereitung
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
1.02.50	NEUTRALELEMENT 1000 mit Schubladen '	
1.02.60	HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN '	
1.02.70	EDELSTAHL-SENSORARMATUR 1/2" '	
1.02.80	ARBEITSSCHRANKANLAGE über Eck mit Becken '	
1.02.90	SPÜLBECKEN-EDELSTAHLMISCHBATTERIE 3/4" '	
1.02.100	UNTERBAU-KÜHLSCHRANK '	
1.02.110	WANDHÄNGESCHRANK 1500 mit Schiebetüren '	
1.03.10	TELLERSTAPLER '	
1.03.20	GLASTÜR-KÜHLSCHRANK '	

Bieterangabenverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
1	Titel	Küchentechnik
1.03	Untertitel	Ausgabe
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
1.03.30	ARBEITSSCHRANKANLAGE MIT KÜHLVITRINE	'
1.03.40	ARBEITSTISCH FAHRBAR / Kassenplatz	'
1.03.50	SPEISENAUSGABEWAGEN 3xGN 1/1	'
1.03.60	ÜBERGABEBORD MIT HUSTENSCHUTZ	'
1.03.70	SALATBAR fahrbar	'
1.03.80	SERVIERWAGEN für Salatschalen 900x600x950mm	'
1.03.90	SERVIERWAGEN für Gläser 700x500x950mm	'
1.03.100	BESTECK- UND TABLETTWAGEN	'
1.03.110	GN-BEHÄLTER 1/1-200 mit Fallgriffen	'

Bieterangabenverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
1	Titel	Küchentechnik
1.03	Untertitel	Ausgabe
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
1.03.120	GN-BEHÄLTER 1/2-200 mit Fallgriffen	'
1.04.10	ABRÄUMWAGEN 900x600x950mm	'
1.04.20	HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN	'
1.04.30	EDELSTAHL-SENSORARMATUR 1/2"	'
1.04.40	KORBBORD	'
1.04.50	ZULAFTISCH RECHTS mit Vorspülbecken	'
1.04.60	HYGIENE-GESCHIRRSPÜLBRAUSE	'
1.04.70	GESCHIRRSPÜLMASCHINE Haubenmaschine	'
1.04.80	WASSER-FILTERSYSTEM	'

Bieterangabenverzeichnis

FJS Neubau Gemeinschaftsschule (0070-22-09)

055	LV	Küchentechnische Einrichtung
1	Titel	Küchentechnik
1.04	Untertitel	Spülbereich
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
1.04.90	AUSLAUFTISCH LINKS	'
1.04.100	PUTZMITTELSCHRANK	'
1.04.110	ABFALLSAMMLER DREIFACH	'
1.04.120	REGAL MIT KUNSTSTOFFFROSTEN 1580mm	'