MG-Elemente_2.OG

N.2.F1_01

MI	DR - PS
-	T90 RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F1 Flur

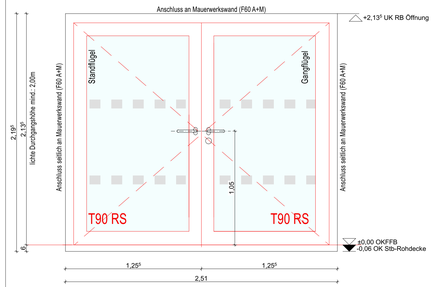

N.2.F1_01

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Panikschloss
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)
Notöffner/ Fluchtwegsteuerung:	vorsehen

Brandschutz:

Wand:	Mauerwerk (F60 A+M)
Tür:	T90-RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder
beidseitig 2.Rettungsweg

N.2.F1_02

MI	DR - DR
-	T30 RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F1 Flur

Rahmen Tür
- MSH 100x50
- F 30 GKF gekapselt

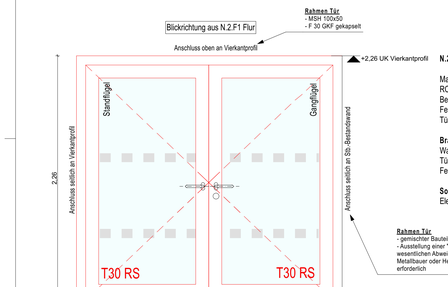

N.2.F1_02

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)

Brandschutz:

Wand:	Trockenbau, Stb.
Tür:	T30 RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder

N.2.F5_01

MI	DR - DR
-	T30 RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F5 Flur

Rahmen Tür
- MSH 100x50
- F 60-A GKF gekapselt

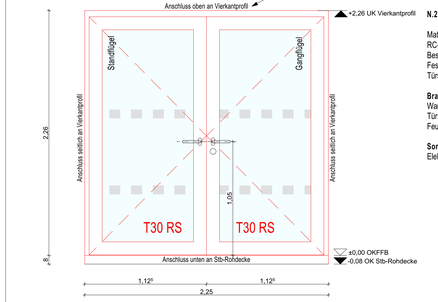

N.2.F5_01

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)

Brandschutz:

Wand:	Trockenbau
Tür:	T30-RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder

N.2.F1_02

MI	DR - DR
-	T30 RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F1 Flur

Rahmen Tür
- gemischter Bauteilanschluss
- Ausstellung einer "nicht wesentlichen Abweichung" durch Metallbauer oder Hersteller erforderlich

Rahmen Tür
- MSH 100x50
- F 30 GKF gekapselt

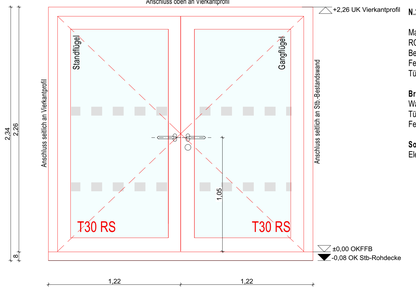

N.2.F1_02

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)

Brandschutz:

Wand:	Trockenbau
Tür:	T30-RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder

N.2.F4_01

MI	DR - DR
-	T30 RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F2 Flur Arztdienst

Rahmen Tür
- MSH 100x50
- F 60-A GKF gekapselt

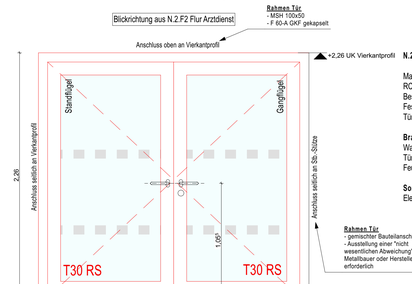

N.2.F1_02

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)

Brandschutz:

Wand:	Trockenbau, Stb.
Tür:	T30 RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder

N.2.F6_01

MI	DR - PS
-	T90 RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F6 Flur

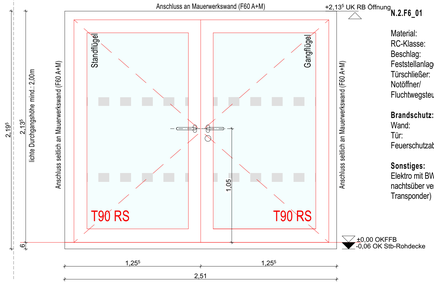

N.2.F6_01

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Panikschloss
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)
Notöffner/ Fluchtwegsteuerung:	vorsehen

Brandschutz:

Wand:	Mauerwerk (F60 A+M)
Tür:	T90-RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder
nachtsüber verschlossen (akkugepufferter Transponder)

N.2.F2_02

MI	DR - DR
-	T30 RS
FSA	

Rahmen Tür
- gemischter Bauteilanschluss
- Ausstellung einer "nicht wesentlichen Abweichung" durch Metallbauer oder Hersteller erforderlich

Blickrichtung aus N.2.F2 Flur Arztdienst

Rahmen Tür
- MSH 100x50
- F 60-A GKF gekapselt

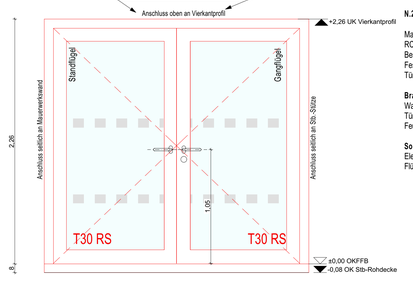

N.2.F2_02

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)

Brandschutz:

Wand:	Trockenbau, Stb., Mauerwerk
Tür:	T30-RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder
Flügel 180 Grad feststellbar

N.2.F4_02

MI	DR - DR
32dB	T30 RS
OTS RM	

Blickrichtung aus N.2.F4 Flur Verwaltung

Rahmen Tür
- MSH 100x50
- F 60-A GKF gekapselt

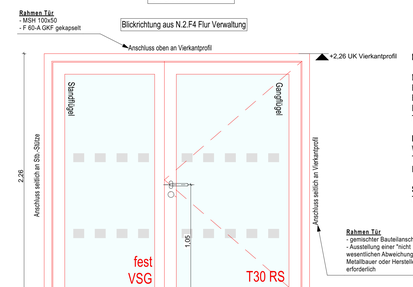

N.2.F4_02

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)

Brandschutz:

Wand:	Trockenbau
Tür:	T30-RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Transponder (akkugepuffertes offline System)

N.2.F6_02

MI	DR - DR
-	T30 RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F6 Flur

Rahmen Tür
- MSH 100x50
- F60-A GKF gekapselt

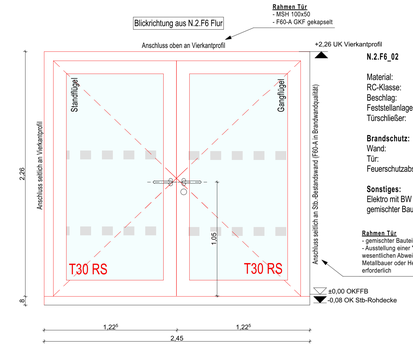

N.2.F6_02

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Feststellanlage:	FSA
Türschließer:	OTS (RM)

Brandschutz:

Wand:	Trockenbau, Stb.
Tür:	T30 RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder
gemischter Bauteilanschluss

Rahmen Tür
- gemischter Bauteilanschluss
- Ausstellung einer "nicht wesentlichen Abweichung" durch Metallbauer oder Hersteller erforderlich

N.2.F7_01

MI	DR - DR
-	T30 RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F7 Treppenhaus

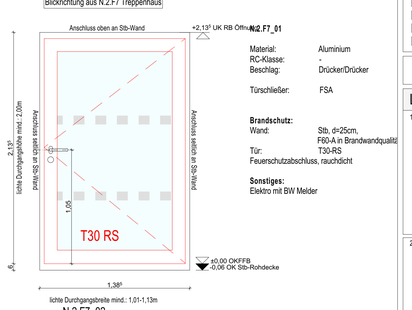

N.2.F7_01

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Türschließer:	FSA

Brandschutz:

Wand:	Stb, d=25cm, F60-A in Brandwandqualität
Tür:	T30-RS

Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder

N.2.F7_02

MI	DR - DR
-	RS
FSA	

Blickrichtung aus N.2.F7 Treppenhaus

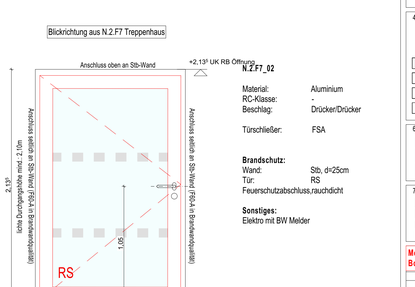

N.2.F7_02

Material:	Aluminium
RC-Klasse:	-
Beschlag:	Drücker/Drücker
Türschließer:	FSA

Brandschutz:

Wand:	Stb, d=25cm
Tür:	RS

Feuerschutzabschluss,rauchdicht

Sonstiges:
Elektro mit BW Melder

BAUABSCHNITTE

keine Bearbeitung | aktiver Bauabschnitt | 1. BA | inaktiver Bauabschnitt | 2. BA | 3. BA

BAUARTEN BESTAND

Stahlbeton | Mauerwerk | Trockenbau

EINGEBLENDETE INHALTE EXTERN

AUTOMATISCHER WARENTRANSPORT | SANITÄRTECHNIK | MEDIZINTECHNIK EINRICHTUNG LOSE | MEDIZINTECHNIK EINRICHTUNG FEST | ELEKTROTECHNIK

WEITERE SYMBOLE

FLUCHTWEGRICHTUNG | FRISCHLUFTZUFUHR ENTRAUCHUNG | EINSPEISUNG LÖSCHWASSER

BAUNULL: +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN

Darstellungsebene im Grundriss: 1,00 m über OK FFB

LEGENDE:

1.0 ABKÜRZUNGEN

AHO	= ABGEHÄNGTE DECKE	G30	= BRANDSCHUTZVERGLASUNG	S	= SONNENSCHUTZ
AV	= ALLGEMEIN STROMVERSORGUNG	---	= GEFRIERSCHRANK	SV	= SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG
BD	= BODENDURCHBRUCH	GS	= GERÄTESCHRANK	TV	= FERNSEHGERÄT
BMZ	= BRANDMELDEZENTRALE	HK	= HEIZKÖRPER	UK	= UNTERKANTE
BRH	= BRÜSTUNGSH. ROH AB OKFF	KS	= KÜHLSCHRANK	UKD	= UNTERKANTE DECKE
BRF	= BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF	LKA	= LEISTENDRAHTANSCHLUSS	UZ	= UNTERZUG
BTM	= BETÄUBUNGSMITTELFACH	M	= MODULSCHRANK	UZ	= ÜBERZUG
BZA	= BEZUGSACHSE	MW	= MEDIKAMENTENSCHRANK	V	= VERDUNKELUNG (AUSSEN)
DA	= DACHABLAUF	NA	= MIKROWELLE	VS	= VORSATZTSCHALE
DD	= DECKENDURCHBRUCH	OK	= NOTAUSGANG	VSG	= VERBUNDSICHERHEITSGLAS
DES	= DESINFEKTIONSSPENDER	RA	= OBERKANTE	WD	= WANDDURCHBRUCH
DS	= DECKENSCHLITZ	REVI	= RAHMENSCHACHT	WF	= WERTFACH
ELT	= ELEKTRO	RFB	= REVISIONSÖFFNUNG	WM	= WASCHMASCHINE
FA	= FEUERLOSCHEINRICHTUNG	RÖRI	= ROHFUSSBODEN	WS	= WANDSCHUTZ
F30/90	= BRANDSCHUTZANFORDERUNG	RÖSI	= RÖNTGENFILMBETRACHTER	WU	= WASSERUNDURCHLÄSSIG
FFB	= FERTIGFUSSBODEN	RWA	= BEGEHFALLSCHIRM	WV	= WANDVERSTÄRKUNG
			= RAUCH-/WÄRME-ABZUG	ZBV	= ZUR BESONDEREN VERWENDUNG

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS

+0.00 = OKFF
+0.00 = OKRD

+0.00 = OKFF BESTAND
+0.00 = OKRD BESTAND

D02 (0123) = DETAIL D02
SIEHE PLAN ...-.../0123

HINWEIS: HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH IMMER AUF + 0.00 = OKFF EG, BRH UND TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF

2.1 TÜRNUMMERN

TÜRNUMMER	XX
TÜRBLATT	XX
SCHALLSCHUTZ	XX
SONDERAUSST.	XX

BESCHLAG	XX
BRANDSCHUTZ	XX

GLASAUSSCHNITT

BRAND/SCHALLSCHUTZ
T30 = BRANDSCHUTZTÜR
RS = RAUCHSCHUTZTÜR
RD = RAUCHDICHT
SSK I = Rw = 27dB
SSK II = Rw = 32dB
SSK III = Rw = 37dB
SSK IV = Rw = 42dB

TÜRBLATT
HZ = HOLZTÜR
VK = VOLLKUNSTSTOFF
MG = METALL-GLAS-TÜR
GL = GLASTÜR
ST = STAHLTÜR
ES = EDELSTAHLTÜR
– = KEIN TÜRBLATT

XXX = TÜRBREITE ROHBAU
XXX = TÜRHÖHE ROH AB OKFF

BESCHLAG
DR = DRÜCKER
KN = KNAUF
– = OHNE BESCHLAG
WC = WC-BESCHLAG

SONDERAUSSTATTUNG
OTS = OBENTÜRSCHLIESSER
PIN = TASTENFELD
NA = NOTAUSGANG
TSR = SCHLIESSRUNG Ü. RAUCHM.
AUTO = AUTOMATIKANTRIEB
US = UNTERSCHWELLE
FTS = FLUCHTTÜRSTEUERUNG

3.0 SYMBOLE IN SCHNITT UND ANSICHT

±0.00 = OBERKANTE ROHBAU bzw. UNTERKANTE ROHBAU

-0.15 = OBERKANTE AUSBAU bzw. UNTERKANTE AUSBAU

4.0 SCHRAFFUREN

Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept:

F0 | F30-A | F60-A | F60-A | F60 A+M

Feuerlöscher (lag.MC Löscher je 5 LE)

BESTAND	NEU
6 LE	6 LE
12 LE	12 LE

BESTAND
NEU ALLG.

STAHLBETON
BETON UNBEWEHRT
MAUERWERK
TROCKENBAU
MW NACHTRÄGLICH
ALLG. VORSATZSCHALE
GIPSKARTON

5.0 DECKENHÖHEN

R	XX	R	XX
M	XX	M	XX

H INSTALLATIONSHÖHE
AO ABGEHÄNGTE DECKE
LH LICHTE RAUMHÖHE
FB FUSSBODENAUFBAU

DECKENVERSPRUNG

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

HANDWASCHBECKEN | WASCHTISCH | ÄRZTE-WASCHTISCH MIT ARMBEIL-ARMATUR | WC-BECKEN | AUSGUSSBECKEN | AUSGUSSBECKEN MIT DESINF.-DOSIERSYST. | BODENABLAUF | STECKBECKENSPÜLER | PAPIERHANDTUCHSPENDER UND ABFALLKORB

BESTANDSMÖBLIERUNG DARSTELLUNG **OHNE** FLUFLÄCHEN

NEUE MÖBLIERUNG DARSTELLUNG **MIT** FLUFLÄCHEN

7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL

ZU/LUFT | ABLUFT | BRANDMELDER | PERSONENMELDER | KAMERA | LAUTSPRECHER | FLUCHTWEGLEUCHTE | LEUCHTE ... | LANGFELDLEUCHTE ... | RASTERLEUCHTE ... | WANDLEUCHTE ...

(P) PENDELLEUCHTE | (E) EINBAU | (A) AUFBAU | (D) DOWNLIGHT

Metall-Glas-Elemente mit Brandschutzanforderungen sind hinsichtlich erforderlicher Schwellen, Bodenanschlüsse und Einstandshöhen objektspezifisch auf Grundlage der Systemzulassung zu planen.

Planindex	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:	NAME:	DATUM:
03	Ergänzung Hinweistext	KEn	11.11.2026
02	Angepasst Türmaß	KEn	12.10.2026
01	s. Änderungswolken	KEn, PLa	01.10.2026

Bauherr / Maßnahme:

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

2.BA
Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

Erstverfasser:

GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Liegenschaft/ Adresse:
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

LGN:
002-78-11

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt:
Detail Metallglas Elemente

Geb.-Nr.:

Planinhalt / Geschoss:
Metallglaselemente
DT-MG-Detail Metallglas Elemente
MG-Elemente_2.OG

Planungsstufe / Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Gezeichnet:	Maßstab:	Blatt-Gr.:	Plan-Nr.:	Datum:
KEn, JWo	1:20	DIN A1 QL	196_S_ARCH_2BA_MG_2.OG	11.11.2026
Bearbeitet:	CAD-Projektdatei:		Status:	
	196 RIN PSY		AFU-Bau	

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung

Datum/Unterschrift