

LEGENDE S+D-Planung TGA

Legende

	DD	Deckendurchbruch 15 x 15 cm
	KBZ/DD	Kernbohrzone Decke 15 x 15 cm
WD-H 20x10 OK=-10 UKRD	WD	Wanddurchbruch 20 x 10 cm Oberkante = -10cm Unterkante Decke
KBZ/WD-H 20x10 OK=-10 UKRD	KBZ/WD	Kernbohrzone Wand 20 x 10 cm Oberkante = -10cm Unterkante Decke
SD/S Ø11	SD	Sohlendurchführung Ø11 cm
BA Ø11	BA	Bodenablauf Ø11 cm
WS-S 35x15 OKRF bis UKRD	WS	Wandschlitz 35 cm breit 15 cm tief
WS-H 12x8 OKRF 50	WS	Wandschlitz 12 cm breit 8 cm tief 50 cm hoch
S		Gewerk Sanitär
H		Gewerk Heizung
L		Gewerk Lüftung
E		Gewerk Elektro
K		Gewerk Kälte
DL		Gewerk Druckluft
		Änderung

Höhenbezeichnung:
OK: Oberkante
RA: Rohrachse
UK: Unterkante
UKRD: Unterkante Rohdecke
OKRF: Oberkante Rohfußboden
UD: Verlegung unter Decke
FB: Verlegung im Fußboden

Legende

Wanddurchbruch (WD)
Rechteckige Öffnungen

WD-H 20x10 OK=-10 UKRD — WD — Wanddurchbruch 20 x 10 cm Oberkante = -10cm Unterkante Rohdecke

Kernbohrung (KB)
Kreisrunde, gebohrte Öffnungen

KB-H Ø20 RA=-10 UKRD — KB — Wanddurchbruch Ø 20 cm Rohrachse = -10cm Unterkante Rohdecke

Hinweis:
Alle dargestellten Trockenbaudurchbrüche sind hinsichtlich Lage und Abmessungen vor Ausführung zu prüfen und mit der ausführenden TGA Firmen abzustimmen.


Eckige Trockenbaudurchbrüche sind mit entsprechender Auswechslung der Unterkonstruktion und erforderlicher Laibungsbekleidung herzustellen. Brandschutztechnische Anforderungen sowie die Einbauvorgaben der jeweiligen Einbauteile sind zu beachten.

S Gewerk Sanitär
H Gewerk Heizung
L Gewerk Lüftung
E Gewerk Elektro
K Gewerk Kälte
DL Gewerk Druckluft
Änderung

Höhenbezeichnung:
OK: Oberkante
RA: Rohrachse
UK: Unterkante
UKRD: Unterkante Rohdecke
OKRF: Oberkante Rohfußboden
UD: Verlegung unter Decke
FB: Verlegung im Fußboden

Legende

Revisionsöffnung
- ca.30x30cm
- ca.40x40cm
- ca.50x50cm
- ca.60x60cm
- ca.50x20cm
- ca.100x30cm
- ca.100x60cm

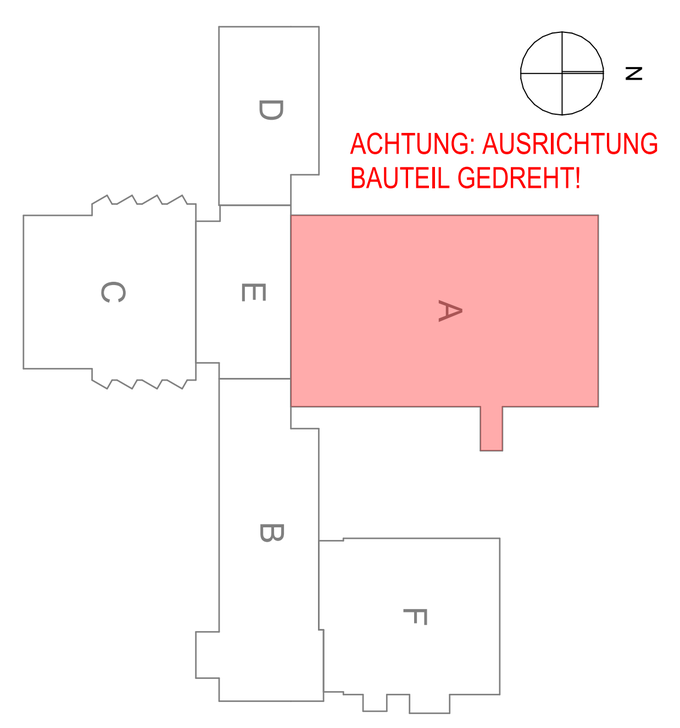

BAUABSCHNITTE
- keine Bearbeitung
- aktiver Bauabschnitt
- 1. BA
- inaktiver Bauabschnitt
- 2. BA
- 3. BA

WEITERE SYMBOLE
- FLUCHTWEGRICHTUNG
- MÖBLIERUNG LOSE (Eigenleistung)
- FRISCHLUFTZUFUHR ENTRAUCHUNG
- EINBAUMÖBEL (GSP)
- EINSPEISUNG LÖSCHWASSER

BAUNULL: +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN
Darstellungsebene im Grundriss: 1,00 m über OK FFB

LEGENDE:

1.0 ABKÜRZUNGEN

AHD = ABGEHÄNGTE DECKE	G30 = BRANDSCHUTZVERGLASUNG	S = SONNENSCHUTZ
AV = ALLGEMEIN STROMVERSORGUNG	*** = GEFRIERSCHRANK	SV = SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG
BD = BODENDURCHBRUCH	GS = GESCHIRRSPÜLER	TV = FERNSEHGERÄT
BMZ = BRANDMELDEZENTRALE	HK = HEIZKÖRPER	UK = UNTERKANTE
BRH = BRÜSTUNGSH. ROH AB OKFF	HY = HYDRANTENANSCHLUSS	UKD = UNTERKANTE DECKE
BRF = BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF	KS = KÜHLSCHRANK	UZ = UNTERZUG
BTM = BETÄUBUNGSMITTELFACH	LKA = LIEGENDKRANKENANFAHRT	ÜZ = ÜBERZUG
BZA = BEZUGSACHSE	M = MODULSCHRANK	V = VERDUNKELUNG (AUSSEN)
DA = DACHABLAUF	MED-KS = MED-KÜHLSCHRANK	VS = VORSATZTSCHALE
DD = DECKENDURCHBRUCH	MW = MIKROWELLE	VSG = VERBUNDSICHERHEITSGLAS
DESI = DESINFEKTIONSSPENDER	NA = NOTAUSGANG	WD = WANDDURCHBRUCH
DS = DECKENSCHLITZ	OK = OBERKANTE	WF = WERTFACH
ELT = ELEKTRO	RA = ROHRACHSE	WM = WASCHMASCHINE
F = FEUERLÖSCHEINRICHTUNG	REVI = REVISIONSÖFFNUNG	WS = WANDSCHLITZ
F30/90 = BRANDSCHUTZANFORDERUNG	RFB = ROHFUSSBODEN	WU = WASSERUNDURCHLÄSSIG
FFB = FERTIGFUSSBODEN	RÖFI = RÖNTGENFILMBETRACHTER	WV = WANDVERSTÄRKUNG
	RR = REGENFALLROHR	ZBV = ZUR BESONDEREN VERWENDUNG
	RWA = RAUCH-WÄRME-ABZUG	

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS

+ 0.00 / + 0.00 = OKFF / OKRD
+ 0.00 / + 0.00 = OKFF BESTAND / OKRD BESTAND
D02 / 0123 = DETAIL D02 SIEHE PLAN ...-...-...-0123

HINWEIS: HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH IMMER AUF +/- 0.00 = OKFF EG; BRH UND TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

2.1 TÜRNUMMERN

TÜRNUMMER XX
TÜRBLATT XX XX
SCHALLSCHUTZ XX XX
SONDERAUSST. XX

BESCHLAG
BRANDSCHUTZ
GLASAUSSCHNITT

X.XX / X.XX = TÜRBREITE ROHBAU / TÜRHÖHE ROH AB OKFF

BESCHLAG
DR = DRÜCKER
KN = KNAUF
-- = OHNE BESCHLAG
WC = WC-BESCHLAG

BRAND/SCHALLSCHUTZ
T30 = BRANDSCHUTZTÜR
RS = RAUCHSCHUTZTÜR
RD = RAUCHDICHT
SSK I = Rw = 27dB
SSK II = Rw = 32dB
SSK III = Rw = 37dB
SSK IV = Rw = 42dB

TÜRBLATT
HZ = HOLZTÜR
VK = VOLLKUNSTSTOFF
MG = METALL-GLAS-TÜR
GL = GLASTÜR
ST = STAHLTÜR
ED = EDELSTAHLTÜR
-- = KEIN TÜRBLATT

SONDERAUSSTATTUNG
OTS = OBENTÜRSCHLIESSER
PIN = TASTENFELD
NA = NOTAUSGANG
TSR = SCHLIESSUNG Ü. RAUCHM.
AUTO = AUTOMATIKANTRIEB
US = UNTERSCHNITT
FTS = FLUCHTTÜRSTEUERUNG

3.0 SYMBOLE IN SCHNITT UND ANSICHT

± 0.00 = OBERKANTE ROHBAU bzw. UNTERKANTE ROHBAU
- 0.15 = OBERKANTE AUSBAU bzw. UNTERKANTE AUSBAU

4.0 SCHRAFFUREN

Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept:

F0 F30-A F60-A F60-A F60 A+M

Brandwand-qualität
Brandwand

STAHLBETON
MAUERWERK
MW NACHTRÄGLICH
GIPSKARTON

Feuerlöscher (6kg ABC Löscher je 6 LE)
BESTAND nr.xx
NEU nr.xx

BESTAND
NEU ALLG.
STAHLBETON
BETON UNBEWEHRT
TROCKENBAU ALLG.
VORSATZ-SCHALE

5.0 DECKENHÖHEN

LH	XX	IH	XX
FB	XX	AD	XX

IH INSTALLATIONSHÖHE
AD ABGEHÄNGTE DECKE
LH RAUMHÖHE
FB FUSSBODENAUFBAU

DECKENVERSPRUNG

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

- HANDWASCHBECKEN
- WC-BECKEN
- BODENABLAUF
- WASCHTISCH
- AUSGUSSBECKEN
- STECKBECKENSPÜLER
- ÄRZTE-WASCHTISCH MIT ARMHEBEL-ARMATUR
- AUSGUSSBECKEN MIT DESINF.-DOSIERGERÄT
- PAPIERHANDTUCHSPENDER UND ABWURFKORB

BESTANDSMÖBLIERUNG DARSTELLUNG **OHNE** FÜLLFLÄCHEN

NEUE MÖBLIERUNG DARSTELLUNG **MIT** FÜLLFLÄCHEN

7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL

- ZULUFT
- ABLUFT
- BRANDMELDER
- PERSONENMELDER
- KAMERA
- LAUTSPRECHER
- FLUCHTWEGLEUCHTE
- LEUCHTE ...
- LANGFELDLEUCHTE ...
- RASTERLEUCHTE ...
- WANDLEUCHTE ...
- (P) PENDELLEUCHTE
- (E) EINBAU
- (A) AUFBAU
- (D) DOWNLIGHT

Vorabzug

Planindex	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:	NAME:	DATUM:
07	Anpassung Tür N.0.16_02, Ergänzung u. Vermaßung Wandverstärkungen	KEn, JWo	05.10.2026
06	Anpassung Höhe Vorwände, Anpassung Abkofferungen, Ergänzung S+D TB Planung	KEn, JWo	22.09.2026
05	Anpassung Vorwandinstallationen, Entfall Waschbecken Büros (N.2.06,N.2.08, N.2.05), Anpassung Abh.-Höhe	KEn, JWo	26.08.2026
04	Anpassung TB Wände Flur, Ergänzung Sonnenschutzmotoren, Erg. Lichtschächte, BRH u. Höhe Fenster EG	KEn, JWo	03.07.2026
03	Ergänzung Beschriftungen, Anpassung Schächte an HLS Dimensionierung	KEn, JWo	13.05.2026
02	Anpassung Layereinstellung Wände Brandanf., Detaillierungsgrad Bestandswände	KEn, JWo	08.05.2026
01	Außenwand Achse Y1und Y6/ X-0 bis X-1 Erhalt Wandkern in Außenwand	KEn	31.03.2026

Bauherr / Maßnahme

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

2.BA
Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

Entwurfsverfasser:

GS P
GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Liegenschaft /Adresse: Virchowstraße 5, 31737 Rinteln	LGNr.: 002-78-11
Planinhalt / Geschoss: Grundrisse 2BA_GR_EG_, 0.Erdgeschoss, EG	
Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt: Erdgeschoss, EG	Geb.-Nr.:
Planungsstufe / Leistungsphase: Ausführungsplanung	

Gezeichnet:	Maßstab:	Blatt-Gr.:	Plan-Nr.:	Datum:
KEn, JWo	1:50	DIN A0 ÜL	196_5_ARCH_2BA_	05.10.2026

Bearbeiter:	CAD-Projektdaten:	Status:
	196 RIN PSY	AFU-Bau

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung

Datum/Unterschrift