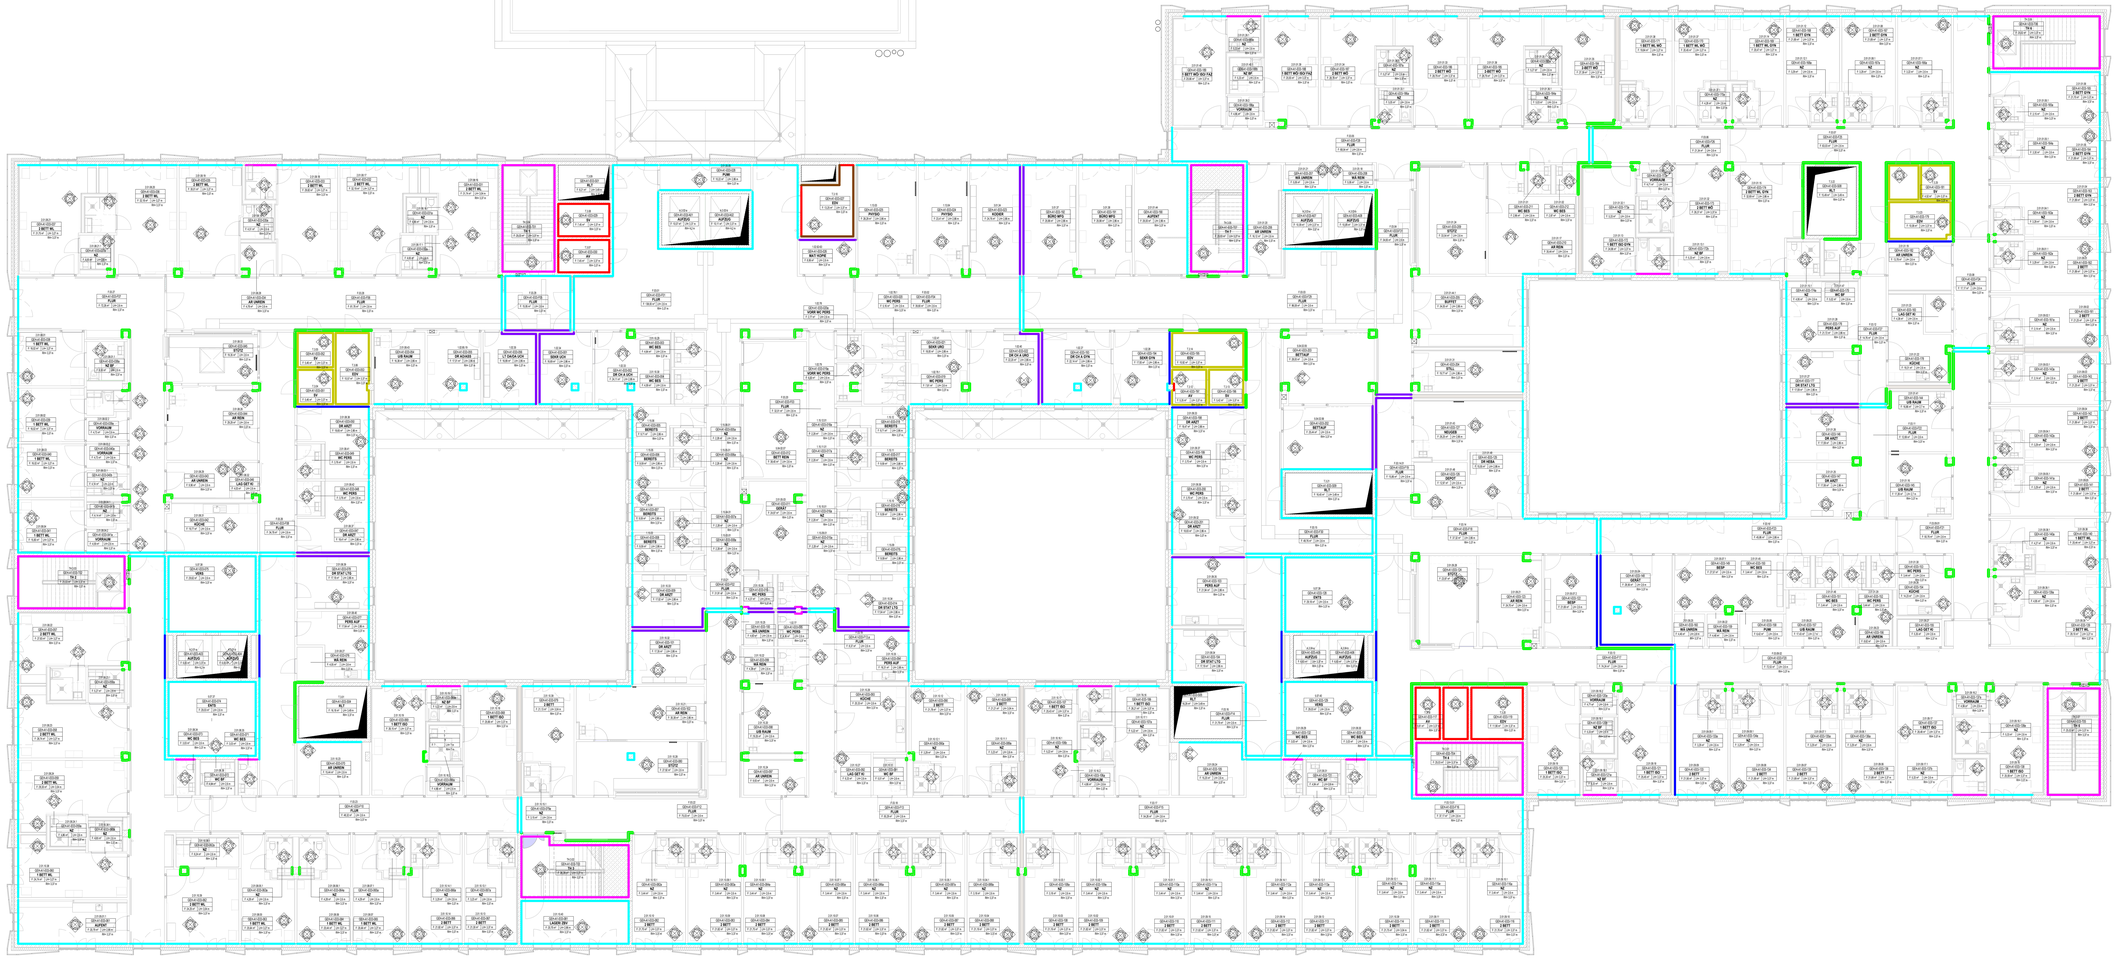

WANDOBERFLÄCHENKATALOG BELAG

- Kalksandsteyp2: 15mm auf **Stahlbeton**
- Kalksandsteyp2: 15mm auf **WW Kalksandstein**
- Kalksandsteyp2: 15mm auf **WW Porenbeton**
- Trockenputz: 25mm
- Spachtelung auf **Stahlbeton**
- Spachtelung auf **WW Kalksandstein**
- Spachtelung auf **WW Porenbeton**
- Staubbindender Anstrich auf **Stahlbeton**
- Staubbindender Anstrich auf **WW Kalksandstein**
- Staubbindender Anstrich auf **WW Porenbeton**

WANDOBERFLÄCHENKATALOG ANSTRICHE

Wandtyp		Bauteil		Untergrund				Anstrich			
Farbe - Li-Plan	Code	Wandmaterial	Belag (Belagsklasse)	Oberflächenqualität	Wärmeleitfähigkeit	Farbtyp (Leitfabrikat)	DIN Deckungsklasse	Farbe RAL, NCS	VOC Emissionsklasse	DIN Deckfähigkeit, Abriebfestigkeit	Anwendungsbereich
W-01	B-01-A B-01-B B-01-C B-01-D B-01-E B-01-F	Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Trockenbau	Putz Q - Kalkzement/ Gipsmischputz gemäß/ entsprechend Spachtel Untergrund gemäß/ entsprechend	Q2	p	Latexanstrich		RAL 9010 Vorschlag/ gg/ siehe Gestaltungsplan Ausarbeitung			alle/ohne
W-02	B-02-A B-02-B B-02-C B-02-D B-02-E B-02-F	Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Trockenbau	Putz Q - Kalkzement/ Gipsmischputz gemäß/ entsprechend Spachtel Untergrund gemäß/ entsprechend	Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2	p nein p	Dispersionsanstrich		RAL 9010 Vorschlag/ gg/ siehe Gestaltungsplan Ausarbeitung	0		
W-03	B-03-A B-03-B B-03-C B-03-D B-03-E B-03-F	Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Trockenbau	Putz Q - Kalkzement/ Gipsmischputz gemäß/ entsprechend Spachtel Untergrund gemäß/ entsprechend	Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2	p	Polyurethananstrich		RAL 9010 Vorschlag/	1	p	
W-04	B-04-A B-04-B B-04-C	Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton	Putz Q - Kalkzement/ Gipsmischputz gemäß/ entsprechend	Q2 Q2 Q2	nein	Deckbindender Dispersionsanstrich		RAL 9010 Vorschlag/ gg/ siehe Gestaltungsplan Ausarbeitung	0		deckbindend
W-05	B-05-A B-05-B B-05-C B-05-D B-05-E B-05-F B-05-G	Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Trockenbau Trockenbau	Putz Q - Kalkzement/ Gipsmischputz gemäß/ entsprechend Spachtel Untergrund gemäß/ entsprechend Spachtel Untergrund gemäß/ entsprechend	Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2	nein p nein	Dispersionsanstrich		RAL Nicht Gelb RG 10, Grün RG 1, Oder Gelb	Einzelfarbig Siebe/ > 10		
W-30	B-30-A B-30-B B-30-C B-30-D B-30-E B-30-F	Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton Stahlbeton WW Kalksandstein WW Porenbeton	Putz Q - Kalkzement/ Gipsmischputz gemäß/ entsprechend Spachtel Untergrund gemäß/ entsprechend	Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2	p nein	Dispersionsanstrich Innenputz		RAL 9010 Vorschlag/ gg/ siehe Gestaltungsplan Ausarbeitung	0		

WANDOBERFLÄCHENKATALOG FLIESEN

Wandtyp		Bauteil		Untergrund						Anstrich			
Farbe - Li-Plan	Code	Wandmaterial	Belag	Oberflächenqualität	Grundierung	Abdichtung	Mörtel	Fliesen-typ	Material	Format	Faktor/ Leitprodukt	Säurefest	Anwendungsbereich
W-10	B-10-A B-10-B B-10-C	Stahlbeton WW Kalksandstein Kalksandstein WW Porenbeton	Verspachtelung/ Ausgleichsmasse/	Q2	Dispersionsgrundierung	Flächenabdichtung in Nassbereich	Dünnbett verklebung	Steinfliese	Keramik	60x30	Agrob Buchtal, Condeluna, Nevada 3		Standard-Fliesen bis 1/2 langer Wand, sonst Sockel
W-11	B-11-A B-11-B B-11-C	**Stahlbeton** WW Kalksandstein Kalksandstein WW Porenbeton	Verspachtelung/ Ausgleichsmasse/	Q2	Dispersionsgrundierung	Flächenabdichtung in Nassbereich	Dünnbett verklebung	hohlraumarmfliese	Keramik	60x30	Villeroy & Boch, Metro Chic		Wellenfliesen (Fliesen bis 1/2 langer Wand, sonst Sockel)
W-12	B-12-A B-12-B B-12-C	**Stahlbeton** WW Kalksandstein Kalksandstein WW Porenbeton	Verspachtelung/ Ausgleichsmasse/	Q2	Dispersionsgrundierung	Flächenabdichtung in Nassbereich	Dünnbett verklebung	Premium-fliesen	Keramik	120x60	Villeroy & Boch, Pure Line, Verity 60 Qa		Wellenfliesen (Fliesen bis 1/2 langer Wand, sonst Sockel)
W-13	B-13-A B-13-B B-13-C	**Stahlbeton** WW Kalksandstein Kalksandstein WW Porenbeton	Verspachtelung/ Ausgleichsmasse/	Q2	Dispersionsgrundierung	Flächenabdichtung in Nassbereich	Dünnbett verklebung	Steinzeug	Keramik	20x20	Rako Serie Color Chip, Mold		Mosaik (Fliesen bis 1/2 langer Wand, sonst Sockel)

WANDOBERFLÄCHENKATALOG WANDSYSTEME

Wandtyp		Bauteil		Untergrund					
Farbe - Li-Plan	Code	Wandmaterial			Systemtyp	Material	Format	Belag Farbe RAL,NC	Säurefest	DIN Deckfähigkeit, Abriebfestigkeit	Anwendungsbereich
W-20	W-20-A				Metall-CW-Ständerwand	Stahlblech + GK-Platte	Forstetechnicher-p	0	0	0	Sitzverwaltung, Instrumentiergut, Wartezone

HINWEISE

Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen, ggfs. sind zu ergänzen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
Die Angaben der Bauplanung ersetzen nicht die Angaben und Leistungen von Ver.Fachplanern.
Die Angaben der Ver.Fachplanerplanung ersetzen nicht die Angaben und Leistungen von Ver.Fachplanern.
Brandschutzplanung und Rettungswege, Wärmeschutz laut ist-Ist DIN 4108-2.
Schallschutz laut ist-Ist DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109.
Alle Maßketten und Maßstäbe Sonderangaben stellen ist-Ist DIN 18 040 dar. Grundsätzlich
Anlagenteile: Gitter und Schlitzte in der Stahlwand, auf Stahlbetonwänden oder Schlitzgitter der Hersteller.
Die Anschlussbewehrung ist vor Betonieren zu prüfen.
Ist Fliesen und Sanitärarbeiten wird gemäß Herstellerangaben.
Die Angaben der Bauplanung ersetzen nicht die Angaben und Leistungen von Ver.Fachplanern.
gefertigten Stahlbrüstung bei ist-Ist Stoßer Pro +/m. 2 DB wenn ist-Ist ordnen angegeben.
Die Angaben der Bauplanung ersetzen nicht die Angaben und Leistungen von Ver.Fachplanern.
Sind ein ist-Ist ordnen angegeben ist-Ist ist ordnen Sperrmaß.
Gleichlaufprüfung Trockenbauarbeiten: Ver.Fachplanerplanung und entsprechend Ingenieur Gitter einzumessen.
Sind ein Sperrmaßbereich ist-Ist ist ordnen Sperrmaß ist-Ist DIN 18 040 Teil 2 ist-Ist.
Sind ein Sperr Trockenbauarbeiten: Ver.Fhr.Bmb.Sanp.und ist-Ist ist-Ist DIN 18 040 Teil 2 ist-Ist.
Sind ein Sperr Trockenbauarbeiten: Ver.Fhr.Bmb.Sanp.und ist-Ist ist-Ist DIN 18 040 Teil 2 ist-Ist.
Sind ein Sperr Trockenbauarbeiten: Ver.Fhr.Bmb.Sanp.und ist-Ist ist-Ist DIN 18 040 Teil 2 ist-Ist.
Sind ein Sperr Trockenbauarbeiten: Ver.Fhr.Bmb.Sanp.und ist-Ist ist-Ist DIN 18 040 Teil 2 ist-Ist.
Sind ein Sperr Trockenbauarbeiten: Ver.Fhr.Bmb.Sanp.und ist-Ist ist-Ist DIN 18 040 Teil 2 ist-Ist.

03	17.10.2025	Dfn	VE Rücksau Freigabe
02	24.04.2025	Dfn	Planfertschreibung ZP Prüf.
01	09.11.2023	TSI	Erstellen und Freigabe
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung

Änderungen

Projekt	Hauptnutzung	Ungenutzt	Gebäude	Plantyp	Planinhalt Fortlaufend	Planlfdnr	Index / Status
5	300	GEH	A0	UE	E03	031	F03

Putzübersichtsplan 3.OG GEH II 03

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden



± 0.00 (Baunull) = +98.85 m ü/NHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6 Tel.+49 0511/ 906 75 70
30453 HANNOVER Fax +49 0511/ 906 75 79

FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG

BOS Projektmanagement Berlin

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7, Tel.+49 0511/1567 32 540
30175 HANNOVER Fax +49 0511/1567 32 540

GENERALPLANUNG

SWECO

SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29 Tel.+49 030 / 700 182 - 0
10587 BERLIN Fax +49 030 / 700 182 - 180

FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041

Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH ERSTELLER FREIGABE

Putzübersichtsplan 3.OG GEH II

PLANTYP PLANINHALT PLOT-NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 17.10.2025
Plan-Index: 03 vom 17.10.2025
Status: Freigabe

Maßstab: 1 : 100
Blattgröße: DIN A0 plus 1730 x 841 mm

gez.: Verfasser
gegr.: Prüfer

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-UE-E03-031