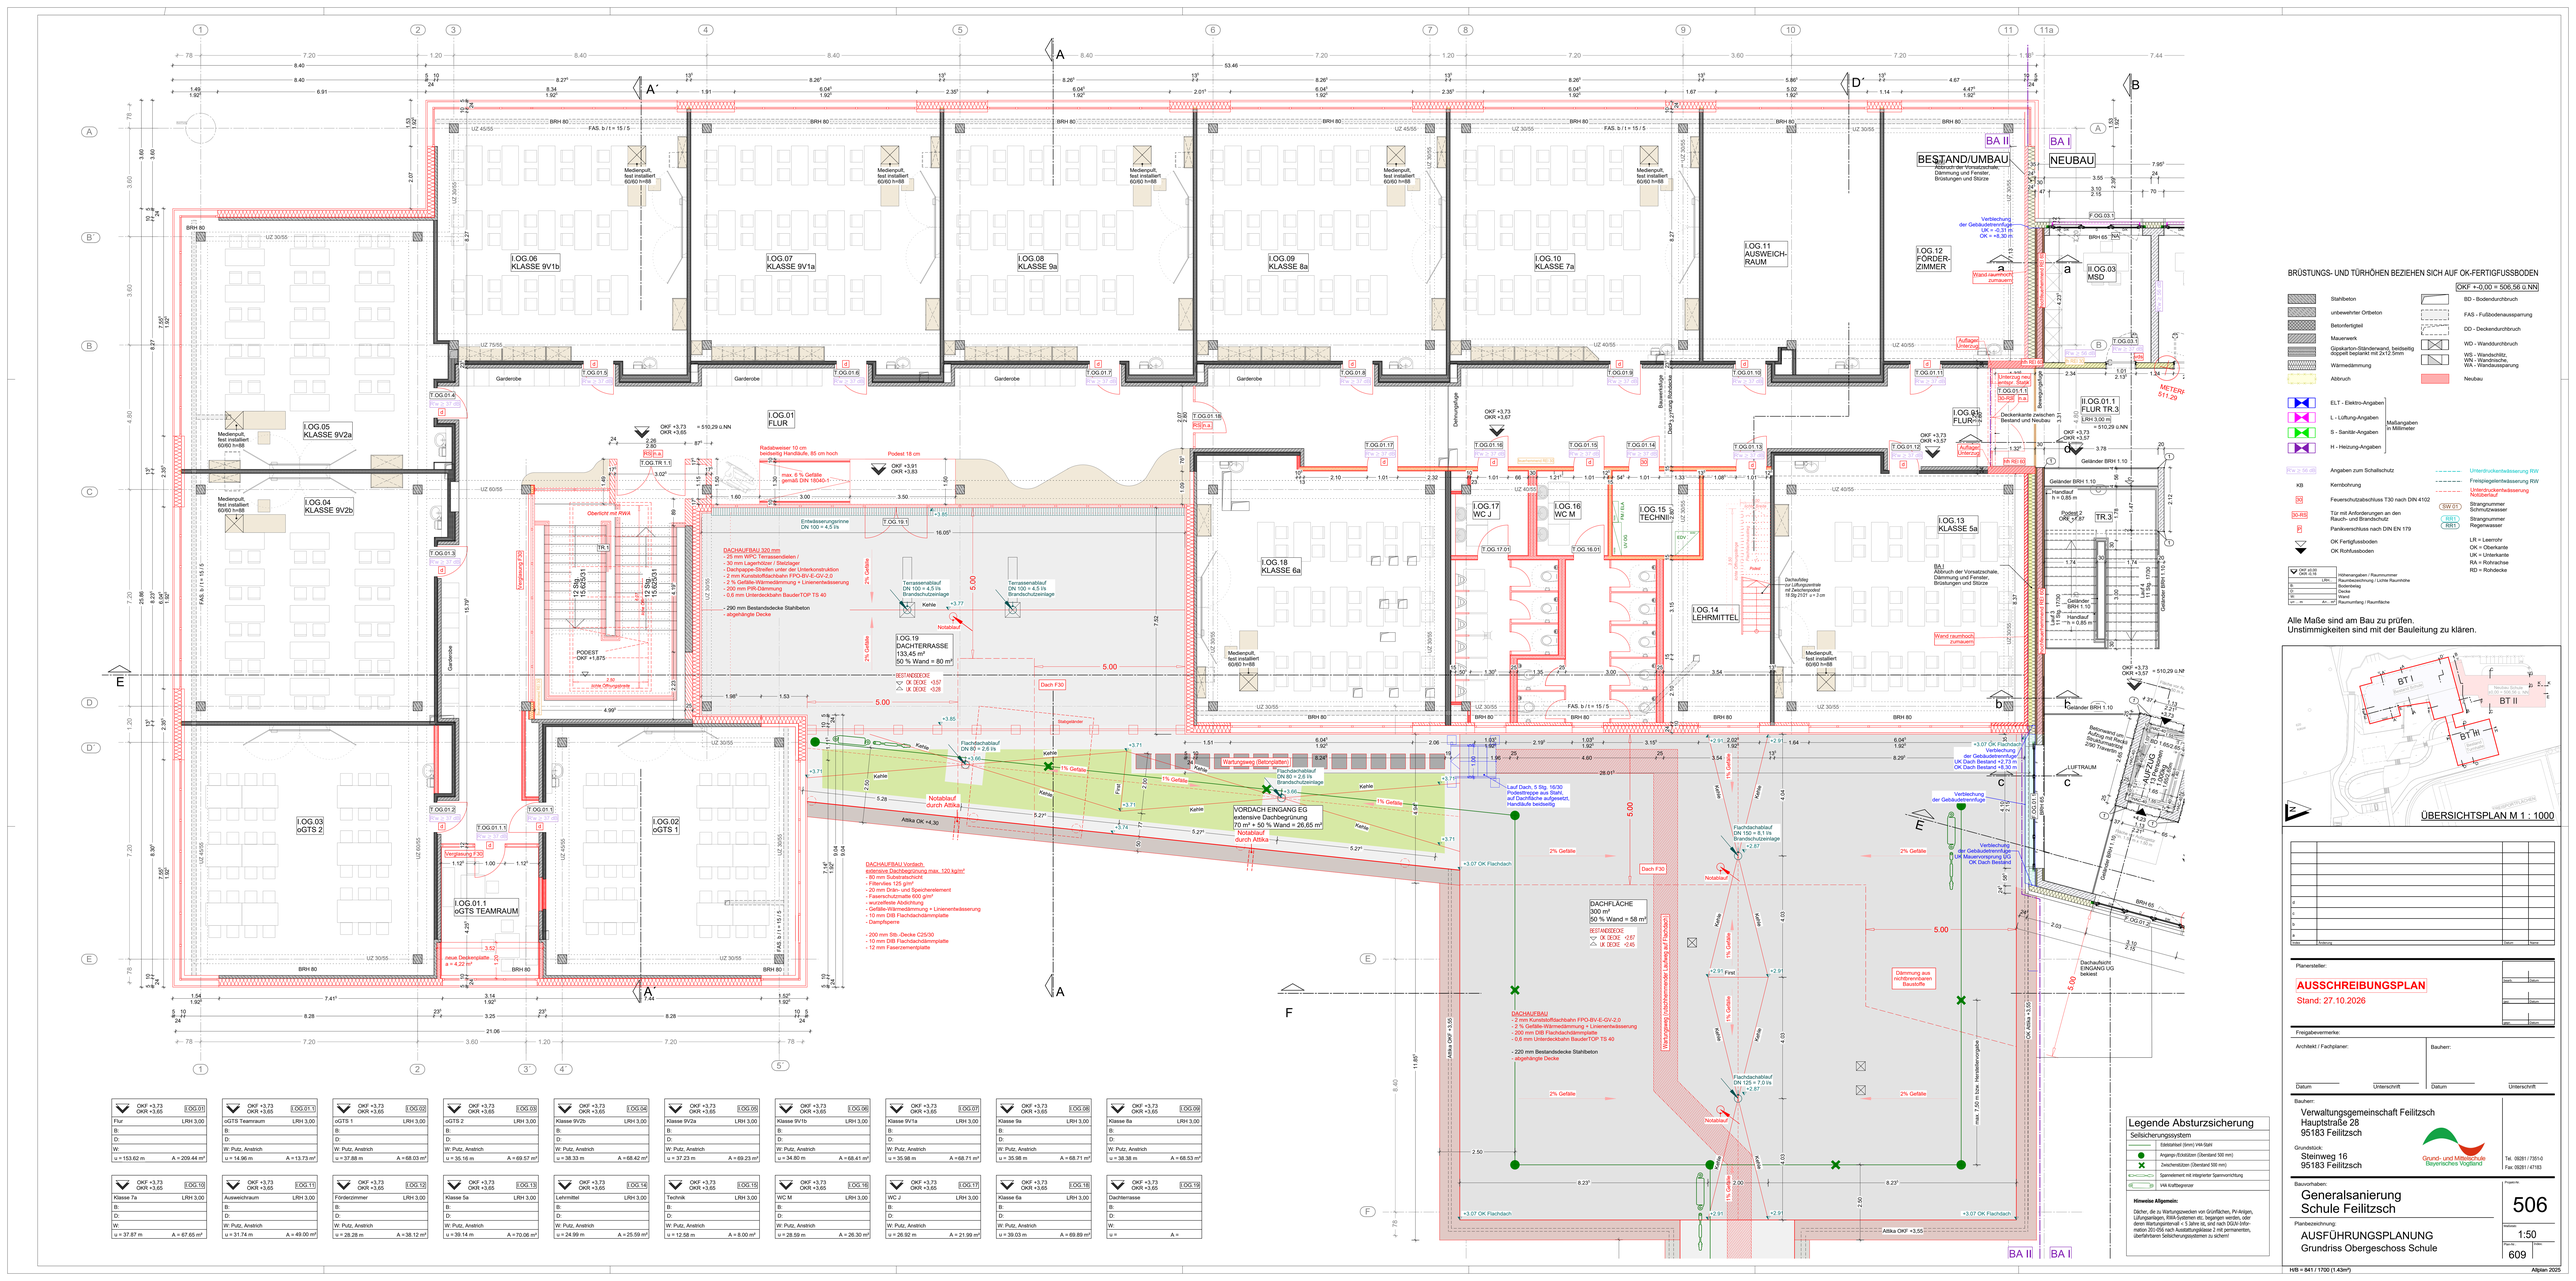

BA II
BESTAND/UMBAU
Abbruch der Vorsatzschale, Dämmung und Fenster, Brüstungen und Stürze
BA I
NEUBAU
I.OG.01 FLUR
I.OG.01.1 FLUR TR.1
II.OG.01.1 FLUR TR.3
I.OG.02 oGTS 1
I.OG.03 oGTS 2
I.OG.01.1 oGTS TEAMRAUM
I.OG.04 KLASSE 9V2b
I.OG.05 KLASSE 9V2a
I.OG.06 KLASSE 9V1b
I.OG.07 KLASSE 9V1a
I.OG.08 KLASSE 9a
I.OG.09 KLASSE 8a
I.OG.10 KLASSE 7a
I.OG.11 AUSWEICH-RAUM
I.OG.12 FÖRDER-ZIMMER
I.OG.13 KLASSE 8a
I.OG.14 LEHRMITTEL
I.OG.15 TECHNIK
I.OG.16 WC M
I.OG.17 WC J
I.OG.18 KLASSE 6a
I.OG.19 DACHTERRASSE 133,45 m²
II.OG.03 MSD
Garderobe
Medienpult, fest installiert 60/60 h=88
DACHAUFBAU 320 mm
- 25 mm WPC Terrassendielen /
- 30 mm Lagerhölzer / Stelzlager
- Dachpappe-Streifen unter der Unterkonstruktion
- 2 mm Kunststoffdichtbahn FPO-BV-E-GV-2.0
- 2 % Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 200 mm PIR-Dämmung
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40
- 290 mm Bestandsdecke Stahlbeton
- abgehängte Decke
DACHAUFBAU Vordach extensive Dachbegrünung max. 120 kg/m²
- 80 mm Substratschicht
- Filtervlies 125 g/m
- 20 mm Drän- und Speicherelement
- Faserschutzmatte 600 g/m²
- 2 % Gefälle-Wärmedämmung
- Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 10 mm DIB Flachdachdämmplatte
- Dampfsperre
- 200 mm Stb.-Decke C25/30
- 10 mm DIB Flachdachdämmplatte
- 12 mm Faserzementplatte
VORDACH EINGANG EG extensive Dachbegrünung 70 m² + 50 % Wand = 26,65 m²
DACHFLÄCHE 300 m² 50 % Wand = 58 m²
DACHAUFBAU
- 2 mm Kunststoffdachbahn FPO-BV-E-GV-2.0
- 2 % Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 200 mm DIB Flachdachdämmplatte
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40
- 220 mm Bestandsdecke Stahlbeton abgehängte Decke
Dämmung aus nichtbrennbaren Baustoffen
Laufsteg Dach, 5 Stg. 16/30 Podestentreppe aus Stahl, auf Dachfläche aufgeständert, Handläufe beidseitig
Verbreiterung der Gebäudetrennfuge
Verbreiterung der Gebäudetrennfuge / UK Mauervorsprung bis OK Dach Bestand
Wartungsweg (Betonplatten)
Rollgitterrost
Notablauf durch Attika
Attika OKF +4,30
Attika OKF +3,55
Dachaufsicht EINGANG UG belüftet
Lüftungsöffnung
Lüftungsöffnung mit Lüftungsrohr nur Zwischenebene
Wand raumhoch zumauern
Wand teilweise zumauern
Auflager Unterzug
Deckenkante zwischen Bestand und Neubau
Brüstungshöhe
Dehnungsfuge
Bauwerksfuge
Dach- und Lüftung Rückbau
Podest 18 cm
Podest 9 cm
Podest 2
Rollladenkasten RK 30
Entwässerungsrinne DN 100 = 4,5 l/s
Terrassenablauf DN 100 = 4,5 l/s Brandschutzanlage
Flachdachablauf DN 80 = 2,6 l/s Brandschutzanlage
Flachdachablauf DN 125 = 8,3 l/s Brandschutzanlage
Flachdachablauf DN 125 = 7,0 l/s
Rinne DN 80 = 2,6 l/s
Rinne DN 100 = 4,5 l/s
Kehle
First
Gefälle
Notablauf
Balkonplatte
Balkonbrüstung
Handlauf h = 0,85 m
Geländer BRH 1.10
Geländer BRH 1.15
Podest 2 OKF +7,87
Podest 1 OKF +1,875
Podest OKF +1,875
Treppe 1
Treppe 2
Treppe 3
Treppe 4
Treppe 5
Treppe 6
Treppe 7
Treppe 8
TR 1
TR 2
TR 3
Steigung 17 cm
Auftritt 29 cm
Steigungsverhältnis
Oberlicht mit RWA
Lichtschacht
Lichtschacht mit Gitterrost
Lichtschacht mit Rollgitterrost
Lichtschacht mit Lichtkuppel
Lichtschacht mit Lichtband
Lichtschacht mit Lichtband und Gitterrost
Lichtschacht mit Lichtband und Rollgitterrost
Lichtschacht mit Lichtkuppel und Gitterrost
Lichtschacht mit Lichtkuppel und Rollgitterrost
Verbreiterung der Gebäudetrennfuge
Verbreiterung der Gebäudetrennfuge / UK Mauervorsprung bis OK Dach Bestand
Dachaufsicht EINGANG UG belüftet
Dachaufsicht EINGANG UG belüftet
Dachaufsicht EINGANG UG belüftet