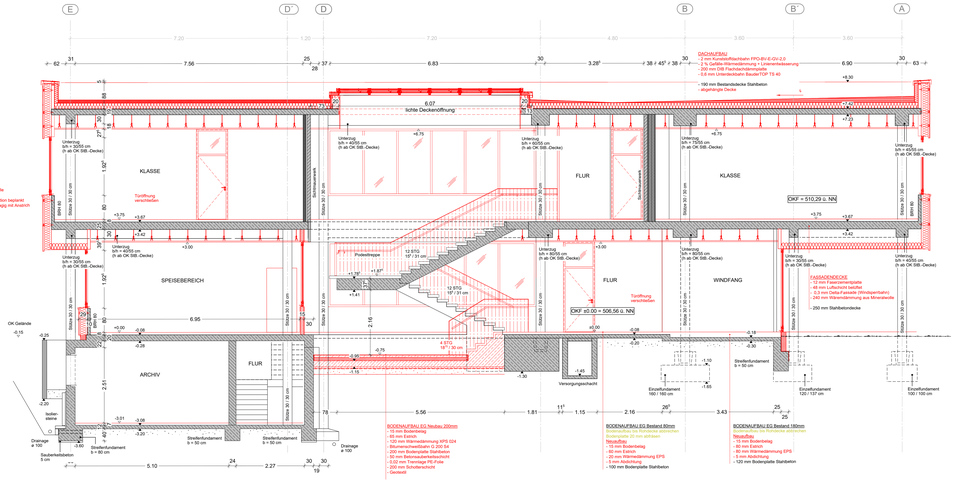
SCHNITT A´- A´


E
D´
D
B
B´
A
KLASSE
FLUR
KLASSE
SPEISEBEREICH
FLUR
WINDFANG
ARCHIV
FLUR
OKF ±0,00 = 506,56 ü. NN
OKF = 510,29 ü. NN
Lichte Deckenöffnung
6,07
Prallrohrtreppe
Türöffnung verschließen
Versorgungsschacht
Einzelfundament 160 / 160 cm
Einzelfundament 120 / 157 cm
Einzelfundament 100 / 100 cm
Streifenfundament b = 50 cm
Streifenfundament b = 80 cm
Drainage ø 100
Sauberkeitsbeton b ca.
Isolierstreifen
OK Gelände -0,10
-0,25
-0,35
-3,01
-3,08
-3,20
-0,75
-0,98
-1,20
-1,65
-2,18
-2,30
-0,00
-0,08
-0,38
-0,75
-0,90
-1,43
-0,36
-0,00
-0,08
-0,20
-0,30
+0,00
-0,08
-0,38
-0,75
-1,20
-1,65
-2,18
-2,30
+0,43
+