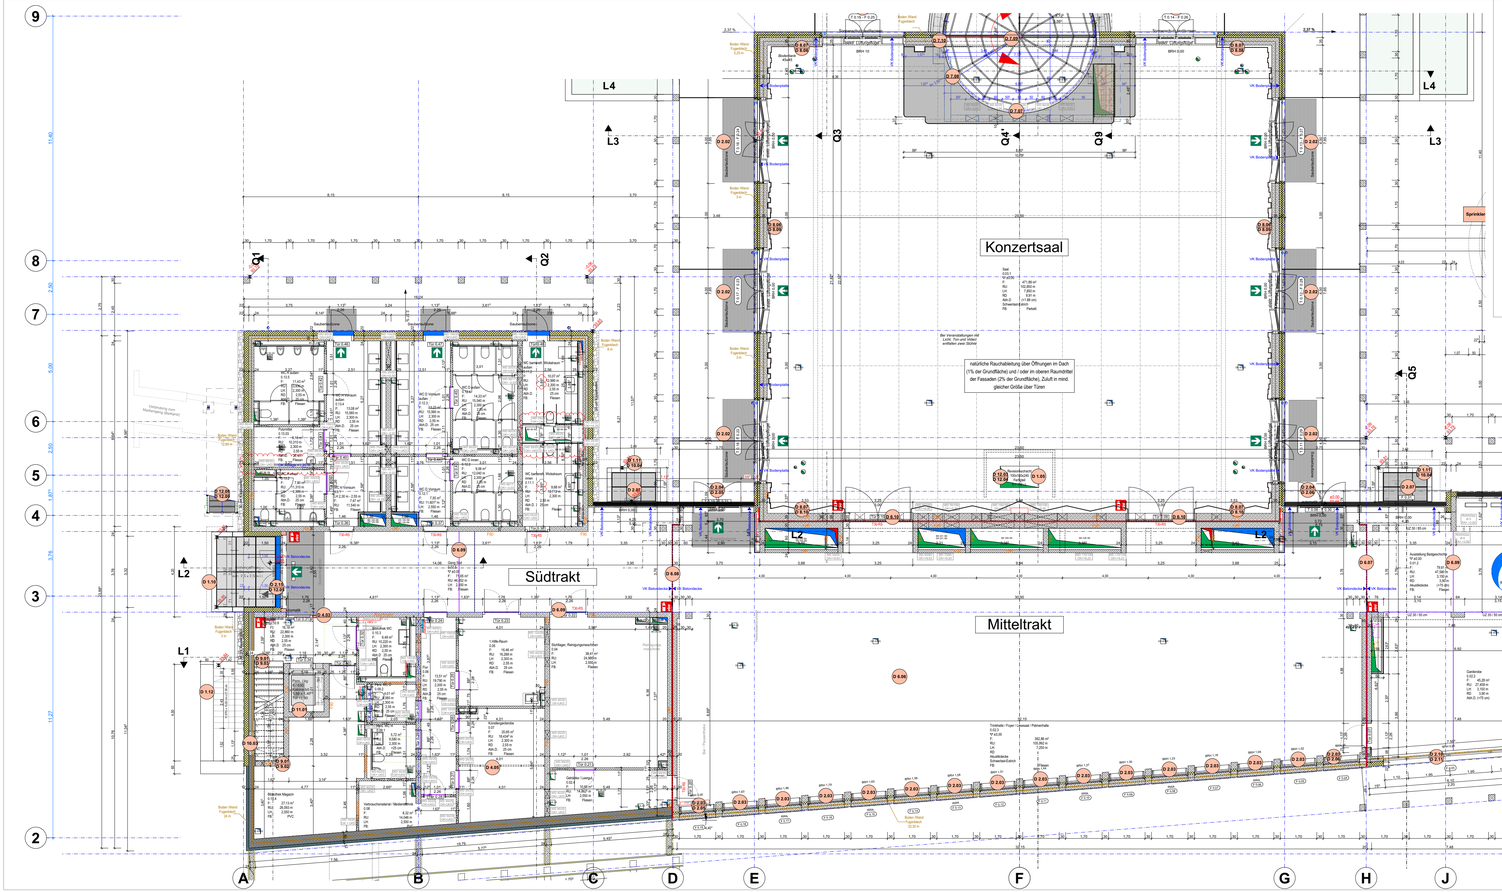
Konzertsaal
Südtrakt
Mitteltrakt
Nordtrakt
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4'
Q9
Q5
Q6
Q7
Q8
L1
L2
L3
L4
natürliche Rauchableitung über Öffnungen im Dach
(1% der Grundfläche) und / oder im oberen Raumdrittel
der Fassaden (2% der Grundfläche). Zuluft in mind.
gleicher Größe über Türen
Bei Veranstaltungen mit Licht, Ton und Video
entfallen zwei Stühle
Sprinkler
Boden Ward Fugenblech
Q.2.01
Q.2.02
Q.2.03
Q.2.04
Q.2.05
Q.2.06
Q.2.07
Q.2.08
Q.2.09
Q.2.10
Q.2.11
Q.2.12
Q.2.13
Q.2.14
Q.2.15
Q.2.16
Q.2.17
Q.2.18
Q.2.19
Q.2.20
Q.2.21
Q.2.22
Q.2.23
Q.2.24
Q.2.25
Q.2.26
Q.2.27
Q.2.28
Q.2.29
Q.2.30
Q.2.31
Q.2.32
Q.2.33
Q.2.34
Q.2.35
Q.2.36
Q.2.37
Q.2.38
Q.2.39
Q.2.40