Bohrprofile
1:50

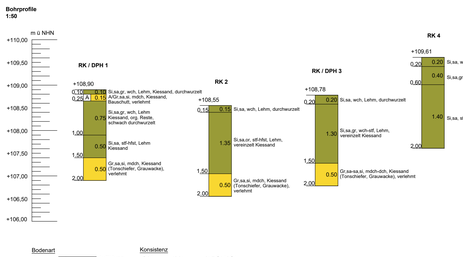

Bodenart		Auffüllung	Konsistenz			
A	A	Auffüllung	dicht	dch	halbfest	hfst
Gr	gr	Kies	mitteldicht	mdch	weich	wch
Sa	sa	Sand	steif	stf		
Si	si	Schluff				

geplant

- Trinkwasser - Freileitung, überflur, Isoliert (mind. 100 mm stark), PE-HD AD/OD160, SDR 11
- Rohwasser - Freileitung, überflur, Isoliert (mind. 100 mm stark), PE-HD AD/OD160, SDR 11
- Kabelleerrohr, Verbundrohr PE mit Einzugshilfe AD/OD 110 mm
- Erdungsanlage
- erdverlegter Rohrleitungsbau (Plan-Nr.: C-2.10/1.93)

Bestand

- Trinkwasserversorgungsnetz
- Niederschlagswasserkanal
- Schmutzwasserkanal
- Abstandsflächen
- bauzeitliche Einfriedung H rd. 2,0 m
- Maßnahmengrenze
- Sicherheitsstreifen Leitungen überflur rd. 1,50 m
- BE-Fläche AN (kein Materiallagerplatz)
- bauzeitl. befestigte Fläche - Asphalt
- Straße
- Gel 105.71 — Geländehöhe Vermessung Bestand
- + 109.39 — Geländehöhe geplant
- RK/2 — Rammkernbohrung Bodensondierung
- Stromverteiler - Anschluss Baustrom AN
- Überflurhydrant - Anschluss Bauwasser AN
- Bewegungsmelder
- Riegelschloß-/Öffnungskontakt
- optisch-akustischer Meldeeinrichtung
- Außenbeleuchtung/Strahler

Objektschutz Containerplatz:

- Einfriedung (H = rd. 2,0 m)
- manuelle, zweiflügelige Toranlage, abschließbar
- Beleuchtung
- Schließkontakte zur Sicherung der Container
- Videoüberwachung

Hinweis:

Die Containeranlage ist im Plan C-2.10/2.20 spezifiziert.
Die Schemata zur Verkabelung der Einbruchmeldeanlage und die Energieversorgung der Containeranlage sind auf dem Plan C-2.10/5.61 dargestellt.
Der erdverlegte Rohrleitungsbau Entwässerung/Stauraumkanal sowie Schmutzwasser und Erdung sind in dem Plan C-2.10/1.93 dargestellt.

0 1 2 5 10 m
1:100

Anlage zur Ausschreibung Los 1, 2, 3, 5

Rev.	Art der Änderung:	Bearbeitet.	Geprüft.	Datum:

Auftraggeber
Stadtverwaltung
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hauptstraße 116
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Projekt
Wiederaufbau Wasserwerk Walporzheimer Straße MPL-Nr. 4001
Ausführungsplanung

Planbezeichnung
Lageplan bauzeitlicher Containerplatz

BÖRSNEN BERATENDE INGENIEURE
Börsnen Beratende Ingenieure GmbH
Maria Trost 3, 56070 Koblenz
Telefon +49 261 8851-0, Telefax +49 261 8851-191
info@bjoernsen.de, www.bjoernsen.de

Projekt-Nr.		2023088.03
Plan-/Anlage-Nr.		C-2.10/1.91
Maßstab		1:100
Bearb.	Juni 2026	Scl,
Gez/Ckd	Juni 2026	Scl,
Gepr.	Juni 2026	We

Datengrundlage

Koordinatensystem:	ETRS89/UTM32 (EPSG: 25832)
Kataster:	Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler, 10.10.2023
Vermessung:	Björnsen Beratende Ingenieure, 11.09.2023
Bodensondierung:	Ingenieurgesellschaft Hart mbH (B-24014-MF/BC), Juni 2024

Bestpfad: 1155.v.164.mm, A=1.67 m²
Kritischer Pfad: 1155.v.164.mm, A=1.67 m²
K:\Aw\2088\03\2_PLN\1_BAUC_AUS\04_Anlage\02_Containerplatz.vwx\Akt02_Planen\C-2.10_1.91 Lageplan Containerplatz.dwg \ Layout: C-2.10_1.91