

Grundriss Gründung

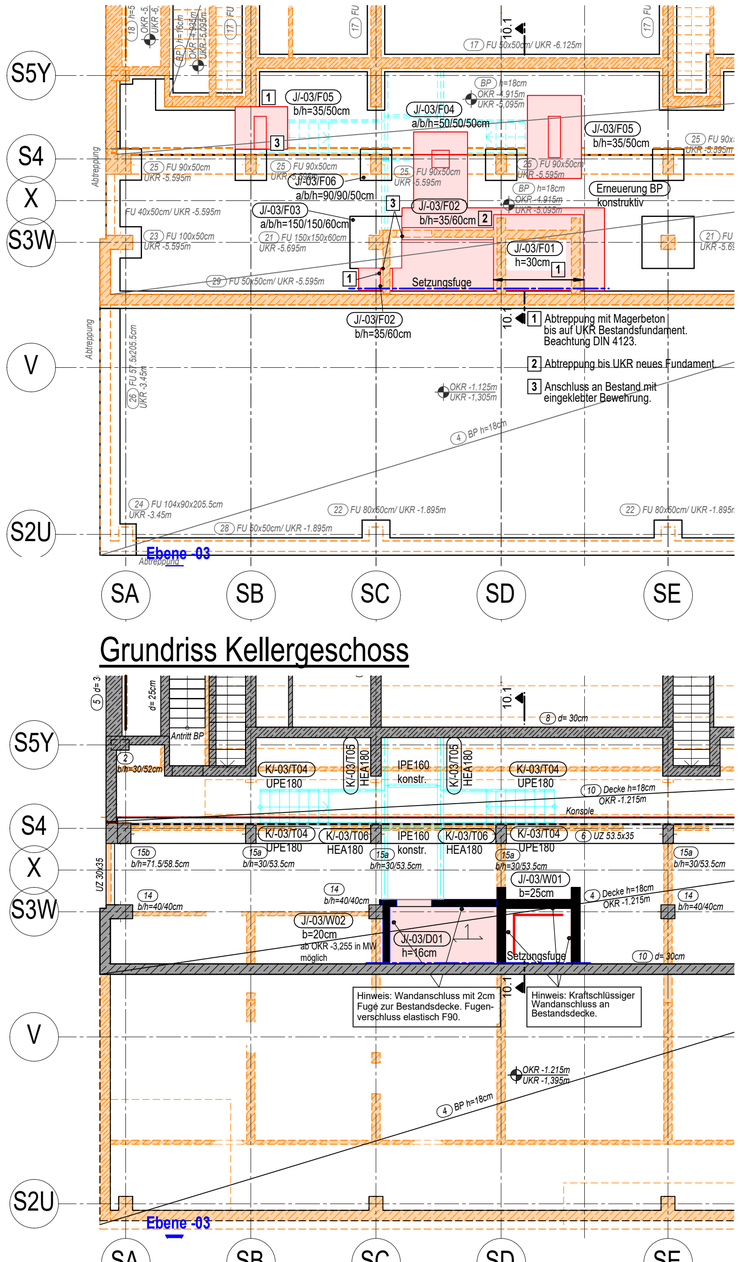

Grundriss Erdgeschoss

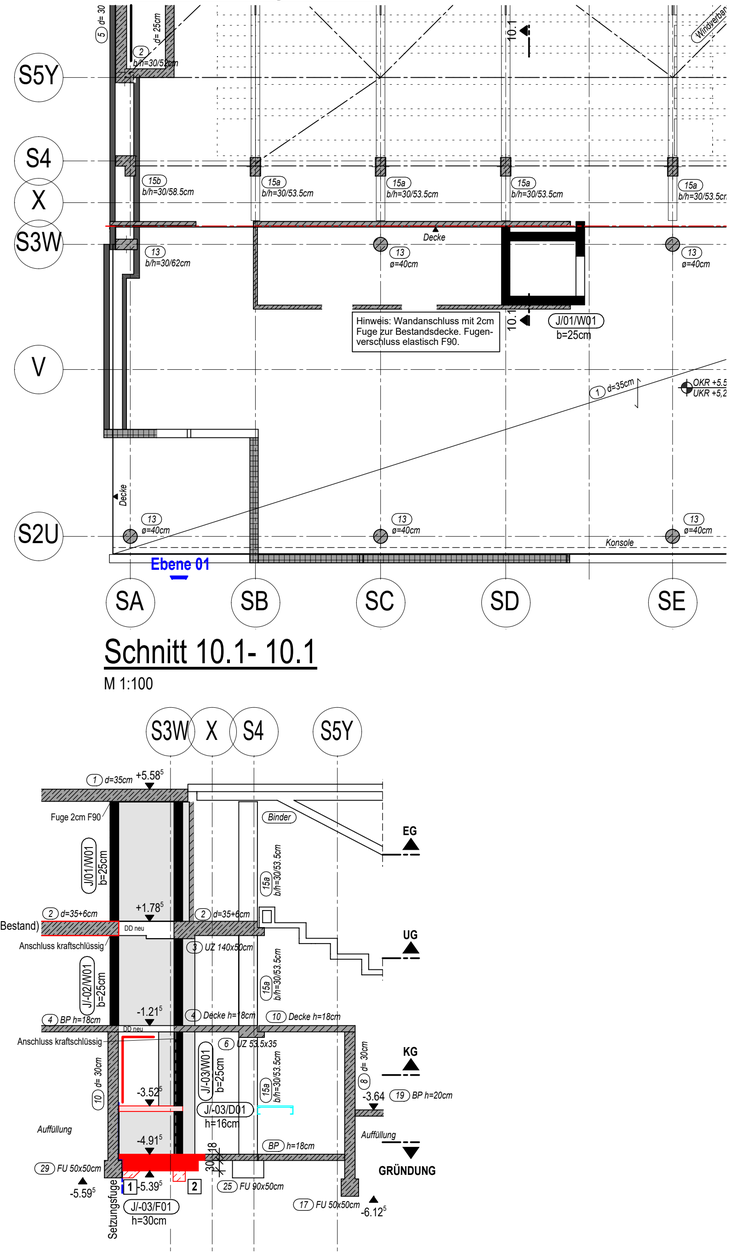



Grundriss Kellergeschoss

Schnitt 10.1- 10.1

M 1:100

Grundriss Untergeschoss

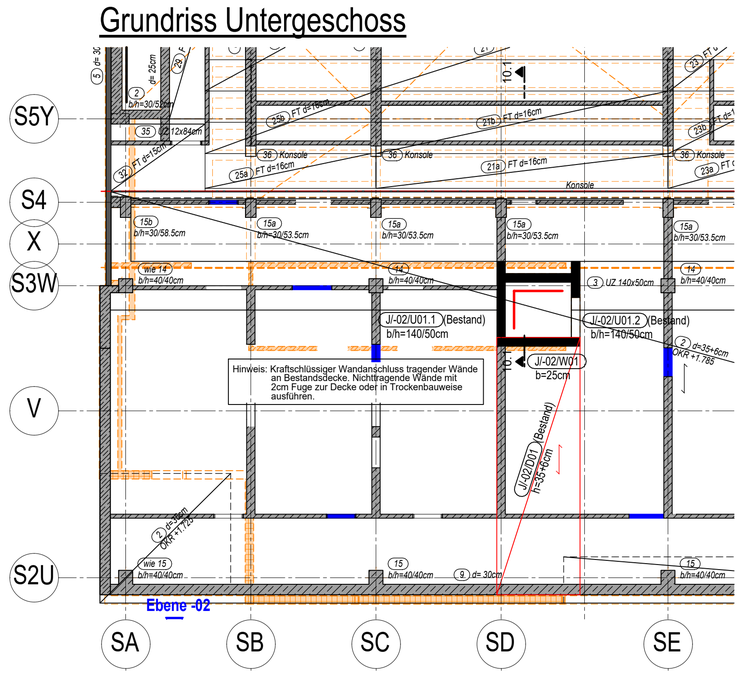

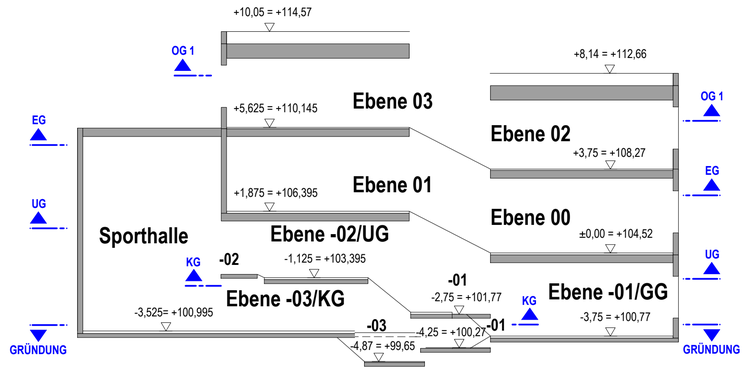

LEGENDE

- MW SFK 20-2,0-DM neu
- Stahlbeton C25/30 neu; sonst Angabe
- Wandartiger Träger Stahlbeton C25/30 neu; sonst Angabe
- Unterzug neu
- Wandartiger Träger im darüberliegenden Geschoss neu
- Gründung/ Dach/ Decke/ Treppe neu
- Boden-/ Deckendurchbruch neu
- Neubau Fuge
- Ertüchtigung Wand
- Ertüchtigung Unterzug/ Überzug/ Wandartiger Träger
- Ertüchtigung Gründung/ Decke
- Lasteintrag
- neues Stahlbetonbauteil in der Ansicht
- neues Mauerwerksbauteil in der Ansicht
- neue Decke/ BP in der Aufsicht
- Ausbaukonstruktion gem. Ausbaustatik; bzw. Stahlbau
- Bestand Mauerwerk
- Bestand Stahlbeton
- Bestand Unterzug
- Bestand Gründung/ Dach/ Decke
- Bestand Boden-/ Deckendurchbruch
- Bestand Fuge
- Bestand Treppe, Rampe

Geb/Bauteil / Ebene/Bauteil-Nr. lfd. Nr.
A/00/D01 Positionsbezeichnung neu
XXX Bestand Positionsbezeichnung

OKF/UKF Ober/Unterkante Fertighöhe
OKR/UKR Ober/Unterkante Rohhöhe

Unterzug · Überzug · Unter-/Überzug · Wandartiger Träger · nichttragende Wand
im Bauzustand Unterstützung erf. · Fuge am Wandkopf

B	Balkon
DSP	Deckensprung
D	Dach/Decke
F	Fundament
S	Stütze
T	Treppe
U	Unterzug/Überzug/ Binder/Ringbalken
W	Wand/wandartiger Träger

MASSNAHMEN

2- Abbruch tragender Wände im II.BA
3- Wanddurchbrüche und Stürze
4- Zusammenlegung Treppenhäuser Bauteil B+C und D+E
5- Schaffung von Lichthöfen
6- Ergänzung Deckenbereiche Aula
8- Durchbrüche Dachdecke
10- Aufzug Bauteil J und Stahltreppe
14- Deckendurchbrüche Sporthalle BT K
15- Eingang BT F/ TH 2

HÖHENBEZUG ± 0.00 = 104.52m über NHN
HGW = XXX.XXm über NN

HINWEISE ZUR GRÜNDUNG

Angaben zur Gründung in diesem Plan sind vorbehaltlich der Ergebnisse aus der noch ausstehenden Baugrunduntersuchung.

HINWEISE ZUM BESTAND

Die Pläne erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Plangrundlage sind Bestandsunterlagen in der Rangfolge Schalplan/ Bewehrungsplan/ Positionsplan, sowie die Bestandserfassung Architektur Stand 04/2025.
Es sind nur Bereiche erfasst, in denen eine bauliche Veränderung erfolgen soll.

HINWEISE ZUR SANIERUNG

Änderungen von Wanddurchbrüchen/ Öffnungshöhen, sind in der Statik Kapitel 3 " Wanddurchbrüche und Stürze" erfasst und werden in einem separaten Postionsplan Maßnahme 3 dargestellt.

LASTANNAHMEN

	Ausbaulast	Nutzlast	Kategorie
Versammlung:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²/ 4 kN	C
Dach:	2,0 kN/m²	0,75 kN/m²	Schnee
Decken:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²	C
Treppen:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²	T2

Nicht tragende Wände g ≤ 3,0 kN/m

PLANUNGSGRUNDLAGE ZU DIESEM PLAN


Plan [Bez.]	Stand [Datum]	Aufsteller
GR-KG-100 Grundriss Kellerg.	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
GR-UG-100 Grundriss Unterg.	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
GR-01-100 Grundriss Ebene 01	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA

Index	Text (eingewolkt)	Datum	Gez.	Gepr.:
- P				
- -	Erstauslieferung Plan	20.03.2026	CB	TZ

POSITIONSPLAN

Plan-Nr.: Maßnahme GESCHOSS TYP NUMMER INDEX STATUS
10_UE_P_001_-_-

ÜBERSICHT

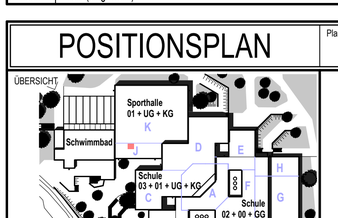

SOCOTEC

SOCOTEC Ingenieure AG
Kreuzgasse 12
03044 Cottbus
www.socotec.de

Bauherr:	Stadt Wetter (Ruhr) Kaiserstraße 70 58300 Wetter
Projekt-Nr.:	36193 GSG Wetter
Projekt:	Sanierung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Hoffmann-von -Fallersleben-Straße 28 58300 Wetter (Ruhr)
Maßstab:	1:100
Bauteile:	**Maßnahme 10** Aufzug BT J Wände/ Decken/ Gründung
Gezeichnet:	C.B.
Datum:	07.01.2026
Geprüft:	T.Z.
Zugeh. Pläne:	

Vervielfältigungen ohne Zustimmung des Verfassers sind nicht gestattet!