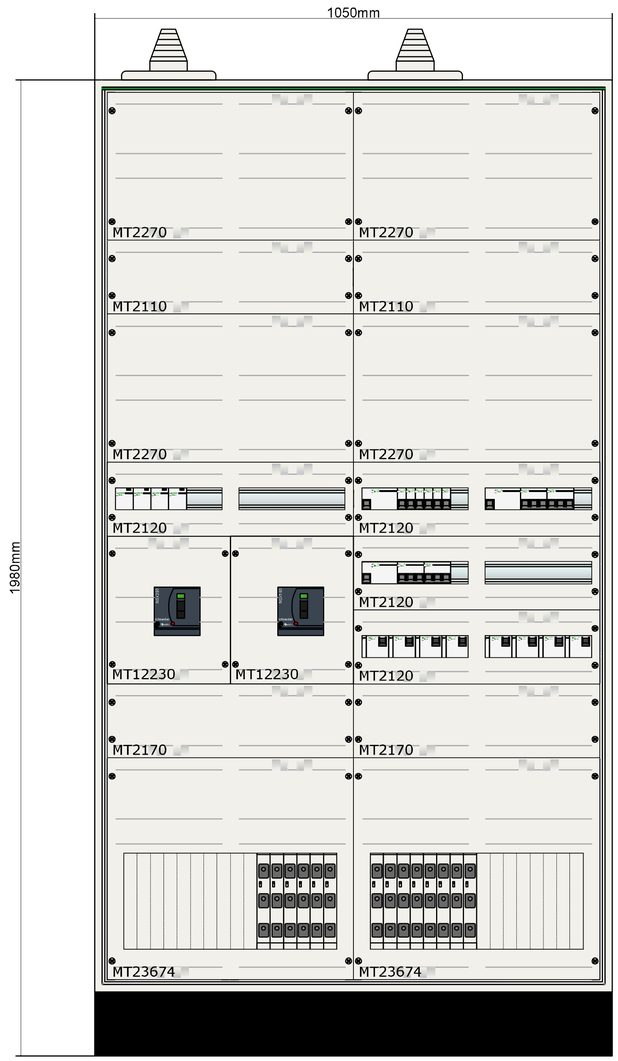


Leerschrank (1)
ABNRS412

HxBxT: 1980x1050x210mm
IP44; SK2

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum | | Kunde | | ABN | Projekt: 400V NS-HV | Auftrags-Nr. | Werks-Nr. =133BHA |
| | | | | Bearb. | | Kunden-Zeichnung | | | | | |
| 01 | 400V HA | 26/05/2026 | GR | Gepr. | | | | | | Ersteller | Zeichnungs-Nr. / Seite 1 / 2 |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. | | | |

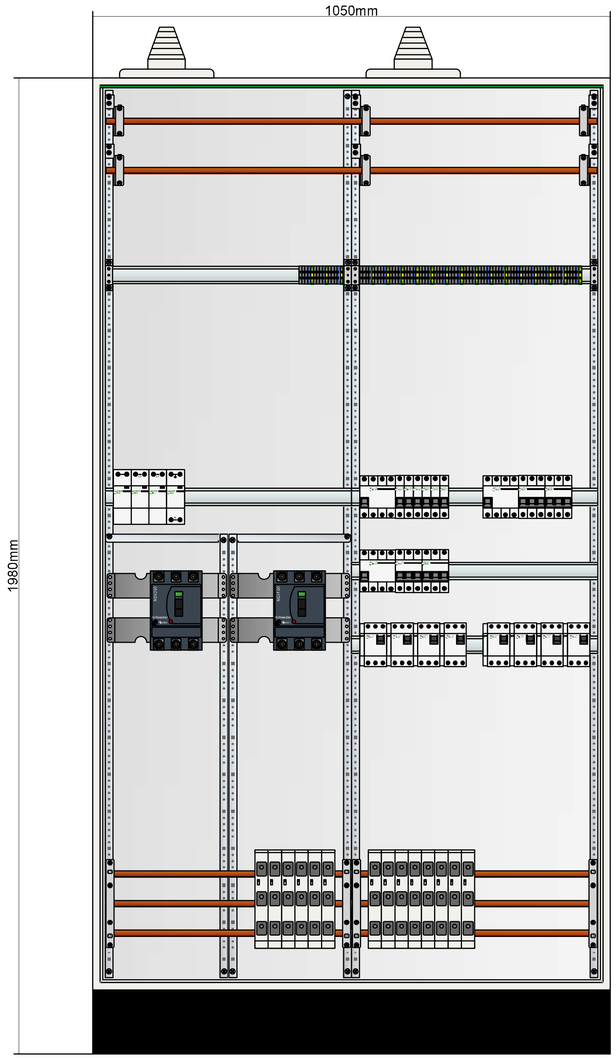


Leerschrank (1)
ABNRS412

HxBxT: 1980x1050x210mm
IP44; SK2

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum | | Kunde | | Projekt: 400V NS-HV | Auftrags-Nr. | Werks-Nr. | =133BHA |
| | | | | Bearb. | | Kunden-Zeichnung | | | | | |
| 01 | 400V HA | 26/05/2026 | GR | Gepr. | | | | | Ersteller | Zeichnungs-Nr. | Seite 1 / 2 |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. | | | |

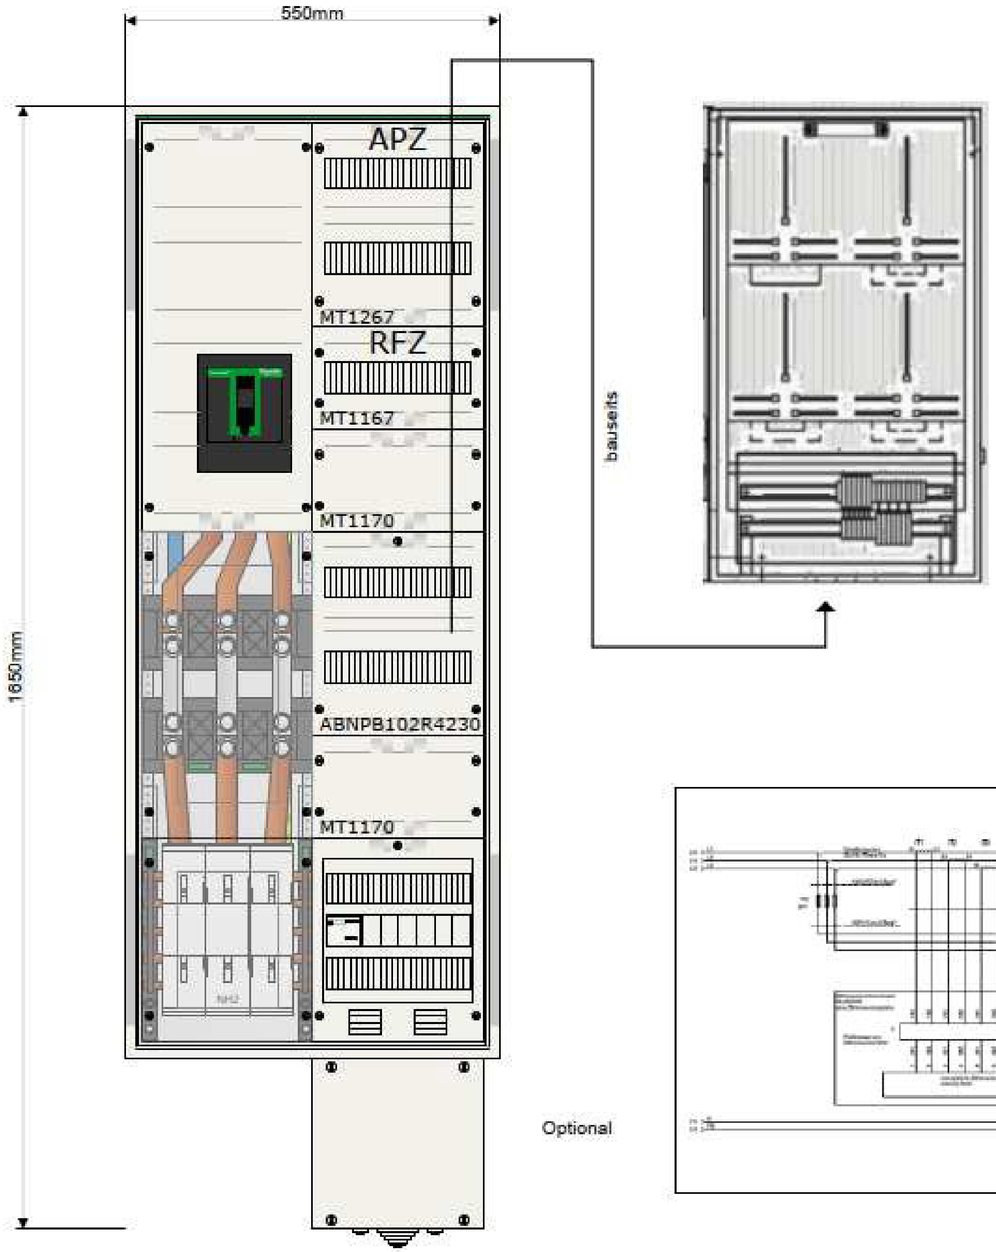


Optional

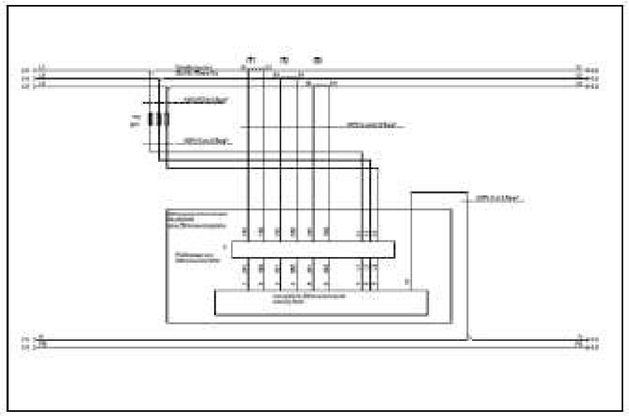

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum | | Kunde | | ABN | Projekt: | Auftrags-Nr. | Werks-Nr. | =133BGA |
| | | | | Bearb. | | Kunden-Zeichnung | | | 400V NS-Hausanschluss | | | |
| 01 | 400V HA | 26/05/2026 | GR | Gepr. | | | | | | Ersteller | Zeichnungs-Nr. | Seite 2 / 2 |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. | | | | |

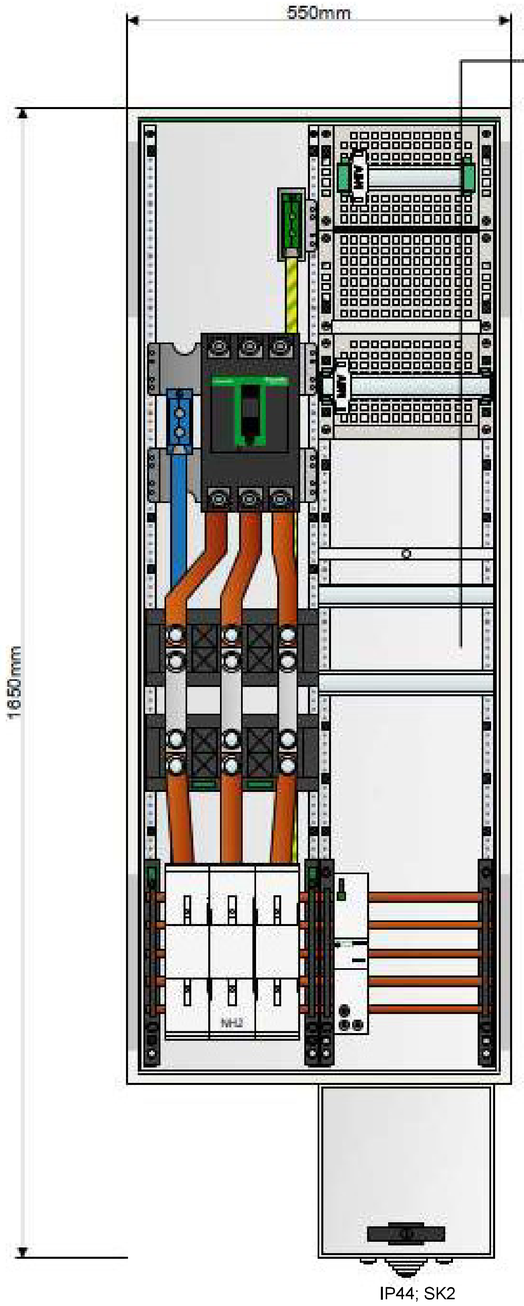


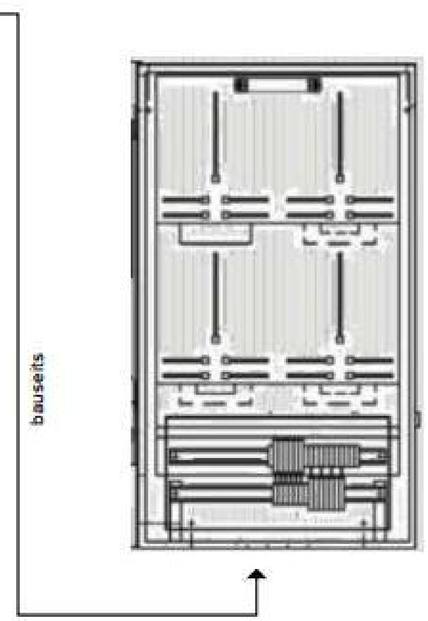


Optional

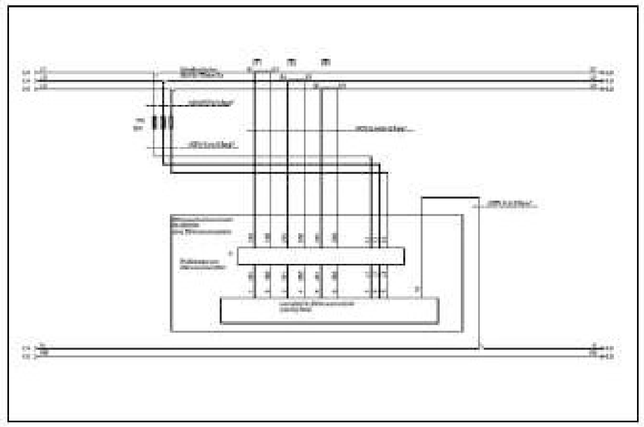

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum | | Kunde | | ABN | Projekt: | Auftrags-Nr. | Werks-Nr. =133BGA |
| | | | | Bearb. | | Kunden-Zeichnung | | | 400V NS-Hausanschluss | | |
| 01 | 400V HA | 26/05/2026 | GR | Gepr. | | | | | | Ersteller | Zeichnungs-Nr. / Seite 2 / 2 |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. | | | |