


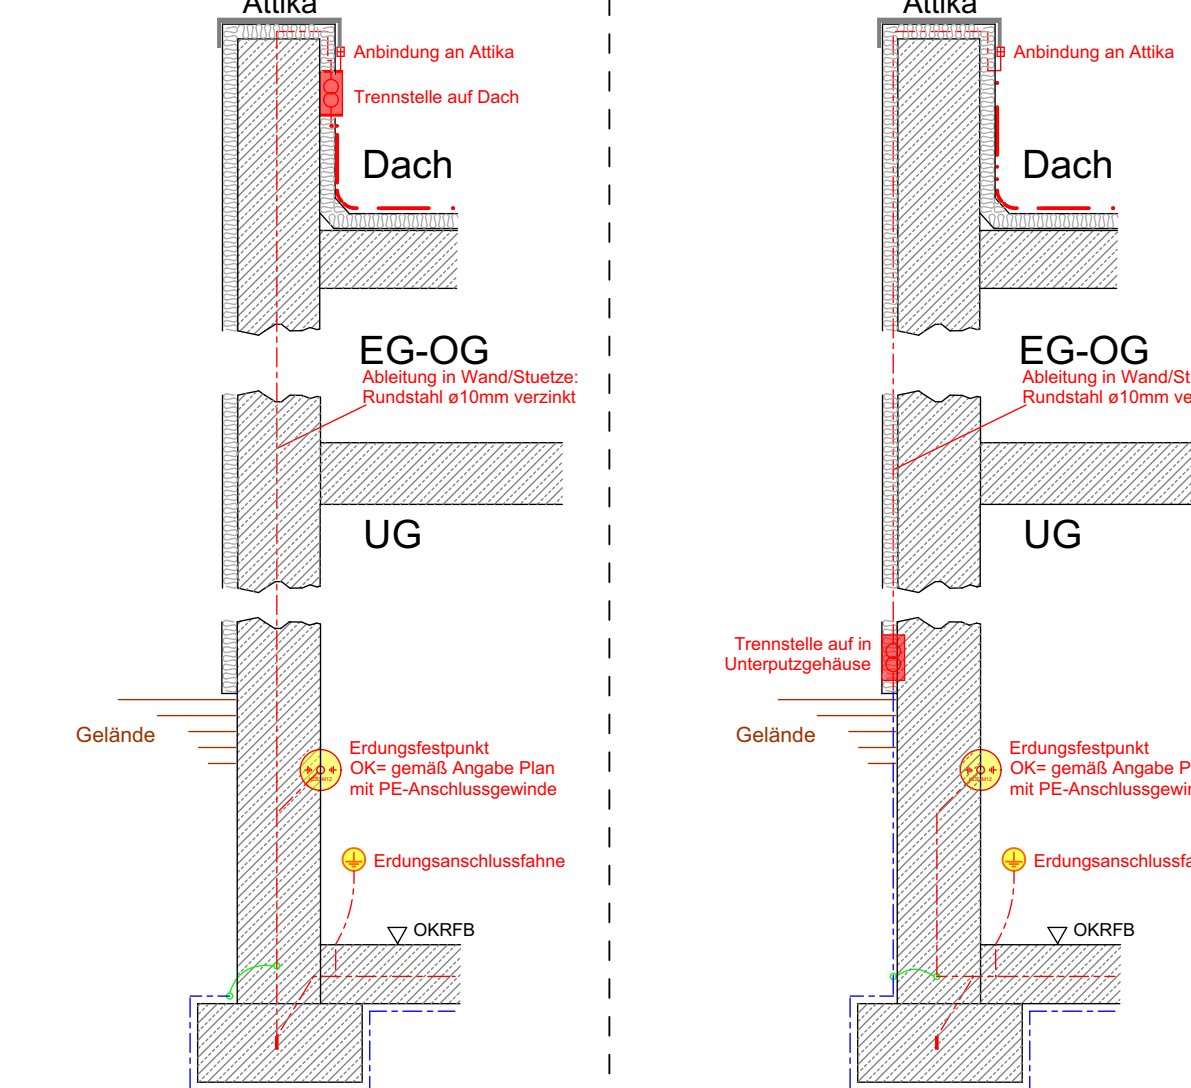

Achtung: Einbeziehung Attika-Dach in Fangeinrichtung mit Ueberbrückungslasche / Dehnungsbuegel

 Erdungsfestpunkt - Fabr.: Dehn - Typ: 476200 + 319201
OK = ca. 40cm uFFB

 Druckwasserdichte Wanddurchführung für Weiße Wanne
Fabr.: Dehn - Art.-Nr. 478051 (Einsseitig an Wand)

 Erdschlussfahne mind. 1m lang - Band-Edelstahl 30x3,5mm
der verzinkter Rundstahl Ø 10mm mit PVC-Isolierung - Fabr.: Dehn

Blitzschutz-Trennstelle Aufputz
siehe Detailzeichnung/Bild

Blitzschutz-Trennstelle Unterputz und Betoneinbau mit Trennstelle
Fabr.: DEHN, Typ: 476010, BxLxT: 140mm x 140mm x 68mm
mit Edelstahldeckel - Hoehe: UK= 1,0m ueFFB

Fundamentierter Hochführung in Waende/Stuetzen bis auf Dachniveau. Rundstahl $\varnothing$ 10mm verzinkt. vom Fundamentierter Bodenplatte

- Auslass ueber RFB-Dach + 1m lang Rundstahl $\varnothing$ 10 mm mit PVC-Mantel im Bereich der Ausfuhrung aus Waenden/Stuetzen Dach zur Anbindung am Blitzschutz Dach.

Anschluss an Regenfallrohr, Stahlkonstruktion usw. gemäß Beschriftung Steigleiter usw., Material: Edelstahl V4A (eventuell mit Isolierung)

 Blitzschutz-Fangstange 8mm Durchmesser
z.B. mit Einfach-Betonsockel (Keiltechnik)
Höhe Fangstange gemäß Beschriftung

Leitungshalterung Flachdach

Blitzschutz Trennfunkstrecke - Aufputz


Achtung: Einrichtung der Anlage nach den geltenden DIN und VDE-Vorschriften;

Achtung: Einrichtung der Anlage nach den geltenden DIN und VDE-Vorschriften:
DIN 18014, VDE 0185, VDE 0190 und VDE 0100 Teil 540
Alle techn. Daten und Materialien siehe Leistungsverzeichnis!
Unklarheiten sind vor Montage zu klären!

8



HGG E P5 BS DA -1 a 260910

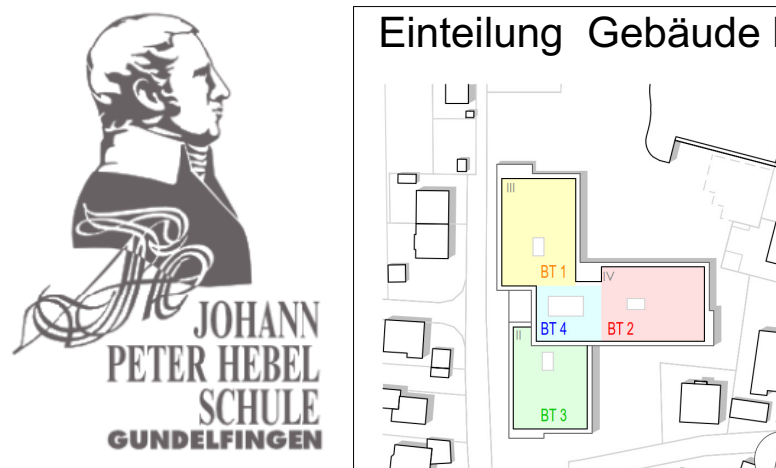

BAUHERR:
Gemeinde Gundelfingen
Alte Bundesstraße 31
79194 Gundelfingen

0761 5911-0
gemeinde@gundelfingen.de

ARCHITEKT:
K9 ARCHITEKTEN BDA DWB

78098 Freiburg

freiburg@k9architekten.de

Ausführungsplanung

Schnell
INGENIEURE

Neubau JPH-Grundschule Maßstab · 1:100

alt Elektroinstallation

FU+Blitzschutz Dachgeschoss