

Mindestüberdeckung Abwasserdruckleitung und Wasserversorgungsleitung beträgt 1,50 m
Abwasserdruckleitung mindestens 10 cm tiefer als Wasserleitung verlegen.
Horizontaler Mindestabstand 40 cm, gemäß DVGW400-2 (Tabelle H)

Baugrunduntersuchung S3



Achse DL03

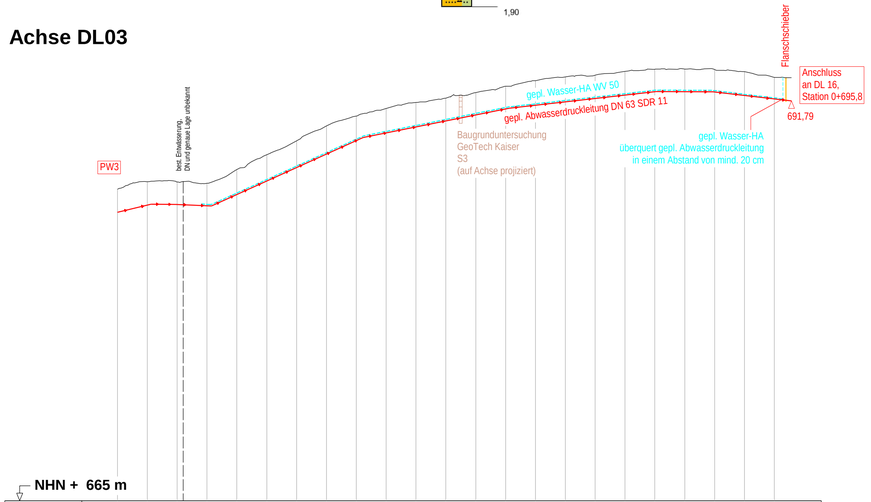


NHN + 665 m

Gelände	685,87	686,38	686,36	686,27	687,20	688,19	689,13	690,11	690,78	691,29	691,69	691,99	692,35	692,78	693,15	693,40	693,51	693,77	693,92	693,93	693,90	693,75	693,38
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00

Km 0+000 0+100 0+200

Achse DL05

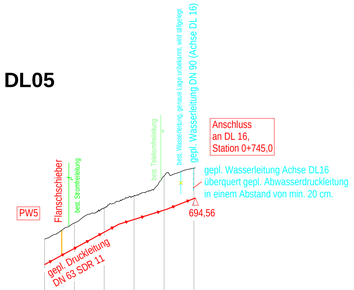


NHN + 671 m

Gelände	691,80	692,88	693,89	694,71	696,03	696,56
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00

Km 0+000

Achse DL10

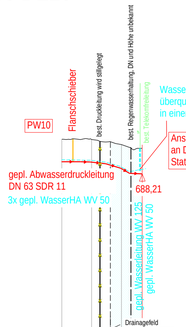


NHN + 669 m

Gelände	690,53	690,51	690,17
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00

Km 0+000

Achse DL11

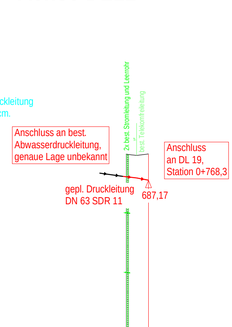

NHN + 668 m

Gelände	688,92
Station (horizontale Achse)	0,00

Km 0+000

AUSSCHREIBUNGSPLAN

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

BREINLINGER INGENIEURE
Tiefbau GmbH

Kanalstraße 1-4 · 78532 Tuttlingen · T+ 49 74 61 - 184 - 0
Rotebühlstraße 44 · 70178 Stuttgart · T+ 49 711 - 78 78 16 - 0
Turmstraße 5 · 78467 Konstanz · T+ 49 74 61 - 184 - 0
office@breinlinger.de · www.breinlinger.de
BERATENDE INGENIEURE TUTTLINGEN | STUTTGART | KONSTANZ

Aichhalden & Rötenberg

Neubau Wasserleitung und Abwasserdruckleitung
der östlichen Höfe und Gebäude (Schachen)
entlang der K 5527

Ausführungsplanung	Anlage 3	Plan-Nr 1	
	bearbeitet	Messmer	Planstand
	gezeichnet	Sauter / sps	10.06.2026
Längsschnitt Druckleitung Achsen DL03, DL05, DL10 und DL11	Format	862 mm x 297 mm	
	Projekt	T14-070 / 2	
	Maßstab	1: 1000/200	

Aufgestellt:
Tuttlingen, den 10. Juni 2026

PAS: 001 HINTERGR. SST: S_AP_WasserDruck.bsn Darst: basis

STRATIS V14.9 \ T14_070 \ 2WSH00314_Wasserltg-Druckltg.sda PLOT: 11.06.2026 \ 3-1-LS-DL03-11.pdf