

Mindestüberdeckung Abwasserdruckleitung und Wasserversorgungsleitung beträgt 1,50 m
Abwasserdruckleitung mindestens 10 cm tiefer als Wasserleitung verlegen.
Horizontaler Mindestabstand 40 cm, gemäß DVGW400-2 (Tabelle H)

Baugrunduntersuchung S1



Achse DL20

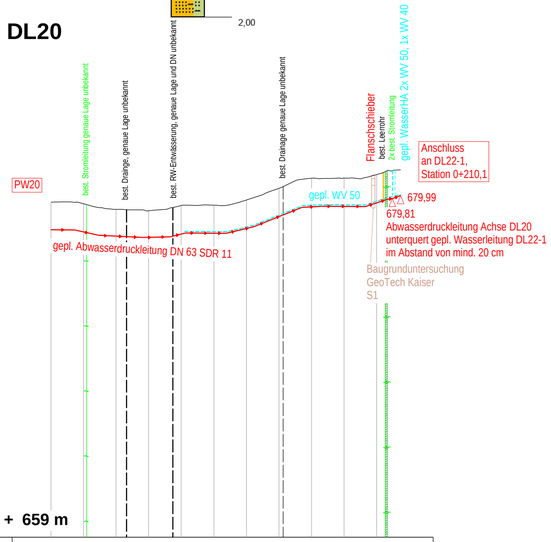


NHN + 659 m

Gelände	679,59	679,49	679,15	679,06	679,38	679,41	679,72	680,44	681,06	681,07	681,29
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00

Km 0+000 0+100

Achse DL21

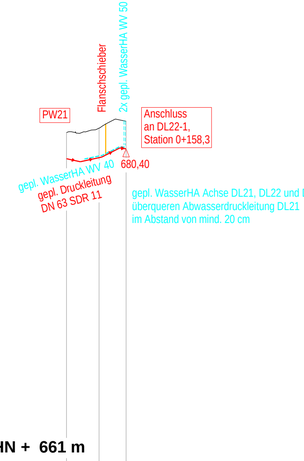


NHN + 661 m

Gelände	681,40	681,67	682,10
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	18,31

Km 0+000

Achse DL22

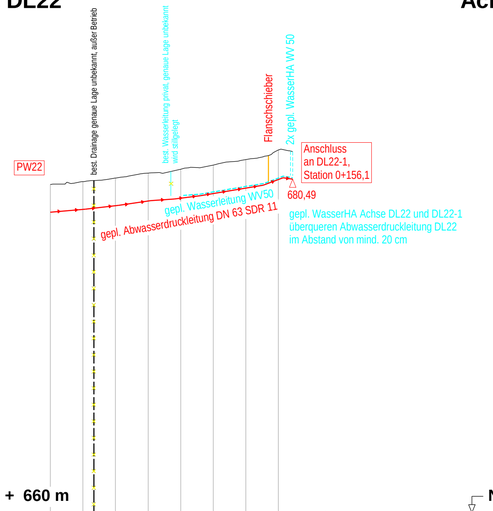


NHN + 660 m

Gelände	680,17	680,34	680,56	680,86	681,10	681,35	681,69	682,28
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00

Km 0+000

Achse DL23

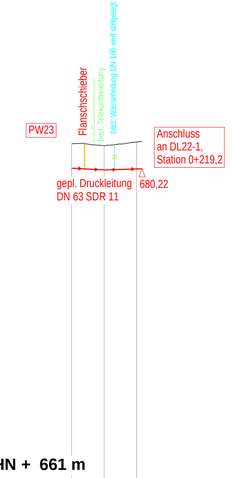

NHN + 661 m

Gelände	681,76	681,65	681,87
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00

Km 0+000

AUSSCHREIBUNGSPLAN

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

BREINLINGER INGENIEURE
Tiefbau GmbH

Kanalstraße 1-4 | 78532 Tuttlingen | T+ 49 74 61 - 184 - 0
Roteburistraße 44 | 70178 Stuttgart | T+ 49 711 - 78 78 16 - 0
Turmstraße 5 | 78467 Konstanz | T+ 49 74 61 - 184 - 0
office@breinlinger.de | www.breinlinger.de
BERATENDE INGENIEURE | TUTTLINGEN | STUTTGART | KONSTANZ

Aichhalden & Rötenberg

Neubau Wasserleitung und Abwasserdruckleitung
der östlichen Höfe und Gebäude (Schachen)
entlang der K 5527

Ausführungsplanung

Anlage	3	Plan-Nr	5
bearbeitet	Messmer	Planstand	
gezeichnet	Sauter / sps	10.06.2026	
Format	790 mm x 297 mm		
Projekt	T14-070 / 2		
Maßstab	1: 1000/200		

Längsschnitt Druckleitung

Achsen DL20, DL21, DL22 und DL23

Aufgestellt:
Tuttlingen, den 10. Juni 2026

i. A. S. Sauter

PAS: 005 HINTERGR\ SST: S_AP_WasserDruck.bsn Darst: basis

STRATIS V14.9 \ T14_070 \ 2WSH00314_Wasserltg-Druckltg.sda PLOT\ 11.06.2026 \ 3-5-LS-DL20-23.pdf