

Mindestüberdeckung Abwasserdruckleitung und Wasserversorgungsleitung beträgt 1,50 m
Abwasserdruckleitung mindestens 10 cm tiefer als Wasserleitung verlegen.
Horizontaler Mindestabstand 40 cm, gemäß DVGW400-2 (Tabelle H)

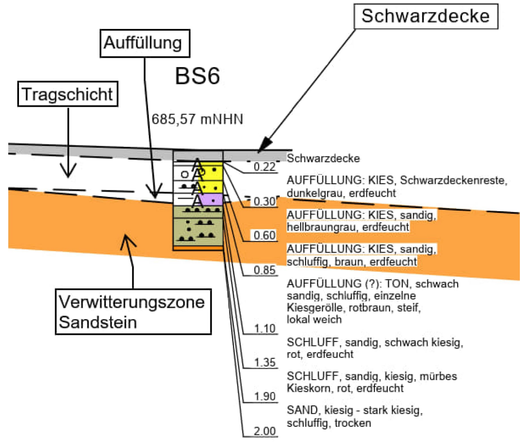


Achse DL22.1

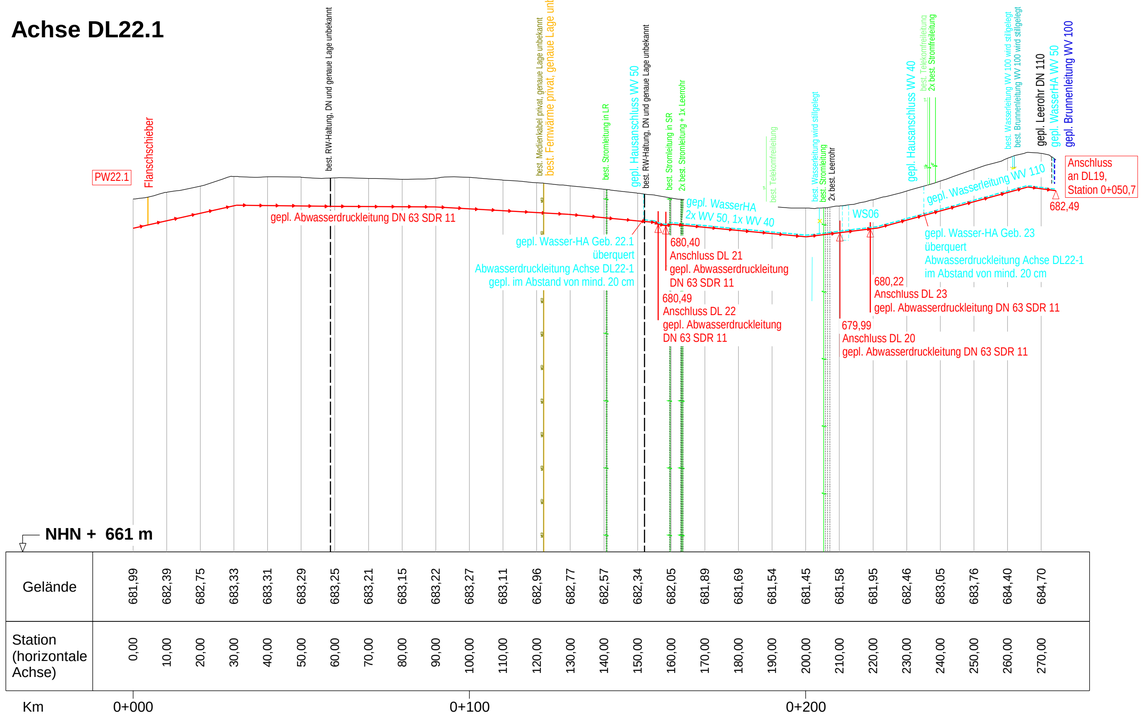

Gelände	681,99	682,39	682,75	683,33	683,31	683,29	683,25	683,21	683,15	683,22	683,27	683,11	682,96	682,77	682,57	682,34	682,05	681,89	681,69	681,54	681,45	681,58	681,95	682,46	683,05	683,76	684,40	684,70
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00

Km 0+000 0+100 0+200

Achse DL24

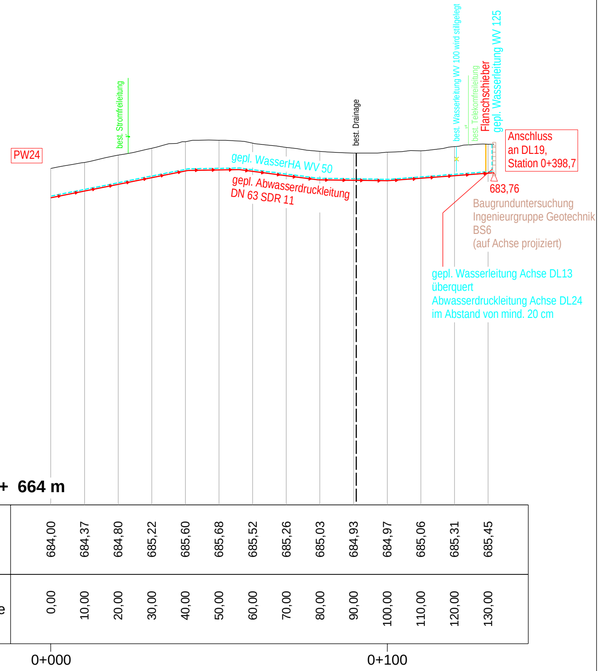

Gelände	684,00	684,37	684,80	685,22	685,60	685,68	685,52	685,26	685,03	684,93	684,97	685,06	685,31	685,45
Station (horizontale Achse)	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00

Km 0+000 0+100

AUSSCHREIBUNGSPLAN

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

BREINLINGER INGENIEURE
Tiefbau GmbH

Kanalstraße 1-4, 78532 Tuttlingen, T+ 49 74 61 - 184 - 0
Rotebühlstraße 44, 70178 Stuttgart, T+ 49 711 - 78 78 16 - 0
Turmstraße 5, 78467 Konstanz, T+ 49 74 61 - 184 - 0
office@breinlinger.de, www.breinlinger.de
BERATENDE INGENIEURE
TUTTLINGEN | STUTTGART | KONSTANZ

Aichhalden & Rötenberg

Neubau Wasserleitung und Abwasserdruckleitung
der östlichen Höfe und Gebäude (Schachen)
entlang der K 5527

Ausführungsplanung	Anlage 3	Plan-Nr 6	
	bearbeitet	Messmer	Planstand
	gezeichnet	Sauter / sps	10.06.2026
Längsschnitt Druckleitung Achsen DL22.1 und DL24	Format	765 mm x 420 mm	
	Projekt	T14-070 / 2	
	Maßstab	1: 1000/200	

Aufgestellt:
Tuttlingen, den 10. Juni 2026