

Projekt 19909 SD Teilneubau und Generalsanierung Klinik Schorndorf - AWARD Dokument Nr. 2021

LKH Entwurf
wird
überarbeitet

Legende

▽ = OK Fertigbau ▲ = UK Rohbau ▲ = UK Rohbau	Deckendurchbruch Wanddurchbruch Bodendurchbruch	Abbruch F90 A BAUART BW
S = Sanitär H = Heizung E = Elektro L = Lüftung G = Gas	FD = Fundamentdurchbruch FA = Fundamentausparung FS = Fundamentschütz WD = Wanddurchbruch WA = Wandausparung WS = Wandschütz senkrecht	WW = Wandschütz waagrecht DD = Deckendurchbruch DA = Deckenausparung DS = Deckenschütz FDS = Fußbodenschütz FBA = Fußbodenausparung



Legende Estricharten

Trennstrich Biegezugfestigkeit: F7 Aufbaustärke: 100mm Detail: 4.1	Schwimmender Estrich Sanitärbereich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: bis 120mm Detail: 5.3	UG Trennstrich Biegezugfestigkeit: F7 Aufbaustärke: 100mm Detail: UG 1.1
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: EPS Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.1	Schwimmender Estrich Treppenhaus Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.4	UG Trennstrich Biegezugfestigkeit: F5 Aufbaustärke: 100mm Detail: UG 1.7 & 1.8
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: bis 120mm Detail: 5.1	Schwimmender Estrich Treppenhaus EG Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.4 a)	UG Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: UG 2.1
ZPA II Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: bis 120mm Detail: 6.1	Schwimmender Estrich auf Abdichtung Treppenhaus OG3 Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 120mm Detail: 4.3	UG Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: UG 1.2.2
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.3	Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.5	
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 5.2	Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 120mm Detail: 4.2	
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: EPS Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.2	Schwimmender Estrich rad. Räume EG Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Interschalldämmende Elastomerbahn Aufbaustärke: 100mm Detail: 2.1	
ZPA II Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: EPS Aufbaustärke: bis 120mm Detail: 6.1	Schwimmender Estrich OP OG2 Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Interschalldämmende Elastomerbahn Aufbaustärke: 100mm Detail: 3.1	
Schwimmender Estrich Sanitärbereich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: EPS Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.3	Verfüllen und Gefälle ausbilden GW: Fliesenleger Aufbaustärke: 50mm	

Dehnfugenprofil: PVC - PVC	Gewebe: Elektro Fußbodenkanal
Dehnfugenprofil: Rein - Rein	Bauwerksübergang: Neubau zu Bestand
Dehnfugenprofil: Tür Beschichtung - Beschichtung	Schnelzentementstrich: nachträglich CT-SZ
Dehnfugenprofil: Tür PVC - Beschichtung	Ergänzung schwimmender Estrich: nachträglich einschichtig auf Trennlage CT-SZ
Dehnfugenprofil: Tür PVC - Rein	Ergänzung Trennstrich: nachträglich wie regulärer Aufbau CT-SZ
Dehnfugenprofil: Tür PVC - Fliese	
Randabstimmung: vernadeln	
Randabstimmung: geradlinig geschalt	
Randabstimmung: Profilstahl	
Scheinfuge	
Bauwerksübergang: Bestand zu Neubau Fugenprofil	

V2	03.06.26	Ergänzung Vermaßung Betonsokkel, Ergänzung Detail 4.3	ES	MM
V1	24.04.26	Plan erstellt	ES	MM
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkstoffe sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerkplanung,
sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Drehmengen sind nach Angaben Tragwerkplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber in auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

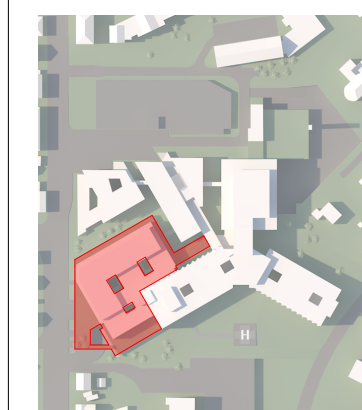

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

± 0,00 = 286,64 m üNN = OK FFB EG

Grundrisse

PLANINHALT
GR Estrich OG3 - Übersicht

BAUHERR	Rems-Murr-Kliniken gGmbH Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden Tel.: 07195-591-0 E-Mail: info@rems-murr-kliniken.de	PROJEKTSTEUERUNG	PSB Wanner GmbH Oberthorn 2, 74086 Bad Griesbach Tel.: 08532-2100-0 E-Mail: info@psb-wanner.de
PROJEKT	Generalsanierung Rems-Murr Klinik Schorndorf BA1 Neubau Funktionsbau und Teilumbau Bestand Schlichtener Str. 105 73614, Schorndorf		
PLANUNG	Queisser GmbH Industriestraße 30 74357 Bönningheim Tel.: 07143 96 181-10		

PLAN-NR.
SDA-HM-ARQ-AP-GR-03-1060-0230-V2

MASSSTAB	CEFTERTIGT	BLATTGR.	GEZEICHNET	PROJEKTNR.
1:100, 1:1	03.06.2026	A0	MH/ES/AS/Ol	2025_05