


Regelquerschnitt 23

Oberflächenwiederherstellung im Fahrbahnbereich:  
- 4cm Deckschicht AB 0/8  
- 14cm bituminöse Tragschicht  
- 42cm KFT

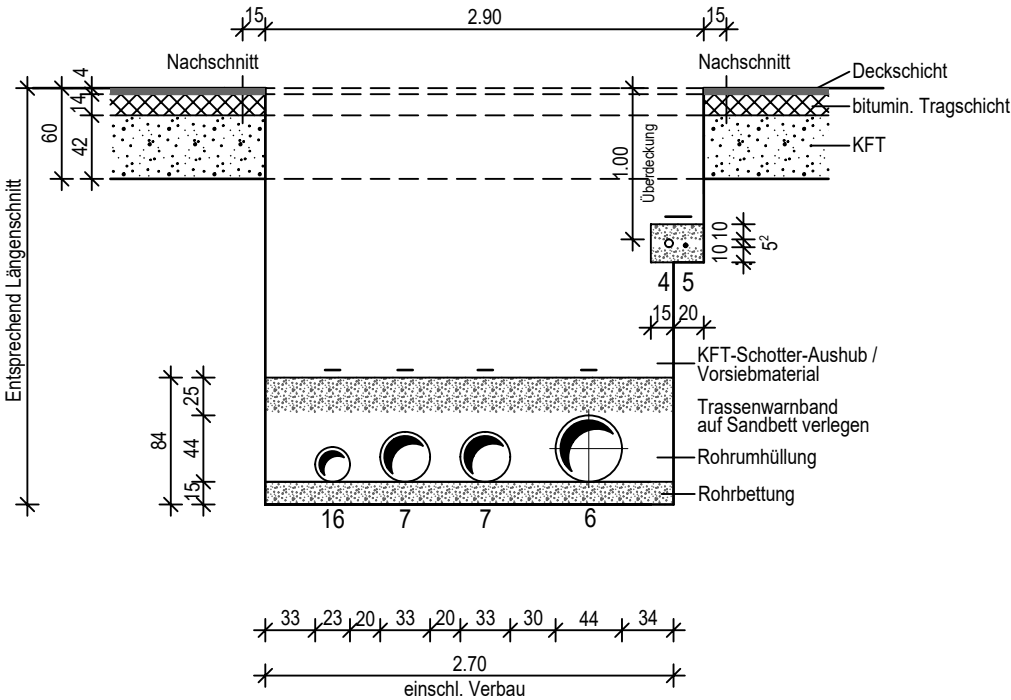

Legende:

- 1.) Fernmeldekabel in Kabelschutzrohr DN100

2.) Kabelschutzrohr PEHD DA50, innen gerieft

3.) Gasleitung St FZM-U DN300

4.) Speedpipe 4 x 20 x 2,5

5.) Fernmeldekabel A-2YF(L)2Y (20 x 2 x 0,8), AD 19,5mm in Kabelschutzrohr PEHD DA50

6.) Wasserleitung DN400 GGG ZMU vom WW Mitte zum HB Zentral

7.) Wasserleitung DN300 GGG ZMU vom HB Hüffenhardt zum HB Zentral

8.) Wasserleitung DN500 GGG ZMU vom HB Zentral zum ON Hüffenhardt

9.) Wasserleitung DN150 GGG ZMU vom HB Zentral zum ON Kälbertshausen

10.) Wasserleitung DN150 GGG ZMU vom HB Zentral zum ON Kälbertshausen

11.) Entwässerungsleitung PP DN/OD 160

12.) Entwässerungsleitung PP DN/OD 315

13.) Wasserleitung DN150 GGG ZNAL vom HB Zentral zum ON Kälbertshausen

14.) Wasserleitung DN150 GGG ZNAL vom HB Zentral zum ON Kälbertshausen

15.) Stromkabel OD46mm

16.) Wasserleitung DN200 GGG ZNAL zum ON Hüffenhardt
- Kostenträger SW Mosbach

Kostenträger ZV Mühlbachgruppe

Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen, Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzuklären!

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Abmessungen und Aussparungen sind mit den Angaben der Schal. - und Bewehrungspläne zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

|       |       |      |      |                          |
|-------|-------|------|------|--------------------------|
|       | e     |      |      |                          |
|       | d     |      |      |                          |
|       | c     |      |      |                          |
|       | b     |      |      |                          |
|       | a     |      |      |                          |
| Datum | Index | Gez. | Ges. | Änderungen / Ergänzungen |
| -     | 0     | -    | -    |                          |

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach  
Hinter dem Schloss 10  
74906 Bad Rappenau

Projekt: Förderleitungen Hüffenhardt - HB Zentral  
Bereich: Umfahrung Wasserturm Hüffenhardt

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Regelquerschnitt 23

|              |            |          |         |                  |
|--------------|------------|----------|---------|------------------|
| Auftrags-Nr. | Plan-Nr.   | Plot-Nr. | Maßstab | gez./ges./Datum  |
| 74906 58401  | WV_AP_RQ23 | 2343     | 1:50    | GB/DF 06.11.2025 |

DIESER PLAN DARF NUR MIT ZUSTIMMUNG UND NENNUNG DES PLANVERFASSERS VERWENDET WERDEN !



Fritz Planung GmbH  
Am Schönblick 1 - 72574 Bad Urach  
Tel. 07125/15 00 0 - Fax 07125/15 00 50  
E-Mail - service@fritz-planung.de