


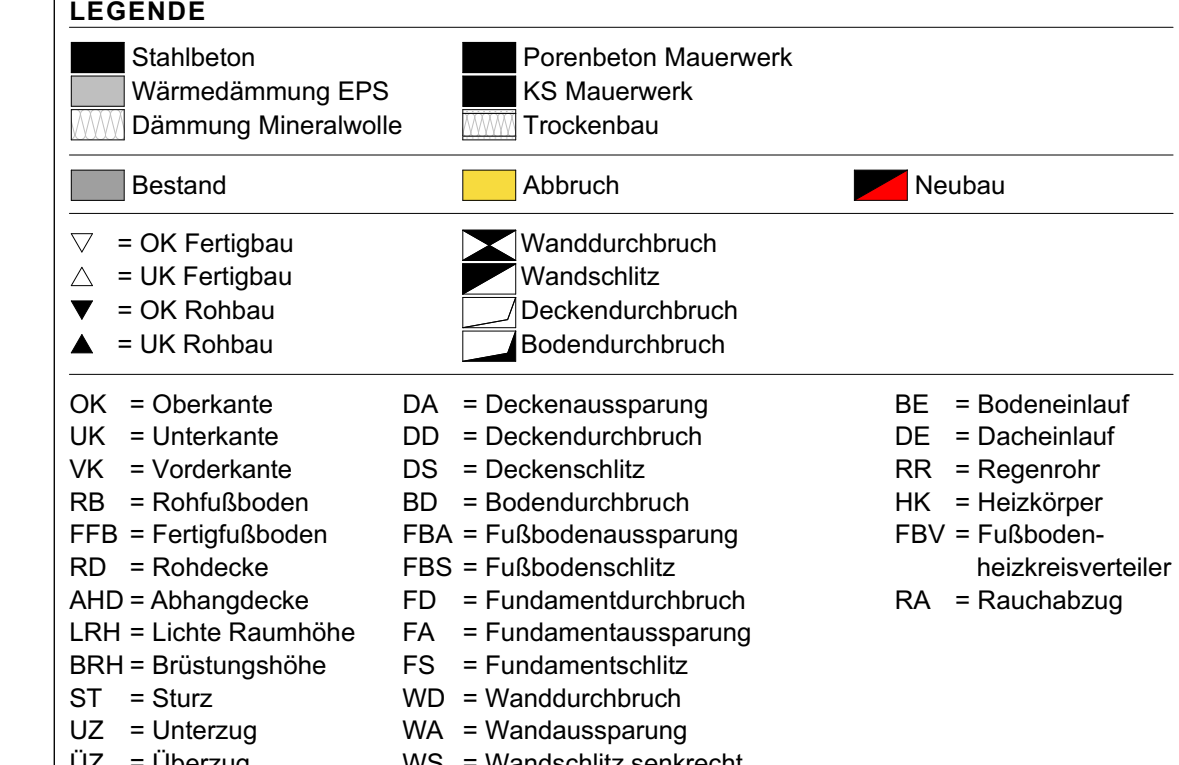

| DF     | Dehnung                                                | WW   | Wandschütz | wagrecht                                   |
|--------|--------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------|
| DS     | vollendete und durchgeschaltete Tür                    | HF   | F          | Feststellanlage mit Haftmagnet             |
| DS/SS  | vollendige, dicht- und selbstschließende Tür           | ELM  | F          | Elektronische Feststellung                 |
| RS     | Rauchschützer, selbstschließend                        | TA   | NA         | Freilaufschlüssel mit Aufschaltung auf BMA |
| T 30   | feuerhemmende Tür                                      | AP-B | NA         | automatischer Türantrieb                   |
| T 30RS | feuerhemmende und selbstschließende Tür, Rauchschützer | AP-B | NA         | Notschlüssel                               |
| T 90   | Brandschutztüren                                       | AP-B | NA         | Artisanfunktion "B"                        |
| T 90RS | Brandschutztüren mit Rauchschützer                     | AP-B | NA         | Artisanfunktion "T"                        |
|        |                                                        | AP-B | NA         | versenkbare Notstop                        |
|        |                                                        | AP-B | NA         | Freischaltein                              |
|        |                                                        | AP-B | NA         | Rundkennzeichen                            |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|   |            |                                                                                                                                         |        |    |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| i | 27.06.2026 | Beendigung der Trockenbauarbeiten angepasst                                                                                             | 91     | 91 |
| j | 28.05.2020 | Position Verbleibschrank geändert! (Übersichtliche auf 22 um geändert)                                                                  | 51     | 51 |
| k | 06.05.2020 | Fasswerck-Karandell herausgelegt                                                                                                        |        |    |
| l | 06.05.2020 | Änderung der letzten Raumhöhe, Achse 501: Erhöhung 100 Stellen, Achse 410<br>Entfall Versorgungsleitungen; Achse 65: Anpassung Höhe 100 | 51, 63 | 65 |
| m | 04.03.2020 | Anpassung der Beendigung                                                                                                                | 51     | 65 |
| n | 18.02.2020 | Durchlauf anpassung, Unterbau Höhenänderung, Einbauschwierigkeit ergänzt,<br>Tischschubkasten                                           | 51     | 63 |
| o | 05.12.2019 | Gründungsarbeiten geändert, Wandhöhe angepasst und Deckenplatten ergänzt                                                                | 51     | 63 |
| p | 05.12.2019 | Antikalkulation für Epoxidharz und Dämmharz                                                                                             | 51     | 63 |

|       |            |                                                        |       |       |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| Nr.   | Datum      | Änderungen                                             | BEAR. | GEPR. |
| 1     | 12.12.2020 | Positionierung für Grundriss                           | SL    | K3    |
| 2     | 18.09.2020 | Positionierung für Grundriss und des Verzögerungsplans | SL    | K3    |
| INDEX | DATUM      | ÄNDERUNGEN                                             | BEAR. | GEPR. |

Sämtliche Maße sind von Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachgenosse gültig und/oder den ergänzenden Angaben.

Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.  
Der Ausführer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

| Gewerk | Stand      | Planbeil.                             | Plancode                  |
|--------|------------|---------------------------------------|---------------------------|
| G04:   | 17.12.2005 | Schütz und Durchbruchplanung          | 1647_A_31_02_BSP          |
| G04:   | 14.04.2006 | Endgültiges Schütz und Durchbruchplan | 1647_A01_02_SG_04P_H43_02 |

The site plan illustrates the layout of the proposed development. It features a large building footprint on the left side, a central parking area with several marked spaces, and a smaller building footprint on the right. The plan also shows various landscaping elements, including trees and shrubs, and a network of paths or walkways connecting the different areas. The overall design aims to provide a functional and aesthetically pleasing environment for the proposed use.

**BAUVORHABEN**

**Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit  
Dienstleistungszentrum**  
Weilburger Str. 44  
61250 Usingen

**AUFTRAGGEBER**

**Magistrat der Stadt Usingen**  
Wilhelmstr. 1  
61250 Usingen  
TEL 06081 1024-0  
FAX 06081 1024-9033  
E-MAIL [baumt@usingen.de](mailto:baumt@usingen.de)

ARCHITEKT

Langefeld & Willeich Architekten PartG mbH  
Hardenbergstr. 18  
64295 Darmstadt  
Tel. 06151-8144 0  
Fax 06151-8144 1

LM

**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Übersicht Erdgeschoss Ausbau

| BEARBEITER | GEPRÜFT | GENEHMIGT | FORMAT      | MAßSTAB | DATUM      |
|------------|---------|-----------|-------------|---------|------------|
| SL         | KS      | KS        | A3 2000x341 | 1:50    | 2025.08.25 |