




Teil-Fassadenschnitt 3.1
Fassade West Achse A,
zw. Achsen 2-3
geschlossene Fassade
im Bereich Fortluftschacht

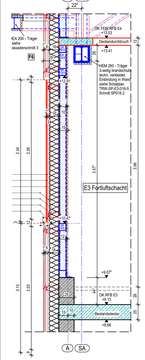


Teil-Fassadenschnitt 3.2
Fassade West Achse A,
zw. Achsen 2-3
geschlossene Fassade
im Bereich Fortluftschacht

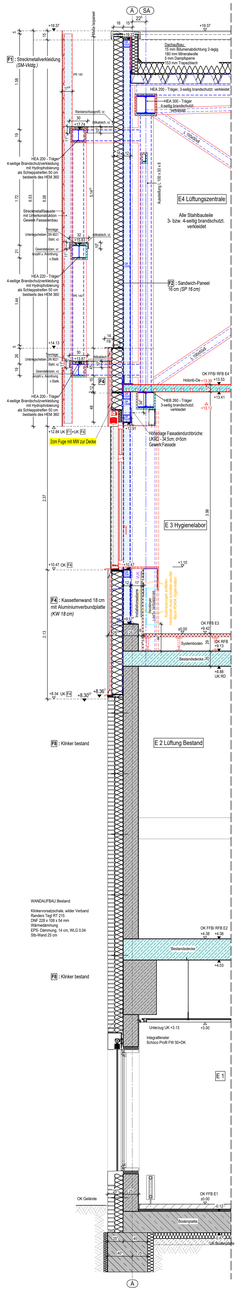


Fassadenschnitt 3
Fassade West, zw. Achsen 3-4

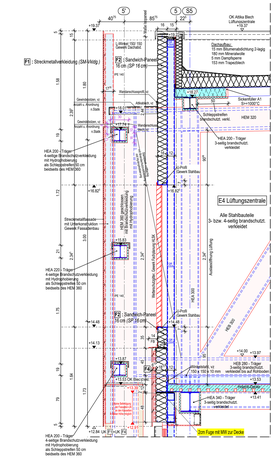


Teil-Fassadenschnitt 2.3
Fassade Nord, zw. Achsen E-F
Lüftungsauslass

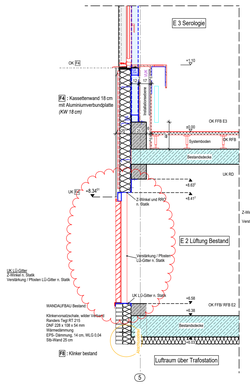


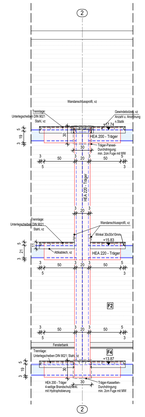

Teil-Schnittansicht
Fassade West, Achse 2
Bereich E4 Lüftungszentrale

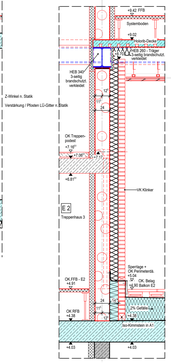


Teil-Fassadenschnitt 2.1
Fassade Süd an Achse 2,
zw. Achsen B - E
Klinkerfassade

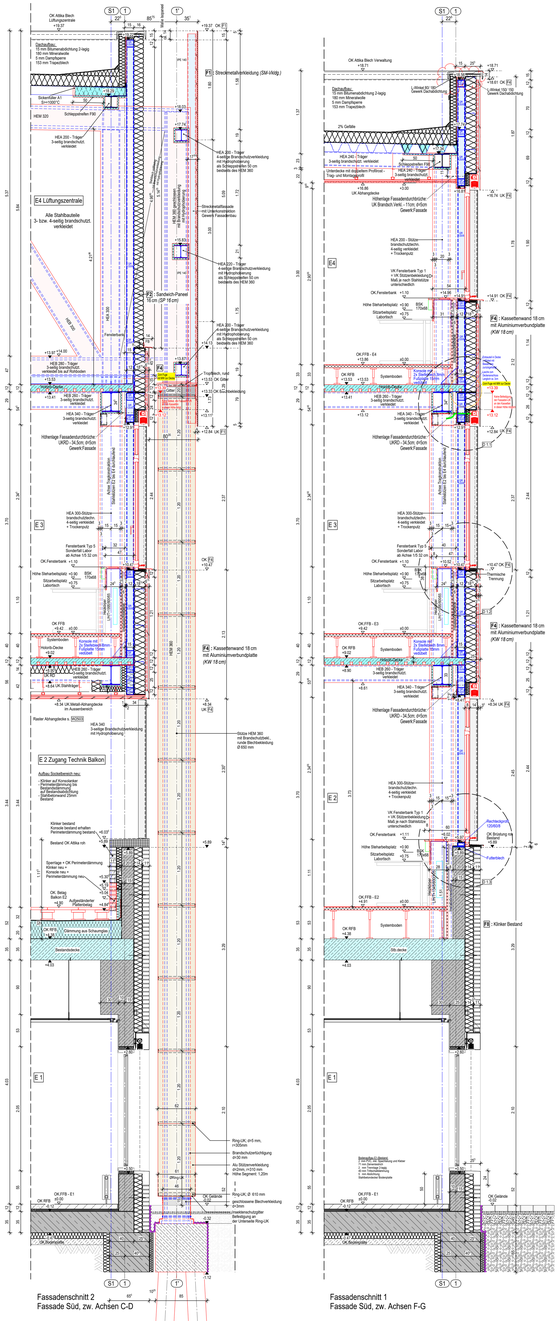


Fassadenschnitt 2
Fassade Süd, zw. Achsen C-D



Fassadenschnitt 1
Fassade Süd, zw. Achsen F-G

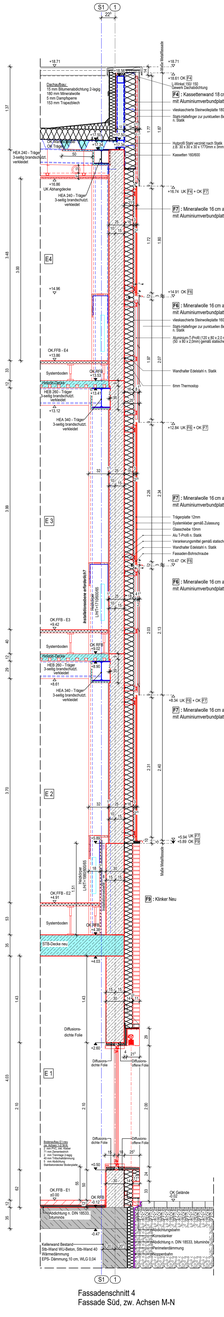

Fassadenschnitt 4
Fassade Süd, zw. Achsen M-N

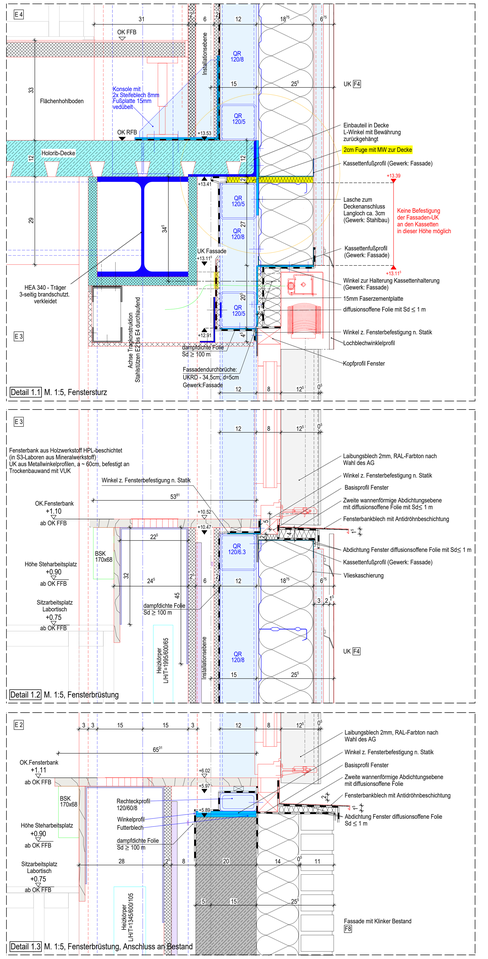

Fassadenschnitt 5
Notausgang an Achse 1/N



Detail 1.1 M. 1:5, Fenstersturz





Detail 1.2 M. 1:5, Fensterbrüstung



Detail 1.3 M. 1:5, Fensterbrüstung, Anschluss an Bestand



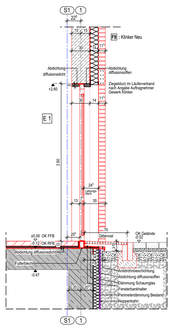



E3: Detail Fenstersturz Nordfassade M 1:10

Weitere Pläne zu den Fassaden:
- Details Metallfassade M. 1:10 siehe Plan D1507
- Horizontalschnitte Wandanschlüsse Fenster M. 1:5 siehe Pläne D1517, D1519 und D1519

| | |
|---|---|
| F1 | Streckmetallverkleidung (SM-Weiß) |
| F2 | Sandwich-Paneel 16 cm (SP 16 mm) |
| F3 | entfällt |
| F4 | Kassettenwand 18 cm mit Aluminiumverbundplatte |
| F5 | Mineralwolle 16 cm an Stahlbetonwand mit Aluminiumverbundplatte |
| F6 | Mineralwolle 16 cm an Stahlbetonwand mit Aluminiumverbundplatte |
| F7 | Mineralwolle 16 cm an Stahlbetonwand mit Aluminiumverbundplatte |
| F8 | Klinker Bestand |
| F9 | Klinker neu |

Klinker neu auf der nicht-sichtbaren Seite der Wandfliche

LEGENDE FASSADEN

| Farbe | Bezeichnung im Plan | Isolacell (folgende) | Isocell/Ecose Isoref |
|---|---|---|---|
| | A | | nuschicht, nichtbrennbar |
| | F30-A | REI 30-A/ | feuerhemmend, nichtbrennbar |
| | F60-A | REI 60-A/ | feuerhemmend, nichtbrennbar |
| | F90-A | EI 90-A/ | feuerbeständig, nichtbrennbar |
| | B/K 1/BKA | REI 60-A/ | Brandwand / Brandabschnittsmittelwand |
| | D | EI 30 - 60 - 90 | Dichtschicht gegen Feuer (ohne brennbaren Widerstand |
| | DH | EI 30 - 60 - 90 | Verglasung, nur Widerstand gegen Feuer (ohne brennbare Dichtung) |
| | DI | | dichtschichtend (vollendig) mit dreseitiger Dichtung) |
| | DHH | | dichtschichtend, nicht abschließend (vollendig) mit dreseitiger Dichtung) |
| | DT | | dichtschichtend, mit einfachen Unterschicht |
| | DS | Sd Cr | dichtschichtend und selbstschichtend |
| | RS | $S_d$ Cr | nuschicht und selbstschichtend |
| | TSI-RS | EI 30 $S_d$ Cr | feuerhemmend, nuschicht und selbstschichtend |
| | TSI-RS-KI | EI 30 $S_d$ (Cr)-KI | feuerhemmend, nuschicht und selbstschichtend, mit verwaltiger Dichtung + Schlaufen |
| | TSI-RS | EI 90 $S_d$ Cr | feuerbeständig, nuschicht und selbstschichtend |
| | TSI-RS-KI | EI 90 $S_d$ (Cr)-KI | feuerbeständig, nuschicht und selbstschichtend, mit verwaltiger Dichtung + Schlaufen |
| | lichtverträglicher Tarpapierfaun | | lichtverträglicher Tyvar |

FEUERWIDERSTAND

| | | | |
|---|---|---|---|
| | feuerhemmende Bauteile ohne Feuerwiderstand | | Schacht / nach unten / nach oben |
| | | | OKF Fertigbeton + starke |
| | | | OKF Fertigbeton + starke |
| | | | OKF Rohdecke + starke |
| | | | OKF Rohdecke + starke |
| | | | Lichtmaß / Öffnung |
| | | | Schiebe-Dreh-Kippfenster (Bau- Holzzug) |
| | | | HEA Stahl-Durchbruch |
| | | | HEB Stahl-Schütz |
| | | | BO Boden-Durchbruch |
| | | | DD Decken-Durchbruch |
| | | | WD Wand-Durchbruch |
| | | | DB Decken-Schütz |
| | | | AB Aschenbruch |
| | | | Schacht / Stahl / Betonschacht |
| | | | Schacht / Stahl / Betonschacht |
| | | | Schacht / Stahl / Betonschacht