

Für alle Stahldimensionierungen ist der statische Nachweis über den Auftragnehmer zu erbringen und dem Prüfstatiker vorzulegen.

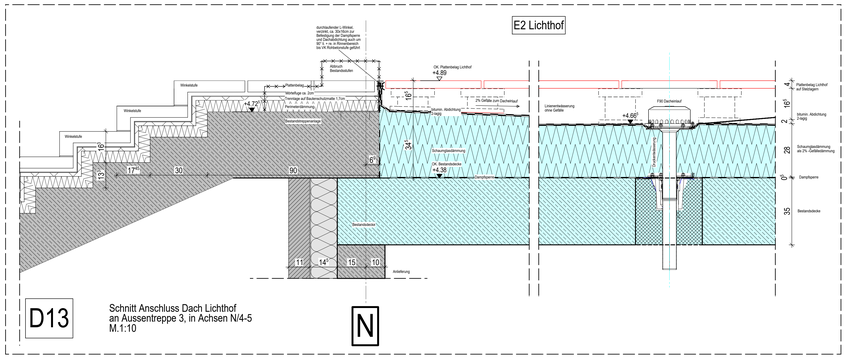

D13 Schnitt Anschluss Dach Lichthof an Aussentreppe 3, in Achsen N/4-5 M.1:10

N

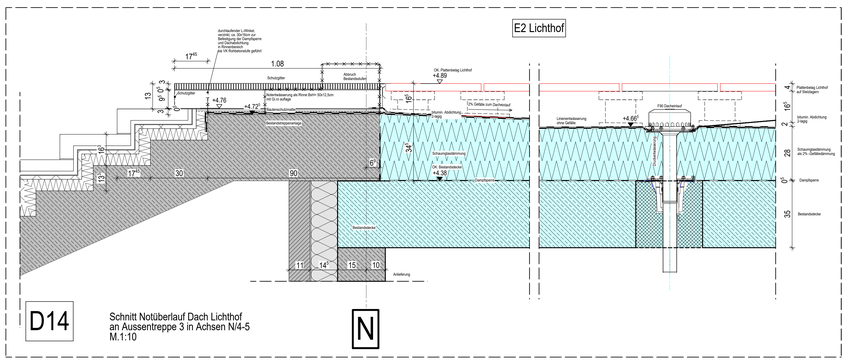


D14 Schnitt Notüberlauf Dach Lichthof an Aussentreppe 3 in Achsen N/4-5 M.1:10


N

D15 Grundriss Notüberlauf Lichthof Aussentreppe 3, an Achse N/4-5 M.1:10


N

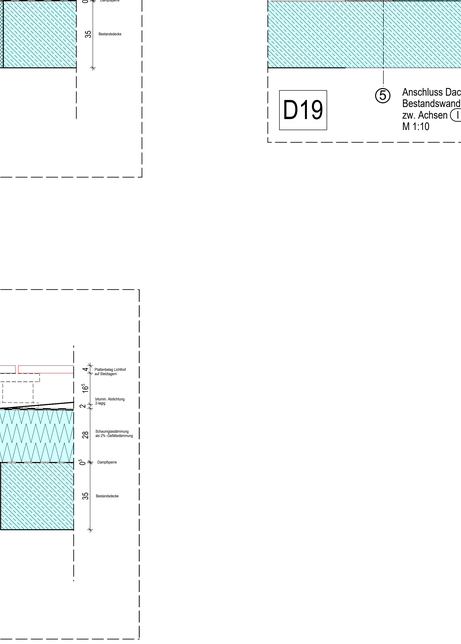


Grundriss-Ausschnitt Aussentreppe 3, (gedrehte Darstellung, passend zu den Details) M. 1:50

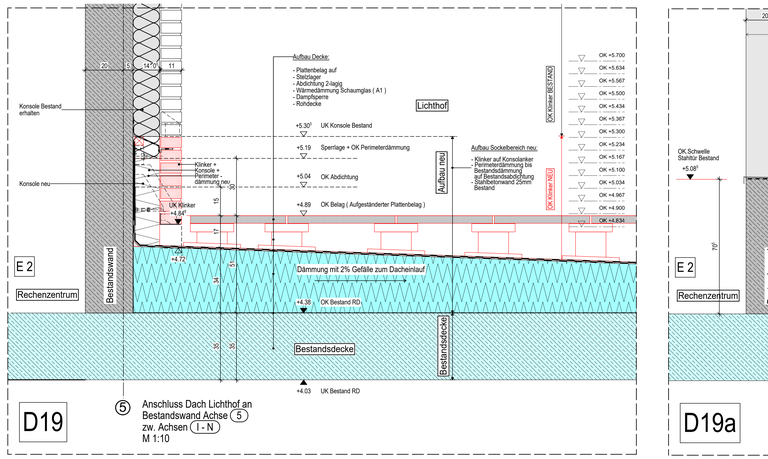


D19 ⑤ Anschluss Dach Lichthof an Bestandswand Achse (5) zw. Achsen (I - N) M 1:10

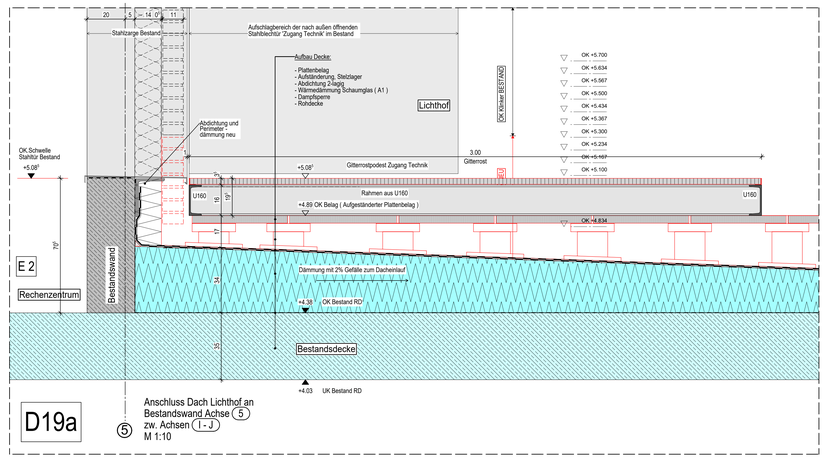

D19a ⑤ Anschluss Dach Lichthof an Bestandswand Achse (5) zw. Achsen (I - J) M 1:10

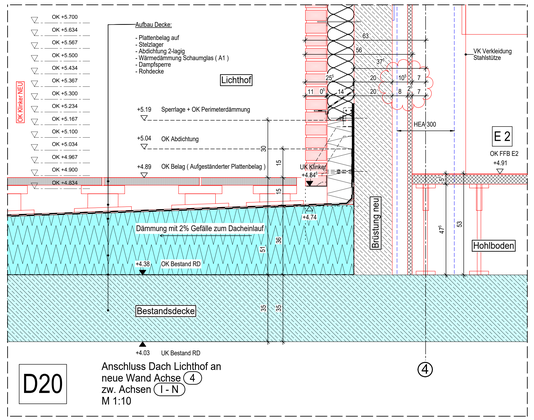

D20 Anschluss Dach Lichthof an neue Wand Achse (4) zw. Achsen (I - N) M 1:10

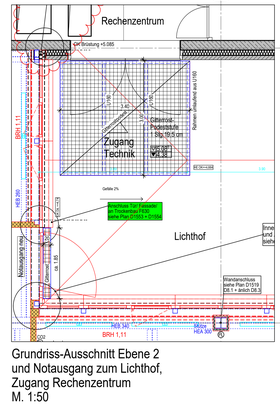
J
Rechenzentrum
5
Zugang Technik
Lichthof
4
Rampe
Podestrost
Gitterrost
Rohrbein aus U160
Rohrbein aus U160
Rohrbein aus U160