Alte Südaue
Stadtgraben
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
BA 1
BA 2
BA 3
L
OKFF / 44,12
OKM
WUN-H1-E00 Mensa/Speiseraum
WUN-H1-E00 Speiseraum
WUN-H1-E00 Ausgabe
WUN-H1-E00 Windfang
WUN-H1-E00 Mini Bakery
WUN-H1-E00 Küche
WUN-H1-E00 Spülraum
WUN-H1-E00 Flur
WUN-H1-E00 Hausanschluss
WUN-H1-E00 Leergutlager
WUN-H1-E00 Getränkelager
WUN-H1-E00 Kühlzelle
WUN-H1-E00 Umkleideraum
WUN-H1-E00 Büro
WUN-H1-E00 Anlieferung
WUN-H1-E00 WC Pers.
WUN-H2-E00-041 Ruheraum
WUN-H2-E00-042 Ruheraum
WUN-H2-E00-043 Rollstuhlgerechtes Doppelzimmer
WUN-H2-E00-044 Einzelzimmer
WUN-H2-E00-045 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-046 Einzelzimmer mit Zustelloption
WUN-H2-E00-047 Einzelzimmer Adipositas
WUN-H2-E00-L01 Loggia I
WUN-H2-E00-008 Speiseraum
WUN-H2-E00-048 Stationsküche
Treppenlauf EG-1.OG
WUN-H2-E00-T03 TH 3
WUN-H2-E00-049 Speisewagen
WUN-H2-E00-053 SV
WUN-H2-E00-054 AV
WUN-H2-E00-050 Stationsküche
WUN-H2-E00-055 Speiseraum
WUN-H2-E00-L02 Loggia II
WUN-H2-E00-F08 Flur
OKFFB ±0.00 = 43.10 NN
OKRD -0.20 = 42.90 NN
WUN-H2-E00-068 Einzelzimmer Adipositas
WUN-H2-E00-069 Einzelzimmer mit Zustelloption
WUN-H2-E00-070 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-071 Einzelzimmer
WUN-H2-E00-072 Rollstuhlgerechtes Doppelzimmer
WUN-H2-E00-073 Ruheraum
WUN-H2-E00-074 Ruheraum
Innenhof
Patientengarten Station G1
Ebene 0
Lichthof
Ebene 0
Innenhof
Patientengarten Station A2
Ebene 0
Modul 2
Modul 6
WUN-H2-E00-040 Geräte
WUN-H2-E00-039 Stationsbad
WUN-H2-E00-038 AR unrein
WUN-H2-E00-032 Wäsche rein
WUN-H2-E00-033 Sprechzimmer
WUN-H2-E00-034 Sprechzimmer
WUN-H2-E00-035 Pause Personal
WUN-H2-E00-036 Sprechzimmer
WUN-H2-E00-037 Sprechzimmer
WUN-H2-E00-029 EDV
WUN-H2-E00-T02 TH 2
WUN-H2-E00-026 Lager Fixierbett
WUN-H2-E00-027 SV
WUN-H2-E00-028 AV
WUN-H2-E00-F05 Flur
WUN-H2-E00-F04 Flur
WUN-H2-E00-025 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-024 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-023 Rollstuhlgerechtes Doppelzimmer
WUN-H2-E00-022 Einzelzimmer
WUN-H2-E00-021 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-020 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-019 Einzelzimmer mit Zustelloption
WUN-H2-E00-007 Gespräch
WUN-H2-E00-F03a Marktplatz
WUN-H2-E00-005 Ergo- / Kunsttherapie
WUN-H2-E00-004 Freizeit / Club
WUN-H2-E00-S04 Schacht HLS
WUN-H2-E00-S05 Schacht HLS
WUN-H2-E00-009 U/B-Raum
WUN-H2-E00-010 Ruheraum
WUN-H2-E00-011 AR rein
WUN-H2-E00-S03 Schacht warm
WUN-H2-E00-012 Vorraum Krisenzimmer
WUN-H2-E00-012a Krisenzimmer 1-Bett
WUN-H2-E00-012b WC Krisenzimmer
WUN-H2-E00-013a Backoffice
WUN-H2-E00-064b WC Krisenzimmer
WUN-H2-E00-064a Krisenzimmer 1-Bett
WUN-H2-E00-064 Vorraum Krisenzimmer
WUN-H2-E00-S02 Schacht HLS
WUN-H2-E00-S09 Schacht HLS
WUN-H2-E00-013 Dienstraum Pflege
WUN-H2-E00-063 Dienstraum Pflege
WUN-H2-E00-F03b Marktplatz
WUN-H2-E00-F09b Marktplatz
WUN-H2-E00-F01 Foyer
WUN-H2-E00-003 Aufenthalt / Besucher
WUN-H2-E00-002 Lager Versorgungsgüter
WUN-H2-E00-001 Schmutzwäsche, Müll
WUN-H2-E00-F02 Flur
WUN-H2-E00-A01 A1
WUN-H2-E00-A02 A2
WUN-H2-E00-T01a Eingangsbereich
WUN-H2-E00-S01 Hausanschluss
WUN-H2-E00-062 WC Bes. rsg.
WUN-H2-E00-061 DR Therapeut
WUN-H2-E00-060 Aufenthalt / Besucher
WUN-H2-E00-F07 Flur
Treppenlauf EG-1.OG
Treppenlauf EG-1.OG
WUN-H2-E00-051 Hauswirtschaftsraum
WUN-H2-E00-067 U/B-Raum
WUN-H2-E00-066 Ruheraum
WUN-H2-E00-065 AR rein
WUN-H2-E00-S08 Schacht kalt
WUN-H2-E00-F09a Marktplatz
WUN-H2-E00-056 Stationsleitung
WUN-H2-E00-058 Ergo- / Kunsttherapie
WUN-H2-E00-059 Freizeit / Club
WUN-H2-E00-S06 Schacht HLS
WUN-H2-E00-S07 Schacht HLS
WUN-H2-E00-086 Sprechzimmer
WUN-H2-E00-085 Sprechzimmer
WUN-H2-E00-084 Pause Personal
WUN-H2-E00-083 Sprechzimmer
WUN-H2-E00-082 Sprechzimmer
WUN-H2-E00-077 AR unrein
WUN-H2-E00-078 Wäsche rein
WUN-H2-E00-076 Entspannungsbad
WUN-H2-E00-075 Geräte
WUN-H2-E00-079 WC Pers.
WUN-H2-E00-080 WC Pers.
WUN-H2-E00-081 EDV
WUN-H2-E00-T04 TH 4
WUN-H2-E00-F10 Flur
WUN-H2-E00-087 AV
WUN-H2-E00-088 SV
WUN-H2-E00-089 Lager Fixierbett
WUN-H2-E00-F11 Flur
WUN-H2-E00-096 Einzelzimmer mit Zustelloption
WUN-H2-E00-095 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-094 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-093 Einzelzimmer
WUN-H2-E00-092 Rollstuhlgerechtes Doppelzimmer
WUN-H2-E00-091 Doppelzimmer
WUN-H2-E00-090 Doppelzimmer
BRH 0.40

Hinweis:
Die Innenwände sind mit einer beidseitigen Beplankung von zweimal 18 mm in der AFU dargestellt. Dies wird in der AFU nicht mehr angepasst.
Die Bieter haben in der Werk-/Montageplanung die Planung auf zweimal 15 mm anzupassen.
Dies ist so wie im LV beschrieben und auf den Detailplänen dargestellt zu kalkulieren.

Die detaillierten Wandaufbauten sind dem Plan 1612 - Holzrahmenbausystematik zu entnehmen.

		Querschnittsbemessung Stahlprofile nach Statik AN ...			
◄ dB ►	Schallschutz	1	SH-Profil 150x100x5mm	4	SH-Profil 50x50x5mm
◄ Pb ►	Strahlenschutz	2	SH-Profil 100x100x5mm	5	U-Profil 100x50mm
○	Bewegungsfuge	3	SH-Profil 100x50x5mm	6	Stütze Stahl 160x80x5mm
				7	Stütze Stahl 100x80x5mm
				8	Stütze Stahl 180x80x5mm

LEICHTBAUWÄNDE

Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 135001-2	bedeutet: nach DI 4102-02	baurechtlicher Begriff
🟧	REI 30 EI 30	F30	feuerhemmend
🟧	REI 30-A1 - D,s2,d0 +A1 EI 30-A1 - D,s2,d0 +A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
🟪	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 EI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
🟪	REI 60-A1 - D,s2-d0 + A1 EI 60-A1 - D,s2-d0 + A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
🟪	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
🟪	REI-M 60-D,s2,d0 + A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
🟪	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

EI 30/60/90	F 30/60/90	Verglasung, ohne Wärmedurchtritt
D	D	dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)
Sa-C5	DS	dichtschließend und selbstschließend
S_{200}-C5	RS	rauchdicht und selbstschließend
EI2 30/60/90, Sa-C5	T 30/60/90 - DS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend
EI2 30/60/90, S_{200}-C5	T 30/60/90 - RS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
EI2 90, S_{200}-C5-4D	T 90 - RS4D	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttür
E 30 - 60 - 90	T 30/60/90	feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbeständige Aufzugsfahrschachttür

* In dem Bereich darf der Lüftungsspalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dämmstoff (SP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m³ auszufüllen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

1		
2		
3		
4		
5	8	11
6	9	12
7	10	13

Neubau
Planen im Bestand

1. Brandschutzqualität Bestandstür
2. geforderte Brandschutzqualität aus Baugenehmigung
3. Baugenehmigungs-Nr.
4. Objektnummer
5. Brandschutz Soll
6. Rauchschutz
7. Offenhaltung oder mot. Antrieb
8. Unterschnitt [mm]
9. Strahlenschutz BGLW [mm]
10. Schließer
11. Schallschutz, erf. R'_w in dB
12. Zutrittkontrolle
13. Beschlag

A	Flächentaster	G	Klingel
B	Handauslösetaster	H	Schlüsselschalter
C	Schlosssteuerung (in Abhangdecke - Revision 40x40cm notwendig)	I	Riegelkontakt
D	Programmschalter		
E	Wandleser gem. ELT-FP		
F	Bewegungsmelder		

TÜREN

TÜRSTEUERUNG

1			
2			
3	4	5	6
7			

1. Fenster-Nummer *(1
2. Fenster-Typ
3. Schallschutz (in dB)
4. U-Wert (in W/m²K)
5. g-Wert (in W/m²K)
6. Sicherheitsklasse
7. Brandschutz

*(1 FA / FI	Außen- / Innenfenster
1FL / 1FR	1-flügelig links / rechts
2FL / 2FR / 2FLR	2-flügelig links / rechts / links & rechts
DK / D / F / ZG	Dreh-Kipp / Dreh / Fest / Zuluftgitter
1S / 2S	1 Seitenteil / 2 Seitenteile
X	Absturzsicherung
E00 / E01 / ...	Ebene 00 / Ebene 01 / ...
001 / ...	Nummerierung

S-A.01	Positionsnr. Sonnenschutz
RK Typ 1	Rollenkasten (gem. DT-E00-016)
Ⓜ	Motorantrieb
Ⓡ	Reed-Kntakt am Öffnungsflügel

Innenscheibe
A FG - FG
B-a VSG - FG
B-b FG - VSG
C VSG - VSG
D ESG - VSG als absturzsichernde Verglasung mit entsprechendem Nachweis
E ESG - VSG in Ausführung als Überkopfverglasung
F VSG - ESG in Ausführung als durchsturzsichere Verglasung gemäß GS-Bau-18 mit entsprechendem Nachweis
G VSG - ESG in Ausführung als bedingt betretbare Verglasung gemäß GS-Bau-18 mit entsprechendem Nachweis

Außenscheibe
S1 Sonnenschutzverglasung, g <= 0,37
S2 Sonnenschutzverglasung, g <= 0,40
O mit Oberflächen-Struktur oder Satinierung gemäß besonder Angabe
GP Glaspaneel: Aluminiumblech - Dämmstoff - ESG, rückseitig emailliert
BP Blechpaneel: Aluminiumbl. - Dämmstoff - Aluminiumbl.
MW Mineralwolle-Dämmstoff - nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 gem. DIN4102
3 Dreischeiben-Isolierverglasung

FENSTER, SONNENSCHUTZ

GLAS-/ PANEELTYPEN

Planung im Bestand

▬	bestehende Bauteile ohne Feuerwiderstand	◩	Schacht nach unten / nach oben		Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen
▭	neue Bauteile	△▽	OKF Fertigkote / -kante UKF Fertigkote / -kante	—	Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
🟨	abzubrechende Bauteile	▲▼	OKR Rohkote / -kante UKR Rohkote / -kante	—	Elektro
▨	bewehrter Beton (StB) SB = Sichtbeton	UZ / ÜZ	Unterzug / Überzug	—	Medizin
▨	wasserundurchlässiger Beton (WU-B)	LRH	lichte Raumhöhe	—	Brandschutz
▨	unbewehrter Beton	RL	Rohbaulichte ab OKRB	—	Küche
▨	Betonfertigteile (BFT)	BLGW	Bleigleichwert		Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)
▨	Mauerwerk (MW) SMW = Sichtmauerwerk	R'w dB	Schallschutzanforderung	☒	WD Wand-Durchbruch
▨	Leichtbauwand	BRH	Brüstungshöhe	◪	WS Wand-Schlitz
▨	Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise tragend	FSA	Feststellanlage	☒	BD Boden-Durchbruch DD Decken-Durchbruch BS Boden-Schlitz DS Decken-Schlitz
▨	Brettschichtholz/ Furnierschichtholz	FL	Freilauf	⊕	KB Kernbohrung
▨	Wärmedämmung (WäDä)	ZK	Zutrittskontrolle		

LEGENDE
BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs - bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H	GRA	E00	215	06	WP3

PICTO

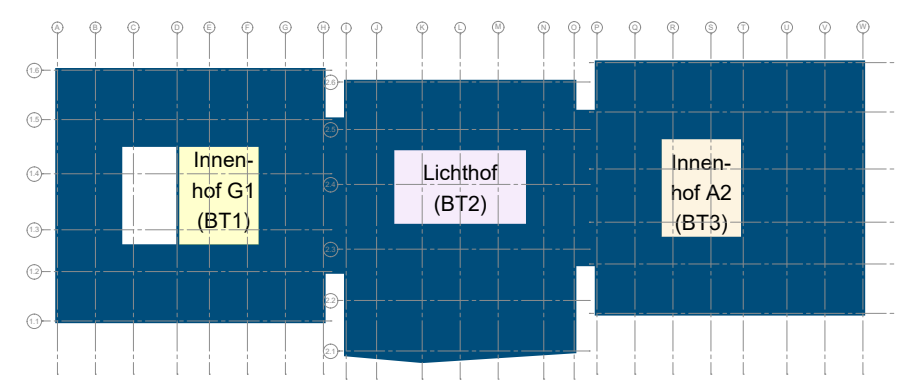
Innen-
hof G1
(BT1)
Lichthof
(BT2)
Innen-
hof A2
(BT3)

PHASE
AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

KRH Psychiatrie Wunstorf
Neubau der Erwachsenenpsychiatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf
PROJEKT

KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
BAUHERR
FREIGABE

KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
NUTZER
FREIGABE

Gebäude
H1, H2
BAUTEIL
ERSTELLT 17.03.2026 | PLOT-DATUM 23.06.2026

WP3 Ausbau
Grundriss E00
PLAN
1:100
MASSTAB
215
PLAN NR

PLANUNG

FACHING

H/B = 820 / 1688 (1.38m²)
Allplan 2024