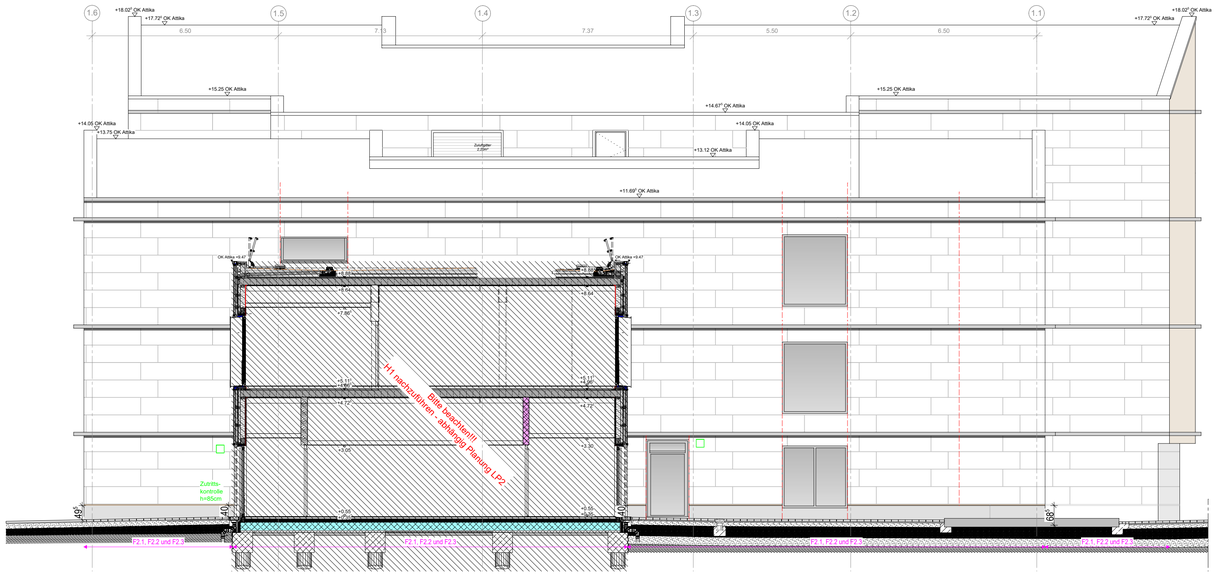

Ansicht West

Ansicht Ost

Fassadentyp

- F1.1 und F1.2 - Holzschindel
- F2.1, F2.2 und F2.3 - Faserzementplatten (horizontal)
- F3.1, F3.2 und F3.3 - Faserzementplatten (vertikal)

Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 135001-2	bedeutet: nach DI 4102-02	baurechtlicher Begriff
	REI 30 EI 30	F30	feuerhemmend
	REI 30-A1 - D,s2,d0 +A1 EI 30-A1 - D,s2,d0 +A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 EI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI 60-A1 - D,s2-d0 + A1 EI 60-A1 - D,s2-d0 + A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI-M 60-D,s2,d0 + A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	EI 30/60/90	F 30/60/90	Verglasung, ohne Wärmedurchtritt
	D	D	dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)
	Sa-C5	DS	dichtschließend und selbstschließend
	S_{200}-C5	RS	rauchdicht und selbstschließend
	EI2 30/60/90, Sa-C5	T 30/60/90 - DS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend
	EI2 30/60/90, S_{200}-C5	T 30/60/90 - RS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
	EI2 90, S_{200}-C5-4D	T 90 - RS4D	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttür
	E 30 - 60 - 90	T 30/60/90	feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbeständige Aufzugsfahrschachttür

* In dem Bereich darf der Lüftungsspalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dämmstoff (SP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m³ auszuführen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

LEGENDE

BAUKONSTRUKTION

- bewehrter Beton (SIB) / SB = Sichtbeton
- wasserundurchlässiger Beton (WU-B)
- unbewehrter Beton
- Betonfertigteile (BFT)
- Mauerwerk (MW) / SMW = Sichtmauerwerk
- Leichtbauwand
- Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise tragend
- Brettschichtholz/ Furnierschichtholz
- Wärmedämmung (WäDä)

- Schacht nach unten / nach oben
- OKF Fertigkote / -kante; UKF Fertigkote / -kante
- OKR Rohkote / -kante; UKR Rohkote / -kante
- UZ / ÜZ — Unterzug / Überzug
- LRH — lichte Raumhöhe
- RL — Rohbaulichte ab OKRB
- BRH — Brüstungshöhe

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen

- Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
- Elektro
- Brandschutz

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFF E00
=43,10 müNN
Stationsgebäude

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs-bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
6	300	WUN	H	FA	OW	911	00	Ansicht Ost, West

PICTO

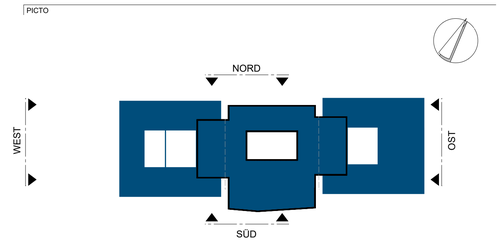

PHASE: AUSSCHREIBUNGSSPLANUNG - A

PROJEKT: KRH Psychiatrie W.-A.STORF
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR: KRH Psychiatrie W.-A.STORF
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER: KRH Psychiatrie W.-A.STORF
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL: Gebäude H1,H2
ERSTELLT 17.04.2026 | PLOT-DATUM 19.06.2026

PLAN: Ansicht Ost, West
MASSTAB: 1:100
PLAN NR: 911

PLANUNG

FACHING

H/B = 680 / 900 (0.61m²)

Allplan 2025