



Ansicht A




Ansicht B



Ansicht C



Ansicht D

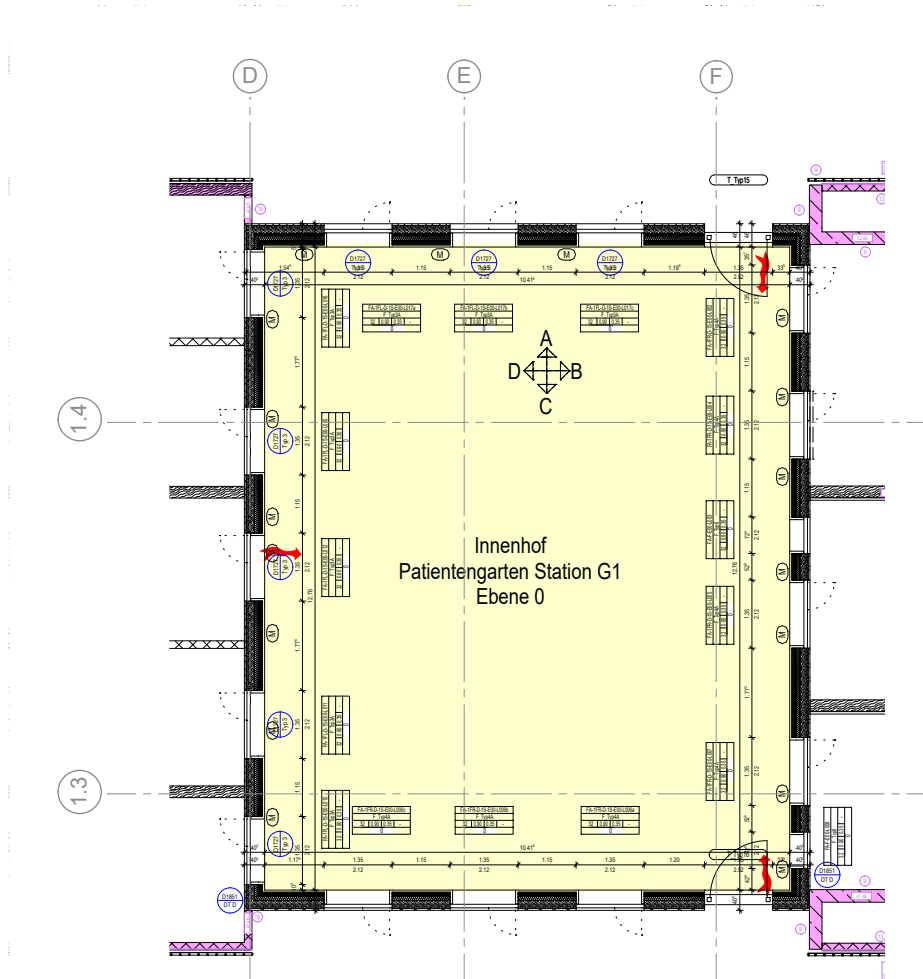

Fassaden		
F1.1 und F1.2	-Holzschindel	
F2.1, F2.2 und F2.3	-Fassadenplatten (horizontal)	
F3.1, F3.2 und F3.3	-Fassadenplatten (vertikal)	

Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 13501-2	bedeutet nach DIN EN 13501-2	baurechtlicher Beauftragter
REI 30	REI 30	F30	feuerhemmend
REI 30-A1 - D, s2, d0 + A1	REI 30-A1 - D, s2, d0 + A1	F30-A1	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
REI 30-A1 - D, s2, d0 + A1	REI 30-A1 - D, s2, d0 + A1	F30-A1	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
REI 60-A1 - A2, s1-d0 + A1	REI 60-A1 - A2, s1-d0 + A1	F60-A1	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
REI 60-A1 - A2, s1-d0 + A1	REI 60-A1 - A2, s1-d0 + A1	F60-A1	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
REI 60-A1 - D, s2-d0 + A1	REI 60-A1 - D, s2-d0 + A1	F60-A1	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
REI 60-A1 - D, s2-d0 + A1	REI 60-A1 - D, s2-d0 + A1	F60-A1	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
REI-M 60-A1	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
REI-M 60-A1	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
REI-M 60-A1	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauteil Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
EI 30/60/90	EI 30/60/90	F 30/60/90	Verglasung, ohne Wärmedurchtritt
D	D	D	dichtschließend (vollständig mit dreiseitiger Dichtung)
Sa-C5	Sa-C5	DS	dichtschließend und selbstschließend
Sa-C5	Sa-C5	RS	rauchdicht und selbstschließend
EI2 30/60/90, Sa-C5	EI2 30/60/90, Sa-C5	T 30/60/90 - DS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend
EI2 30/60/90, Sa-C5	EI2 30/60/90, Sa-C5	T 30/60/90 - RS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
EI2 90, Sa-C5, C5-4D	EI2 90, Sa-C5, C5-4D	T 90 - RS4D	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit verschieblicher Dichtung = Schachttür
E 30 - 60 - 90	E 30 - 60 - 90	T 30/60/90	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständige Aufzugsfahrtschacht

★ In dem Bereich darf der Lüftungsspalz nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwendhöhe mit einem im Brandfall feststehenden nichtbrennbaren Dämmstoff (Dp > 1.000 C) mit einer Normdichte von mindestens 100 kg/m³ auszufüllen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

bewehrter Beton (SB)	Schicht nach unten / nach oben	Farbschlüssel / Abkürzung Fachplanungen
SB = Stahlbeton	OKF Fertigkante / Kante	Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
wasserundurchlässiger Beton (WU-B)	OKF Fertigkante / Kante	Elektro
unbewehrter Beton	OKR Rohkante / Kante	Brandschutz
Betonfertigteile (BFT)	UZ / UZ	Unterzug / Überzug
Mauerwerk (MW)	LRH	lichte Raumhöhe
SMW = Stützwand	RL	Rohbaulichte ab OKRB
Leichtbauwand	BRH	Brüstungshöhe
Holzrahmenbau / Holztafelbauweise tragend		
Brettschichtholz / Funierschichtholz		
Wärmedämmung (Wd6)		

LEGENDE BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.



Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tur- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

±0.00 OKFF E00
+43,10 mÜNN
Stationsgebäude

Phase	Planungs- bereich	Standort	Gebäude	Plan- typ	Ebene	Plan- feld	Index	Freitext
6	300	WUN	H2	FA	LH	912	00	Ansicht Innenhof BT1

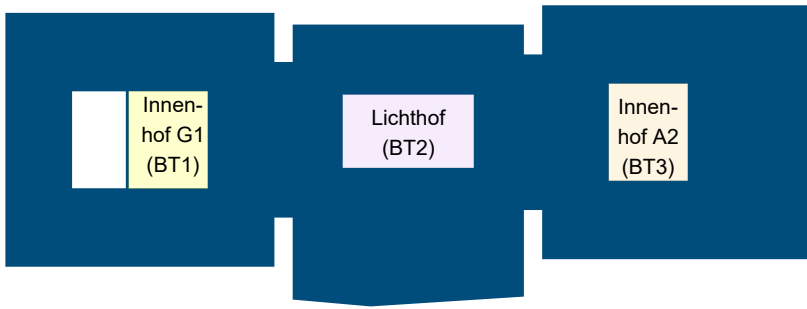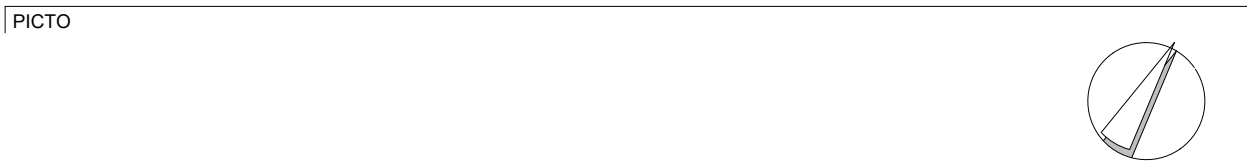

PHASE		AUSSCHREIBUNGSSPLANUNG - A	
PROJEKT		KRH Psychiatrie Wunstorf	
BAUHERR		KRH Psychiatrie Wunstorf	
NUTZER		KRH Psychiatrie Wunstorf	
BAUTEIL		Gebäude H2	
PLAN		Ansicht Innenhof BT1	
PLANUNG		1:100	
FACHING		912	