Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 135001-2	bedeutet: nach DI 4102-02	baurechtlicher Begriff
	REI 30 / EI 30	F30	feuerhemmend
	REI 30-A1 - D,s2,d0 +A1 / EI 30-A1 - D,s2,d0 +A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 / EI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI 60-A1 - D,s2-d0 + A1 / EI 60-A1 - D,s2-d0 + A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI-M 60-D,s2,d0 + A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

* In dem Bereich darf der Lüftungsspalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dämmstoff (SP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m³ auszuführen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

Planung im Bestand

bestehende Bauteile ohne Feuerwiderstand	Schacht nach unten / nach oben	Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen	
neue Bauteile	OKF Fertigkote / -kante, UKF Fertigkote / -kante	Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima	
abzubrechende Bauteile	OKR Rohkote / -kante, UKR Rohkote / -kante	Elektro	
bewehrter Beton (StB), SB = Sichtbeton	UZ / ÜZ	Unterzug / Überzug	Medizin
wasserundurchlässiger Beton (WU-B)	LRH	lichte Raumhöhe	Brandschutz
unbewehrter Beton	RL	Rohbaulichte ab OKRB	Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)
Betonfertigteile (BFT)	BLGW	Bleigleichwert	WD Wand-Durchbruch
Mauerwerk (MW), SMW = Sichtmauerwerk	R'w dB	Schallschutzanforderung	WS Wand-Schlitz
Leichtbauwand	BRH	Brüstungshöhe	BD Boden-Durchbruch, DD Decken-Durchbruch, BS Boden-Schlitz, DS Decken-Schlitz
Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise tragend	FSA	Feststellanlage	
Wärmedämmung (WäDä)	FL	Freilauf	KB Kernbohrung
	ZK	Zutrittskontrolle	

LEGENDE | BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs-bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H2	GR	100	356	00	Verschlossen

PICTO

Ebene 01 + 02 werden gleich ausgestattet

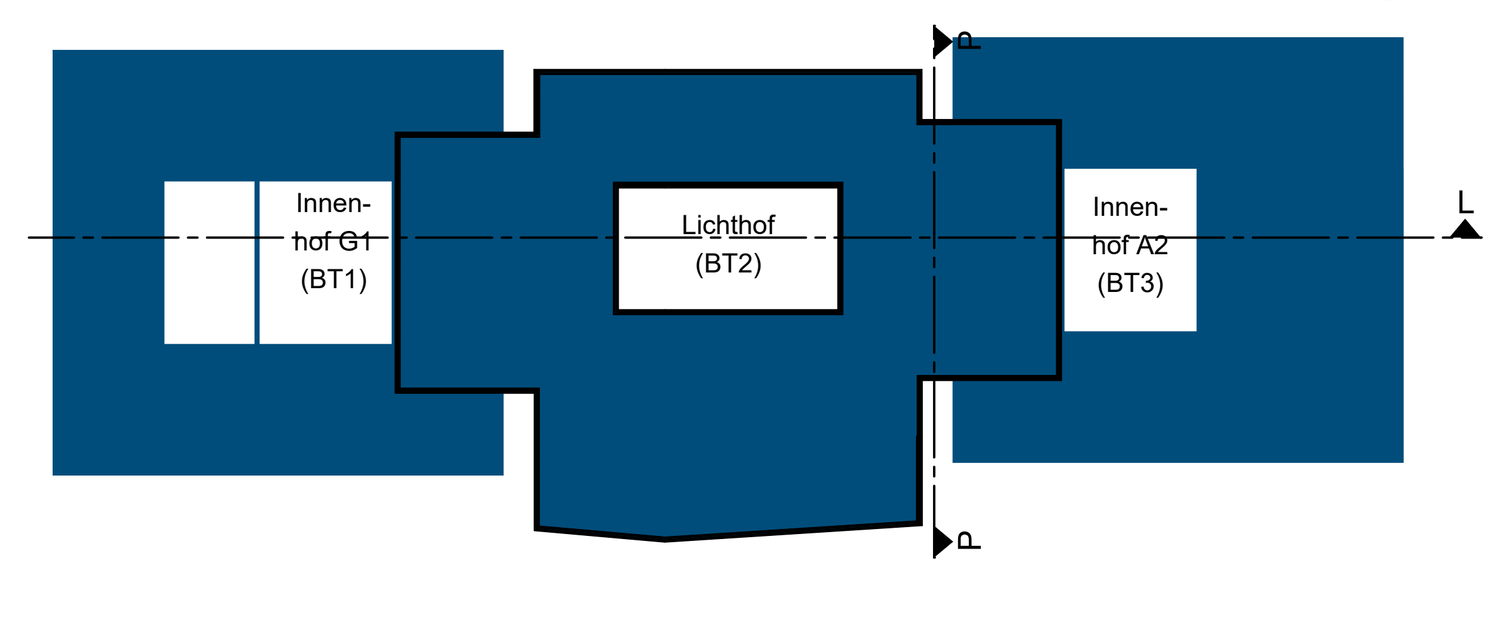

PHASE: AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROJEKT: KRH Psychiatrie Wunstorf
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR: KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER: KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL: Gebäude H2
Grundriss E00-02

ERSTELLT 07.01.2026 | PLOT-DATUM 26.06.2026

PLAN: Türen
Verschlossen

MASSTAB 1:100

PLAN NR 351

PLANUNG

FACHING

H/B = 594 / 1490 (0.89m²)

Allplan 2025