
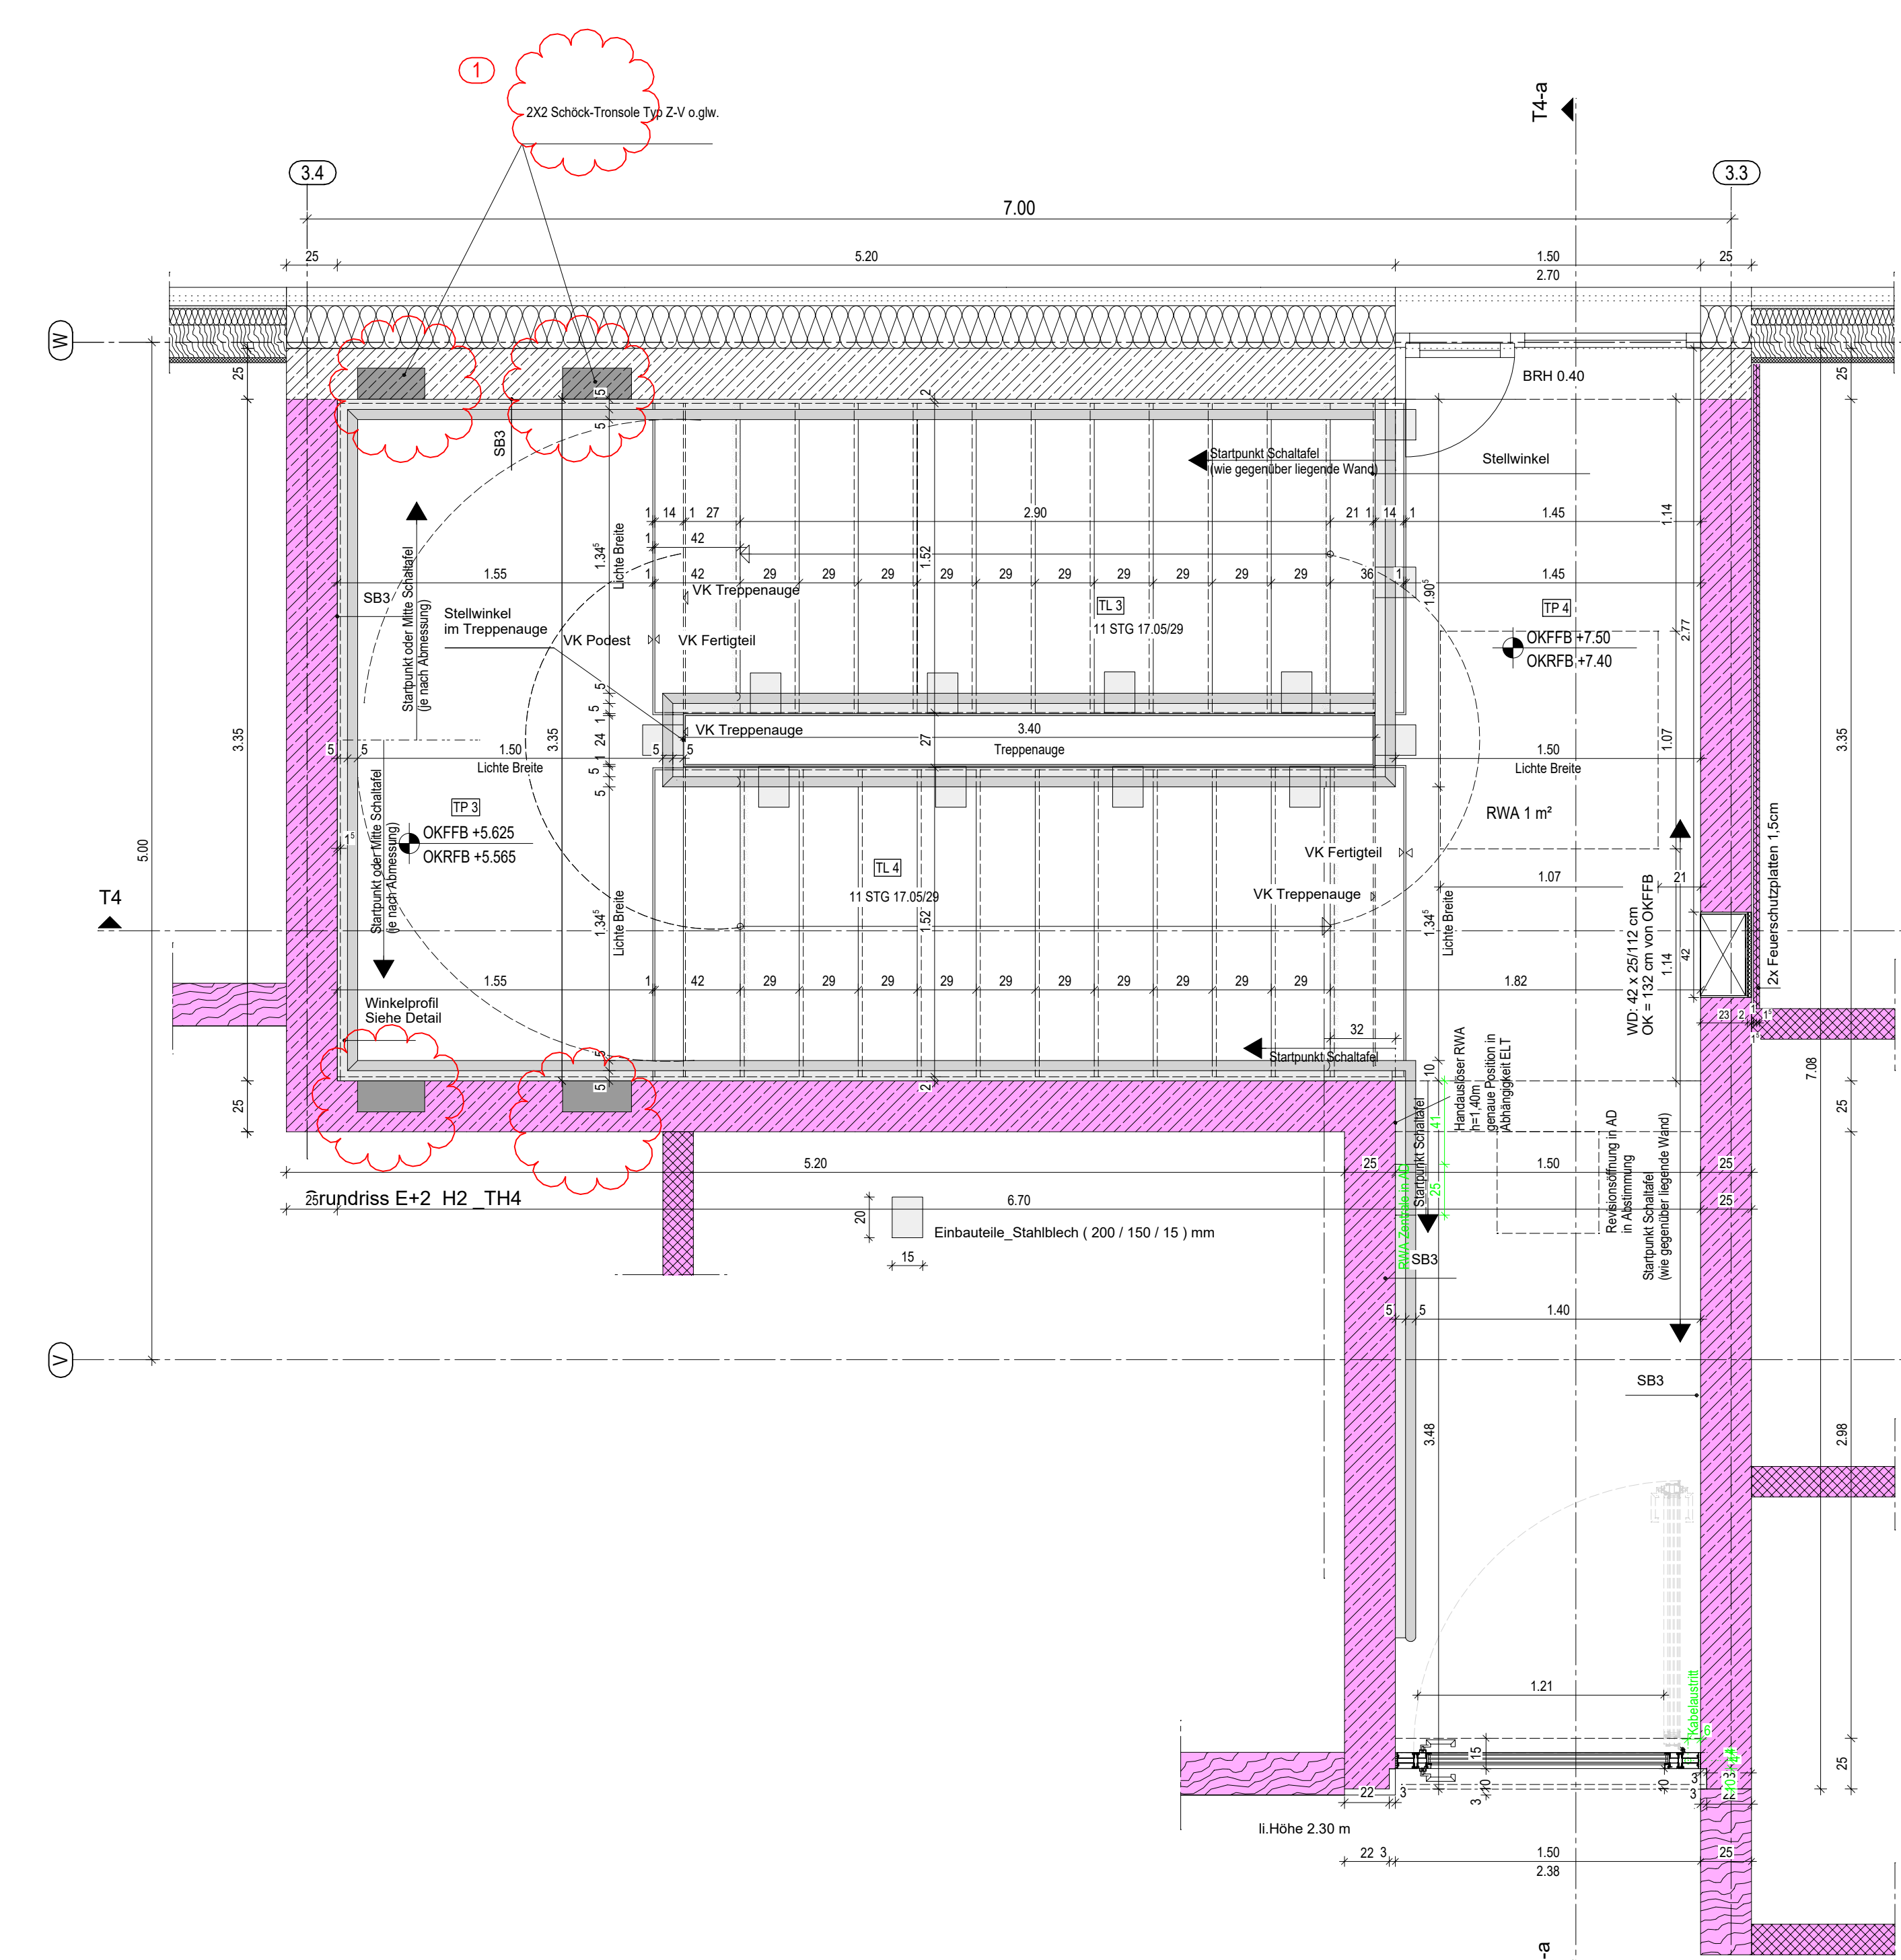
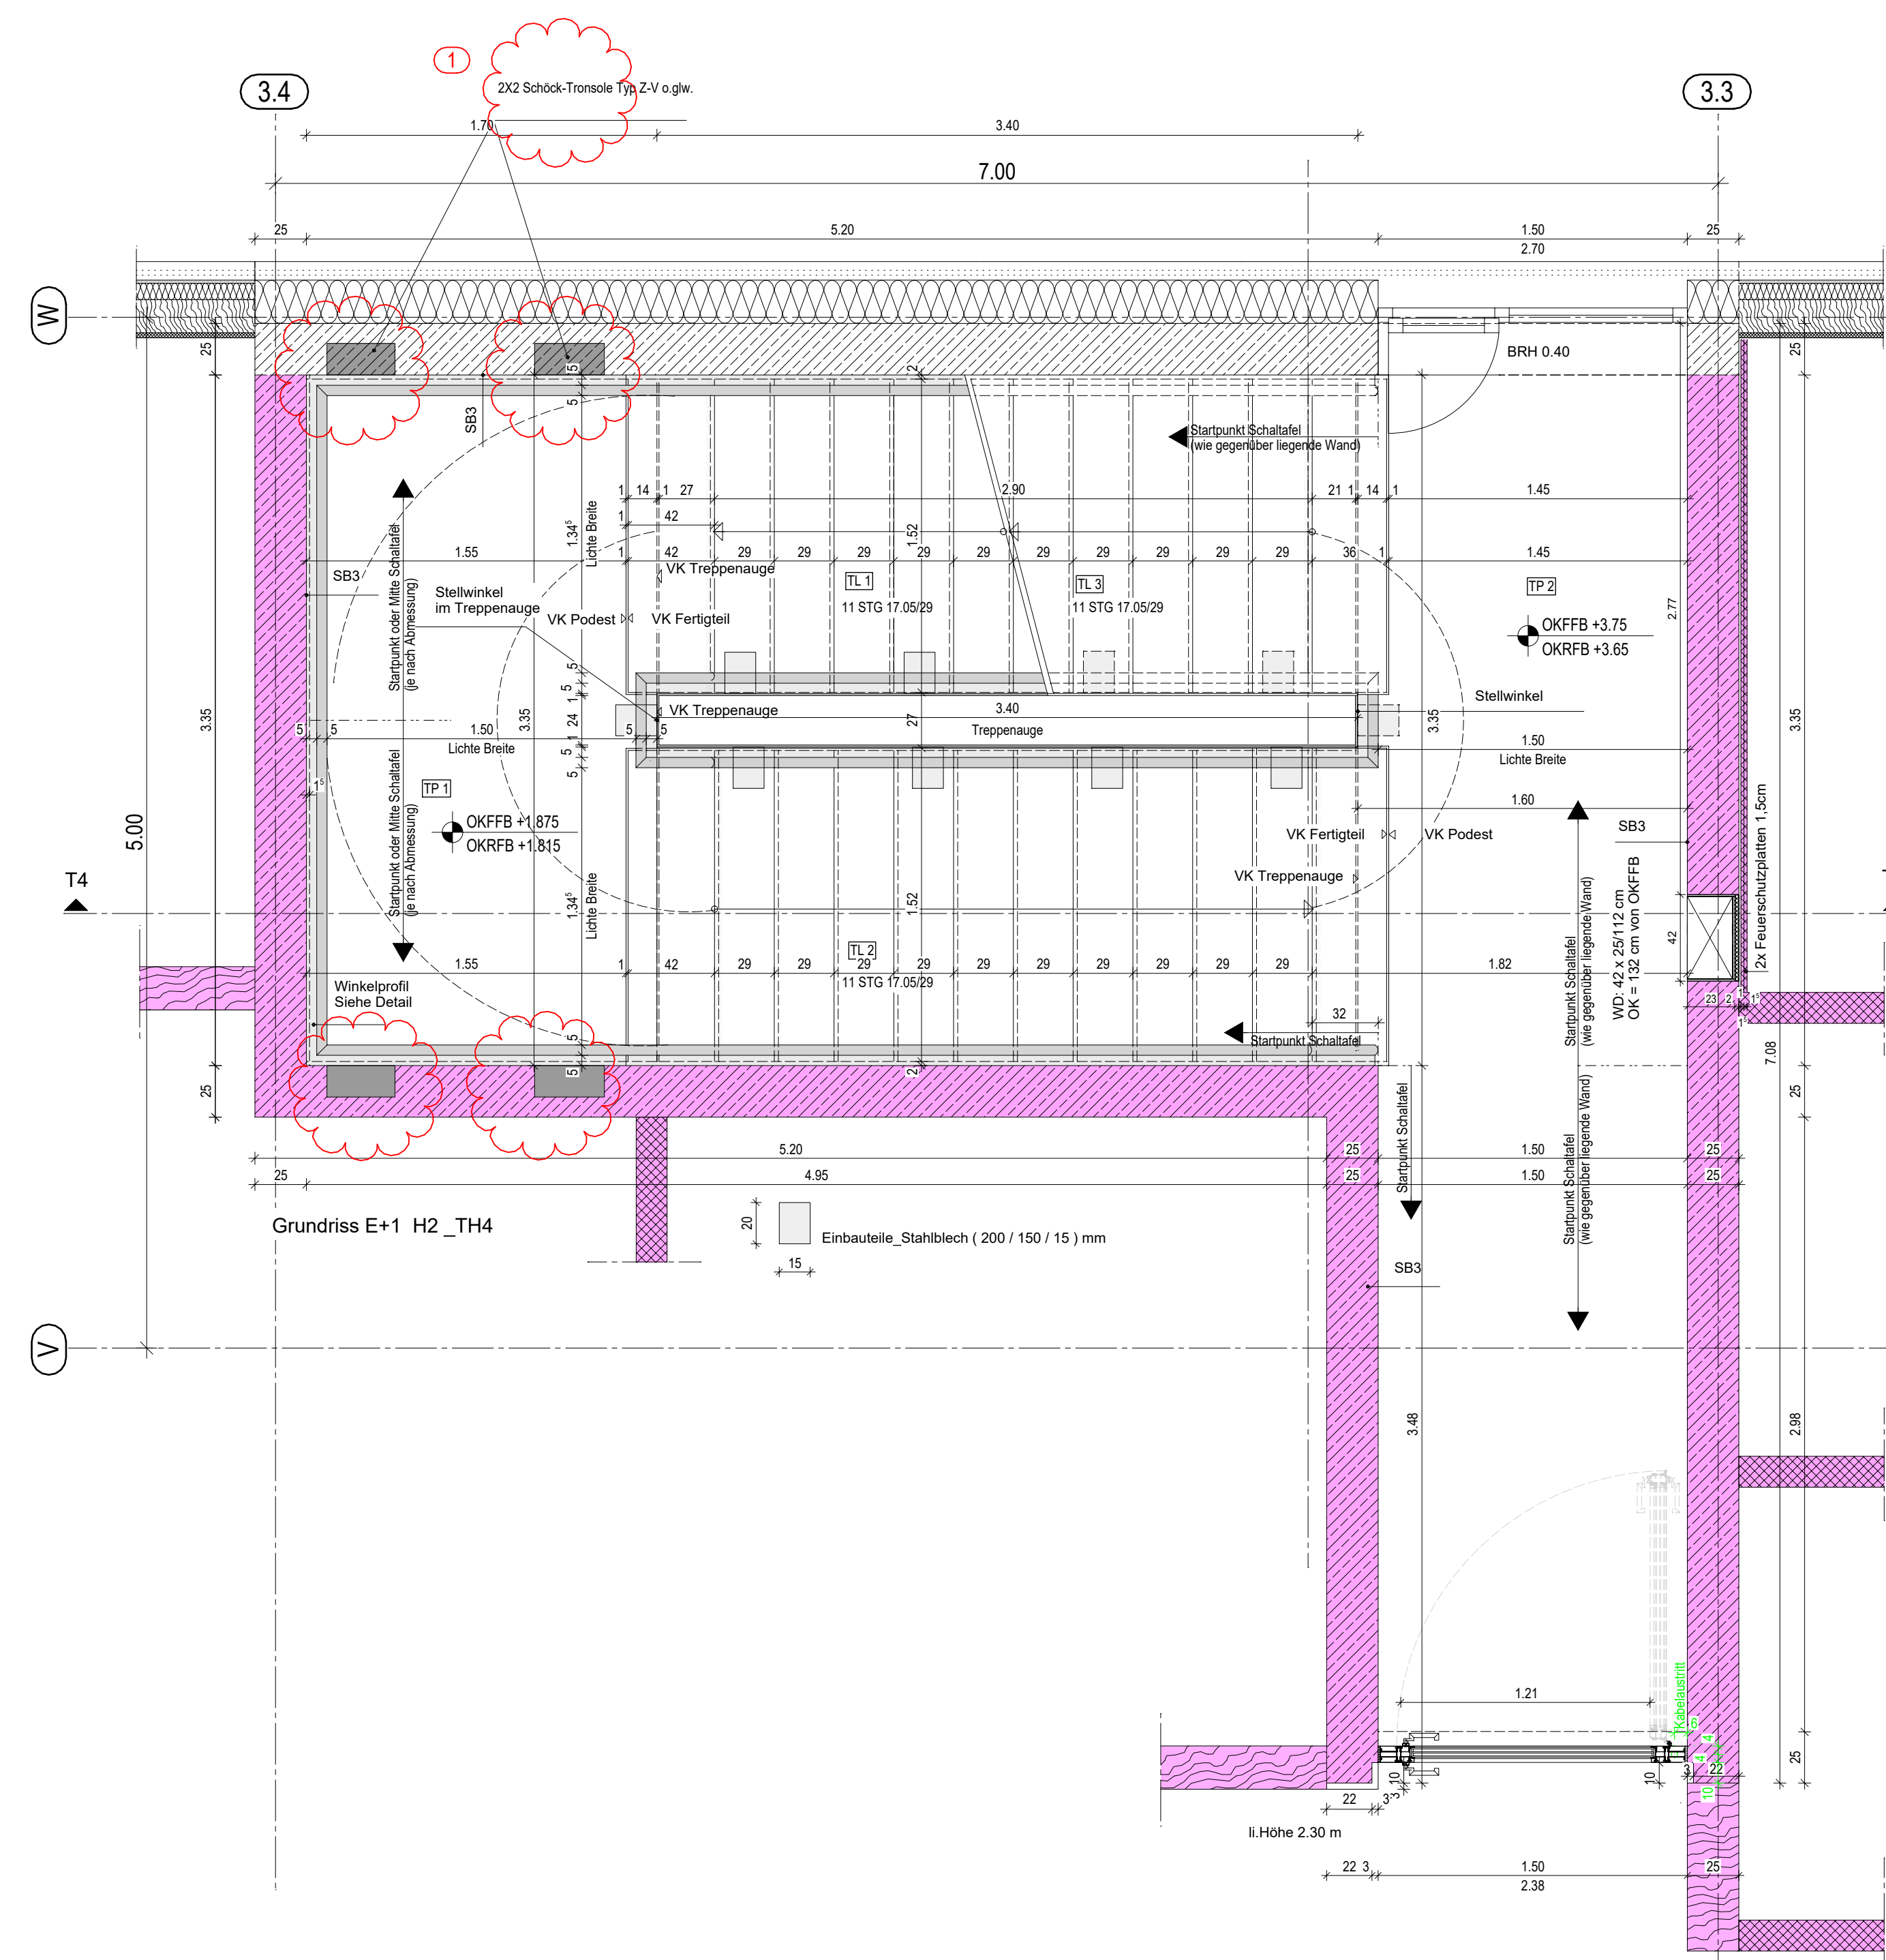
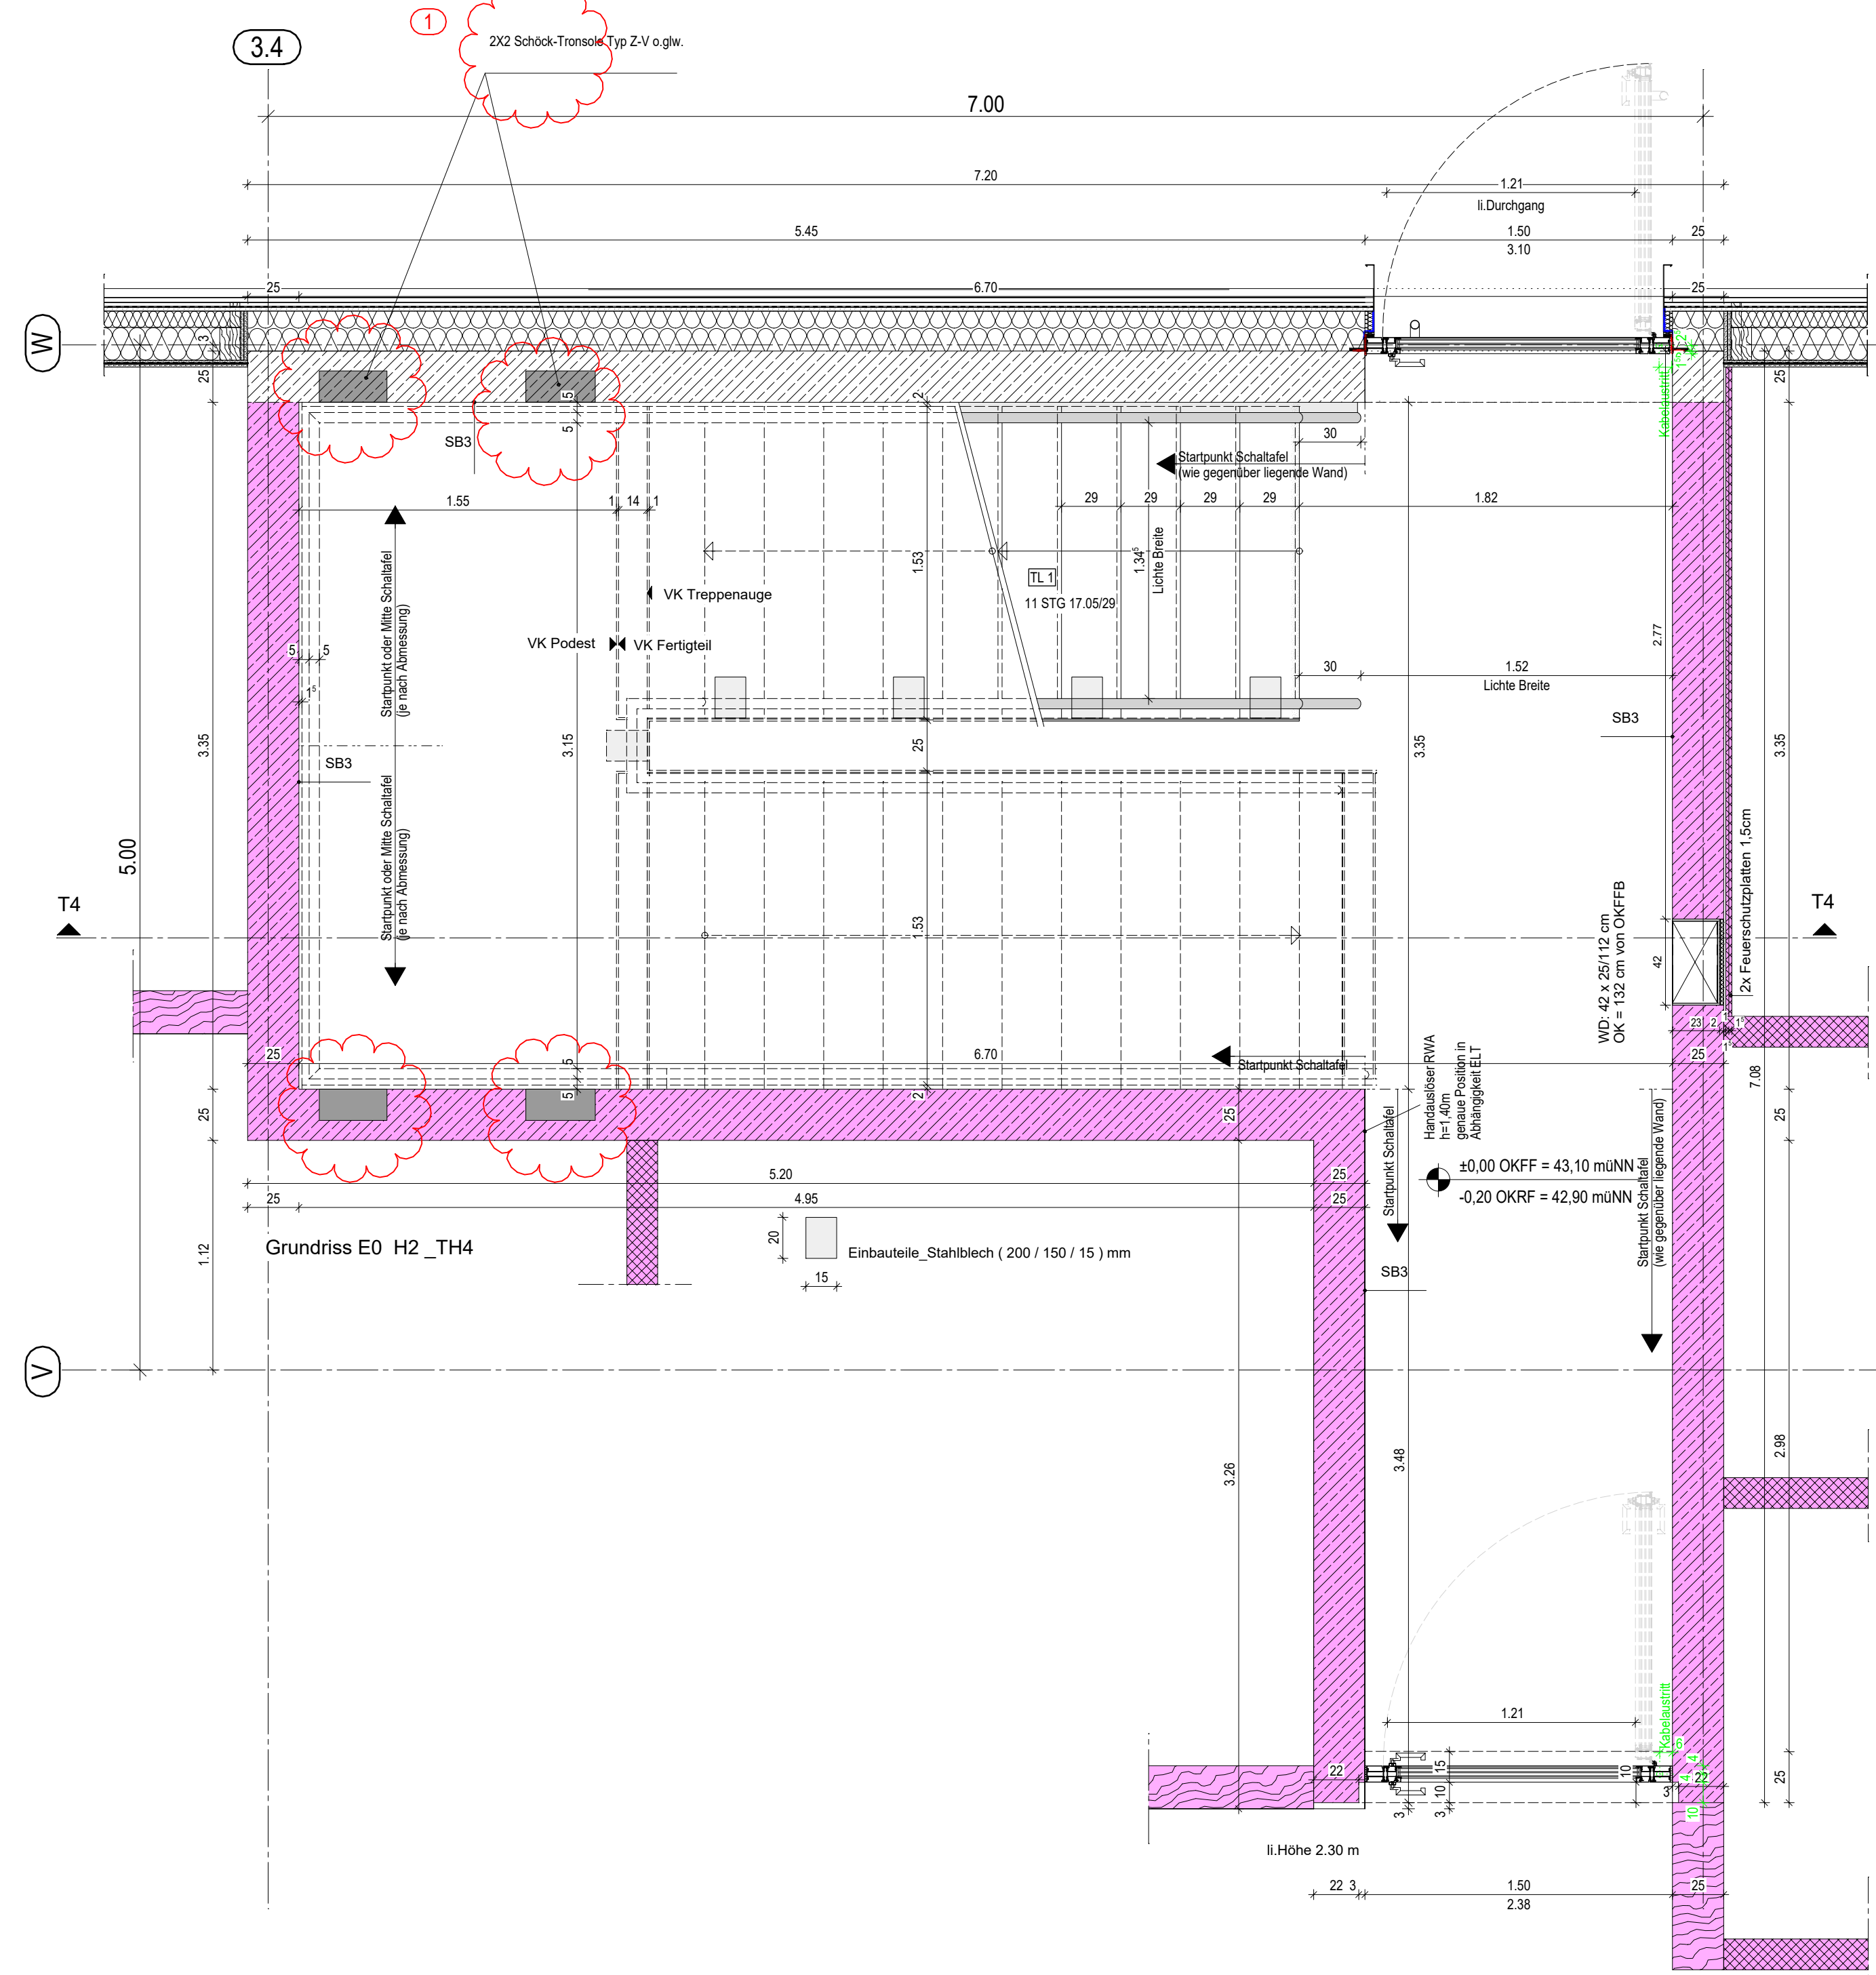


Detail RWA siehe bitte Plan 1536

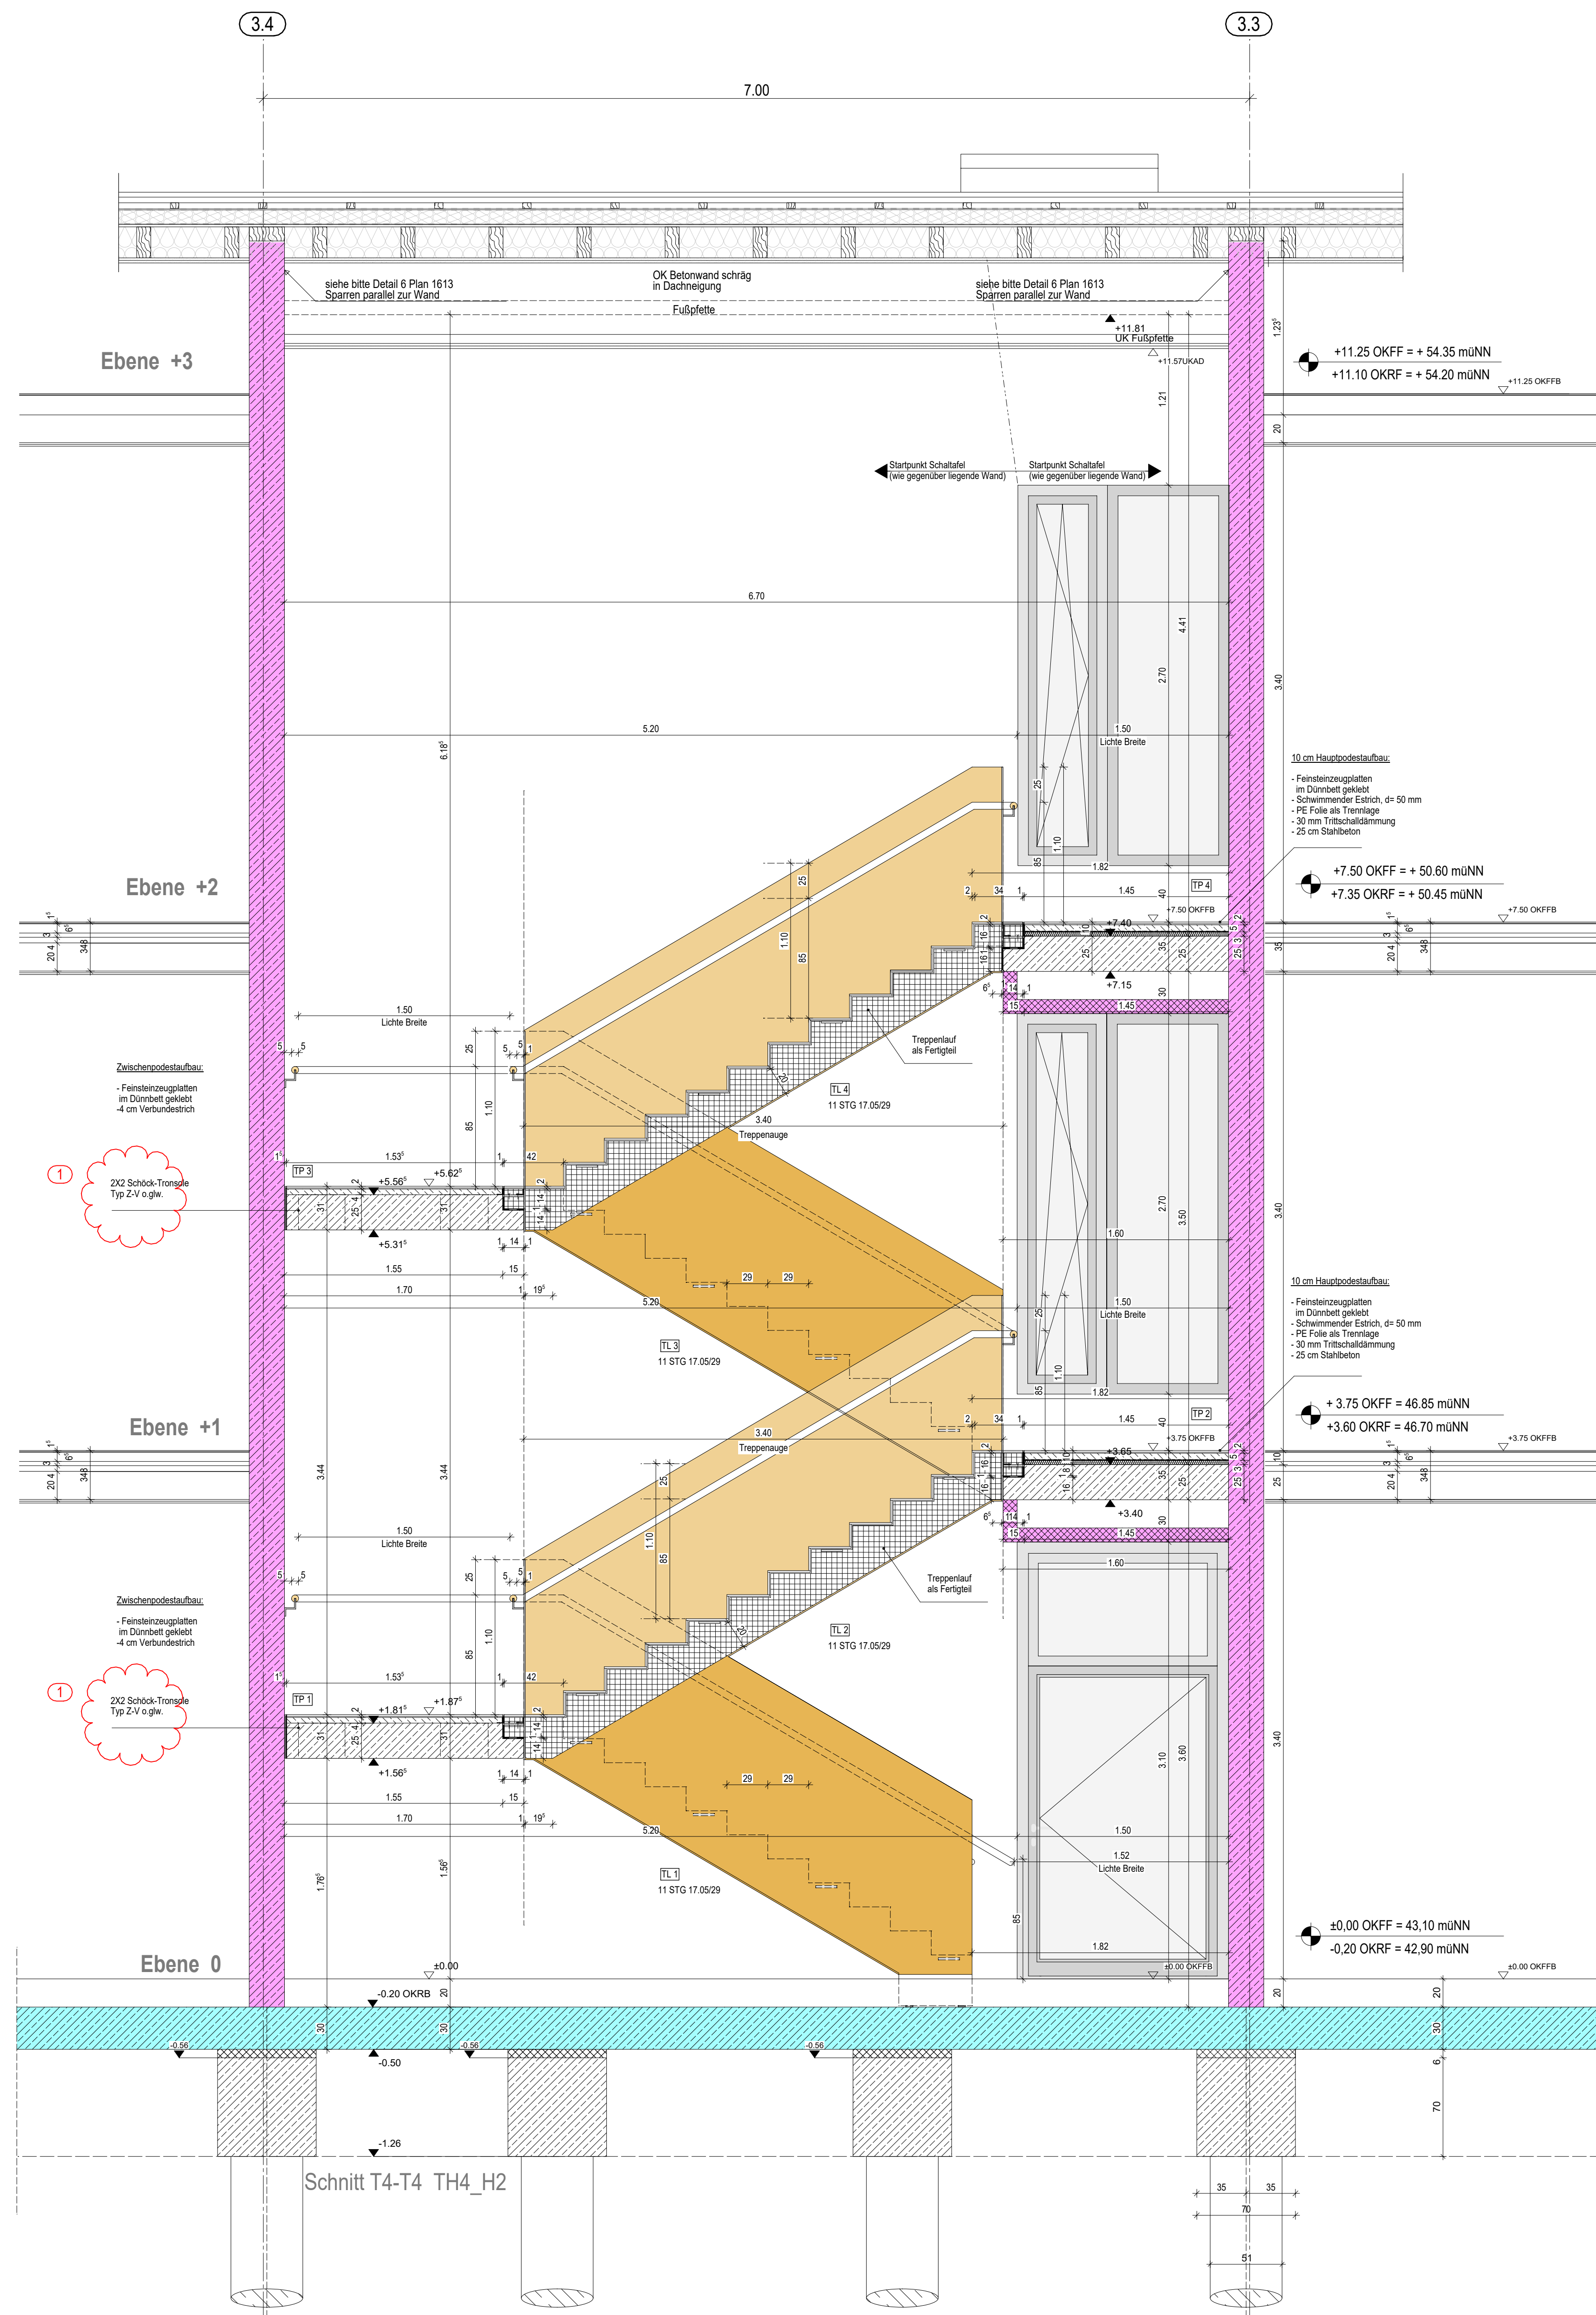


| Eintragung 2X2 Schock-Trennleiste Typ 2-V |             |             |                                                            |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Fläche                                    | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung                                                |
| RE 30                                     | RE 30       | F30         | Feuerwiderstand                                            |
| RE 30A1                                   | RE 30A1     | F30A1       | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+1                                 | RE 30A1+1   | F30A1+1     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+2                                 | RE 30A1+2   | F30A1+2     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+3                                 | RE 30A1+3   | F30A1+3     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+4                                 | RE 30A1+4   | F30A1+4     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+5                                 | RE 30A1+5   | F30A1+5     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+6                                 | RE 30A1+6   | F30A1+6     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+7                                 | RE 30A1+7   | F30A1+7     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+8                                 | RE 30A1+8   | F30A1+8     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+9                                 | RE 30A1+9   | F30A1+9     | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+10                                | RE 30A1+10  | F30A1+10    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+11                                | RE 30A1+11  | F30A1+11    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+12                                | RE 30A1+12  | F30A1+12    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+13                                | RE 30A1+13  | F30A1+13    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+14                                | RE 30A1+14  | F30A1+14    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+15                                | RE 30A1+15  | F30A1+15    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+16                                | RE 30A1+16  | F30A1+16    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+17                                | RE 30A1+17  | F30A1+17    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+18                                | RE 30A1+18  | F30A1+18    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+19                                | RE 30A1+19  | F30A1+19    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+20                                | RE 30A1+20  | F30A1+20    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+21                                | RE 30A1+21  | F30A1+21    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+22                                | RE 30A1+22  | F30A1+22    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+23                                | RE 30A1+23  | F30A1+23    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+24                                | RE 30A1+24  | F30A1+24    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+25                                | RE 30A1+25  | F30A1+25    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+26                                | RE 30A1+26  | F30A1+26    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+27                                | RE 30A1+27  | F30A1+27    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+28                                | RE 30A1+28  | F30A1+28    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+29                                | RE 30A1+29  | F30A1+29    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+30                                | RE 30A1+30  | F30A1+30    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+31                                | RE 30A1+31  | F30A1+31    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+32                                | RE 30A1+32  | F30A1+32    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+33                                | RE 30A1+33  | F30A1+33    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+34                                | RE 30A1+34  | F30A1+34    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+35                                | RE 30A1+35  | F30A1+35    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+36                                | RE 30A1+36  | F30A1+36    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+37                                | RE 30A1+37  | F30A1+37    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+38                                | RE 30A1+38  | F30A1+38    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+39                                | RE 30A1+39  | F30A1+39    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+40                                | RE 30A1+40  | F30A1+40    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+41                                | RE 30A1+41  | F30A1+41    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+42                                | RE 30A1+42  | F30A1+42    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+43                                | RE 30A1+43  | F30A1+43    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+44                                | RE 30A1+44  | F30A1+44    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+45                                | RE 30A1+45  | F30A1+45    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+46                                | RE 30A1+46  | F30A1+46    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+47                                | RE 30A1+47  | F30A1+47    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+48                                | RE 30A1+48  | F30A1+48    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+49                                | RE 30A1+49  | F30A1+49    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+50                                | RE 30A1+50  | F30A1+50    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+51                                | RE 30A1+51  | F30A1+51    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+52                                | RE 30A1+52  | F30A1+52    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+53                                | RE 30A1+53  | F30A1+53    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+54                                | RE 30A1+54  | F30A1+54    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+55                                | RE 30A1+55  | F30A1+55    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+56                                | RE 30A1+56  | F30A1+56    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+57                                | RE 30A1+57  | F30A1+57    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+58                                | RE 30A1+58  | F30A1+58    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+59                                | RE 30A1+59  | F30A1+59    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+60                                | RE 30A1+60  | F30A1+60    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+61                                | RE 30A1+61  | F30A1+61    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+62                                | RE 30A1+62  | F30A1+62    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+63                                | RE 30A1+63  | F30A1+63    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+64                                | RE 30A1+64  | F30A1+64    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+65                                | RE 30A1+65  | F30A1+65    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+66                                | RE 30A1+66  | F30A1+66    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+67                                | RE 30A1+67  | F30A1+67    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+68                                | RE 30A1+68  | F30A1+68    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+69                                | RE 30A1+69  | F30A1+69    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+70                                | RE 30A1+70  | F30A1+70    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+71                                | RE 30A1+71  | F30A1+71    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+72                                | RE 30A1+72  | F30A1+72    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+73                                | RE 30A1+73  | F30A1+73    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+74                                | RE 30A1+74  | F30A1+74    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+75                                | RE 30A1+75  | F30A1+75    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+76                                | RE 30A1+76  | F30A1+76    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+77                                | RE 30A1+77  | F30A1+77    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+78                                | RE 30A1+78  | F30A1+78    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+79                                | RE 30A1+79  | F30A1+79    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+80                                | RE 30A1+80  | F30A1+80    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+81                                | RE 30A1+81  | F30A1+81    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+82                                | RE 30A1+82  | F30A1+82    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+83                                | RE 30A1+83  | F30A1+83    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+84                                | RE 30A1+84  | F30A1+84    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+85                                | RE 30A1+85  | F30A1+85    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+86                                | RE 30A1+86  | F30A1+86    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+87                                | RE 30A1+87  | F30A1+87    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+88                                | RE 30A1+88  | F30A1+88    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+89                                | RE 30A1+89  | F30A1+89    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+90                                | RE 30A1+90  | F30A1+90    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+91                                | RE 30A1+91  | F30A1+91    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+92                                | RE 30A1+92  | F30A1+92    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+93                                | RE 30A1+93  | F30A1+93    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+94                                | RE 30A1+94  | F30A1+94    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+95                                | RE 30A1+95  | F30A1+95    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+96                                | RE 30A1+96  | F30A1+96    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+97                                | RE 30A1+97  | F30A1+97    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+98                                | RE 30A1+98  | F30A1+98    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+99                                | RE 30A1+99  | F30A1+99    | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |
| RE 30A1+100                               | RE 30A1+100 | F30A1+100   | Feuerwiderstand, normal entzündbar, nichtbrennbar belastet |

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.  
Alle Höhenangaben beziehen sich auf +0.00 = OKFF Ebene 00  
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.  
Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,  
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach M-HolzBauRL Fassung 24.09.2024

| Phase | Planungs- | Standort | Objekt | Planung | Ebene | Planfest | Index | Freibau |
|-------|-----------|----------|--------|---------|-------|----------|-------|---------|
| 5     | 300       | WUN H2   | SC     | 025     | 1528  | 02       | TH 4  |         |

| PHOTO |  |
|-------|--|
|       |  |

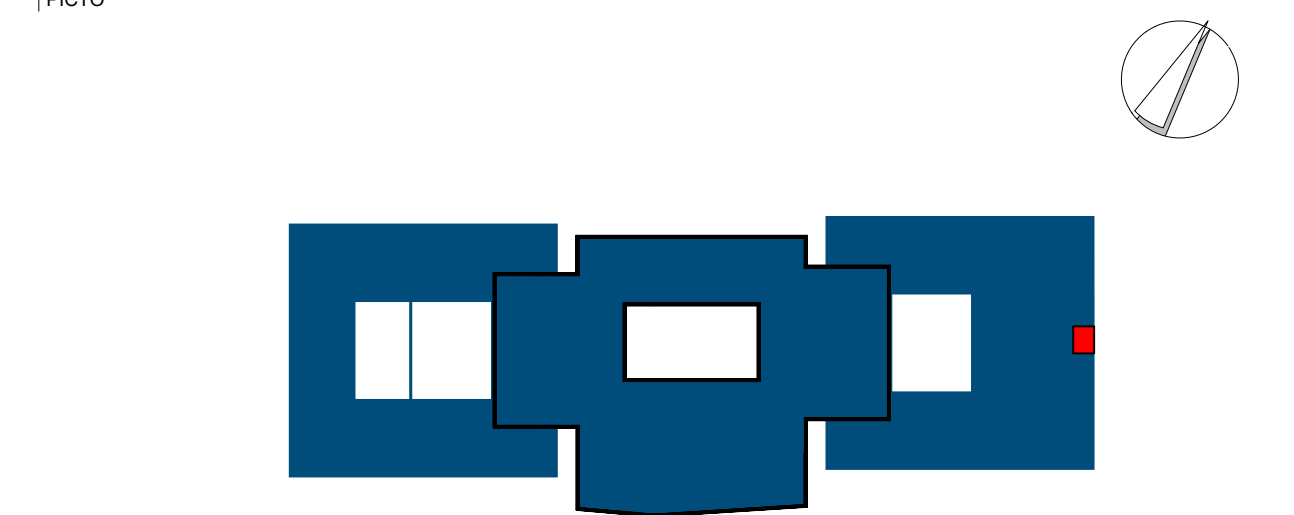

| AUSSCHREIBUNGSPLANUNG |     |                                   |  |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|--|
| PHASE                 | KRH | Neubau der Erwachsenenpsychiatrie |  |
| PROJEKT               | KRH | KRH Psychiatrie Wunstorf          |  |
| BAUKREIS              | KRH | KRH Psychiatrie Wunstorf          |  |
| NUTZER                | KRH | KRH Psychiatrie Wunstorf          |  |
| BAUFELD               | KRH | KRH Psychiatrie Wunstorf          |  |
| PLAN                  | KRH | KRH Psychiatrie Wunstorf          |  |

|      |                     |      |      |
|------|---------------------|------|------|
| TH 4 | Schnitt, Grundrisse | 1:25 | 1528 |
| PLAN |                     |      |      |