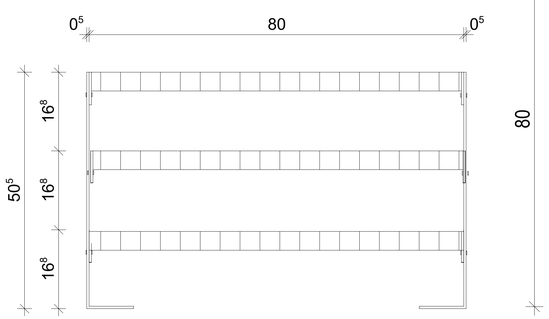

Stahltreppe Loggia

Gitterroststufen
Höhe 50.5 cm, Breite 80 cm
2 STG 16.8/30.5 / Podest 58 cm
Maschenweite 30/30 mm
Feuer-Verzinkt Rutschfest

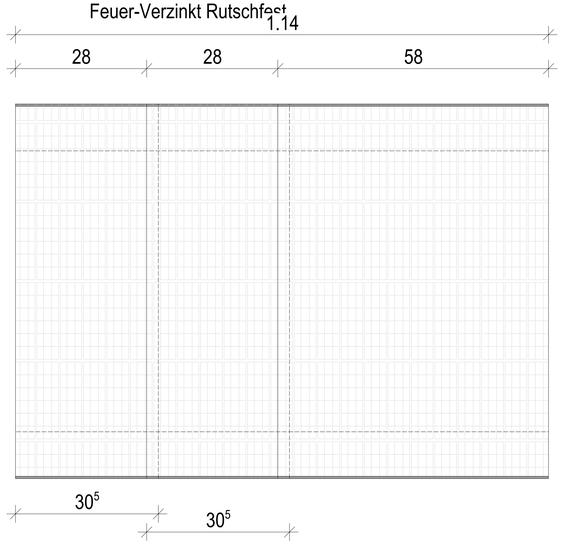

Gitterroststufen
Höhe 51 cm, Breite 80 cm
2 STG 16.8/30.5 / Podest 58 cm
Maschenweite 30/30 mm
Feuer-Verzinkt Rutschfest

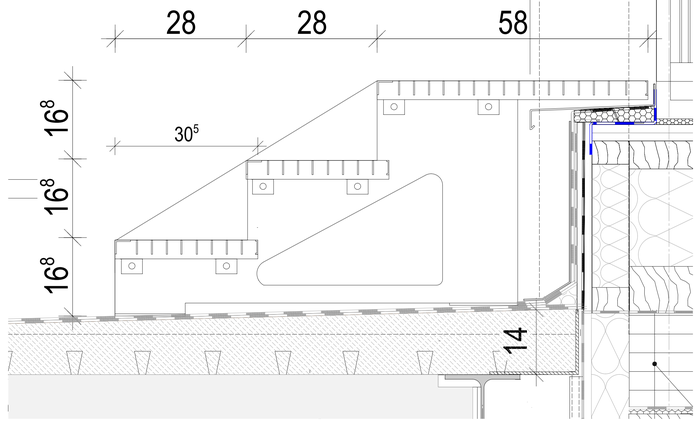

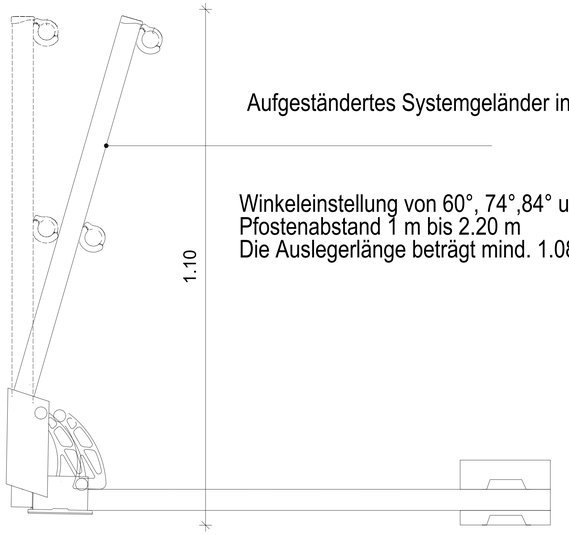

Aufgeständertes Systemgeländer in Alu

Winkeleinstellung von 60°, 74°,84° und 90°
Pfostenabstand 1 m bis 2.20 m
Die Auslegerlänge beträgt mind. 1.08 m bis 1.60 m

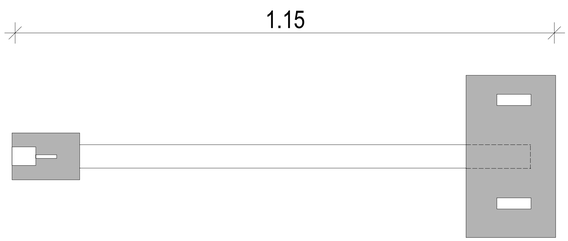

Hinweis:
Die Innenwände sind mit einer beidseitigen Beplankung von zweimal 18 mm in der AFU dargestellt. Dies wird in der AFU nicht mehr angepasst. Die Bieter haben in der Werk-/Montageplanung die Planung auf zweimal 15 mm anzupassen.
Dies ist so wie im LV beschrieben und auf den Detailblättern dargestellt zu kalkulieren.

Die detaillierten Wandaufbauten sind dem Plan 1812 - Holzrahmenbausystematik zu entnehmen.

Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 13501-2	bedeutet nach DI 4102-02	baurechtlicher Begriff
	REI 30 EI 30	F30	feuerhemmend
	REI 30-A1 - D,s2,d0 +A1 EI 30-A1 - D,s2,d0 +A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 EI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI 60-A1 - D,s2,d0 + A1 EI 60-A1 - D,s2,d0 + A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI-M 60-D,s2,d0 + A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	EI 30/60/90	F 30/60/90	Verglasung, ohne Wärmedurchritt
	D	D	dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)
	Sa-C5	DS	dichtschließend und selbstschließend
	S_{sm}-C5	RS	rauchdicht und selbstschließend
	EI2 30/60/90, Sa-C5	T 30/60/90 - DS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend
	EI2 30/60/90, S_{sm}-C5	T 30/60/90 - RS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
	EI2 90, S_{sm}-C5-43	T 90 - RS43	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit verseilter Dichtung = Schachttür
	E 30 - 60 - 90	T 30/60/90	feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbeständige Aufzugsfahrschachttür

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

Planung im Bestand

	bestehende Bauteile ohne Feuerwiderstand		Schacht nach unten / nach oben	Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen
	neue Bauteile		OKF Fertigkote / Aarite UKF Fertigkote / Aarite	Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
	abzubrechende Bauteile		OKR Rohkote / Aarite UKR Rohkote / Aarite	Elektro
	bewehrter Beton (StB) SB = Sichtbeton	UZ / UZ	Unterzug / Überzug	Medizin
	wasserundurchlässiger Beton (WU-B)	LRH	lichte Raumhöhe	Küche
	unbewehrter Beton	RL	Rohbaulichte ab OKRB	Freianlagen/ Außenanlagen
	Betonfertigteile (BFT)	BLGW	Bleigleichwert	Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)
	Mauerwerk (MW) SMW = Sichtmauerwerk	Rw dB	Schallschutzanforderung	WD Wand-Durchbruch
	Leichtbauwand	BRH	Brüstungshöhe	WS Wand-Schlitz
	Holzrahmenbau/ Holzstielbauweise tragend	FSA	Feststellanlage	ED Boden-Durchbruch DD Decken-Durchbruch
	Brettschichtholz/ Furnierschichtholz	FL	Freilauf	BS Boden-Schlitz DS Decken-Schlitz
	Wärmedämmung (WäDä)	ZK	Zutrittskontrolle	KB Kernbohrung

LEGENDE | BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs-bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H2	DT	010	9579	01	Stahltreppe Loggia

PICTO



PHASE AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

KRH Psychiatrie Wunstorf

PROJEKT Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL Gebäude H2
Detail

ERSTELLT 19.12.2025 | PLOT-DATUM 03.07.2026

PLAN Systemgeländer
Stahltreppe-Loggia

MASSTAB 1:5

PLAN NR 9579

PLANUNG

FACHING

Allplan 2025