Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 135001-2	bedeutet: nach DI 4102-02	baurechtlicher Begriff
▨	REI 30 EI 30	F30	feuerhemmend
▨	REI 30-A1 - D,s2,d0 +A1 EI 30-A1 - D,s2,d0 +A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
▨	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 EI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
▨	REI 60-A1 - D,s2-d0 + A1 EI 60-A1 - D,s2-d0 + A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
▨	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
▨	REI-M 60-D,s2,d0 + A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
▨	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	EI 30/60/90	F 30/60/90	Verglasung, ohne Wärmedurchtritt
	D	D	dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)
	Sa-C5	DS	dichtschließend und selbstschließend
	S_{200}-C5	RS	rauchdicht und selbstschließend
	EI2 30/60/90, Sa-C5	T 30/60/90 - DS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend
	EI2 30/60/90, S_{200}-C5	T 30/60/90 - RS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
	EI2 90, S_{200}-C5-4D	T 90 - RS4D	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttür
	E 30 - 60 - 90	T 30/60/90	feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbeständige Aufzugsfahrschachttür

* In dem Bereich darf der Lüftungsspalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dämmstoff (SP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m³ auszuführen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

1		
2		
3		
4		
5	8	11
6	9	12
7	10	13

Neubau
Planen im Bestand

1 Brandschutzqualität Bestandstür
2 geforderte Brandschutzqualität aus Baugenehmigung
3 Baugenehmigungs-Nr.
4 Objektnummer
5 Brandschutz Soll
6 Rauchschutz
7 Offenhaltung oder mot. Antrieb
8 Unterschnitt [mm]
9 Strahlenschutz BGLW [mm]
10 Schließer
11 Schallschutz, erf. R'_w in dB
12 Zutrittkontrolle
13 Beschlag

TÜREN

1			
2			
3	4	5	6
7			

1 Fenster-Nummer *(1
2 Fenster-Typ
3 Schallschutz (in dB)
4 U-Wert (in W/m²K)
5 g-Wert (in W/m²K)
6 Sicherheitsklasse
7 Brandschutz

*(1 FA / FI	Außen- / Innenfenster
1FL / 1FR	1-flügelig links / rechts
2FL / 2FR / 2FLR	2-flügelig links / rechts / links & rechts
DK / D / F / ZG	Dreh-Kipp / Dreh / Fest / Zuluftgitter
1S / 2S	1 Seitenteil / 2 Seitenteile
X	Absturzsicherung
E00 / E01 / ...	Ebene 00 / Ebene 01 / ...
001 / ...	Nummerierung

FENSTER, SONNENSCHUTZ

Innenscheibe

A	FG - FG
B-a	VSG - FG
B-b	FG - VSG
C	VSG - VSG
D	ESG - VSG als absturzsichernde Verglasung mit entsprechendem Nachweis
E	ESG - VSG in Ausführung als Überkopfverglasung
F	VSG - ESG in Ausführung als durchsturzsichere Verglasung gemäß GS-Bau-18 mit entsprechendem Nachweis
G	VSG - ESG in Ausführung als bedingt betretbare Verglasung gemäß GS-Bau-18 mit entsprechendem Nachweis

Außenscheibe

S1	Sonnenschutzverglasung, g <= 0,37
S2	Sonnenschutzverglasung, g <= 0,40
O	mit Oberflächen-Struktur oder Satinierung gemäß besonder Angabe
GP	Glaspaneel: Aluminiumblech - Dämmstoff - ESG, rückseitig emailliert
BP	Blechpaneel: Aluminiumbl. - Dämmstoff - Aluminiumbl.
MW	Mineralwolle-Dämmstoff - nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 gem. DIN4102
3	Dreischeiben-Isolierverglasung

GLAS-/ PANEELTYPEN

▨	bewehrter Beton (StB) SB = Sichtbeton	◩	Schacht nach unten / nach oben
▨	wasserundurchlässiger Beton (WU-B)	▽△	OKF Fertigkote / -kante UKF Fertigkote / -kante
▨	unbewehrter Beton	▼▲	OKR Rohkote / -kante UKR Rohkote / -kante
▦	Betonfertigteile (BFT)	UZ / ÜZ	Unterzug / Überzug
▨	Mauerwerk (MW) SMW = Sichtmauerwerk	LRH	lichte Raumhöhe
☐	Leichtbauwand	RL	Rohbaulichte ab OKRB
▨	Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise tragend	BRH	Brüstungshöhe
▥	Brettschichtholz/ Funierschichtholz		
▨	Wärmedämmung (WäDä)		

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen

🟦	Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
🟩	Elektro
🟪	Brandschutz

LEGENDE BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs - bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
6	300	WUN	H2	GR	E00	901	00	WP1+4

PICTO

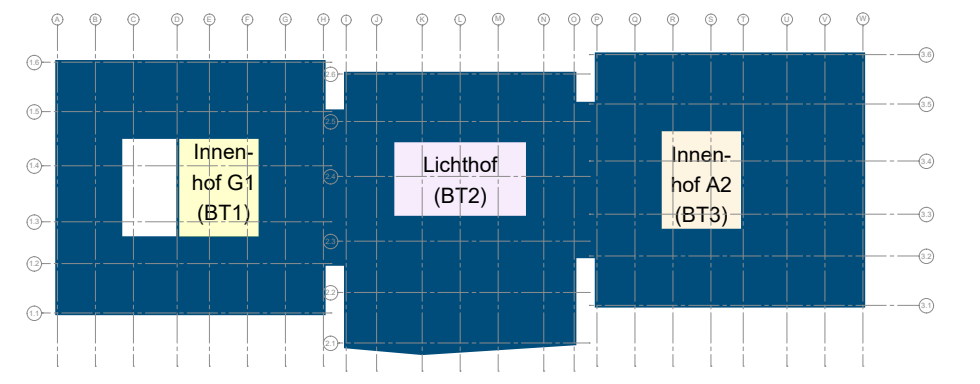

PHASE
AUSSCHREIBUNGSSPLANUNG - A

PROJEKT
KRH Psychiatrie Wunstorf
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR
KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER
KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL
Gebäude
H2

ERSTELLT 17.04.2026
PLOT-DATUM 19.06.2026

PLAN
Roh- & Holzbau
Grundriss E00

MASSTAB 1:100

PLAN NR 901

PLANUNG

FACHING

H/B = 820 / 1688 (1.38m²)
Allplan 2025