


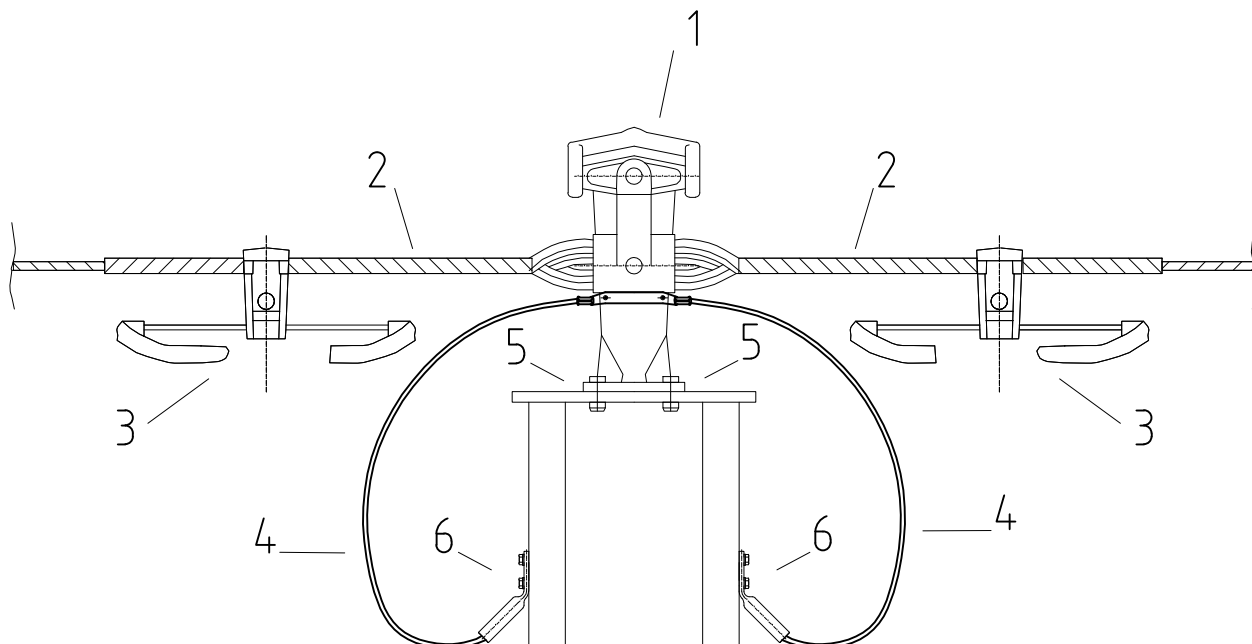

Anzugsmomente der Schrauben

Angaben in Nm	M10	M12	M16
sonstiges	46	80	80

Pos.	Bezeichnung	DIN	Hersteller-Nr.	Stück pro Bausatz
1	C-Tragbock, Bohrungen für Schraubensatz M16, Lochabstand 90x90	-	Ribe F13818A03	1
2	Leitertragspirale für LES- ϕ 18,0-18,6mm, Stab- ϕ 5,18mm m. Kurzschlussbrückenanschl.	-	Ribe LTA 186200/7 lis	1
3	Schwingungsdämpfer Traglage für LES, Klemmbereich ϕ 18,0	-	Ribe F14854/8KB	2
4	Cu-Kurzschlußbrücke für LTA 172/5-344/10, 50mm ² , 7,5kA, L=850mm, M10 mit Bohrungsabstand 30mm	-	Ribe 60502.01	2
5	Schraubensatz M16 x 55, A2, einzeln	933 / 934	Ribe 2982455	4
6	Schraubensatz M12 x 35, A2, einzeln	933 / 934	Ribe 2982335	4

Die Artikelnummern der angegebenen Lieferanten bezüglich der Leiter- und Erdseilarmaturen sind exemplarisch und bei vergleichbarer oder besserer Qualität als sortenreine Ketten zulässig.

Änd.-Nr.	Änderung	Datum	Bearbeitung	Datum	Prüfung	Datum	Freigabe
		110-kV-Freileitung UW Braunschweig / Nord-Gamsen Leitungsabschnitt Ausbüttel-Gifhorn/Süd					
Maßstab: ohne		Benennung					
	Datum	Name	LWL-Erdleiter-Tragbefestigung OPGW 122-AL1/51-A20SA-13,1, M16				
Bearbeitung	03.2016	Touembou					
Zeichnung	03.2016	Böcker					
Prüfung	03.2016	Wölker					
Freigabe	03.2016	Wölker	Zchn.-Nr. Prinzipdarstellung				
		Arm/LEST-122-51					Seite. 1