
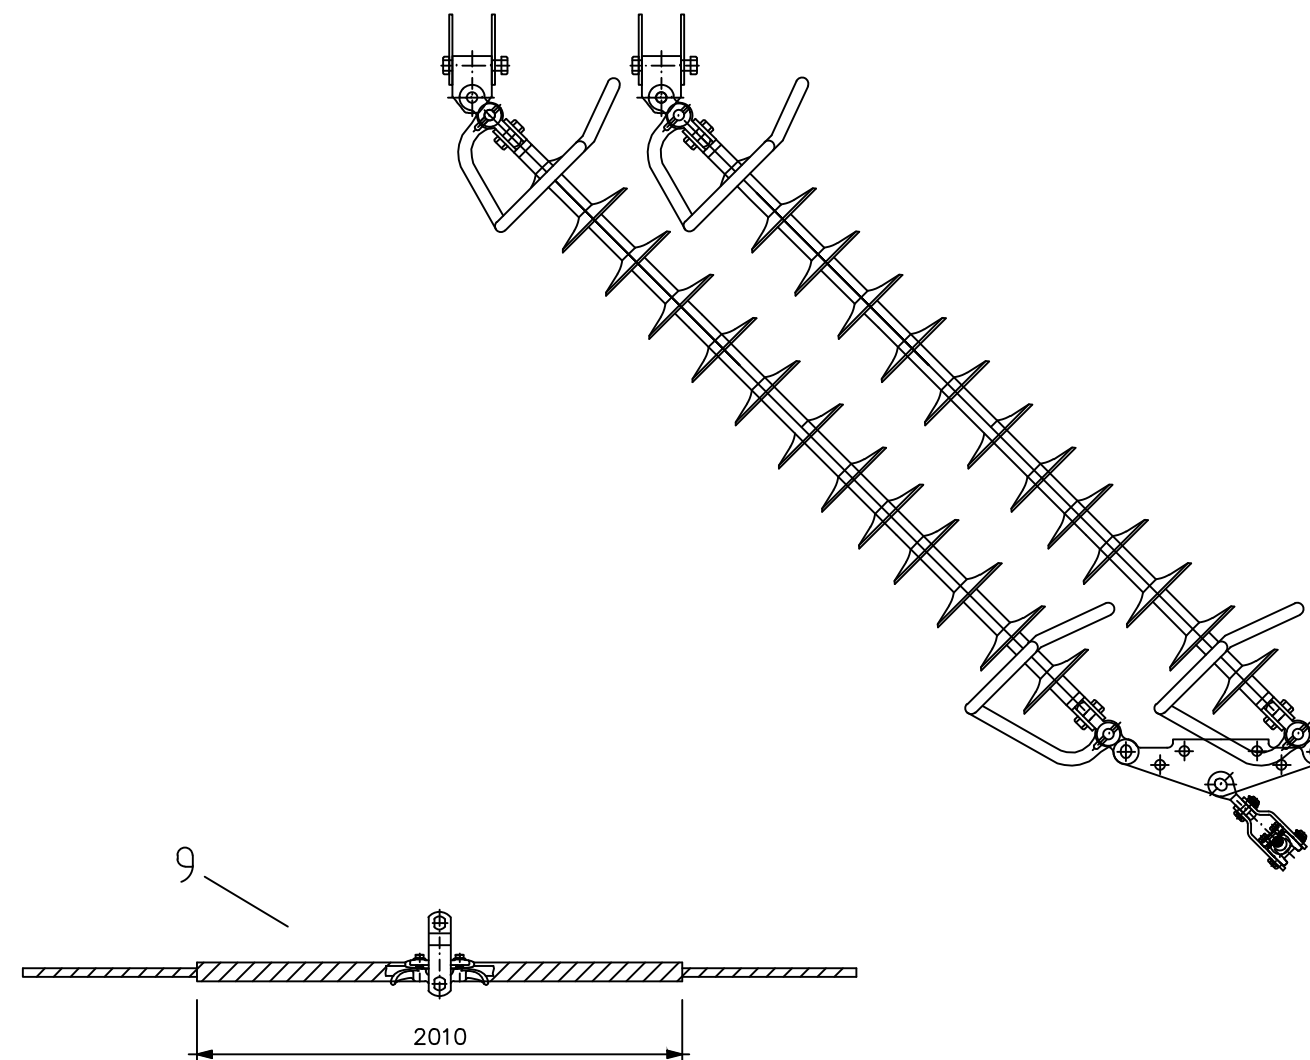


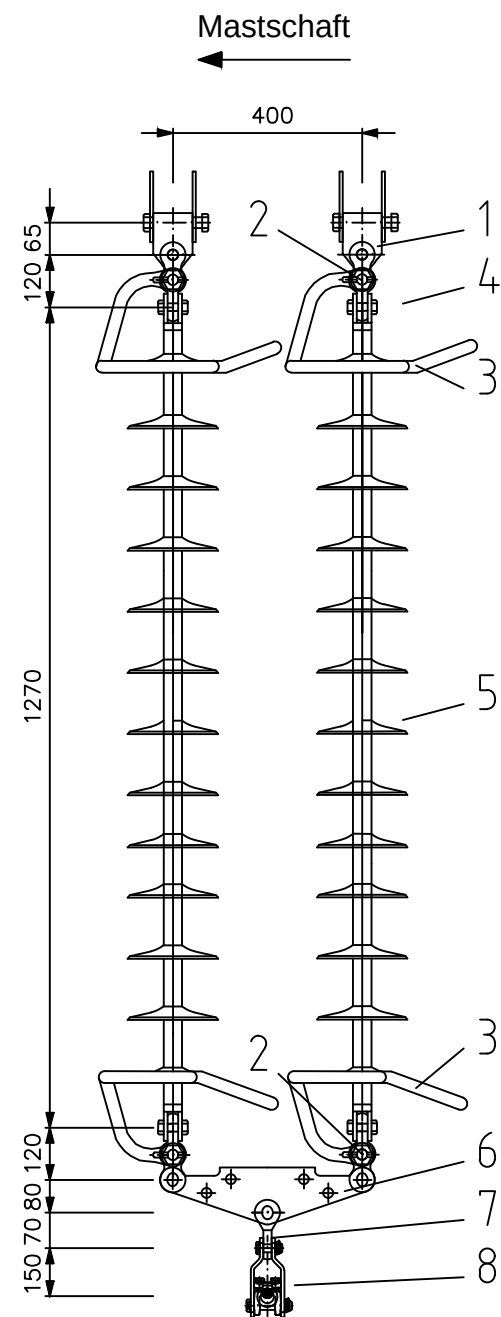

Pos.	Bezeichnung	DIN	Hersteller-Nr.	Stück pro Bausatz
1	Traggelenk AS 19X105-19-80	VDE 0212-466	Ribe B201193A01	2
2	Doppelöse gedreht mit SAB D 19-40	48069 T.2	Ribe 8423442	4
3	Einhorn Schutzamatur	-	Ribe B351044	4
4	Verbindungsbolzen S 19 x 48	48073	Ribe 8970481	4
5	Verbundisolator CS 160 C19L C19L 550/2460	EN 61466	-	1
6	Dreieck-Abstandshalter AS19-19-400-200 LG 75 DH	48070, T.1	Ribe 8514340	1
7	Doppelöse gedreht B19-30	48069, T.1	Ribe 8413313	1
8	Tragklemme Ø24,5-29,5	-	Ribe 103210Kb	1
9	SVA-Spirale für 184-AL1/30-ST1A, L=2010mm, Spiral- Ø5,18mm	-	Ribe SVA195201	1

Die Artikelnummern der angegebenen Lieferanten bezüglich der Leiter- und Erdseilarmaturen sind exemplarisch und bei vergleichbarer oder besserer Qualität als sortenreine Ketten zulässig.
Die LES-Armaturen sind verbindlich von der Firma Ribe zu beziehen.

Änd.-Nr.	Änderung	Datum	Bearbeitung	Datum	Prüfung	Datum	Freigabe	
		110-kV-Freileitung Fallersleben-Ehra						
Maßstab: ohne		Benennung 110-kV-Doppel-Tragkette 184-AL1/30-ST1A						
	Datum							Name
Bearbeitung	03.2016							Touembou
Zeichnung	03.2016							Böcker
Prüfung	03.2016							Wölker
Freigabe	04.2016	Wölker	Zchn.-Nr.				Prinzipdarstellung	
		Arm_DTK-184-30					Seite. 2	