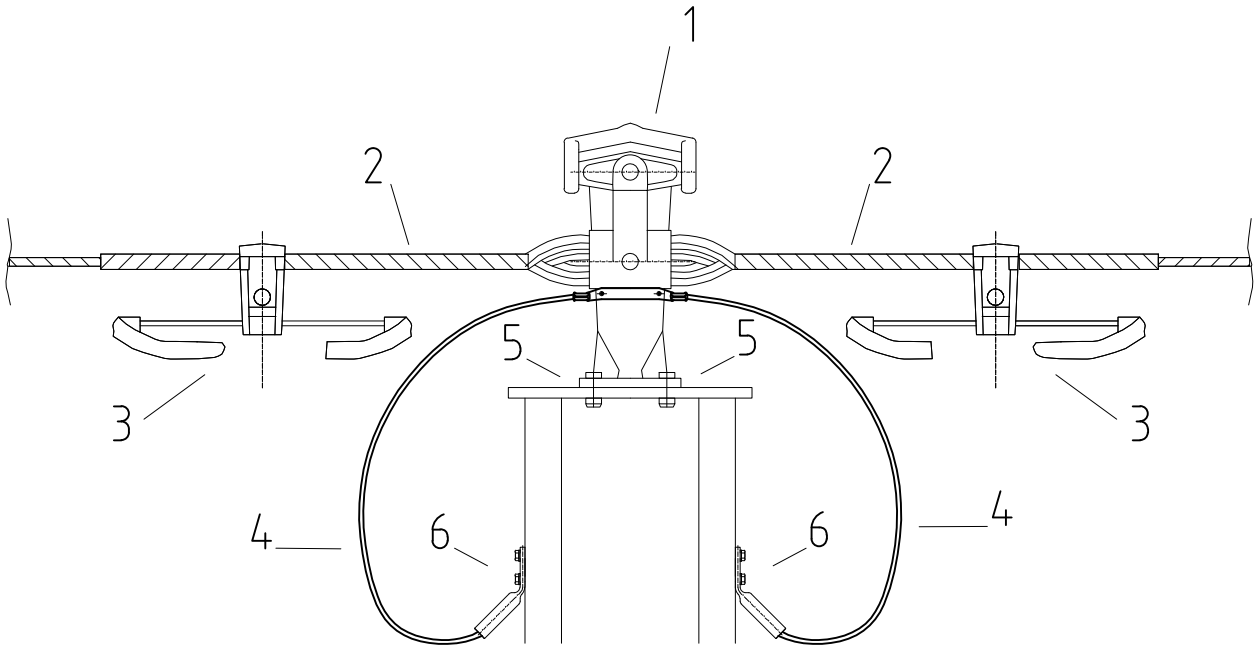

Anzugsmomente der Schrauben

Angaben in Nm	M10	M12	M16
sonstiges	46	80	80

Pos.	Bezeichnung	DIN	Hersteller-Nr.	Stück pro Bausatz
1	C-Tragbock, Bohrungen für Schraubsatz M16, Lochabstand 90x90	-	Ribe F13818A03	1
2	Leitertragspirale für LES-Ø 22,0mm, Stab-Ø 6,35mm m. Kurzschlussbrückenanschl.	-	Ribe LTA 186200/7 lis	1
3	Schwingungsdämpfer Traglage für LES, Klemmbereich Ø33,7mm	-	Ribe F14854/8KB	2
4	Cu-Kurzschlußbrücke für LTA 172/5-344/10, 50mm^2,7,5kA, L=850mm, M10 mit Bohrungsabstand 30mm	-	Ribe 60502.01	2
5	Schraubensatz M16 x 55, A2, einzeln	933 / 934	Ribe 2982455	4
6	Schraubensatz M12 x 35, A2, einzeln	933 / 934	Ribe 2982335	4

Die Artikelnummern der angegeben Lieferanten bezüglich der Leiter- und Erdseilarmaturen sind exemplarisch und bei vergleichbarer oder besserer Qualität als sortenreine Ketten zulässig.

Änd.-Nr.	Änderung	Datum	Bearbeitung	Datum	Prüfung	Datum	Freigabe

LSW NETZ

110-kV-Freileitung Fallersleben-Ehra

Maßstab: ohne

	Datum	Name
Bearbeitung	03.2016	Touembou
Zeichnung	03.2016	Böcker
Prüfung	03.2016	Wölker
Freigabe	03.2016	Wölker

Benennung

LWL-Erdleiter-Tragbefestigung OPGW AY/AW 108/33-10,8, M16

Zchn.-Nr.

Prinzipdarstellung

K2E

Arm/LEST-108-33