


Legende Allgemein:		Decke von unten feuerbeständig
Bestand		Hochfeuerbeständig
Abbruch		Feuerbeständig
Neubau		Bewert. Brandwand
Aufarbeiten / instandsetzen		notwendiger Treppenraum
Legende Bestand:		Rettungsweg
Wände, bauteillich		Öffnung zur Rauchabhebung >= 0,50m²
Schacht		Türanforderung Brandschutz
Legende Abbruch:		RS Rauchdicht
Abbruch		DT Türabschluss dichtschließend
Legende Neubau:		Dt1 Türabschluss dicht- und selbstschließend
Hauswerts		DT1F Türabschluss dichtschließend mit Freilaufschreiber
Trockenbau		FST Fahrschacht für nach DIN 18091, bzw. DIN EN 81-58
Stahlbeton		FSA Feststellanlage
WU-Beton		RCS... Anforderung Einbruchschutz
Dämmung		HKN Heizkörpernische

d	31.01.2025	Ido	Abgabe LP 5 - Einarbeitung Anpassungen durch Vorstellung der Ausführungsplanung vom 09.01.2025	
c	01.11.2024	SST, AR	Abgabe LP 5 156 Planung - Einarbeitung Anpassungen durch Bemerkungen und Rückmeldung B.B.	
b	17.05.2024	AR	Abriss/Neubau Wand zum Geläuf inkl. Aufgänge	
a	08.12.2023	AR	Planerstellung	
Index	Datum	Bearbeiter	Änderung	

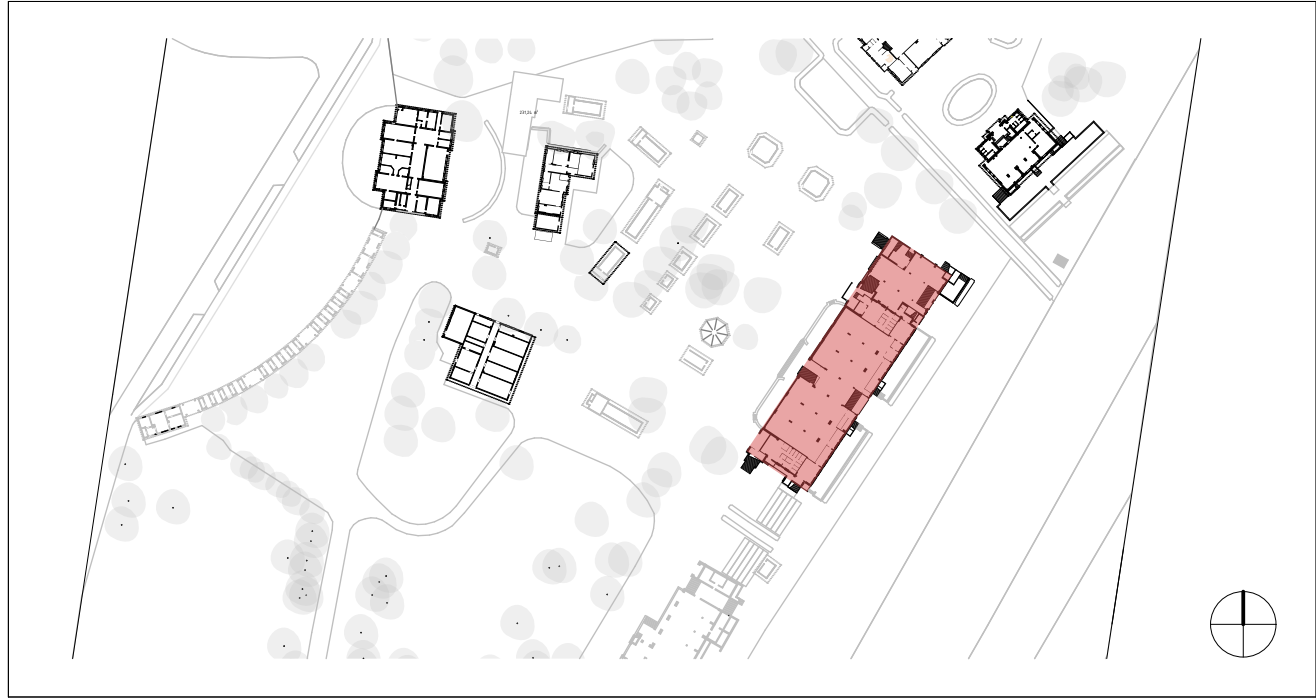

Bauvorhaben:	Zuwendungsmaßnahme Rennbahn Hoppegarten Denkmalgerechte Sanierung und Nutzungsoptimierung Haupttribüne
Bauherr:	Rennbahn Hoppegarten GmbH & Co. KG Goetheallee 1 15366 Hoppegarten

Generalplanung:	
Fachplanung:	

Leistungsphase: LP5 – Ausführungsplanung			
Planinhalt:		Ansicht Nordost	
Maßstab:	Projektnummer:	Plannummer:	
1:50		RH-1-S-ARC-NO-AN-000-D	
Blattgröße:	Gezeichnet:	Datum:	Index / Datum:
841/1189			
Freigabe Objektplaner:	Freigabe Bauherr:		
DIN A0 = H/B = 841/1189mm (100m²)			