

Anschlagspunkt Stahlbetondecke

Achse 02-04 & D'-G

Anschlagspunkt Hohldielendecken-Bereich
Montage im Fenstersturz

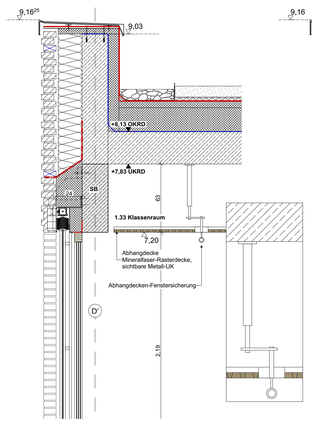

Anschlagspunkt Stahlbetondecke

Bereich Hohldielendecke
Anschlagspunkt Fenstersturz

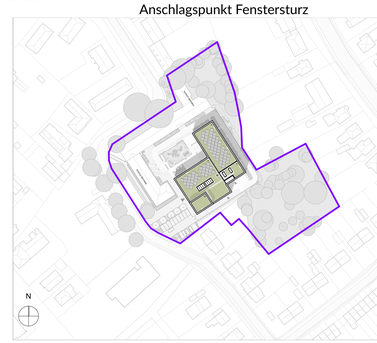

Symbole Brandschutz

Druckknopfmelder	Auslösestelle Rauchableitöffnung notwendiger Treppenraum		Hausalarm Amok
FSE Freischalteelement	RA Rauchableitöffnung notwendiger Treppenraum		Mechanik Türschließer FH TB-Montage
FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot	Blitzleuchte		Notausgang
FIBS Feuerwehr-Information- und Bedienesystem	BMZ Brandmeldezentrale		Feuerlöscher

Konstruktion

BRH	=	Brüstungshöhe fertig Angabe ab OKFF bis UK Fensterbank
OK	=	Oberkante
UK	=	Unterkante
FF	=	Fertigfußboden
RD	=	Rohdecke
RS	=	Rohschle
WD	=	Wanddurchbruch
BS	=	Bodenschlitz
AHD	=	Abhangdecke
GK	=	Gipskartonbauplatten gem. DIN 18180
GKBI	=	Gipskartonbauplatten imprägniert gem. DIN 18180
GKF	=	Gipskartonfeuerschutzplatten gem. DIN 18180
FS	=	Fliesenspiegel
DF	=	Dehnfuge
RR	=	Rigenrinnehr
UZ	=	Unterzug
HZK	=	Heizkörper

Brandschutz

RWA	=	Rauch-Wärme-Abzug
RM	=	Rauchmelder
WHY	=	Wandhydrant
FL	=	Feuerlöscher
BW	=	Brandwand
F90	=	Feuerwiderstandsklasse und Dauer in Minuten gegen Feuer und Wärmestrahlung gem. DIN 4102-2
T30	=	Feuerwiderstandsklasse Tür und Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2
EI30	=	IF30 Brandschutzverglasung und Dauer in Minuten gegen Feuer, nicht gegen Wärmestrahlung gem. DIN 4102-2
RS	=	Rauchschutztür

Raumstempel

Raumnr.		
Raumbezeichnung		
F:	=	Fläche
U:	=	Umfang
RH i.L.:	=	Raumhöhe im Lichten
B:	=	Bodenbelag
D:	=	Deckenbelag

= Deckendurchbruch Deckenkernbohrung
= Bodendurchbruch Bodenkernbohrung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = +7,66 m üNN = OK FFB EG

Legende

Kalksandstein	Estrich	Trockenbau wand	Ziegel Sichtmauerwerk
Stahlbeton	Mineralwolle-dämmung	Stahlbeton-Fertigteil	Putz
Holz	Sperrholz	Holzwolle-Leichtbauplatten	WU-Beton
Stahl, Metall	EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung		Wand mit gleitendem Deckenanschluss
REI/EI 30 (F30) tragendes/nicht tragendes Bauteil		Sichtbetonanforderung	
REI/EI 90 (F90) tragendes/nicht tragendes Bauteil		Traversen	
Treppenraumwand mit Anforderungen an Brandwand			

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Name

Bauvorhaben:
Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp
Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Bauherr:
Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:
LP 6 Ausschreibung VORABZUG

Planinhalt:
Anschlagspunkt unter Abhangdecke

Plan / Dateinr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.06.2.10.5	04.03.26		
Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
P22-04		o. M	